



**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**Схема теплоснабжения
городского округа город Елец Липецкой области
на период до 2045 года
(актуализация 2027 год)**

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

**Начальник Управления
коммунального хозяйства**

Администрации городского округа город Елец

подпись, печать

В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

**Генеральный директор
ООО «ЦТЭС»**

подпись, печать

А.Х. Регинский



г. Елец, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа	13
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и прироста отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	13
1.1.1. Базовые площади строительных фондов	13
1.1.2. Приросты площади строительных фондов	19
1.1.3. Анализ показателей на расчетный период	20
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	21
1.2.1. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности	30
1.2.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии ...	41
1.2.3. Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя	51
1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	52
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу	53
2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	56
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	56
2.1.1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	56
2.1.2. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	61
2.1.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	62
2.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	63
2.3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах	

городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения ..	93
2.4. Радиусы эффективного теплоснабжения	94
3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.....	96
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	96
3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	129
4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города.....	130
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города	131
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города ...	139
5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	173
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения.....	173
5.1.1. Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	173
5.1.2. Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	173
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.....	174
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	175
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	176

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	177
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	178
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.....	179
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	180
5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.....	181
5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.....	182
6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	183
6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	184
6.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа	185
6.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения ...	188
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных ..	189
6.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.....	191
6.6. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	193

6.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	194
6.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	199
7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	200
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.....	200
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.....	204
8. Перспективные топливные балансы	205
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.....	205
8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	220
8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	222
8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.....	223
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	224
9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.....	225
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	225
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.....	233
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями	

температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.....	240
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	241
10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).....	249
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций).....	249
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	254
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	266
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	267
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	275
11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	278
12. Решения по бесхозным тепловым сетям	279
13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и (или) городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа	291
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	291
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	292
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	293
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.	294
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в	

схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.... 295

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения..... 296

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения..... 297

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа 298

15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 322

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 – Объемы отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями за 2025 Г	57
Рисунок 2.2 – Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии	60
Рисунок 2.3 – Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.....	62
Рисунок 4.1 – Вариант 2, объединение зон деятельности котельной ул. Коммунаров 89а с котельными: ул. Коммунаров 5а, ул. Ленина 88 и ул. Советская 85	138
Рисунок 4.2 – Вариант 1, объединение зон деятельности ЕТЭЦ с котельными Товарная 11 и Товарная 15.	138

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку + известные объекты и зоны теплоснабжения на отдаленную перспективу (таблица ПЗ3.2 МУ)	14
Таблица 1.2 - Данные по вводу в эксплуатацию жилых, социальных и промышленных площадей, тыс. кв. м	19
Таблица 1.3 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 5 лет	19
Таблица 1.4 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий	24
Таблица 1.5- База нормативов в разрезе каждого типа здания и по всему диапазону возможной этажности	24
Таблица 1.6- Удельное теплоснабжение и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах городского округа (таблица П29.1 МУ)	30
Таблица 1.7- Приоритеты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения	32
Таблица 1.8 – Прогнозы приростов тепловых нагрузок по кадастровым кварталам г. Елец в зданиях общественно-делового фонда, Гкал/ч.....	35
Таблица 1.9 – Прогнозы приростов тепловых нагрузок по кадастровым кварталам г. Елец в жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда, Гкал/ч	38
Таблица 1.10 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в жилых зданиях, Гкал/год.....	42
Таблица 1.11 – Прогноз приростов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в зданиях общественно-делового фонда, Гкал/год.....	45
Таблица 1.12 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда, Гкал/год.....	48
Таблица 1.13 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	54
Таблица 2.1 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города Елец, по состоянию на 01.01.2026 г.	56
Таблица 2.2 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории городского округа г. Елец ...	58
Таблица 2.3 - Перспективные потребители централизованного теплоснабжения	61
Таблица 2.4 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии систем теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1, Гкал/ч (таблица ПЗ4.1 МУ)	65
Таблица 2.5 - Перспективный баланс тепловой мощности котельных систем централизованного теплоснабжения по приоритетному варианту развития, Гкал/ч.....	66
Таблица 2.6 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источников г. Елец.....	94
Таблица 3.1 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО (ПЗ5.5)	97
Таблица 4.1 - Нормативно-правовые акты, определяющие работу генерирующего оборудования в вынужденном режиме	131
Таблица 4.2. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по источникам тепловой энергии Вариант 1	132

Таблица 4.3. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по источникам тепловой энергии Вариант 2 (приоритетный вариант)	134
Таблица 4.4. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по тепловым сетям Вариант 1	136
Таблица 4.5. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по тепловым сетям Вариант 2	137
Таблица 4.6. – Общая стоимость реализации мероприятий по Варианту 1 и Варианту 2, тыс. руб. в ценах 01.01.2026 г. без учета НДС	137
Таблица 4.7 Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1 (филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») по приоритетному варианту	140
Таблица 4.8 Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2 (МУП города Ельца «Елец-сервис») по приоритетному варианту	142
Таблица 4.9 – Перечень и стоимость мероприятий по переключению котельных на котельную Новолипецкая ЗВ и на Елецкую ТЭЦ.....	172
Таблица 4.10 – Стоимость мероприятий по вариантам перспективного развития, без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.01.2026 года.....	172
Таблица 4.11 - Результаты сравнения вариантов по критериям.....	172
Таблица 5.1. – Перечень и сроки реализации мероприятий по приоритетному варианту	174
Таблица 5.2- Состав котельных, предлагаемых к выводу из эксплуатации по Варианту 2 (приоритетный вариант)	177
Таблица 6.1 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)	186
Таблица 6.2 - Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по перспективному варианту развития	190
Таблица 6.3 - Строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.....	192
Таблица 6.4 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.....	195
Таблица 7.1 - Расчет инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.....	202
Таблица 8.1 - Топливо-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» в зоне ЕТО-1 ..	206
Таблица 8.2 - Перспективные максимальные расходы топлива в отопительный и летний периоды Елецкой ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - Липецкая генерация».....	206
Таблица 8.3- Перспективные расходы условного топлива на производство тепловой энергии котельными по зонам деятельности	207
Таблица 8.4 - Перспективные расходы натурального топлива по зонам деятельности котельных г. Елец.....	211
Таблица 8.5 - Перспективные максимальные расходы натурального топлива в отопительный период по зонам деятельности котельных г. Елец.....	216
Таблица 8.6 - Виды основного и резервного топлива источников тепловой энергии г. Елец	220

Таблица 9.1 - Оценка финансовых потребностей для реконструкции и нового строительства источников тепловой энергии по перспективному плану развития.....	226
Таблица 9.2- Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий в тепловых сетях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации, в разрезе ЕТО, тыс. руб. (в ценах на год реализации – прогнозных ценах без НДС)	234
Таблица 9.3 - Расчет инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения.....	242
Таблица 10.1- Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа.....	250
Таблица 10.2 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, по данным базовой версии проекта (таблица 3.2 Главы 15 базовой версии).....	254
Таблица 10.3- Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ)	262
Таблица 10.4 - Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО	267
Таблица 10.5 - Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа.....	276
Таблица 11.1 – Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии согласно приоритетного плана развития	278
Таблица 12.1 - Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей г. Елец (в зоне котельных филиала МУП «Елец-Сервис»).....	281
Таблица 14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км за 2025- 2045 г.г.....	299
Таблица 14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч за 2025- 2045 г.г. 300	
Таблица 14.3 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников	301
Таблица 14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на источниках тепловой энергии городского округа	304
Таблица 14.5 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности по Богородскому городскому округу в 2025-2045 гг.....	308
Таблица 14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке Богородского городского округа в 2025-2045 годах.....	311
Таблица 14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	312
Таблица 14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	313
Таблица 14.9 Коэффициент использования теплоты топлива	314
Таблица 14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии в 2025-2045 годах	315
Таблица 14.11 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей.....	316
Таблица 14.12 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	318

Таблица 14.13 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.....	320
Таблица 15.1 Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1 (филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») по приоритетному варианту	322
Таблица 15.2 Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2 (МУП города Ельца «Елец-сервис») по приоритетному варианту	325

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа

Общие положения и принятые нормативы

При дальнейших актуализациях последний год расчетного периода меняться не должен, что обусловлено ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«10. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего документа. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения».

Расчетный срок действия Схемы теплоснабжения разделен на этапы:

- 2025-2029 гг. (включительно, с ежегодным прогнозом);
- 2030-2034 гг. (5-летний период);
- 2035-2039 гг. (5-летний период);
- 2040-2045 гг. (6-летний период).

1.1. Величины существующей отопливаемой площади строительных фондов и приросты отопливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

1.1.1. Базовые площади строительных фондов

Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за базовый период актуализации (2025г.). При последующих актуализациях проекта Схемы теплоснабжения необходимо исключать из таблицы 1. фактически введенные объекты и производить корректировку таблиц с прогнозами площадей, нагрузок и теплопотребления. В таблице ниже представлены сведения по вводу в эксплуатацию жилых, социальных и промышленных площадей.

Таблица 1.1 - Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку + известные объекты и зоны теплоснабжения на отдаленную перспективу (таблица П33.2 МУ)

Уникальный номер абонента в электронной модели	Название объекта	Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Год планируемого подключения	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
						отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом макс. ГВС
1	Здание школы-лицея №5 (реконструкция)	г. Елец ул. Спутников, 9	48:19:6150113	Котельная ул. Коммунаров, 89а	2027	0,06	0,02	0,03	-	0,08	0,09
2	Здания стадиона «Труд» (реконструкция)	г. Елец ул. Коммунаров, 27А	48:19:6160112	Котельная ул. Коммунаров, 89а	2035	0,12	0,04	0,05	-	0,16	0,17
3	Здание кинотеатра «Луч» (реконструкция)	г. Елец ул. Коммунаров, 22	48:19:6160108	Котельная ул. Коммунаров, 89а	2026	0,15	0,05	0,06	-	0,2	0,21
4	Строительство детского сада в мкр. «Черная слобода»	г. Елец мкр. «Черная слобода»		индивидуальное отопление	2045	-	-	-	-	-	-
5	Строительство детского сада в мкр. «Черная слобода»	г. Елец мкр. «Черная слобода»		индивидуальное отопление	2045	-	-	-	-	-	-
6	Строительство детского сада в мкр. «Московский»	г. Елец мкр. «Московский»		индивидуальное отопление	2033	-	-	-	-	-	-
7	Строительство культурно-досугового центра в мкр. «Московский»	г. Елец мкр. «Московский»		индивидуальное отопление	2033	-	-	-	-	-	-
8	Строительство школы в мкр. «Черная слобода»	г. Елец мкр. «Черная слобода»		индивидуальное отопление	2045	-	-	-	-	-	-
9	Строительство детского сада в мкр. «Северный»	г. Елец мкр. «Северный»		индивидуальное отопление	2045	-	-	-	-	-	-
10	Строительство детского сада в мкр. «Северный»	г. Елец мкр. «Северный»		индивидуальное отопление	2045	-	-	-	-	-	-

Уникальный номер абонента в электронной модели	Название объекта	Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Год планируемого подключения	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
						отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом макс. ГВС
11	Реконструкция здания школы №6, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира, 135, для размещения административного здания ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области»	г. Елец, ул. Мира, 135		индивидуальное отопление	2025	-	-	-	-	-	-
12	Жилой корпус на 100 койко - мест в ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пригородная, Д.55А	г. Елец, ул. Пригородная, 55А	48:19:6060126	Котельная ул. Коммунаров, 89а	2026	0,13	0,05	0,07		0,18	0,20
13	Многоквартирные жилые здания мкр. Московский - 57 тыс. кв. м.	г. Елец мкр. Московский		индивидуальное отопление	2026	-	-	-	-	-	-
14	Многоквартирные жилые здания мкр. Александровский (МКД) 25 тыс. кв.м	г. Елец мкр. Александровский		индивидуальное отопление	2025-2029	-	-	-	-	-	-
15	Многоквартирные жилые здания мкр. Черная Слобода (МКД) 12 тыс. кв.м	г. Елец мкр. Черная Слобода		индивидуальное отопление	2026	-	-	-	-	-	-

Уникальный номер абонента в электронной модели	Название объекта	Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Год планируемого подключения	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
						отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом макс. ГВС
16	Многokвартирные жилые здания мкр. Кирпичный (МКД) 3 тыс. кв.м.	г. Елец мкр. Кирпичный	48:19:6060101	Елецкая ТЭЦ ТМ-1	2027	0,18	0,05	0,08	-	0,23	0,26
17	Многokвартирные жилые здания ул. Городская (в районе дома 184 - в рамках КРТ) - 4,5 тыс. кв.м,	г. Елец ул. Городская (в районе дома 184)		индивидуальное отопление	2025-2026	-	-	-	-	-	-
18	Многokвартирные жилые здания ул. Привокзальная 2В (МКД в рамках КРТ) 15 тыс. кв.м.	г. Елец ул. Привокзальная 2В		индивидуальное отопление	2026	-	-	-	-	-	-
19	Многokвартирные жилые здания ул. Коммунаров (в районе дома 131 А) 3 тыс. кв.м.	г. Елец ул. Коммунаров (в районе дома 131 А)	48:19:6110501	Котельная ул. Коммунаров, 89а	2026	0,18	0,05	0,08	-	0,23	0,26
20	Многokвартирные жилые здания ул. Коммунаров (в районе Котельной) 40 тыс. кв.м.	г. Елец ул. Коммунаров (в районе Котельной)		индивидуальное отопление	2027	-	-	-	-	-	-
21	Многokвартирные жилые здания ул. Октябрьская (в районе дома 19) 3 тыс. кв.м.	г. Елец ул. Октябрьская (в районе дома 19)	48:19:6030316	Елецкая ТЭЦ ТМ-1	2027	0,18	0,05	0,08	-	0,23	0,26
22	Многokвартирный жилой дом по ул. Радиотехнической в г. Ельце (1 этап)	г. Ельц ул. Радиотехнической		индивидуальное отопление	2026	-	-	-	-	-	-

Уникальный номер абонента в электронной модели	Название объекта	Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Год планируемого подключения	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
						отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом макс. ГВС
23	Многоквартирный жилой дом по ул. Радиотехнической в г. Ельце (2 этап)	г. Елец ул. Радиотехнической		индивидуальное отопление	2027	-	-	-	-	-	-
24	Жилое здание, расположенное по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Городская, 184А	г. Елец, ул. Городская, 184А		индивидуальное отопление	2025	-	-	-	-	-	-
25	Жилое здание №2. Блок - секция 11-12 (ул. Радиотехническая, 28Б)	г. Елец ул. Радиотехническая, 28Б		индивидуальное отопление	2026	-	-	-	-	-	-
26	Жилое 10-ти этажное здание (3 секции) мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский в городском округе город Елец	г. Елец мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский		индивидуальное отопление	2028	-	-	-	-	-	-
27	Жилое 10-ти этажное здание (2 секции) мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский в городском округе город Елец	г. Елец мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский		индивидуальное отопление	2028	-	-	-	-	-	-
28	Жилое 10-ти этажное здание (1 секция) мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский в городском округе город Елец	г. Елец мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский		индивидуальное отопление	2028	-	-	-	-	-	-

Уникальный номер абонента в электронной модели	Название объекта	Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Год планируемого подключения	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
						отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом макс. ГВС
29	Жилое 10-ти этажное здание (2 секции) мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский в городском округе город Елец	г. Елец мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский		индивидуальное отопление	2028	-	-	-	-	-	-
30	Жилое 10-ти этажное здание (1 секция) мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский в городском округе город Елец	г. Елец мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский		индивидуальное отопление	2028	-	-	-	-	-	-
31	Малоэтажная многоквартирная и блокированная жилая застройка в в мкр. «Черная слобода»	г. Елец мкр. «Черная слобода»		индивидуальное отопление	2030	-	-	-	-	-	-
32	Жилое 10-ти этажное здание (1 секция) мкр.«Александровский» в районе ул. Городская и пер. Майский в городском округе город Елец	г. Елец мкр. «Черная слобода»		индивидуальное отопление	2028	-	-	-	-	-	-
33	Малоэтажная многоквартирная и блокированная жилая застройка в в мкр. «Черная слобода»	г. Елец мкр. «Черная слобода»		индивидуальное отопление	2030	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.2 - Данные по вводу в эксплуатацию жилых, социальных и промышленных площадей, тыс. кв. м

Годы	2021	2022	2023	2024	2025
Общая отопливаемая площадь строительных фондов на начало года	3335,36	3384	3405,1	3442,7	3468,09
Прибыло общей отопливаемой площади, в том числе:	48,64	21,1	37,6	24,16	14,59
новое строительство, в том числе:	48,64	21,1	37,6	22,93	12,59
многоквартирные жилые здания	7,54	7,9	16,6	8,16	7,02
индивидуальная жилищная застройка	41,1	13,2	21	14,77	5,57
Выбыло общей отопливаемой площади	0	0	0	0	2,1
Прибыло общей отопливаемой площади, в том числе:	0	0	0	1,23	0
общественно-деловая застройка	0	0	0	1,23	0
Общая отопливаемая площадь на конец года	3384	3405,1	3442,7	3468,09	3480,58

1.1.2. Приросты площади строительных фондов

Прогноз численности населения в целом основывается на тенденциях в демографии и перспективах социально-экономического развития, предполагающий реализацию мероприятий демографической политики, направленных на повышение уровня рождаемости, снижение смертности, усиление миграционной активности с улучшением качества жизни, созданием новых рабочих мест, а также исходя из потенциальной емкости территории города.

Динамика численности населения за последние 5 лет, представленная в таблице ниже.

Таблица 1.3 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 5 лет

Показатели	2021	2022	2023	2024	2025
1. Численность населения, тыс. чел.					
Базовый	99,88	99,21	98,25	97,3	93,8
2. Отопливаемые площади жилых фондов, тыс. кв. м					
Базовый	3330,6	3351,7	3389,3	3413,46	3425,95
2-2. Общая (отопливаемая) площадь МКД, тыс. кв. м					
Базовый	1545,1	1566,2	1582,8	1590,96	1593,45
2-3. Индивидуальный жилой фонд, тыс. кв. м					
Базовый	1785,5	1785,5	1806,5	1822,5	1832,5
3. Отопливаемые площади общественно-деловой застройки + зданий коммунально-складского назначения, тыс. кв. м					
Базовый	53,4	53,4	53,4	54,63	54,63
4. Тепловая нагрузка в зоне централизованного теплоснабжения, Гкал/ч (с учетом средней ГВС)					
Базовый	182,98	188,29	186,30	180,70	181,99

За последние 5 лет численность населения сократилась на 6,08 тыс. чел. (6 %). Численность постоянного населения городского округа на начало 2026 года составляла 93,76 тыс. чел.

Объемы строительства

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице выше. Информация принята согласно данным, представленными Администрацией города.

Наибольшую долю жилой застройки составляют индивидуальные жилые дома, индивидуальное жилищное строительство также активно развивается и в 2025 г.

На начало 2026 г. уровень жилищной обеспеченности в городе составил 36,98 м²/чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 105 % (18,98 кв. м общей площади на человека).

1.1.3. Анализ показателей на расчетный период

Численность населения

Прогноз численности населения в целом основывается на тенденциях в демографии и перспективах социально-экономического развития, предполагающий реализацию мероприятий демографической политики, направленных на повышение уровня рождаемости, снижение смертности, усиление миграционной активности с улучшением качества жизни, созданием новых рабочих мест, а также исходя из потенциальной емкости территории города.

При условии сохранения ежегодной убыли на уровне последних 5 лет возможно сокращение численности населения к 2045 г. до 79,3 тыс. чел.

Учитывая указанные обстоятельства, проектом Схемы теплоснабжения предусматривается сохранение численности населения на текущем уровне, в период до 2045 г.

Прогноз перспективной численности населения нуждается в ежегодной корректировке, поскольку от этого напрямую зависит развитие районов муниципального образования и, следовательно, перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Объемы строительства

В соответствии с данными, представленными администрацией г. Ельца, произведен расчет прироста площадей по кадастровым кварталам. *Сводные показатели прироста строительных фондов*

Прогноз прироста площадей строительных фондов, потребления тепловой мощности и энергии составлен на основании следующих исходных данных:

- ✓ перечень объектов капитального строительства, планируемых к вводу на территории города;
- ✓ утвержденные проекты планировок и межевания по районам города;
- ✓ действующие технические условия на присоединение к тепловым сетям теплоснабжающих организаций.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Расчет перспективного теплоснабжения должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

- 1) жилые здания, общежития;
- 2) общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;
- 3) поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;
- 4) дошкольные учреждения, хосписы;
- 5) административного назначения (офисы);
- 6) сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м³ здания, т.е. имеют размерность Вт/(м³·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплоснабжения необходимо предварительно задаваться высотой здания.

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м²) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 четко определено:

«Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Нормативы, представленные в приложении В СП 124.13330.2012 «Для зданий строительства после 2015 г.», предусматривают снижение теплоснабжения лишь на 11% по отношению к базовому уровню (категория «Для зданий строительства после 2010 г.»). Таким образом, необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2018 – на 20% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;
- с 2023 – на 40% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;
- с 2028 г. – на 50% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.».

Требования энергоэффективности для новых зданий утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Согласно п. 7 данного документа:

«Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

➤ *с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);*

➤ *с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);*

➤ *с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых многоквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям)».*

При этом нормативы, представленные в Приложении 2, полностью соответствуют нормативам СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Следовательно, для зданий необходимо предусмотреть снижение показателя:

➤ с 2018 – на 20% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

➤ с 2023 – на 40% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

➤ с 2028 г. – на 50% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Климатические характеристики г. Липецка определены в соответствии с СП131.13330.2020 актуализированная версия «СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»»:

1) $t_{p.o} = -25^{\circ}\text{C}$ - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

2) $t_{ср.о} = -3,1^{\circ}\text{C}$ - средняя температура наружного воздуха за отопительный период;

3) $n_o = 196$ суток – продолжительность отопительного периода.

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с учетом

1) СП 131.13330.2018 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

2) Снижения нормативов потребления тепловой мощности согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений, в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице ниже.

Присвоение классов D, E на стадии проектирования не допускается.

Классы A, B, C устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации и впоследствии их уточняют в процессе эксплуатации, по результатам энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «A, B» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, E устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

В соответствии с п. 8 Требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений:

«В задании на проектирование следует указывать класс энергетической эффективности В ("высокий") и процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню. Соответствие проектных значений нормируемым на стадии проектирования устанавливается в энергетическом паспорте здания. При неудовлетворении приведенных выше требований усиливается теплозащита наружных ограждающих конструкций, либо выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности систем отопления и вентиляции».

Таблица 1.4 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

Обозначение класса	Наименование класса	Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %	Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ
При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий			
A++ A+ A	Очень высокий	Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно	Экономическое стимулирование
B+ B	Высокий	От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно	Экономическое стимулирование
C+ C C-	Нормальный	От -5 до -15 включительно От +5 до -5 включительно От +15 до 5 включительно	Мероприятия не разрабатываются
При эксплуатации существующих зданий			
D	Пониженный	От +15,1 до +50 включительно	Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании
E	Низкий	Более +50	Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос

Схемой теплоснабжения предусматривается ввод зданий категорий энергоэффективности А, В и С.

В настоящее время определенная доля застройщиков не использует в полной мере современные энергоэффективные технологии, экономя на сырье и материалах при строительстве. Подобный тренд объясняется:

- 1) Ограниченной покупательской способностью жильцов в многоквартирных домах. Дорогие РИР Энерготные метры могут оказаться не востребованы, с учетом среднестатистического уровня жизни горожан;
- 2) Дешевизной тепловой энергии для отопления будущих зданий.

Нормативы, используемые для расчета тепловых нагрузок, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5- База нормативов в разрезе каждого типа здания и по всему диапазону возможной этажности

Этажность	Тепловая нагрузка	Ед. изм.	Обоснование	2011	2016	2018	2023	2028
жилые здания, общежития								
1	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²	СП 124.13330.201 2 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003	73,0	67,0	58,4	43,8	36,5
2	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		58,0	55,0	46,4	34,8	29,0
3	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		58,0	55,0	46,4	34,8	29,0
4	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		49,0	45,0	39,2	29,4	24,5
5	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		49,0	45,0	39,2	29,4	24,5
6	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		49,0	45,0	39,2	29,4	24,5
7	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		43,0	40,0	34,4	25,8	21,5
8	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		43,0	40,0	34,4	25,8	21,5
9	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		43,0	40,0	34,4	25,8	21,5
10	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		43,0	40,0	34,4	25,8	21,5
11	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		41,0	37,0	32,8	24,6	20,5
12	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		41,0	37,0	32,8	24,6	20,5
13	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		41,0	37,0	32,8	24,6	20,5
14	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		41,0	37,0	32,8	24,6	20,5
15	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		38,0	36,0	30,4	22,8	19,0
16	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		38,0	36,0	30,4	22,8	19,0

Этажность	Тепловая нагрузка	Ед. изм.	Обоснование	2011	2016	2018	2023	2028
17	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		38,0	36,0	30,4	22,8	19,0
18	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		38,0	36,0	30,4	22,8	19,0
19	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		38,0	36,0	30,4	22,8	19,0
20	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		38,0	36,0	30,4	22,8	19,0
21	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		38,0	36,0	30,4	22,8	19,0
22	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		38,0	36,0	30,4	22,8	19,0
23	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		38,0	36,0	30,4	22,8	19,0
24	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		38,0	36,0	30,4	22,8	19,0
25	Отопление и вентиляция	Вт/ м ²		38,0	36,0	30,4	22,8	19,0
По всем типам этажности	ГВС	Вт/ м ²		12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Расчетная нагрузка								
1	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)	СП 124.13330.201 2 Тепловые сети. Актуализиров анная редакция СНиП 41-02- 2003	62,8	57,6	50,2	37,7	31,4
2	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		49,9	47,3	39,9	29,9	24,9
3	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		49,9	47,3	39,9	29,9	24,9
4	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		42,1	38,7	33,7	25,3	21,1
5	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		42,1	38,7	33,7	25,3	21,1
6	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		42,1	38,7	33,7	25,3	21,1
7	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		37,0	34,4	29,6	22,2	18,5
8	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		37,0	34,4	29,6	22,2	18,5
9	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		37,0	34,4	29,6	22,2	18,5
10	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		37,0	34,4	29,6	22,2	18,5
11	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		35,3	31,8	28,2	21,2	17,6
12	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		35,3	31,8	28,2	21,2	17,6
13	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		35,3	31,8	28,2	21,2	17,6
14	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		35,3	31,8	28,2	21,2	17,6
15	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		32,7	31,0	26,1	19,6	16,3
16	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		32,7	31,0	26,1	19,6	16,3
17	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		32,7	31,0	26,1	19,6	16,3
18	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		32,7	31,0	26,1	19,6	16,3
19	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		32,7	31,0	26,1	19,6	16,3
20	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		32,7	31,0	26,1	19,6	16,3
21	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		32,7	31,0	26,1	19,6	16,3
22	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		32,7	31,0	26,1	19,6	16,3
23	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		32,7	31,0	26,1	19,6	16,3
24	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		32,7	31,0	26,1	19,6	16,3
25	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		32,7	31,0	26,1	19,6	16,3
По всем типам этажности	ГВС	ккал/ (ч·м ²)		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6								
1	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)	СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализиров анная редакция СНиП 23-02- 2003	0,487	0,487	0,390	0,292	0,244
2	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,440	0,440	0,352	0,264	0,220
3	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,417	0,417	0,334	0,250	0,209
4	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,371	0,371	0,297	0,223	0,186
5	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,371	0,371	0,297	0,223	0,186
6	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,359	0,359	0,287	0,215	0,180
7	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,359	0,359	0,287	0,215	0,180
8	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,342	0,342	0,274	0,205	0,171
9	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,342	0,342	0,274	0,205	0,171
10	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,324	0,324	0,259	0,194	0,162

Этажность	Тепловая нагрузка	Ед. изм.	Обоснование	2011	2016	2018	2023	2028
11	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,324	0,324	0,259	0,194	0,162
12	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,311	0,311	0,249	0,187	0,156
По всем типам этажности	ГВС	Вт/ м ²	СП 124.13330.201 2 Тепловые сети. Актуализиров анная редакция СНиП 41-02- 2003	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Расчетная нагрузка								
1	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)	СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализиров анная редакция СНиП 23-02- 2003	72,0	72,0	57,6	43,2	36,0
2	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		65,1	65,1	52,1	39,0	32,5
3	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		61,7	61,7	49,3	37,0	30,8
4	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		54,9	54,9	43,9	32,9	27,4
5	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		54,9	54,9	43,9	32,9	27,4
6	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		53,1	53,1	42,5	31,9	26,5
7	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		53,1	53,1	42,5	31,9	26,5
8	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		50,6	50,6	40,5	30,3	25,3
9	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		50,6	50,6	40,5	30,3	25,3
10	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		47,9	47,9	38,3	28,8	24,0
11	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		47,9	47,9	38,3	28,8	24,0
12	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		46,0	46,0	36,8	27,6	23,0
По всем типам этажности	ГВС	ккал/ (ч·м ²)	СП 124.13330.201 2 Тепловые сети. Актуализиров анная редакция СНиП 41-02- 2003	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты								
1	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)	СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализиров анная редакция СНиП 23-02- 2003	0,394	0,394	0,315	0,236	0,197
2	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,382	0,382	0,306	0,229	0,191
3	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,371	0,371	0,297	0,223	0,186
4	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,359	0,359	0,287	0,215	0,180
5	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,359	0,359	0,287	0,215	0,180
6	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,348	0,348	0,278	0,209	0,174
7	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,348	0,348	0,278	0,209	0,174
8	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,336	0,336	0,269	0,202	0,168
9	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,336	0,336	0,269	0,202	0,168
10	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,324	0,324	0,259	0,194	0,162
11	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,324	0,324	0,259	0,194	0,162
12	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,311	0,311	0,249	0,187	0,156
По всем типам этажности	ГВС	Вт/ м ²	СП 124.13330.201 2 Тепловые сети. Актуализиров анная	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Этажность	Тепловая нагрузка	Ед. изм.	Обоснование	2011	2016	2018	2023	2028
			редакция СНиП 41-02-2003					
Расчетная нагрузка								
1	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)	СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003	45,7	45,7	36,6	27,4	22,9
2	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		44,3	44,3	35,5	26,6	22,2
3	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		43,1	43,1	34,5	25,8	21,5
4	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		41,7	41,7	33,3	25,0	20,8
5	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		41,7	41,7	33,3	25,0	20,8
6	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		40,4	40,4	32,3	24,2	20,2
7	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		40,4	40,4	32,3	24,2	20,2
8	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		39,0	39,0	31,2	23,4	19,5
9	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		39,0	39,0	31,2	23,4	19,5
10	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		37,6	37,6	30,1	22,6	18,8
11	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		37,6	37,6	30,1	22,6	18,8
12	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		36,1	36,1	28,9	21,7	18,1
По всем типам этажности	ГВС	ккал/ (ч·м ²)	СП 124.13330.201 2 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
дошкольные учреждения, хосписы								
1	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)	СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003	0,521	0,521	0,417	0,313	0,261
2	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,521	0,521	0,417	0,313	0,261
3	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,521	0,521	0,417	0,313	0,261
4	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,521	0,521	0,417	0,313	0,261
5	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,521	0,521	0,417	0,313	0,261
6	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,521	0,521	0,417	0,313	0,261
7	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,521	0,521	0,417	0,313	0,261
8	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,521	0,521	0,417	0,313	0,261
9	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,521	0,521	0,417	0,313	0,261
10	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,521	0,521	0,417	0,313	0,261
11	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,521	0,521	0,417	0,313	0,261
12	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,521	0,521	0,417	0,313	0,261
По всем типам этажности	ГВС	Вт/ м ²	СП 124.13330.201 2 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Расчетная нагрузка								
1	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)	СП 50.13330.2012 Тепловая защита	70,6	70,6	56,4	42,3	35,3
2	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		70,6	70,6	56,4	42,3	35,3
3	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		70,6	70,6	56,4	42,3	35,3
4	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		70,6	70,6	56,4	42,3	35,3

Этажность	Тепловая нагрузка	Ед. изм.	Обоснование	2011	2016	2018	2023	2028
5	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)	зданий	70,6	70,6	56,4	42,3	35,3
6	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)	Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003	70,6	70,6	56,4	42,3	35,3
7	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		70,6	70,6	56,4	42,3	35,3
8	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		70,6	70,6	56,4	42,3	35,3
9	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		70,6	70,6	56,4	42,3	35,3
10	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		70,6	70,6	56,4	42,3	35,3
11	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		70,6	70,6	56,4	42,3	35,3
12	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		70,6	70,6	56,4	42,3	35,3
По всем типам этажности	ГВС	ккал/ (ч·м ²)	СП 124.13330.201 2 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
административного назначения (офисы)								
1	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)	СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003	0,417	0,417	0,334	0,250	0,209
2	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,394	0,394	0,315	0,236	0,197
3	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,382	0,382	0,306	0,229	0,191
4	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,313	0,313	0,250	0,188	0,157
5	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,313	0,313	0,250	0,188	0,157
6	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,278	0,278	0,222	0,167	0,139
7	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,278	0,278	0,222	0,167	0,139
8	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,255	0,255	0,204	0,153	0,128
9	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,255	0,255	0,204	0,153	0,128
10	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,232	0,232	0,186	0,139	0,116
11	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,232	0,232	0,186	0,139	0,116
12	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,232	0,232	0,186	0,139	0,116
По всем типам этажности	ГВС	Вт/ м ²	СП 124.13330.201 2 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Расчетная нагрузка								
1	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)	СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003	46,3	46,3	37,0	27,8	23,1
2	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		43,7	43,7	35,0	26,2	21,9
3	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		42,4	42,4	33,9	25,4	21,2
4	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		34,7	34,7	27,8	20,8	17,4
5	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		34,7	34,7	27,8	20,8	17,4
6	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		30,8	30,8	24,7	18,5	15,4
7	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		30,8	30,8	24,7	18,5	15,4
8	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		28,3	28,3	22,6	17,0	14,1
9	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		28,3	28,3	22,6	17,0	14,1
10	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		25,7	25,7	20,6	15,4	12,9
11	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		25,7	25,7	20,6	15,4	12,9
12	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		25,7	25,7	20,6	15,4	12,9

Этажность	Тепловая нагрузка	Ед. изм.	Обоснование	2011	2016	2018	2023	2028
По всем типам этажности	ГВС	ккал/ (ч·м ²)	СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
сервисного обслуживания								
1	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)	СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003	0,266	0,266	0,213	0,160	0,133
2	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,255	0,255	0,204	0,153	0,128
3	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,243	0,243	0,194	0,146	0,122
4	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,232	0,232	0,186	0,139	0,116
5	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,232	0,232	0,186	0,139	0,116
6	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,232	0,232	0,186	0,139	0,116
7	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,232	0,232	0,186	0,139	0,116
8	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,232	0,232	0,186	0,139	0,116
9	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,232	0,232	0,186	0,139	0,116
10	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,232	0,232	0,186	0,139	0,116
11	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,232	0,232	0,186	0,139	0,116
12	Отопление и вентиляция	Вт/ (м ³ ·°C)		0,232	0,232	0,186	0,139	0,116
По всем типам этажности	ГВС	Вт/ м ²	СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Расчетная нагрузка								
1	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)	СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003	45,7	45,7	36,6	27,4	22,9
2	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		43,9	43,9	35,1	26,3	21,9
3	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		41,8	41,8	33,4	25,1	20,9
4	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		39,9	39,9	31,9	23,9	19,9
5	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		39,9	39,9	31,9	23,9	19,9
6	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		39,9	39,9	31,9	23,9	19,9
7	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		39,9	39,9	31,9	23,9	19,9
8	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		39,9	39,9	31,9	23,9	19,9
9	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		39,9	39,9	31,9	23,9	19,9
10	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		39,9	39,9	31,9	23,9	19,9
11	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		39,9	39,9	31,9	23,9	19,9
12	Отопление и вентиляция	ккал/ (ч·м ²)		39,9	39,9	31,9	23,9	19,9
По всем типам этажности	ГВС	ккал/ (ч·м ²)	СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Этажность	Тепловая нагрузка	Ед. изм.	Обоснование	2011	2016	2018	2023	2028
			Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85					

Таким образом, принятые величины удельного теплоснабжения и удельной тепловой нагрузки для вновь строящихся зданий применительно к рассматриваемой климатической зоне выглядят согласно таблице ниже. Поскольку в форме таблицы П29.1 МУ годы корректировки нормативов не соответствуют п. 7 Требований энергоэффективности для новых зданий, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», периоды использования нормативов скорректированы.

Таблица 1.6- Удельное теплоснабжение и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах городского округа (таблица П29.1 МУ)

Год постройки	Тип застройки	Удельное теплоснабжение, Гкал/м ² /год				Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м ²)			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
2016 - 2020 г. г.	Жилая многоэтажная	0,084	0	0,069	0,153	40,9	0	8,2	49
	Жилая средне- и малоэтажная	0,11	0	0,069	0,179	51	0	8,2	59,1
	Жилая индивидуальная	0,131	0	0,069	0,2	59,1	0	8,2	67,2
	Общественно - деловая и промышленная	0,062	0,064	0,044	0,17	43,8	46,5	4,9	95,3
2021 - 2032 г. г.	Жилая многоэтажная	0,072	0	0,067	0,139	36,3	0	7,4	43,6
	Жилая средне- и малоэтажная	0,086	0	0,067	0,153	41,5	0	7,4	48,8
	Жилая индивидуальная	0,113	0	0,067	0,18	51,8	0	7,4	59,2
	Общественно - деловая и промышленная	0,056	0,052	0,043	0,151	42,7	37,7	4,5	84,8

1.2.1. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности

Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплоснабжения сформирован на основе прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2045 года и прогноза удельных параметров теплоснабжения объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределённым, для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода до 2045 года.

Прогнозы приростов нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.7, прогнозы приростов тепловой нагрузки по элементам территориального деления представлены в таблицах ниже:

- для жилых зданий в таблице 1.8;
- для зданий общественно-делового фонда в таблице 1.9.

Таблица 1.7- Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 1.9 – Прогнозы приростов тепловых нагрузок по кадастровым кварталам г. Елец в жилых зданиях и зданиях общественно-делового фонда, Гкал/ч

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.2.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

Прогнозы приростов потребления тепловой энергии по элементам территориального деления представлены в таблицах ниже:

- для жилых зданий в таблице 1.10;
- для зданий общественно-делового фонда в таблице 1.11;
- всего в сумме в таблице 1.12.

Таблица 1.10 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в жилых зданиях, Гкал/год

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 1.11 – Прогноз приростов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в зданиях общественно-делового фонда, Гкал/год

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.2.3. Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя

Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения города не получают дальнейшего развития. Напротив, в ближайшей перспективе, в соответствии с требованиями действующего законодательства, требуется перевести открытые системы потребления теплоносителя на нужды ГВС на теплоснабжение по закрытой схеме.

Тепловые пункты потребителей, получающие ГВС непосредственно из трубопроводов тепловых сетей, должны быть оборудованы теплообменниками для нагрева холодной воды. Перечень объектов, подлежащих переводу в закрытую систему теплоснабжения, представлен в Главе 9. Перспективное потребление теплоносителя на источниках тепловой энергии представлено в Главе 6.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По данным генерального плана городского округа Елец Липецкой области, на период до 2045 года строительство новых предприятий с планируемым подключением к системе централизованного теплоснабжения не предусматривается. Информация о развитии и реконструкции существующих предприятий города отсутствует. Проектом Схемы теплоснабжения предполагается, что при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия установят собственный источник тепловой энергии, который будет функционировать исключительно для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для варианта строительства новых промышленных предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

В таблице ниже представлены существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки.

Таблица 1.13 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/га

[illegible]

[illegible]

2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.1.1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В городском округе наибольшая часть потребителей тепловой энергии подключена к тепловым сетям системы централизованного теплоснабжения.

Главными источниками тепловой энергии являются Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (далее по тексту – Елецкая ТЭЦ), которая функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. МУП «Елец-Сервис» эксплуатирует одну крупную (ул. Коммунаров 89а) и 34 небольших котельных находящихся на праве хозяйственного ведения. Так же централизованное теплоснабжение потребителей осуществляют ООО «Теплосервис» (шесть небольших котельных), ООО «Мегастрой» (восемь небольших котельных). Более 88 % суммарного отпуска тепловой энергии города обеспечивают 3 основных источника тепловой энергии:

- Елецкая ТЭЦ Филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» -51,3%;
- котельная ул. Вермишева, 29а МУП «Елец-Сервис» -15,6%;
- котельная ул. Коммунаров, 89А МУП «Елец-Сервис» -18,5%.

Таблица 2.1 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города Елец, по состоянию на 01.01.2026 г.

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
Теплоснабжающие организации, осуществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения			
1	Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	6829012680	482543001
2	МУП «Елец-Сервис»	4821023260	480701001
3	ООО «Теплосервис»	4807011079	480701001
4	ООО «Мегастрой»	4825060880	482501001

Распределение объема отпуска тепловой энергии между теплоснабжающими организациями систем централизованного теплоснабжения г. Ельца представлена на рисунке ниже (Рисунок 2.1).

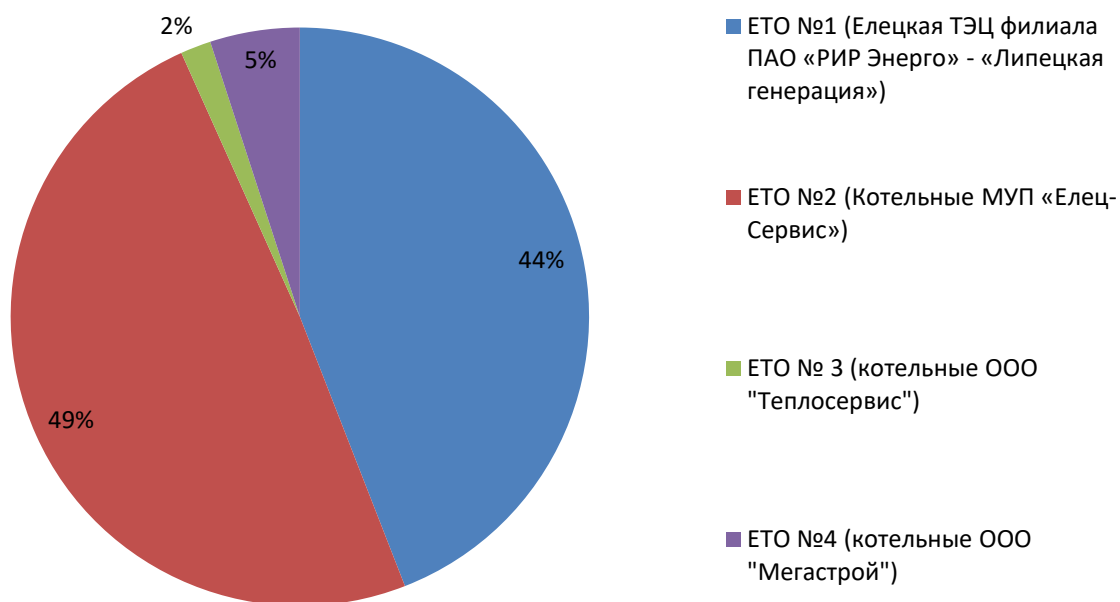


Рисунок 2.1 – Объемы отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями за 2025 г

Теплоснабжение города осуществляется от 49 источника централизованного теплоснабжения. Перечень источников тепловой энергии с указанием организации-собственника и обслуживающей организации представлены в таблице ниже.

Тепловые сети котельной ул. Коммунаров, 89 и котельной ул. Коммунаров, 40, - объединены, котельная ул. Коммунаров, 40 находится в резерве и включается только в неотапительный период во время проведения ремонтных работ на котельной ул. Коммунаров, 89.

Все остальные источники тепловой энергии работают в собственных изолированных зонах действия.

Таблица 2.2 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории городского округа г. Елец

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Адрес	Источник тепловой энергии		Тепловые сети	
			собственник	техническое обслуживание	собственник	техническое обслуживание
ЕТО №1 (ТЭЦ и котельные филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)						
СТ-1	ЕТЭЦ	г. Елец, пос. ТЭЦ	АО «РИР Энерго»	филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	Собственность организации	филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»
ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис»)						
СТ-2	котельная с. Александровка (ДСУЗ)	с. Александровка (ДСУЗ)	Муниципальная собственность	филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	Муниципальная собственность	филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»
СТ-3	котельная мкр. Александровский, 13	г. Елец, мкр. Александровский, 13	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-4	котельная ул. А. Оборотова, 4	г. Елец, ул. А. Оборотова, 4	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-5	котельная 3-ий Ламской переулок, 43а	г. Елец, 3-ий Ламской переулок, 43а	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-6	котельная пер. Верхний, 1	г. Елец, пер. Верхний, 1	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-7	котельная ул. Вермишева, 29а	г. Елец, ул. Вермишева, 29а	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-8	котельная ул. Горького,80	г. Елец, ул. Горького,80	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-9	котельная ул. 9-го Декабря, 72	г. Елец, ул. 9-го Декабря, 72	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-10	котельная ул. Допризывников, 1а	г. Елец, ул. Допризывников, 1а	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-11	котельная ул. Дякина, 1	г. Елец, ул. Дякина, 1	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-12	котельная ул. Елецкая, 4	г. Елец, ул. Елецкая, 4	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-13	котельная ул. Колхозная, 2	г. Елец, ул. Колхозная, 2	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-14	котельная ул. Коммунаров, 5а	г. Елец, ул. Коммунаров, 5а	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-15	котельная ул. Коммунаров, 40	г. Елец, ул. Коммунаров, 40	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-16	котельная ул. Коммунаров, 89а	г. Елец, ул. Коммунаров, 89а	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-17	котельная ул. К. Маркса, 17	г. Елец, ул. К. Маркса, 17	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-18	котельная ул. Ленина, 73	г. Елец, ул. Ленина, 73	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-19	котельная ул. Ленина, 88	г. Елец, ул. Ленина, 88	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-20	котельная Мало - Томский пер.д. 10	г. Елец, Мало - Томский пер.д. 10	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-21	котельная ул. Мира, 84	г. Елец, ул. Мира, 84	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-22	котельная ул. Мира, 98	г. Елец, ул. Мира, 98	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-23	котельная ул. Мира, 113	г. Елец, ул. Мира, 113	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-24	котельная ул. Октябрьская, 97	г. Елец, ул. Октябрьская, 97	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-25	котельная ул. Орджоникидзе, 78	г. Елец, ул. Орджоникидзе, 78	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-26	котельная ул. Пушкина, 115	г. Елец, ул. Пушкина, 115	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-27	котельная ул. Свердлова, 13	г. Елец, ул. Свердлова, 13	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-28	котельная ул. Советская,56	г. Елец, ул. Советская,56	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-29	котельная ул. Советская, 64	г. Елец, ул. Советская, 64	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-30	котельная ул. Советская, 85	г. Елец, ул. Советская, 85	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-31	котельная ул. Товарная, 11	г. Елец, ул. Товарная, 11	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-32	котельная ул. Товарная, 15	г. Елец, ул. Товарная, 15	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-33	котельная ул. Школьная, 13	г. Елец, ул. Школьная, 13	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-34	котельная ул. Шлакобетонная, 1а	г. Елец, ул. Шлакобетонная, 1а	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
СТ-35	ул. Хлебная, д.3	ул. Хлебная, д.3	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»	Муниципальная собственность	МУП «Елец-Сервис»
ЕТО №3 (котельные ООО «Теплосервис»)						
СТ-36	котельная ул. Победы, 1	г. Елец, ул. Победы, 1	Муниципальная собственность	ООО "Теплосервис»	Муниципальная собственность	ООО "Теплосервис»
СТ-37	котельная ул. Пушкина, 123	г. Елец, ул. Пушкина, 123	Муниципальная собственность	ООО "Теплосервис»	Муниципальная собственность	ООО "Теплосервис»
СТ-38	котельная ул. Маяковского, 1	г. Елец, ул. Маяковского, 1	Муниципальная собственность	ООО "Теплосервис»	Муниципальная собственность	ООО "Теплосервис»
СТ-39	котельная ул. Мира, 82	г. Елец, ул. Мира, 82	Муниципальная собственность	ООО "Теплосервис»	Муниципальная собственность	ООО "Теплосервис»
СТ-40	котельная ул. Мира, 94	г. Елец, ул. Мира, 94	Муниципальная собственность	ООО "Теплосервис»	Муниципальная собственность	ООО "Теплосервис»
СТ-41	котельная ул. Ростовская д.1	г. Елец, ул.Ростовская д.1	Муниципальная собственность	ООО "Теплосервис»	Муниципальная собственность	ООО "Теплосервис»

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Адрес	Источник тепловой энергии		Тепловые сети	
			собственник	техническое обслуживание	собственник	техническое обслуживание
ЕТО №4 (котельные ООО «Мегастрой»)						
СТ-42	котельная ул. Мира, 124В	г. Елец, ул. Мира, 124В	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"
СТ-43	котельная ул. Новолипецкая, 1П	г. Елец, ул. Новолипецкая, 1П	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"
СТ-44	котельная ул. Свердлова, 7В	г. Елец, ул. Свердлова, 7В	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"
СТ-45	котельная ул. Новолипецкая, 3В	г. Елец, ул. Новолипецкая, 3В	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"
СТ-46	котельная ул. Л. Толстого, 4В	г. Елец, ул. Л. Толстого, 4В	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"
СТ-47	котельная ул. Новолипецкая, 1Д	г. Елец, ул. Новолипецкая, 1Д	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"
СТ-48	котельная ул. 9 Декабря, 19В	г. Елец, ул. 9 Декабря, 19В	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"
СТ-49	котельная ул. Шоссейная, 1Б	г. Елец, ул. Шоссейная, 1Б	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"	Муниципальная собственность	ООО "Мегастрой"

На рисунке ниже представлено распределение зон теплоснабжения по принадлежности (с адресной привязкой на карте муниципального образования).

2.1.2. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В таблице ниже представлены перспективные потребители централизованного теплоснабжения. Все они находятся в границах существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Таблица 2.3 - Перспективные потребители централизованного теплоснабжения

№ п/п	Название объекта	Адресная привязка	Год планируемого подключения	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч		
				отопление и вентиляция	ГВС	сумма с учетом ГВС
1	Здание школы-лицея №5 (реконструкция)	г. Елец ул. Спутников, 9	2027	0,06	0,03	0,09
2	Здания стадиона «Труд» (реконструкция)	г. Елец ул. Коммунаров, 27А	2035	0,12	0,05	0,17
3	Здание кинотеатра «Луч» (реконструкция)	г. Елец ул. Коммунаров, 22	2026	0,15	0,06	0,21
4	Жилой корпус на 100 койко - мест в ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пригородная, Д.55А	г. Елец, ул. Пригородная, 55А	2026	0,130	0,070	0,2
5	Многоквартирные жилые здания мкр. Кирпичный (МКД) 3 тыс. кв.м.	г. Елец мкр. Кирпичный	2027	0,18	0,08	0,26
6	Многоквартирные жилые здания ул. Коммунаров (в районе дома 131 А) 3 тыс. кв.м.	г. Елец ул. Коммунаров (в районе дома 131 А)	2026	0,18	0,08	0,26
7	Многоквартирные жилые здания ул. Октябрьская (в районе дома 19) 3 тыс. кв.м.	г. Елец ул. Октябрьская (в районе дома 19)	2027	0,18	0,08	0,26

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В зоны индивидуального теплоснабжения попадает частный сектор застройки города, расположенный по окраинам города, а также объекты центральной части города, не подключенные к централизованным системам теплоснабжения.

В настоящее время в зонах индивидуального теплоснабжения преобладает теплоснабжение строений от газовых котлов и, частично, печного отопления на твердом топливе.

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения представлены на рисунке ниже и выделены розовым цветом.

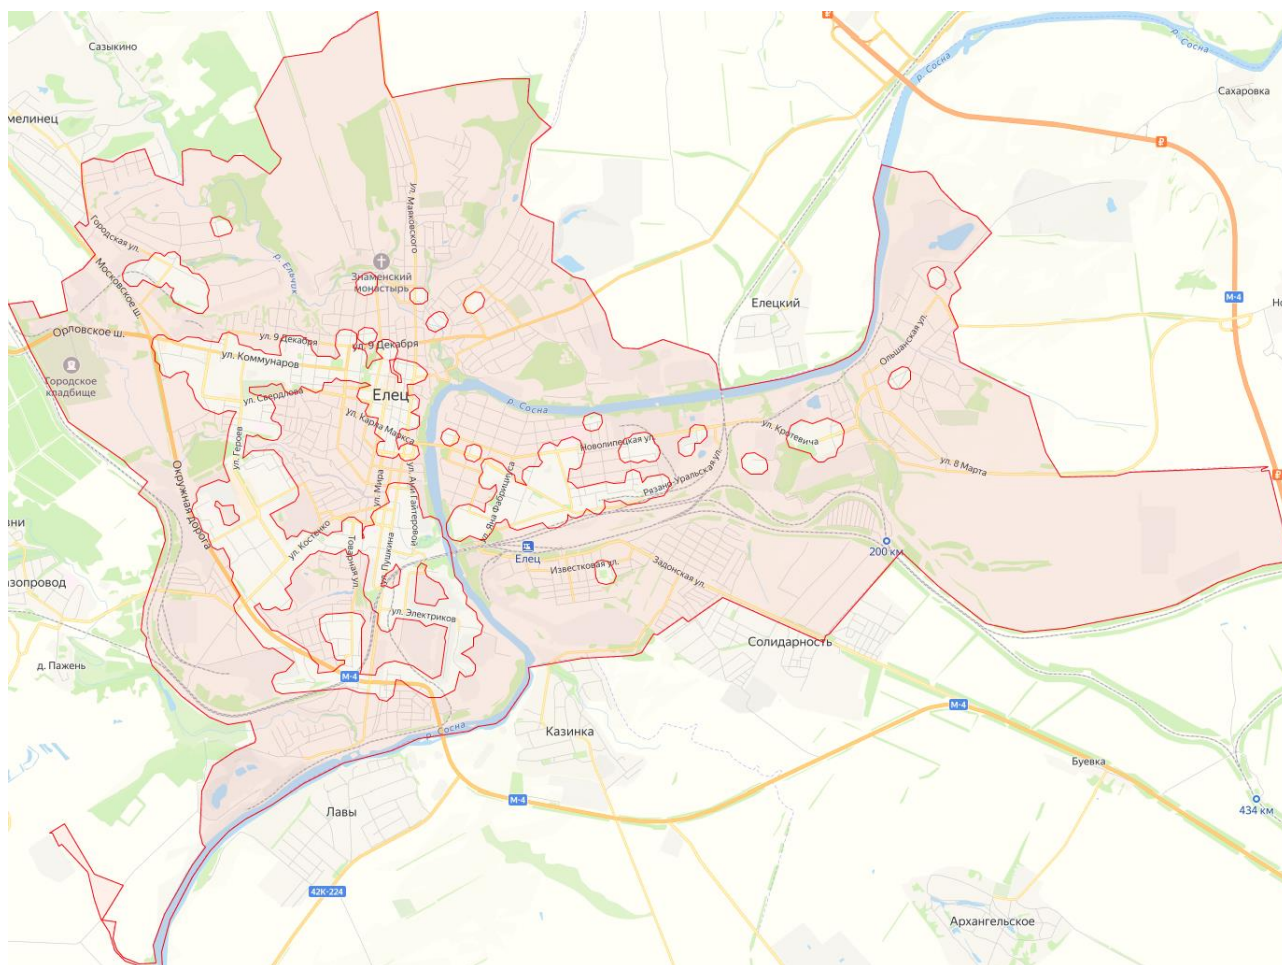


Рисунок 2.3 – Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Согласно п. 57 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) Глава 4 содержит:

«а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

после чего делаются:

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей».

Что дублируется п. 97 МУ:

«Описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии и определения зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии».

При этом балансы тепловой мощности и энергии в соответствии с принятым вариантом развития Схемы теплоснабжения (с учетом развития источников тепловой энергии и тепловых сетей) представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены в следующем порядке:

1) в существующих системах теплоснабжения (зонах действия источников тепловой энергии) установлены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, указанными в главе III МУ (отражены в Главе 2);

2) составлены балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода в соответствии с приложением №15 к МУ;

3) определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности нетто на конец прогнозируемого периода в соответствии с таблицами П34.1 и П34.2 приложения №34 МУ;

4) установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;

5) на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в каждом кадастровом квартале в соответствии с приложением №34 МУ;

6) выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей в соответствии с приложением №34 МУ.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения

собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха».

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 1. Балансы представлены в Главе 4 обосновывающих материалов без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. № 276), балансы тепловой мощности, с учетом мероприятий, представлены в Главе 7.

Таблица 2.4 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии систем теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1, Гкал/ч (таблица ПЗ4.1 МУ)																									
Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №1 - ЕТЭЦ филиала АО «РПР Энерго» - «Липецкая генерация»																									
Установленная тепловая мощность, в том числе:	148	148	148	148	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6
отборы паровых турбин, в том числе:	48	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6
производственных отборов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
теплофикационных отборов	48	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6
РОУ	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9
ПВК	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Располагаемая тепловая мощность станции	148	148	148	148	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Темломагистраль №1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Темломагистраль №2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Потери в паропроводах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	84,4	84,3	84,1	83,5	83,5	83,5	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02
Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отопление и вентиляция	78,9	78,8	78,6	78,1	78,1	78,1	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46
горячее водоснабжение	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7
Магистраль 1																									
отопление и вентиляция	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
горячее водоснабжение	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Магистраль 2																									
отопление и вентиляция	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26
горячее водоснабжение	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	43	43,1	43,3	43,9	95,5	95,5	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	79,6	79,6	79,6	79,6	131,2	131,2	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64	130,64
Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74
Зона действия источника тепловой мощности, га	353,21	353,21	353,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21	258,21
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,22	0,22	0,22	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Таблица 2.5 - Перспективный баланс тепловой мощности котельных систем централизованного теплоснабжения по приоритетному варианту развития, Гкал/ч																										
№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Котельные ЕТО-2 (МУП "Елец-сервис")																										
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная сл. Александровка (ДСУ 3)																									
1	Установленная тепловая мощность	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
2	Располагаемая тепловая мощность станции	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660
8	отопление	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580
10	горячее водоснабжение	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная мкр. Александровский, 13																										
1	Установленная тепловая мощность	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150
2	Располагаемая тепловая мощность станции	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	6,880	6,880	6,900	6,730	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950
8	отопление	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130
10	горячее водоснабжение	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-2,320	-2,320	-2,340	-2,170	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260	-2,260
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. А. Оборотова, 4																										
1	Установленная тепловая мощность	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	станции) при аварийном выводе самого мощного котла																									
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Вермишева, 29а																									
1	Установленная тепловая мощность	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600
2	Располагаемая тепловая мощность станции	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880	29,880
8	отопление	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440	28,440
10	горячее водоснабжение	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070	59,070
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Горького, 80																									
1	Установленная тепловая мощность	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
8	отопление	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
10	горячее водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. 9-го Декабря, 70																									
1	Установленная тепловая мощность	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	мощности, га																									
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Коммунаров, 5а																									
1	Установленная тепловая мощность	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	Тепловая нагрузка переключается на котельную ул. Коммунаров, 89а													
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220														
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010														
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030														
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260														
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200														
8	отопление	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200														
10	горячее водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080														
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020														
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080														
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080														
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470														
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420														
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Коммунаров, 40																									
1	Установленная тепловая мощность	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	Располагаемая тепловая мощность станции	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	отопление	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	горячее водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Коммунаров, 89а																									
1	Установленная тепловая мощность	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
2	Располагаемая тепловая мощность станции	39,060	39,060	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080
	Тепловая мощность, передаваемая ЕТЭЦ на ЦТП ул. Коммунаров 89	5,500	5,500																							
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	1,780	1,780	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	5,370	5,370	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	договорной нагрузке)																									
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	0,000	0,000	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,000	0,000	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Победы , 1																									
1	Установленная тепловая мощность						1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729
2	Располагаемая тепловая мощность станции						1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде						0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде						0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:						0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
8	отопление						0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
10	горячее водоснабжение						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)						1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)						1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла						0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата						0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
15	Зона действия источника тепловой мощности, га						0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га						0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Пушкина, 123																									
1	Установленная тепловая мощность						0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516
2	Располагаемая тепловая мощность станции						0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде						0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде						0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:						0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
8	отопление						0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
10	горячее водоснабжение						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)						0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)						0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла						0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата						0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
15	Зона действия источника тепловой мощности, га						1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га						0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Маяковского, 1																									
1	Установленная тепловая мощность						1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
2	Располагаемая тепловая мощность станции						0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде						0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде						0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:						0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
8	отопление						0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
10	горячее водоснабжение						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)						0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)						0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла						0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата						0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	
15	Зона действия источника тепловой мощности, га						1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га						0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Мира, 94																									
1	Установленная тепловая мощность						0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	
2	Располагаемая тепловая мощность станции						0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде						0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде						0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:						0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
8	отопление						0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
10	горячее водоснабжение						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)						0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)						0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла						0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата						0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	
15	Зона действия источника тепловой мощности, га						1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га						0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Мира, 124В																									
1	Установленная тепловая мощность						0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	
2	Располагаемая тепловая мощность станции						0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде						0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде						0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
7	Присоединенная расчетная тепловая						0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,1						

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:																									
8	отопление						0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
10	горячее водоснабжение						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)						0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)						0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла						0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата						0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
15	Зона действия источника тепловой мощности, га						0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га						0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Новолипецкая, 1П																									
1	Установленная тепловая мощность						0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
2	Располагаемая тепловая мощность станции						0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде						0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде						0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:						0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
8	отопление						0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
10	горячее водоснабжение						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)						0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)						0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла						0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата						0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
15	Зона действия источника тепловой мощности, га						0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га						0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Свердлова, 7В																									
1	Установленная тепловая мощность						0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
2	Располагаемая тепловая мощность станции						0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде						0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде						0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:						0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
8	отопление						0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
10	горячее водоснабжение						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)						0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)						0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла						0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата						0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
15	Зона действия источника тепловой мощности, га						0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га						0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Новолипецкая, 3В																									
1	Установленная тепловая мощность						3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
2	Располагаемая тепловая мощность станции						3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде						0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде						0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде						1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:						1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
8	отопление						1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
10	горячее водоснабжение						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)						2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)						2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла						1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата						1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
15	Зона действия источника тепловой мощности, га						5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га						0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Л. Толстого, 4В																									
1	Установленная тепловая мощность						0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
2	Располагаемая тепловая мощность станции						0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде						0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде						0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде						0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:						0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
8	отопление						0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
10	горячее водоснабжение						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)						0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)						0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299	0,299
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла						0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата						0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
15	Зона действия источника тепловой мощности, га						0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га						0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Новолипецкая, 1Д																									
1	Установленная тепловая мощность						5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504
2	Располагаемая тепловая мощность станции						5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504	5,504

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде						0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде						0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде						5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:						5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
8	отопление						4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
10	горячее водоснабжение						1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)						-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)						-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	-0,296	
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла						2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата						2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	
15	Зона действия источника тепловой мощности, га						13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960	
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га						0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	
ИТОГО по ЕТО-2 (Котельные МУП "Елец-Сервис")																										
1	Установленная тепловая мощность	135,480	135,480	136,000	136,000	136,000	150,311	150,311	150,311	150,311	150,311	150,311	#3НАЧ!	148,531	148,531	148,531	148,531	148,531	148,531	148,531	148,531	148,531	148,531	148,531	148,531	
2	Располагаемая тепловая мощность станции	112,150	112,150	110,690	110,690	110,690	124,789	124,789	124,789	124,789	124,789	124,789	123,099	123,099	123,099	123,099	123,099	123,099	123,099	123,099	123,099	123,099	123,099	123,099	123,099	
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	7,640	7,640	2,150	2,150	2,150	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	2,284	
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	8,090	8,090	7,580	7,580	7,580	8,010	8,010	8,010	8,010	8,010	8,010	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	5,370	5,370	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	51,210	51,210	51,720	51,140	51,630	60,310	60,310	60,310	60,310	60,310	60,310	58,760	58,760	58,760	58,760	58,760	58,760	58,760	58,760	58,760	58,760	58,760	58,760	58,760	
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	85,690	85,690	87,030	84,670	85,790	94,020	94,110	94,110	94,110	94,110	94,110	93,140	93,140	93,140	93,310	93,310	93,310	93,310	93,310	93,310	93,310	93,310	93,310	93,310	
8	отопление	81,920	81,920	82,580	81,600	81,600	89,600	89,690	89,690	89,690	89,690	89,690	88,930	88,930	88,930	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	
10	горячее водоснабжение	35,410	35,410	35,810	34,920	34,920	36,730	36,790	36,790	36,790	36,790	36,790	36,580	36,580	36,580	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	18,130	18,130	18,230	18,810	18,320	23,325	23,355	23,355	23,355	23,355	23,355	23,455	23,455	23,455	23,505	23,505	23,505	23,505	23,505	23,505	23,505	23,505	23,505	23,505	
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	16,360	16,360	7,780	10,140	9,020	14,265	14,175	14,175	14,175	14,175	14,175	13,695	13,695	13,695	13,525	13,525	13,525	13,525	13,525	13,525	13,525	13,525	13,525	13,525	
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	42,570	42,570	34,610	35,500	35,500	40,110	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,030	40,030	40,030	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	39,860	
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	65,470	65,470	66,910	66,910	66,910	72,190	72,190	72,190	72,190	72,190	72,190	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	135,820	135,820	137,460	137,460	137,460	163,800	163,800	163,800	163,800	163,800	163,800	161,680	161,680	161,680	161,680	161,680	161,680	161,680	161,680	161,680	161,680	161,680	161,680	161,680	
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	106,670	106,670	107,820	107,820	107,820	110,970	110,970	110,970	110,970	110,970	110,970	110,080	110,080	110,080	110,080	110,080	110,080	110,080	110,080	110,080	110,080	110,080	110,080	110,080	
ЕТО -3 (зона действия ООО "Теплосервис")																										
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Победы , 1																									
1	Установленная тепловая мощность	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	Передано в казну городского округа город Елец																			
2	Располагаемая тепловая мощность станции	1,727	1,727	1,727	1,727	1,727																				
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003																				
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,040	0,040	0,040	0,040	0,000																				
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230																				
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230																				
8	отопление	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230																				
10	горячее водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,457	1,457	1,457	1,457	1,494																				

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	1,457	1,457	1,457	1,457	1,494																				
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260																				
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260																				
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860																				
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270																				
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Пушкина, 123																									
1	Установленная тепловая мощность	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	Передано в казну городского округа город Елец																			
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516																				
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001																				
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240																				
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240																				
8	отопление	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240																				
10	горячее водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,276	0,276	0,276	0,276	0,275																				
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	0,276	0,276	0,276	0,276	0,275																				
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140																				
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140																				
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000																				
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240																				
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Маяковского, 1																									
1	Установленная тепловая мощность	1,090	1,090	1,090	1,090	1,080	Передано в казну городского округа город Елец																			
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,960	0,960	0,960	0,960	0,930																				
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004																				
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,040	0,040	0,040	0,040	0,000																				
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450																				
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450																				
8	отопление	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450																				
10	горячее водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,470	0,470	0,470	0,470	0,476																				
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	0,470	0,470	0,470	0,470	0,476																				
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410																				
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410																				
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990																				
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230																				

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	пикового котла/турбоагрегата																									
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170																				
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580																				
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Новополецкая, 1П																									
1	Установленная тепловая мощность	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164																				
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164																				
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001																				
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110																				
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110																				
8	отопление	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110																				
10	горячее водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	Передано в казну городского округа город Елец																			
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053																				
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080																				
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080																				
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820																				
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130																				
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Свердловка, 7В																									
1	Установленная тепловая мощность	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164																				
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164																				
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001																				
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030																				
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030																				
8	отопление	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030																				
10	горячее водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	Передано в казну городского округа город Елец																			
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133																				
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080																				
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080																				
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130																				
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240																				
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Новополецкая, 3В																									
1	Установленная тепловая мощность	3,030	3,030	3,030	3,030	3,700																				
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3,000	3,000	3,030	3,030	3,700																				
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,010	0,010	0,010	0,010	0,011	Передано в казну городского округа город Елец																			
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190																				

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310																					
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310																					
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	13,960	13,960	13,960	13,960	13,960																					
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390																					
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. 9 Декабря, 19В																										
1	Установленная тепловая мощность	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,344	0,344	0,344	0,344	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
8	отопление	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
10	горячее водоснабжение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,184	0,184	0,184	0,184	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	0,184	0,184	0,184	0,184	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
	Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Шоссейная, 1Б																										
1	Установленная тепловая мощность	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,344	0,344	0,344	0,344	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
8	отопление	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
2	Располагаемая тепловая мощность станции	10,094	10,094	10,124	10,124	10,618	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,183	0,183	0,183	0,183	0,188	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
8	отопление	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
10	горячее водоснабжение	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	2,041	2,041	2,071	2,071	2,560	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	2,041	2,041	2,071	2,071	2,560	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	22,810	22,810	22,810	22,810	22,810	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	2,120	2,120	2,120	2,120	2,130	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
ИТОГО по городскому округу																										
1	Установленная тепловая мощность	150,842	150,842	151,362	151,362	152,022	152,022	152,022	152,022	152,022	152,022	152,022	#3НАЧ!	150,242	150,242	150,242	150,242	150,242	150,242	150,242	150,242	150,242	150,242	150,242	150,242	150,242
2	Располагаемая тепловая мощность станции	127,311	127,311	125,881	125,881	126,285	126,285	126,285	126,285	126,285	126,285	126,285	124,595	124,595	124,595	124,595	124,595	124,595	124,595	124,595	124,595	124,595	124,595	124,595	124,595	124,595
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	4,103	4,103	3,593	3,593	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	12,260	12,260	13,050	13,050	12,970	12,970	12,970	12,970	12,970	12,970	12,970	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790	12,790
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	98,430	98,430	99,980	97,180	98,790	98,340	98,430	98,430	98,430	98,430	98,430	96,880	96,880	96,880	97,050	97,050	97,050	97,050	97,050	97,050	97,050	97,050	97,050	97,050	97,050
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	94,500	94,500	95,200	94,170	94,090	94,770	94,860	94,860	94,860	94,860	94,860	93,890	93,890	93,890	94,060	94,060	94,060	94,060	94,060	94,060	94,060	94,060	94,060	94,060	94,060
8	отопление	85,270	85,270	85,820	84,840	84,770	85,230	85,290	85,290	85,290	85,290	85,290	84,530	84,530	84,530	84,650	84,650	84,650	84,650	84,650	84,650	84,650	84,650	84,650	84,650	84,650
10	горячее водоснабжение	9,230	9,230	9,380	9,380	9,380	9,590	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,410	9,410	9,410	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460
11	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	18,018	18,018	9,258	12,058	10,915	11,365	11,275	11,275	11,275	11,275	11,275	11,375	11,375	11,375	11,205	11,205	11,205	11,205	11,205	11,205	11,205	11,205	11,205	11,205	11,205
12	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	21,948	21,948	14,038	15,068	15,605	14,935	14,845	14,845	14,845	14,845	14,845	14,365	14,365	14,365	14,195	14,195	14,195	14,195	14,195	14,195	14,195	14,195	14,195	14,195	14,195
13	Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	71,760	71,760	73,450	73,450	73,450	73,450	73,450	73,450	73,450	73,450	73,450	73,460	73,460	73,460	73,460	73,460	73,460	73,460	73,460	73,460	73,460	73,460	73,460	73,460	73,460
14	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	71,760	71,760	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,210	73,210	73,210	73,210	73,210	73,210	73,210	73,210	73,210	73,210	73,210	73,210	73,210	73,210
15	Зона действия источника тепловой мощности, га	237,380	237,380	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580	237,580
16	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	15,550	15,550	16,710	16,710	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720

По результатам спроса на тепловую мощность установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, все зоны обеспеченные тепловой мощностью на перспективу. В Главе 7 представлена оценка инвестиций в реализацию мероприятий по реконструкции котельных.

По результатам анализа перспективных балансов существующей тепловой мощности, с учетом присоединения новых потребителей, выявлен прогнозный дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке в зоне следующих котельных:

- 1) Котельная мкр. Александровский, 13 (дефицит тепловой мощности в размере 1,39 Гкал/ч по расчетной нагрузке связан с не введением в эксплуатацию третьего водогрейного котла);
- 2) Котельная ул. Вермишева, 29а (дефицит в размере 0,15 Гкал/ч по договорной нагрузке связан с имеющимся ограничением установленной тепловой мощности по результатам режимно-наладочных испытаний);
- 3) Котельная ул. 9-го Декабря, 70 (дефицит в размере 0,06 Гкал/ч по договорной нагрузке связан с имеющимся ограничением установленной тепловой мощности по результатам режимно-наладочных испытаний);
- 4) Котельная ул. Колхозная 2 (дефицит в размере 0,02 Гкал/ч по расчетной нагрузке связан с имеющимся ограничением установленной тепловой мощности по результатам режимно-наладочных испытаний);
- 5) Котельная ул. Коммунаров 5а (дефицит в размере 0,08 Гкал/ч по договорной нагрузке связан с имеющимся ограничением установленной тепловой мощности по результатам режимно-наладочных испытаний);
- 6) Котельная ул. Коммунаров 89а (дефицит в размере 8,06 Гкал/ч по договорной нагрузке связан с имеющимся ограничением установленной тепловой мощности по результатам режимно-наладочных испытаний);
- 7) Котельная ул. К. Маркса, 17 (дефицит в размере 0,03 Гкал/ч по договорной нагрузке связан с малым значением установленной тепловой мощности);
- 8) Котельная ул. Ленина, 73 (дефицит в размере 0,01 Гкал/ч по договорной нагрузке связан с малым значением установленной тепловой мощности);
- 9) Котельная ул. Ленина, 88 (дефицит в размере 0,02 Гкал/ч по договорной нагрузке связан с малым значением установленной тепловой мощности);
- 10) Котельная ул. Свердлова, 13 (дефицит в размере 0,01 Гкал/ч по договорной нагрузке связан с малым значением установленной тепловой мощности);
- 11) Котельная ул. Новополеводская, 1Д (дефицит в размере 0,30 Гкал/ч по расчетной тепловой нагрузке связан с низким значением установленной тепловой мощности и завышенной нагрузкой).

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Все источники теплоснабжения городского округа находятся в существующих границах городского округа.

2.5. Радиусы эффективного теплоснабжения

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источников г. Елец представлены в таблице ниже.

Таблица 2.6 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источников г. Елец

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Значение радиуса эффективного теплоснабжения, км
1.	ЕТЭЦ	4,5
2.	Котельная с. Александровка (ДСУЗ)	0,6
3.	Котельная мкр. Александровский, 13	0,4
4.	Котельная ул. А. Оборотова, 4	0,05
5.	Котельная 3-ий Ламской переулок, 43 а	0,09
6.	Котельная ул. Верхняя, 1а	0,08
7.	Котельная ул. Вермишева, 29а	1,6
8.	Котельная ул. Горького,80	0,01
9.	Котельная ул. 9-го Декабря, 72	0,05
10.	Котельная ул. Допризывников, 1	0,45
11.	Котельная ул. Дякина, 1	0,05
12.	Котельная ул. Елецкая, 4	0,06
13.	ул. Колхозная, 2	0,04
14.	ул. Коммунаров, 5а	0,03
15.	ул. Коммунаров, 40	0,3
16.	ул. Коммунаров, 89а	1,8
17.	Котельная ул. К. Маркса, 17	0,01
18.	Котельная ул. Ленина, 73	0,01
19.	Котельная ул. Ленина, 88	0,05
20.	Котельная ул. Малая - Томская, 10а	0,03
21.	Котельная ул. Мира, 84	0,02
22.	Котельная ул. Мира, 98	0,03
23.	Котельная ул. Мира, 113	0,01
24.	Котельная ул. Октябрьская, 97	0,03
25.	Котельная ул. Орджоникидзе, 78	0,04
26.	Котельная ул. Пушкина, 115	0,05
27.	Котельная ул. Свердлова, 13	0,04
28.	Котельная ул. Советская,56	0,04
29.	Котельная ул. Советская, 64	0,03
30.	Котельная ул. Советская, 85	0,02
31.	Котельная ул. Товарная, 11	0,01
32.	Котельная ул. Товарная, 15	0,14
33.	Котельная ул. Школьная 13	0,02
34.	Котельная ул. Шлакобетонная 1а	0,01
35.	Котельная ул. Хлебная д.3	0,02
36.	Котельная ул. Новолипецкая, 3В	0,04
37.	Котельная ул. Новолипецкая, 1П	0,03
38.	Котельная ул. Новолипецкая, 1Д	0,05
39.	Котельная ул. Мира, 124В	0,06
40.	Котельная ул. Льва Толстого, 4В	0,02
41.	Котельная ул. Свердлова, 7В	0,05
42.	Котельная ул. 9 Декабря, 19В	0,02
43.	Котельная ул. Шоссейная, 1Б	0,03
44.	Котельная ул. Победы , 1	0,01
45.	Котельная ул. Пушкина , 123	0,08

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Значение радиуса эффективного теплоснабжения, км
46.	Котельная ул. Маяковского, 1	0,13
47.	Котельная ул. Мира, 82	0,02
48.	Котельная ул. Мира, 94	0,13
49.	Котельная ул. Ростовская, д.1	0,01

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО (П35.5)																										
Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Елецкая ТЭЦ (ЕТО-001: Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)																										
Производительность ВПУ	т/ч	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Срок службы	лет	33	34	35	36	37	38	39	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	25,964	27,647	27,647	27,647	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	25,964	27,647	27,647	27,647	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831	21,831
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	25,964	25,964	25,964	25,964	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148	20,148
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	224,0	222,4	222,4	222,4	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2	228,2
Доля резерва	%	89,6	88,9	88,9	88,9	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
Котельная сл. Александровка (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																										
Производительность ВПУ	т/ч	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Срок службы	лет	34	35	36	37	38	39	40	41	46	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	46	51	56
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	
Доля резерва	%	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	
Котельная мкр. Александровский, 13 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Срок службы	лет	14	15	16	17	18	19	20	21	26	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	26	31	36	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
Доля резерва	%	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	
Котельная ул. А. Оборотова, 4 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Срок службы	лет	25	26	27	28	29	30	31	32	37	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	37	42	47	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС																											
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Доля резерва	%	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	
Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Срок службы	лет	20	21	22	23	24	25	26	27	32	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	32	37	42	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Доля резерва	%	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	
Котельная пер. Верхний, 1 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Срок службы	лет	36	37	38	39	40	41	42	43	48	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	48	53	58	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	
Всего подпитка	т/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
тепловой сети, в том числе:																											
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Доля резерва	%	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	
Котельная ул. Вермишева, 29а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
Срок службы	лет	38	39	40	41	42	43	44	45	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	50	55	60
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	
Доля резерва	%	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	
Котельная ул. Горького,80 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Срок службы	лет	31	32	33	34	35	36	37	38	43	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	43	48	53	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Доля резерва	%	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	
Котельная ул. 9-го Декабря, 72 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																										
Производительность ВПУ	т/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Срок службы	лет	19	20	21	22	23	24	25	26	31	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	31	36	41
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Доля резерва	%	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	
Котельная ул. Допризывников, 1а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																										
Производительность ВПУ	т/ч	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
Срок службы	лет	48	49	50	51	52	53	54	55	60	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	60	65	70

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,819	0,819	0,819	0,819	0,819	0,819	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,819	0,819	0,819	0,819	0,819	0,819	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
Доля резерва	%	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3	77,3	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
Котельная ул. Дякина, 1 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Срок службы	лет	43	44	45	46	47	48	49	50	55	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	55	60	65	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Доля резерва	%	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	
Котельная ул. Елецкая, 4 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Производительность ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
Срок службы	лет	1	2	3	4	5	6	7	8	13	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	13	18	23	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Доля резерва	%	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	
Котельная ул. Колхозная, 2 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Срок службы	лет	6	7	8	9	10	11	12	13	18	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	18	23	28	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Доля резерва	%	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	
Котельная ул. Коммунаров, 5а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Срок службы	лет	17	18	19	20	21	22	23	24	29	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	29	34	39	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Доля резерва	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
Котельная ул. Коммунаров, 89а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
Срок службы	лет	43	44	45	46	47	48	49	50	55	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	55	60	65	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	19,383	19,383	19,383	19,383	19,383	19,383	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	19,383	19,383	19,383	19,383	19,383	19,383	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	16,161	16,161	16,161	16,161	16,161	16,161	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	
Доля резерва	%	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	
Котельная ул. К. Маркса, 17 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Срок службы	лет	23	24	25	26	27	28	29	30	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	35	40	45	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Доля резерва	%	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	
Котельная ул. Ленина, 73 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Срок службы	лет	16	17	18	19	20	21	22	23	28	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	28	33	38	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
цели ГВС																											
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Доля резерва	%	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	
Котельная ул. Ленина, 88 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	
Срок службы	лет	40	41	42	43	44	45	46	47	52	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	52	57	62	
Количество баков- аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков- аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	
Доля резерва	%	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	
Котельная Мало - Томский пер.д.10а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Срок службы	лет	16	17	18	19	20	21	22	23	28	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	28	33	38	
Количество баков- аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков- аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Доля резерва	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Котельная ул. Мира, 84 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																										
Производительность ВПУ	т/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Срок службы	лет	40	41	42	43	44	45	46	47	52	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	52	57	62
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Доля резерва	%	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Котельная ул. Мира, 98 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																										
Производительность ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Срок службы	лет	6	7	8	9	10	11	12	13	18	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	18	23	28
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Доля резерва	%	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	
Котельная ул. Мира, 113 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Срок службы	лет	38	39	40	41	42	43	44	45	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	50	55	60
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Доля резерва	%	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	
Котельная ул. Октябрьская, 97 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Срок службы	лет	24	25	26	27	28	29	30	31	36	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	36	41	46	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Доля резерва	%	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6
Котельная ул. Орджоникидзе, 78 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																										
Производительность ВПУ	т/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Срок службы	лет	17	18	19	20	21	22	23	24	29	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	29	34	39
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Доля резерва	%	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2
Котельная ул. Пушкина, 115 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																										
Производительность ВПУ	т/ч																									
Срок службы	лет	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доля резерва	%																										
Котельная ул. Свердловая, 13 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Срок службы	лет	17	18	19	20	21	22	23	24	29	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	29	34	39	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Доля резерва	%	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	
Котельная ул. Советская,56 (ЕТО-002: МУП "Елец-																											

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Сервис")																										
Производительность ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Срок службы	лет	36	37	38	39	40	41	42	43	48	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	48	53	58
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Доля резерва	%	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9
Котельная ул. Советская, 64 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																										
Производительность ВПУ	т/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Срок службы	лет	6	7	8	9	10	11	12	13	18	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	18	23	28
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Доля резерва	%	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	
Котельная ул. Советская, 85 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Срок службы	лет	19	20	21	22	23	24	25	26	31	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	31	36	41	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Доля резерва	%	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	
Котельная ул. Товарная, 11 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Срок службы	лет	6	7	8	9	10	11	12	13	18	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	18	23	28	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
сверхнормативные	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
утечки теплоносителя																											
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Доля резерва	%	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	
Котельная ул. Товарная, 15 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
Срок службы	лет	35	36	37	38	39	40	41	42	47	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	47	52	57
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
Доля резерва	%	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	
Котельная ул. Школьная, 13 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	
Срок службы	лет	51	52	53	54	55	56	57	58	63	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	63	68	73	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Доля резерва	%	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
Котельная ул. Шлакобетонная, 1а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																										
Производительность ВПУ	т/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Срок службы	лет	6	7	8	9	10	11	12	13	18	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	18	23	28
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Доля резерва	%	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
Котельная ул. Хлебная, 3 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																										
Производительность ВПУ	т/ч	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Срок службы	лет	41	41	41	41	41	41	42	43	48	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	48	53	58
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы	т/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
теплоснабжения																											
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
Доля резерва	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	
Котельная ул. Победы , 1 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч						1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
Срок службы	лет						15	16	17	22	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	22	27	32	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч						0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч						0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч						0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч						1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
Доля резерва	%						99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	
Котельная ул. Пушкина , 123 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч						0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Срок службы	лет						22	23	24	29	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	29	34	39	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч						0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч						0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч						0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч						0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч						0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Доля резерва	%						99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	
Котельная ул. Маяковского, 1 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч						1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Срок службы	лет						11	12	13	18	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	18	23	28	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч						0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч						0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч						0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч						0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч						1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Доля резерва	%						98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	
Котельная ул. Мира, 94 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч						0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Срок службы	лет						15	16	17	22	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	22	27	32	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч						0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч						0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч						0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч						0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч						0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Доля резерва	%						97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	
Котельная ул. Мира, 124В (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Срок службы	лет						22	23	24	29	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	29	34	39	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч						0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч						0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч						0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Доля резерва	%						99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	
Котельная ул. Новолипецкая, 1П																											

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
(ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Срок службы	лет						24	25	26	31	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	31	36	41	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч						0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч						0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч						0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч						0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Доля резерва	%						99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	
Котельная ул. Свердлова, 7В (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Срок службы	лет						20	21	22	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	27	32	37	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч						0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч						0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч						0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		
Доля резерва	%						100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Котельная ул. Новолипецкая, 3В (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Срок службы	лет						20	21	22	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	27	32	37	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч						0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч						0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч						0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч						0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч						3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
Доля резерва	%						96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	
Котельная ул. Л. Толстого, 4В (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Срок службы	лет						23	24	25	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	30	35	40	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч						0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч						0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч						0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
сверхнормативные	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
утечки теплоносителя																											
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч						0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Доля резерва	%						99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	
Котельная ул. Новолипецкая, 1Д (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис")																											
Производительность ВПУ	т/ч						3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Срок службы	лет						20	21	22	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	27	32	37	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч						0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч						0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч						0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч						0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч						3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
Доля резерва	%						92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	
Котельная ул. Победы , 1 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис»)																											
Производительность ВПУ	т/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4																					
Срок службы	лет	11	12	13	14	15																					
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0																					
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0																					
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001																					
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001																					
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																					

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС																										
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005																				
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0	0	0	0	0																				
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4																				
Доля резерва	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9																				
Котельная ул. Пушкина , 123 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис»)																										
Производительность ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8																				
Срок службы	лет	18	19	20	21	22																				
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0																				
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0																				
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008																				
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008																				
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003																				
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005																				
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8																				
Доля резерва	%	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1																				
Котельная ул. Маяковского, 1 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис»)																										
Производительность ВПУ	т/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1																				
Срок службы	лет	7	8	9	10	11																				
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0																				
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0																				
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017																				
Всего подпитка	т/ч	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017																				

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
тепловой сети, в том числе:																										
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008																				
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009																				
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1																				
Доля резерва	%	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4																				
Котельная ул. Мира, 82 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис»)																										
Производительность ВПУ	т/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0
Срок службы	лет	13	14	15	16	17	18	19	24	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	24	29	34	0
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0,00235	0
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0,39765	0
Доля резерва	%	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	99,4125	0
Котельная ул. Мира, 94 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис»)																										
Производительность ВПУ	т/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7																				
Срок службы	лет	11	12	13	14	15																				
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0																				
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0																				
Расчетный часовой расход для подпитки	т/ч	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019																				

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
системы теплоснабжения																										
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019																				
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007																				
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012																				
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7																				
Доля резерва	%	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3																				
Котельная ул. Ростовская д.1 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис»)																										
Производительность ВПУ	т/ч	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Срок службы	лет	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Доля резерва	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	0,0
Котельная ул. Мира, 124В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")																										
Производительность ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5																				
Срок службы	лет	18	19	20	21	22																				
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0																				

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0																				
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002																				
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002																				
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002																				
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5																				
Доля резерва	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9																				
Котельная ул. Новолипецкая, 1П (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")		0	0	0	0	0																				
Производительность ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5																				
Срок службы	лет	20	21	22	23	24																				
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0																				
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0																				
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003																				
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003																				
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001																				
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002																				
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5																				
Доля резерва	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9																				
Котельная ул. Свердлова, 7В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")																										
Производительность ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5																				

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Срок службы	лет	16	17	18	19	20																				
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0																				
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0																				
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001																				
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001																				
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001																				
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5																				
Доля резерва	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0																				
Котельная ул. Новолипецкая, 3В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")																										
Производительность ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5																				
Срок службы	лет	16	17	18	19	20																				
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0																				
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0																				
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,1093	0,1093	0,1093	0,1093	0,1093																				
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,1093	0,1093	0,1093	0,1093	0,1093																				
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,0805	0,0805	0,0805	0,0805	0,0805																				
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0	0	0	0	0																				
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288	0,0288																				
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4																				
Доля резерва	%	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9																				

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Котельная ул. Л. Толстого, 4В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")																										
Производительность ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5																				
Срок службы	лет	19	20	21	22	23																				
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0																				
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0																				
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006																				
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006																				
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003																				
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002																				
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5																				
Доля резерва	%	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8																				
Котельная ул. Новолипецкая, 1Д (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")																										
Производительность ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5																				
Срок службы	лет	16	17	18	19	20																				
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0																				
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0																				
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254																				
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254																				
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146																				
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не	т/ч	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108																				

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
деаэрированной водой)																											
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2																					
Доля резерва	%	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7																					
Котельная ул. 9 Декабря, 19В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")																											
Производительность ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0	
Срок службы	лет	19	20	21	22	23	24	25	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	30	35	40	0	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000	
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0	
Доля резерва	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	0,0	
Котельная ул. Шоссейная, 1Б (ЕТО-004: ООО "Мегастрой")																											
Производительность ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0	
Срок службы	лет	6	7	8	9	10	11	12	17	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	17	22	27	0	
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая емкость баков-аккумуляторов	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	

Параметр	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
цели ГВС																										
сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0
Доля резерва	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в Главе 6 обосновывающих материалов.

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города

Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по перспективной загрузке источников теплоснабжения города Липецка, оптимального перераспределения существующих и перспективных зон теплоснабжения, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

Перспективы строительства и реконструкции источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приняты на базе:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст. 5073; 2013, N 33, ст. 4392; 2014, N 9, ст. 907; 2015, N 5, ст. 827; N 8, ст. 1175; 2018, N 34, ст. 5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

К моменту разработки настоящего проекта основные параметры реконструкции источников теплоснабжения, принадлежащих АО «РИР Энерго», определены. Планы реконструкции Елецкой ТЭЦ учтены при актуализации Схемы теплоснабжения. Инвестиционные планы АО «РИР Энерго» не предусматривают вывод из эксплуатации устаревшего оборудования или реконструкцию турбоагрегатов с увеличением тепловой мощности.

В таблице ниже представлены нормативно-правовые акты, регламентирующие отнесение генерирующего оборудования Елецкой ТЭЦ к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

Таблица 4.1 - Нормативно-правовые акты, определяющие работу генерирующего оборудования в вынужденном режиме

Срок отнесения	Нормативно-правовой акт
2016-2019	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2015 г. №2065
2020	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2016 г. №1619-р
2021	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. №1646-р
2022-2024	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2019 г. №1330-р
2025	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. №2689-р
2026	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №3700-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»

Елецкая ТЭЦ не отнесена к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

4.1. Описание сценариев развития системы теплоснабжения

В ходе разработки настоящего Мастер-плана сформированы варианты распределения зон теплоснабжения и загрузки источников теплоснабжения между существующими, реконструируемыми и новыми источниками. Каждый вариант обеспечивает положительность балансов тепловой мощности источников тепловой энергии к спросу на тепловую мощность, определяемому оценками фактических тепловых нагрузок систем теплоснабжения при расчетных условиях (температура наружного воздуха минус 25 °С) и нормативами проектирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения новых потребителей и тепловых сетей.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения:

1. Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации;
2. Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения;
3. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»);
4. Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Ниже представлены краткие пояснения по представленным критериям.

1. Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия рассматриваются в обязательном порядке, т.к. потребители зачастую анализируют утвержденный тариф, который может быть установлен единым на несколько систем теплоснабжения. В таком случае тариф усредняет прогнозные затраты по более и менее эффективным системам теплоснабжения.

Необходимо отметить, что расчет ценовых (тарифных) последствий имеет прогнозную направленность и подлежит уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

2. Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 г. ценовые последствия должны приводиться по каждой системе теплоснабжения, в обязательном порядке, что обусловлено п. «а» п. 81 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Ценовые последствия по каждой системе теплоснабжения представлены в Приложении 1 Главы 14.

Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения – прогноз изменения величины суммарных совокупных затрат в границах одной системы теплоснабжения, начиная с производства тепловой энергии котельной (или ТЭЦ) до её сбыта конечным потребителям.

Таким образом, в данную величину уже заложена оценка энергоэффективности систем теплоснабжения, посредством учета удельных расходов условного топлива в составе цены производства и передачи тепловой энергии, сокращение условно-постоянных затрат, в связи с выводом из постоянной эксплуатации объектов системы теплоснабжения, а также прочие эффекты от реализации мероприятий.

3. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»)

Комбинированным источником тепловой энергии, осуществляющим деятельность в системе централизованного теплоснабжения, является Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация». Эксплуатационные показатели Елецкая ТЭЦ достаточно эффективные как по электрической, так и по тепловой энергии, загрузка Елецкая ТЭЦ является приоритетным направлением для энергоэффективности и энергобезопасности города.

4. Величина капитальных затрат определяется по каждому варианту отдельно, являясь следствием индивидуального расчета. Капиталовложения могут расходоваться на:

- строительство и реконструкцию источников тепловой энергии;
- строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций и ЦТП.

Схема теплоснабжения г. Елец представляет собой стратегический документ, с каждым годом приобретающий все большее значение для теплоснабжающих организаций и жителей города.

Преимущественно в вариантах рассматриваются вопросы распределения нагрузок между системами теплоснабжения.

1. Решение по перераспределению существующих зон теплоснабжения на соседние источники

По Варианту 1 перспективного развития по источникам тепловой энергии предлагается реализация мероприятий, представленных в таблице ниже (Таблице 4.2.)

Таблица 4.2. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по источникам тепловой энергии Вариант 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации	Итого
1	Объединение зон деятельности ЕТЭЦ с зонами деятельность котельных ул. Товарная д.11 и ул. Товарная д.15	2031	*
2	Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Коммунаров 5	2031	*
3	Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Ленина 88	2031	*
4	Проект 001.01.03.001 по Реконструкции противопожарного водопровода и пенопровода (ЕТЭЦ)	2026	15000,0
5	Проект 001.01.03.002 по Реконструкции береговой насосной станции с заменой на меньшую производительность насосов типа ЦЭН и установкой ЧРП 0,4 кВ (ЕТЭЦ)	2026	1300,0
6	Проект 001.01.03.003 по Устройству резервной линии регулирования малого расхода ГРП в г.Елец	2026	400,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации	Итого
7	Проект 001.01.03.004 по Оснащению зданий и помещений ПП ЕТЭЦ устройством пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией персонала	2026	5000,0
8	Проект 001.01.03.005 по Реконструкции системы охранного освещения основного ограждения периметра ЕТЭЦ	2027-2028	10000,0
9	Проект 001.01.03.006 по Приобретению оборудования КПП ПП ЕТЭЦ досмотровой площадкой и другими инженерно-техническими средствами защиты для пропуска автотранспорта	2027	3300,0
10	Проект 001.01.03.007 по Реконструкции основного ограждения ПП ЕТЭЦ	2028	25000,0
11	Проект 002.01.07.001 по Частичной модернизации оборудования хозяйственным способом	2026	9150,0
12	Проект 002.01.07.002 по Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию котельной ул. Коммунаров, 89а г. Елец с установкой котлов КВГМ-4,65 - 3ед. в ЦТП мкр.5 (ЦТП выводится из эксплуатации) – ПИР, 1 этап	2028	20000,0
13	Проект 002.01.07.003 по Реконструкция котельной ул. Коммунаров, 89а г. Елец с установкой котлов КВГМ-4,65 - 3ед. В ЦТП мкр.5 (ЦТП выводится из эксплуатации) – СМР, 2 этап	2029	188653,0
14	Проект 002.01.07.004 по Реконструкции котельной Александровка (тер. ДСУ-3)	2032	25506,7
15	Проект 002.01.07.005 по Реконструкции котельной мкр. Александровский, д.13	2034	19346,8
16	Проект 002.01.07.006 по Реконструкции котельной ул. А. Оборотова, д. 4	2032	1360,4
17	Проект 002.01.07.007 по Реконструкции котельной пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)	2032	2437,3
18	Проект 002.01.07.008 по Реконструкции котельной ул. Вермишева, 29-А	2032	62900,0
19	Проект 002.01.07.009 по Реконструкции котельной пер. Верхний, д.1	2035	2437,3
20	Проект 002.01.07.010 по Реконструкции котельной ул. 9-го Декабря, д.70	2033	3412,2
21	Проект 002.01.07.011 по Реконструкции котельной ул. Допризывников, д.1	2029	39000,0
22	Проект 002.01.07.012 по Реконструкции котельной ул. Дякина, д.10	2035	2437,3
23	Проект 002.01.07.013 по Реконструкции котельной ул. Елецкая, д.4	2036	2437,3
24	Проект 002.01.07.014 по Реконструкции котельной ул. Колхозная, д.2	2035	974,9
25	Проект 002.01.07.015 по Реконструкции котельной ул. Коммунаров, д. 89 а	2032	66559,3
26	Проект 002.01.07.016 по Реконструкции котельной ул. К. Маркса, д.17	2032	793,5
27	Проект 002.01.07.017 по Реконструкции котельной пер. М. Томский, д. 10а	2033	974,9
28	Проект 002.01.07.018 по Реконструкции котельной ул. Мира, д.84	2033	1360,4
29	Проект 002.01.07.019 по Реконструкции котельной ул. Мира, д. 98	2035	974,9
30	Проект 002.01.07.020 по Реконструкции котельной ул. Мира, д. 113	2033	16155,3
31	Проект 002.01.07.021 по Реконструкции котельной ул. Октябрьская, д.97	2033	6121,6
32	Проект 002.01.07.022 по Реконструкции котельной ул. Орджоникидзе, д.78	2034	3400,9
33	Проект 002.01.07.023 по Реконструкции котельной ул. Пушкина, д.115	2029	18000,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации	Итого
34	Проект 002.01.07.024 по Реконструкции котельной ул. Свердлова, д.13	2034	1167,6
35	Проект 002.01.07.025 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.56	2034	6845,0
36	Проект 002.01.07.026 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.64	2035	974,9
37	Проект 002.01.07.027 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.85	2033	17760,0
38	Проект 002.01.07.028 по Реконструкции котельной ул. Товарная, 15	2029	18000,0
39	Проект 002.01.07.029 по Реконструкции котельной ул. Мира 94	2028	9800,2
40	Проект 002.01.07.030 по Реконструкции котельной пл. Победы д.1	2026	2924,8
41	Проект 002.01.07.031 по Реконструкции котельной ул. Мира 82	2032	6121,6
42	Проект 002.01.07.032 по Реконструкции котельной ул. Маяковского д.1	2026	923,9
43	Проект 002.01.07.033 по Реконструкции котельной ул. Пушкина д.123	2028	4874,6
44	Проект 002.01.07.034 по Реконструкции котельной ул.Мира д.124в	2036	929,6
45	Проект 002.01.07.035 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.1п	2028	929,6
46	Проект 002.01.07.036 по Реконструкции котельной ул.Свердлова д. 7в	2027	929,6
47	Проект 002.01.07.037 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.3в	2028	5724,8
48	Проект 002.01.07.038 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.1д	2027	5724,8
49	Проект 002.01.07.039 по Реконструкции котельной ул.Л.Толстого д.4в	2028	2437,3
50	Проект 002.01.07.040 по Реконструкции котельной ул.9 Декабря д.19в	2028	1949,8
51	Проект 002.01.07.042 по Реконструкция котельной ул.Шоссейная д.16	2037	1949,8
	Итого		644362,1

* - стоимость реализации мероприятия учтена в разделе тепловых сетей

По Варианту 2, который принят приоритетным вариантом перспективного развития, предлагается реализация мероприятий, представленных в таблице ниже (Таблице 4.3.).

Таблица 4.3. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по источникам тепловой энергии Вариант 2 (приоритетный вариант)

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации	Итого
1	Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Коммунаров 5	2031	*
2	Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Ленина 88	2031	*
3	Проект 001.01.03.001 по Реконструкции противопожарного водопровода и пенопровода (ЕТЭЦ)	2026	15000,0
4	Проект 001.01.03.002 по Реконструкции береговой насосной станции с заменой на меньшую производительность насосов типа ЦЭН и установкой ЧРП 0,4 кВт (ЕТЭЦ)	2026	1300,0
5	Проект 001.01.03.003 по Устройству резервной линии регулирования малого расхода ГРП в г.Елец	2026	400,0
6	Проект 001.01.03.004 по Оснащению зданий и помещений ПП ЕТЭЦ устройством пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией персонала	2026	5000,0
7	Проект 001.01.03.005 по Реконструкции системы охранного	2027-2028	10000,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации	Итого
	освещения основного ограждения периметра ЕТЭЦ		
8	Проект 001.01.03.006 по Приобретению оборудования КПП ПП ЕТЭЦ досмотровой площадкой и другими инженерно-техническими средствами защиты для пропуска автотранспорта	2027	3300,0
9	Проект 001.01.03.007 по Реконструкции основного ограждения ПП ЕТЭЦ	2028	25000,0
10	Проект 002.01.07.001 по Частичной модернизации оборудования хозяйственным способом	2026	9150,0
11	Проект 002.01.07.002 по Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию котельной ул. Коммунаров, 89а г. Елец с установкой котлов КВГМ-4,65 - 3ед. в ЦТП мкр.5 (ЦТП выводится из эксплуатации) – ПИР, 1 этап	2028	20000,0
12	Проект 002.01.07.003 по Реконструкции котельной ул. Коммунаров, 89а г. Елец с установкой котлов КВГМ-4,65 - 3ед. В ЦТП мкр.5 (ЦТП выводится из эксплуатации) – СМР, 2 этап	2029	188653,0
13	Проект 002.01.07.004 по Реконструкции котельной Александровка (тер. ДСУ-3)	2032	25506,7
14	Проект 002.01.07.005 по Реконструкции котельной мкр. Александровский, д.13	2034	19346,8
15	Проект 002.01.07.006 по Реконструкции котельной ул. А. Оборотова, д. 4	2032	1360,4
16	Проект 002.01.07.007 по Реконструкции котельной пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)	2032	2437,3
17	Проект 002.01.07.008 по Реконструкции котельной ул. Вермишева, 29-А	2032	62900,0
18	Проект 002.01.07.009 по Реконструкции котельной пер. Верхний, д.1	2035	2437,3
19	Проект 002.01.07.010 по Реконструкции котельной ул. 9-го Декабря, д.70	2033	3412,2
20	Проект 002.01.07.011 по Реконструкции котельной ул. Допризывников, д.1	2029	39000,0
21	Проект 002.01.07.012 по Реконструкции котельной ул. Дякина, д.10	2035	2437,3
22	Проект 002.01.07.013 по Реконструкции котельной ул. Елецкая, д.4	2036	2437,3
23	Проект 002.01.07.014 по Реконструкции котельной ул. Колхозная, д.2	2035	974,9
24	Проект 002.01.07.015 по Реконструкции котельной ул. Коммунаров, д. 89 а	2032	66559,3
25	Проект 002.01.07.016 по Реконструкции котельной ул. К. Маркса, д.17	2032	793,5
26	Проект 002.01.07.017 по Реконструкции котельной пер. М. Томский, д. 10а	2033	974,9
27	Проект 002.01.07.018 по Реконструкции котельной ул. Мира, д.84	2033	1360,4
28	Проект 002.01.07.019 по Реконструкции котельной ул. Мира, д. 98	2035	974,9
29	Проект 002.01.07.020 по Реконструкции котельной ул. Мира, д. 113	2033	16155,3
30	Проект 002.01.07.021 по Реконструкции котельной ул. Октябрьская, д.97	2033	6121,6
31	Проект 002.01.07.022 по Реконструкции котельной ул. Орджоникидзе, д.78	2034	3400,9
32	Проект 002.01.07.023 по Реконструкции котельной ул. Пушкина, д.115	2029	18000,0
33	Проект 002.01.07.024 по Реконструкции котельной ул. Свердлова, д.13	2034	1167,6
34	Проект 002.01.07.025 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.56	2034	6845,0
35	Проект 002.01.07.026 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.64	2035	974,9
36	Проект 002.01.07.027 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.85	2033	17760,0
37	Проект 002.01.07.028 по Реконструкции котельной ул. Товарная, 15	2029	18000,0
38	Проект 002.01.07.029 по Реконструкции котельной ул. Мира 94	2028	9800,2

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации	Итого
39	Проект 002.01.07.030 по Реконструкции котельной пл. Победы д.1	2026	2924,8
40	Проект 002.01.07.031 по Реконструкции котельной ул. Мира 82	2032	6121,6
41	Проект 002.01.07.032 по Реконструкции котельной ул. Маяковского д.1	2026	923,9
42	Проект 002.01.07.033 по Реконструкции котельной ул. Пушкина д.123	2028	4874,6
43	Проект 002.01.07.034 по Реконструкции котельной ул.Мира д.124в	2036	929,6
44	Проект 002.01.07.035 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.1п	2028	929,6
45	Проект 002.01.07.036 по Реконструкции котельной ул.Свердлова д.7в	2027	929,6
46	Проект 002.01.07.037 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.3в	2028	5724,8
47	Проект 002.01.07.038 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.1д	2027	5724,8
48	Проект 002.01.07.039 по Реконструкции котельной ул.Л.Толстого д.4в	2028	2437,3
49	Проект 002.01.07.040 по Реконструкции котельной ул.9 Декабря д.19в	2028	1949,8
50	Проект 002.01.07.042 по Реконструкция котельной ул.Шоссейная д.16	2037	1949,8
	Итого		644362,1

* - стоимость реализации мероприятия учтена в разделе тепловых сетей

По Варианту 1 перспективного развития по тепловым сетям предлагается реализация мероприятий, представленных в таблице ниже (Таблице 4.4.).

Таблица 4.4. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по тепловым сетям Вариант 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб., без НДС в ценах на 01.01.2026
1	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	9 025,03
2	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных, в том числе:	24 509,41
2.1.	Переключение тепловых нагрузок котельных Товарная 11 и Товарная 15 на источник ЕТЭЦ путем строительства тепловой сети длиной 359 м, диаметром 150 мм., с последующим выводом из эксплуатации котельных Товарная 11 и Товарная 15	9495,55
3	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	1 084 811,34
4	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	0
5	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов	0
6	Строительство новых насосных станций	0
7	Реконструкция насосных станций	0
8	Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей	0
	Всего	1 127 841,33

По Варианту 2, который принят приоритетным вариантом перспективного развития, в тепловых сетях предлагается реализация мероприятий, представленных в таблице ниже (Таблице 4.5.).

Таблица 4.5. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по тепловым сетям Вариант 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб., без НДС в ценах на 01.01.2026
1	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	9 025,03
2	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных, в том числе:	24 509,41
3	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	1 084 811,34
4	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	0
5	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов	0
6	Строительство новых насосных станций	0
7	Реконструкция насосных станций	0
8	Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей	0
	Всего	1 118 345,78

Мероприятия по переводу на закрытую схему ГВС для рассматриваемых вариантов одинаковы. В таблице ниже представлены суммарные затраты на реализацию мероприятий по вариантам перспективного развития схем теплоснабжения.

Таблица 4.6. – Общая стоимость реализации мероприятий по Варианту 1 и Варианту 2, тыс. руб. в ценах 01.01.2026 г. без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятия	По Варианту 1	По Варианту 2
1	Мероприятия на источниках тепловой энергии	644 362,10	644 362,10
2	Мероприятия на тепловых сетях	1 127 841,33	1 118 345,78
3	Перевод потребителей на закрытую схему ГВС	181 637,40	181 637,40
	Всего по мероприятиям	1 953 840,83	1 944 345,28

Мероприятия по объединению зон деятельности котельной ул. Коммунаров 89а с котельными, ул. Коммунаров 5а, ул. Ленина 88 и ул. Советская 85 учтены в обоих вариантах развития (Рисунок 4.1).

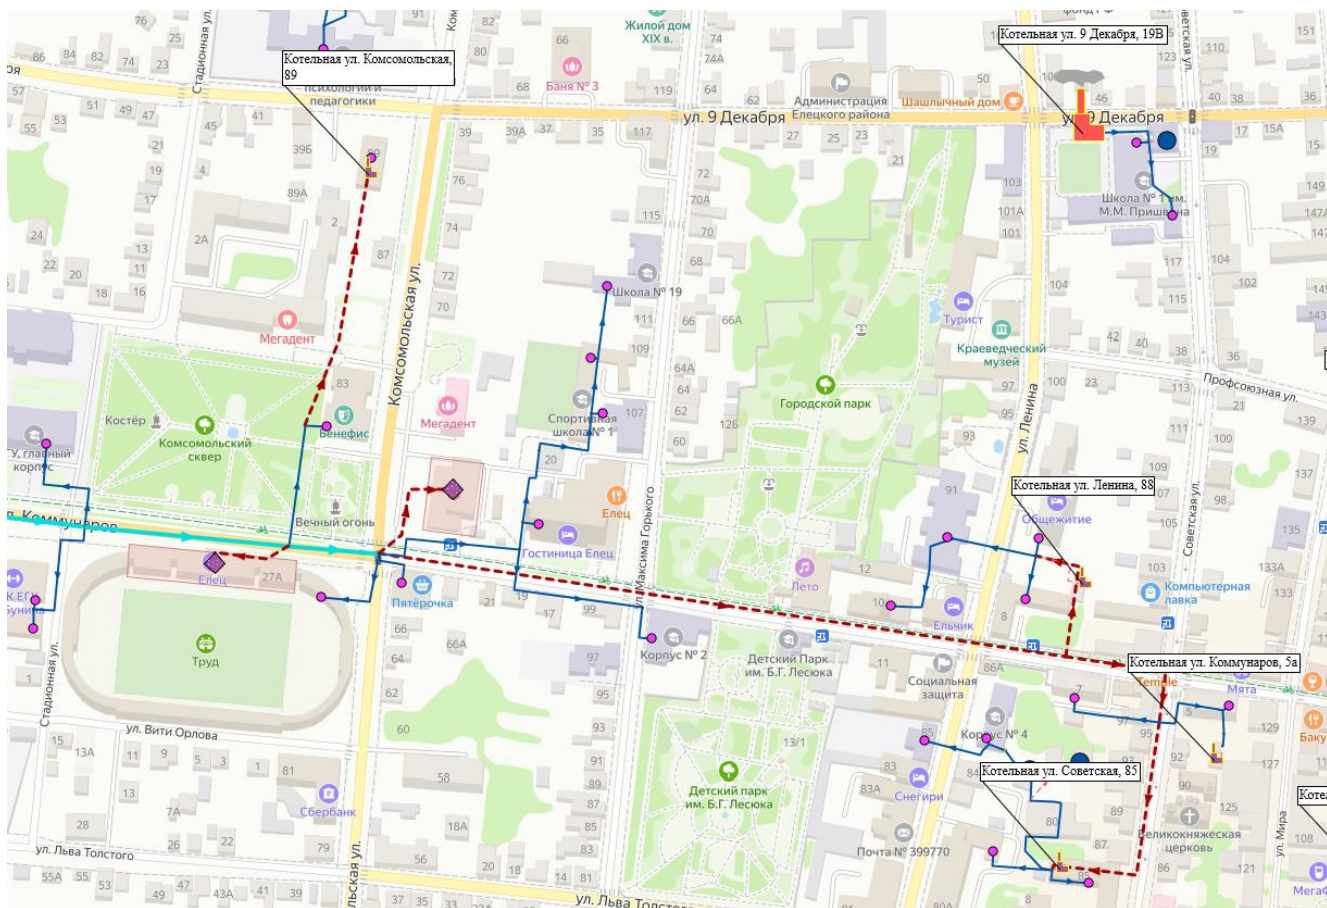


Рисунок 4.1 – Вариант 2, объединение зон деятельности котельной ул. Коммунаров 89а с котельными: ул. Коммунаров 5а, ул. Ленина 88 и ул. Советская 85

В первом варианте дополнительно предусматривается объединение зон деятельности ЕТЭЦ с котельными Товарная 11 и Товарная 15 (Рисунок 4.2).

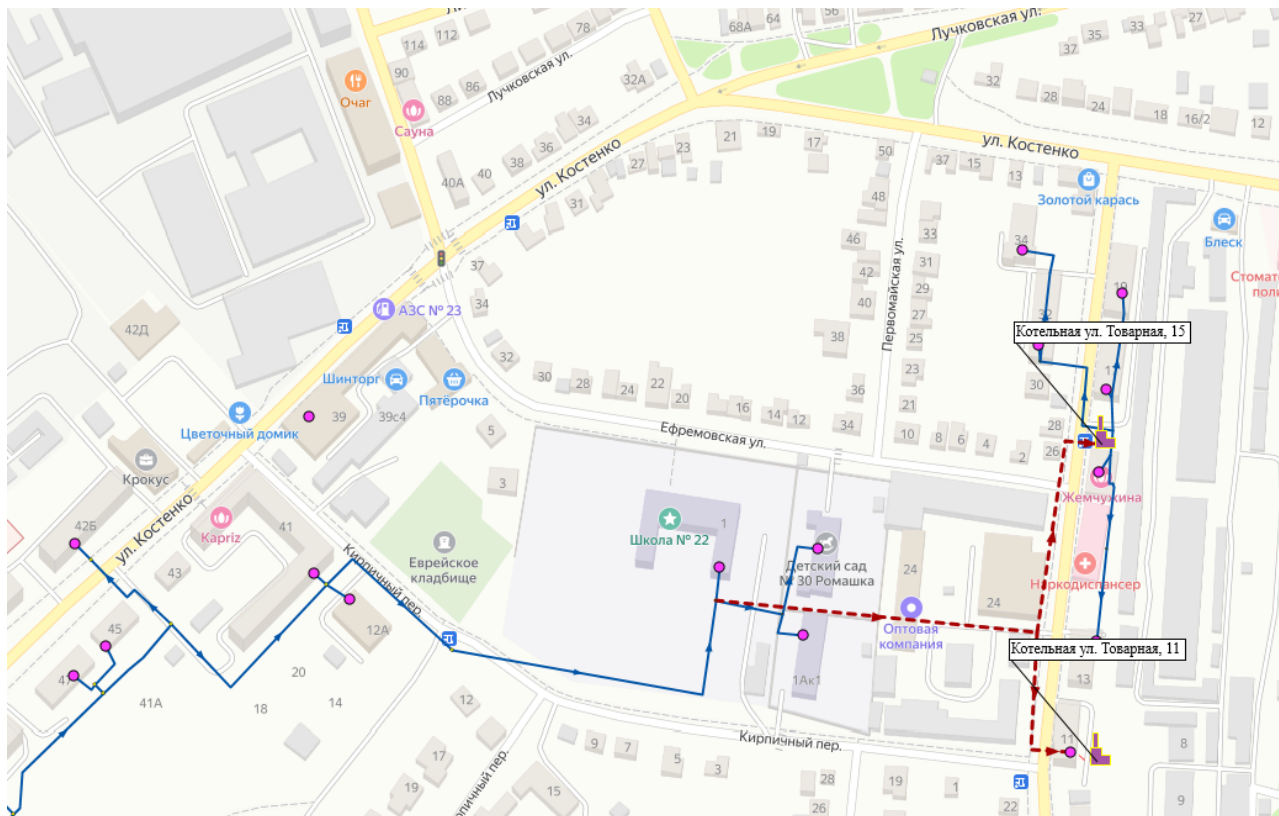


Рисунок 4.2 – Вариант 1, объединение зон деятельности ЕТЭЦ с котельными Товарная 11 и Товарная 15.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города

Ценовые последствия отражены в таблицах в Главе 5 обосновывающих материалов.

Таблица 4.7 Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1 (филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») по приоритетному варианту																						
Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №1 (ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)																						
Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ЕТЭЦ																						
Таблица П47.2. Тарифно-балансовая модель ЕТЭЦ, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1																						
Электрическая мощность																						
Установленная электрическая мощность	МВт	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Располагаемая электрическая мощность	МВт	3,9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Число часов использования УЭМ	час/год	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540
Электрическая энергия																						
Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	29,9	29,9	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
то же, %	%	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
Тепловая мощность и тепловая нагрузка																						
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6
а) базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
б) пиковая, в том числе:	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б-1) ПВК	Гкал/ч	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
б-2) РОУ	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б-3) прочие (пусковые)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6
а) в паре	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) в горячей воде	Гкал/ч	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6
Договорная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32
а) в паре	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) в горячей воде	Гкал/ч	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73
Тепловая энергия																						
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг.у.т./Гкал	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31
Потребность в топливе	тыс. т.у.т.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т.у.т.	47	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2
а) на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т.	12,1	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
а-1) природного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
а-2) доменного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
а-3) мазута	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) на отпущенную тепловую энергию	тыс. т.у.т.	34,9	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
б-1) природного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б-2) доменного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б-3) мазута	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По видам топлива	тыс. т.у.т.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
а) природного газа	тыс. т.у.т.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
б) доменного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в) мазута	тыс. т.у.т.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	129,485	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857
Расчет НВВ																						
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	19 083,7	20190,5	21361,6	22216,1	23104,7	24028,9	24990,0	25989,6	27029,2	28110,4	29234,8	30404,2	31620,4	32885,2	34200,6	35568,6	36991,4	38471,0	40009,9	41610,3	43274,7
материалы на ремонт	тыс.руб.	8 259,4	8738,4	9245,3	9615,1	9999,7	10399,7	10815,6	11248,3	11698,2	12166,1	12652,8	13158,9	13685,2	14232,6	14801,9	15394,0	16009,8	16650,2	17316,2	18008,8	18729,2
Услуги сторонних организаций	тыс.руб.	29 140,1	30830,3	32618,4	33923,2	35280,1	36691,3	38158,9	39685,3	41272,7	42923,6	44640,6	46426,2	48283,2	50214,6	52223,2	54312,1	56484,6	58743,9	61093,7	63537,5	66079,0
Услуги по водоснабжению	тыс.руб.	1 076,6	1173,5	1279,1	1330,3	1383,5	1438,8	1496,4	1556,2	1618,5	1683,2	1750,5	1820,6	1893,4	1969,1	2047,9	2129,8	2215,0	2303,6	2395,7	2491,6	2591,2
Энергия со стороны	тыс.руб.	16 184,3	17640,9	19228,5	19997,7	20797,6	21629,5	22494,7	23394,4	24330,2	25303,4	26315,6	27368,2	28462,9	29601,4	30785,5	32016,9	33297,6	34629,5	36014,7	37455,3	38953,5
Топливо	тыс.руб.	232 181,1	253077,4	275854,4	286888,6	298364,1	310298,7	322710,6	335619,1	349043,8	363005,6	377525,8	392626,8	408331,9	424665,2	441651,8	459317,8	477690,6	496798,2	516670,1	537336,9	558830,4
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	130 788,6	136020,2	141461,0	147119,4	153004,2	159124,3	165489,3	172108,9	178993,3	186153,0	193599,1	201343,1	209396,8	217772,7	226483,6	235542,9	244964,6	254763,2	264953,7	275551,9	286574,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	40 662,8	42289,3	43980,9	45740,1	47569,7	49472,5	51451,4	53509,4	55649,8	57875,8	60190,8	62598,5	65102,4	67706,5	70414,8	73231,4	76160,6	79207,0	82375,3	85670,3	89097,1
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	38 674,1	38094,0	37522,5	36959,7	36405,3	35859,2	35321,3	34791,5	34269,6	33755,6	33249,3	32750,5	32259,3	31775,4	31298,8	30829,3	30366,8	29911,3	29462,7	29020,7	28585,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	61 300,2	64855,7	68617,3	71362,0	74216,5	77185,1	80272,5	83483,4	86822,8	90295,7	93907,5	97663,8	101570,3	105633,2	109858,5	114252,8	118822,9	123575,9	128518,9	133659,7	139006,0
средства на страхование	тыс.руб.	5 753,6	6087,4	6440,4	6698,0	6966,0	7244,6	7534,4	7835,8	8149,2	8475,2	8814,2	9166,7	9533,4	9914,7	10311,3	10723,8	11152,7	11598,8	12062,8	12545,3	13047,1
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс.руб.	17,4	18,4	19,5	20,3	21,1	21,9	22,8	23,7	24,7	25,6	26,7	27,7	28,8	30,0	31,2	32,4	33,7	35,1	36,5	38,0	39,5
налог на имущество	тыс.руб.	7 403,6	7833,0	8287,3	8618,8	8963,5	9322,1	9694,9	10082,7	10486,0	10905,5	11341,7	11795,4	12267,2	12757,9	13268,2	13798,9	14350,9	14924,9	15521,9	16142,8	16788,5
транспортный налог	тыс.руб.	116,8	123,6	130,8	136,0	141,4	147,1	153,0	159,1	165,5	172,1	179,0	186,1	193,6	201,3	209,4	217,7	226,4	235,5	244,9	254,7	264,9
налог на землю	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
налоги и другие обязательные платежи и сборы	тыс.руб.	1 228,6	1299,8	1375,2	1430,2	1487,4	1546,9	1608,8	1673,1	1740,1	1809,7	1882,1	1957,3	2035,6	2117,1	2201,7	2289,8	2381,4	2476,7	2575,7	2678,7	2785,9
арендная плата	тыс.руб.	664,9	703,5	744,3	774,1	805,0	837,2	870,7	905,5	941,8	979,4	1018,6	1059,4	1101,7	1145,8	1191,6	1239,3	1288,9	1340,4	1394,0	1449,8	1507,8
затраты на обучение и подготовку персонала	тыс.руб.	532,0	562,8	595,5	619,3	644,1	669,8	696,6	724,5	753,5	783,6	814,9	847,5	881,4	916,7	953,4	991,5	1031,2	1072,4	1115,3	1159,9	1206,3
услуги банка	тыс.руб.	756,8	800,7	847,2	881,0	916,3	952,9	991,0	1030,7	1071,9	1114,8	1159,4	1205,8	1254,0	1304,2	1356,3	1410,6	1467,0	1525,7	1586,7	1650,2	1716,2
проценты по	тыс.руб.	29 755,8	31481,7	33307,6	34639,9	36025,5	37466,5	38965,2	40523,8	42144,7	43830,5	45583,8	47407,1	49303,4	51275,5	53326,6	55459,6	57678,0	59985,1	62384,5	64879,9	67475,1

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
кредитам банка																						
ИТОГО затраты на производство	тыс.руб.	569 091,5	603806,1	640638,3	666263,8	692914,4	720630,9	749456,2	779434,4	810611,8	843036,3	876757,7	911828,0	948301,1	986233,2	1025682,5	1066709,8	1109378,2	1153753,3	1199903,5	1247899,6	1297815,6
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	-81,6	12076,1	12812,8	13325,3	13858,3	14412,6	14989,1	15588,7	16212,2	16860,7	17535,2	18236,6	18966,0	19724,7	20513,7	21334,2	22187,6	23075,1	23998,1	24958,0	25956,3
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0																				
Выпадающие расходы по факту предыдущего год	тыс.руб.																					
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	569009,9	615882,2	653451,0	679589,1	706772,6	735043,5	764445,3	795023,1	826824,0	859897,0	894292,9	930064,6	967267,2	1005957,8	1046196,2	1088044,0	1131565,8	1176828,4	1223901,5	1272857,6	1323771,9
ВСЕГО по ЕТО №1 (ЕТЭЦ)																						
Таблица П47.4. Тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1																						
1. Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44
1.1 ТЭС, всего	тыс. Гкал	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31
ЕТЭЦ	тыс. Гкал	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
1.2 Котельные, всего	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе электробойлерные	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс. Гкал	55,16	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58
2.1. ТЭС	тыс. Гкал	55,16	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58
2.2. Котельные	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. ТЭС	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Котельные	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	129,485	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857
4.1 ТЭС	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТЭЦ	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Локальные котельные	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе электробойлерные	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. НВВ	тыс. руб.	569 009,9	615882,2	653451,0	679589,1	706772,6	735043,5	764445,3	795023,1	826824,0	859897,0	894292,9	930064,6	967267,2	1005957,8	1046196,2	1088044,0	1131565,8	1176828,4	1223901,5	1272857,6	1323771,9

Таблица 4.8 Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2 (МУП города Ельца «Елец-сервис») по приоритетному варианту																						
Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Александровка (тер. ДСУ-3)																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Выработка тепловой энергии	Гкал	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	192,0	203,1	214,9	223,5	232,4	241,7	251,4	261,4	271,9	282,7	294,1	305,8	318,1	330,8	344,0	357,8	372,1	387,0	402,4	418,5	435,3
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	77,3	81,8	86,5	90,0	93,6	97,3	101,2	105,2	109,5	113,8	118,4	123,1	128,0	133,2	138,5	144,0	149,8	155,8	162,0	168,5	175,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	7288,2	7944,1	8659,1	9005,4	9365,6	9740,3	10129,9	10535,1	10956,5	11394,7	11850,5	12324,5	12817,5	13330,2	13863,4	14418,0	14994,7	15594,5	16218,3	16867,0	17541,7
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	2399,0	2614,9	2850,3	2964,3	3082,9	3206,2	3334,4	3467,8	3606,5	3750,8	3900,8	4056,8	4219,1	4387,9	4563,4	4745,9	4935,7	5133,2	5338,5	5552,0	5774,1
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	14,6	15,9	17,4	18,1	18,8	19,5	20,3	21,1	22,0	22,9	23,8	24,7	25,7	26,7	27,8	28,9	30,1	31,3	32,5	33,8	35,2
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	4467,1	4645,8	4831,7	5024,9	5225,9	5435,0	5652,4	5878,4	6113,6	6358,1	6612,5	6876,9	7152,0	7438,1	7735,6	8045,1	8366,9	8701,5	9049,6	9411,6	9788,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1340,6	1394,2	1450,0	1508,0	1568,3	1631,0	1696,3	1764,1	1834,7	1908,1	1984,4	2063,8	2146,3	2232,2	2321,5	2414,3	2510,9	2611,3	2715,8	2824,4	2937,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	674,3	701,2	729,3	758,5	788,8	820,3	853,2	887,3	922,8	959,7	998,1	1038,0	1079,5	1122,7	1167,6	1214,3	1262,9	1313,4	1365,9	1420,6	1477,4
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	657,2	647,3	637,6	628,1	618,6	609,4	600,2	591,2	582,3	573,6	565,0	556,5	548,2	540,0	531,9	523,9	516,0	508,3	500,7	493,2	485,8
Итого расходов	тыс.руб.	17110,2	18248,4	19476,6	20220,6	20994,9	21800,7	22639,2	23511,7	24419,7	25364,4	26347,5	27370,3	28434,5	29541,7	30693,7	31892,2	33139,0	34436,2	35785,7	37189,6	38650,1
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	17110,2	18248,4	19476,6	20220,6	20994,9	21800,7	22639,2	23511,7	24419,7	25364,4	26347,5	27370,3	28434,5	29541,7	30693,7	31892,2	33139,0	34436,2	35785,7	37189,6	38650,1
мкр. Александровский, д.13																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9
Отпуск с коллекторов	Гкал	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	388,3	410,9	434,7	452,1	470,2	489,0	508,5	528,9	550,0	572,0	594,9	618,7	643,5	669,2	696,0	723,8	752,8	782,9	814,2	846,8	880,6
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	114,8	121,5	128,6	133,7	139,0	144,6	150,4	156,4	162,7	169,2	175,9	183,0	190,3	197,9	205,8	214,1	222,6	231,5	240,8	250,4	260,4
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	14114,2	15384,5	16769,1	17439,8	18137,4	18862,9	19617,4	20402,1	21218,2	22066,9	22949,6	23867,6	24822,3	25815,2	26847,8	27921,7	29038,6	30200,1	31408,1	32664,4	33971,0
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	3148,9	3432,3	3741,2	3890,9	4046,5	4208,4	4376,7	4551,8	4733,8	4923,2	5120,1	5324,9	5537,9	5759,4	5989,8	6229,4	6478,6	6737,7	7007,2	7287,5	7579,0
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	18,8	20,5	22,3	23,2	24,2	25,1	26,1	27,2	28,3	29,4	30,6	31,8	33,1	34,4	35,8	37,2	38,7	40,2	41,8	43,5	45,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	6652,3	6918,4	7195,1	7482,9	7782,2	8093,5	8417,3	8754,0	9104,1	9468,3	9847,0	10240,9	10650,5	11076,6	11519,6	11980,4	12459,6	12958,0	13476,3	14015,4	14576,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1993,2	2073,0	2155,9	2242,1	2331,8	2425,1	2522,1	2623,0	2727,9	2837,0	2950,5	3068,5	3191,3	3318,9	3451,7	3589,7	3733,3	3882,6	4038,0	4199,5	4367,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	1183,4	1230,7	1279,9	1331,1	1384,4	1439,7	1497,3	1557,2	1619,5	1684,3	1751,7	1821,7	1894,6	1970,4	2049,2	2131,2	2216,4	2305,1	2397,3	2493,2	2592,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	1982,7	1952,9	1923,6	1894,8	1866,3	1838,3	1810,8	1783,6	1756,9	1730,5	1704,5	1679,0	1653,8	1629,0	1604,6	1580,5	1556,8	1533,4	1510,4	1487,8	1465,5
Итого расходов	тыс.руб.	29596,6	31544,6	33650,4	34890,6	36182,1	37526,7	38926,7	40384,1	41901,4	43480,8	45124,9	46836,1	48617,2	50471,0	52400,2	54408,0	56497,3	58671,6	60934,1	63288,4	65738,1
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	29596,6	31544,6	33650,4	34890,6	36182,1	37526,7	38926,7	40384,1	41901,4	43480,8	45124,9	46836,1	48617,2	50471,0	52400,2	54408,0	56497,3	58671,6	60934,1	63288,4	65738,1

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ул. А. Оборотова, д. 4																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	9,6	10,1	10,7	11,1	11,6	12,1	12,5	13,0	13,6	14,1	14,7	15,3	15,9	16,5	17,2	17,8	18,6	19,3	20,1	20,9	21,7
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	26,8	28,3	30,0	31,2	32,4	33,7	35,1	36,5	37,9	39,5	41,0	42,7	44,4	46,2	48,0	49,9	51,9	54,0	56,2	58,4	60,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	367,8	400,9	436,9	454,4	472,6	491,5	511,2	531,6	552,9	575,0	598,0	621,9	646,8	672,6	699,5	727,5	756,6	786,9	818,4	851,1	885,2
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	39,5	43,0	46,9	48,8	50,7	52,7	54,9	57,1	59,3	61,7	64,2	66,7	69,4	72,2	75,1	78,1	81,2	84,5	87,8	91,3	95,0
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	62,0	64,5	67,0	69,7	72,5	75,4	78,4	81,6	84,8	88,2	91,7	95,4	99,2	103,2	107,3	111,6	116,1	120,7	125,6	130,6	135,8
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	18,6	19,3	20,1	20,9	21,8	22,6	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,6	29,8	31,0	32,2	33,5	34,8	36,2	37,7	39,2	40,8
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	82,2	85,5	89,0	92,5	96,2	100,1	104,1	108,2	112,6	117,1	121,7	126,6	131,7	136,9	142,4	148,1	154,0	160,2	166,6	173,3	180,2
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	16,0	15,7	15,5	15,3	15,0	14,8	14,6	14,4	14,2	13,9	13,7	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,5	12,4	12,2	12,0	11,8
Итого расходов	тыс.руб.	622,7	667,8	716,6	744,4	773,3	803,4	834,7	867,3	901,2	936,5	973,2	1011,4	1051,1	1092,4	1135,4	1180,1	1226,6	1274,9	1325,3	1377,6	1432,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	622,7	667,8	716,6	744,4	773,3	803,4	834,7	867,3	901,2	936,5	973,2	1011,4	1051,1	1092,4	1135,4	1180,1	1226,6	1274,9	1325,3	1377,6	1432,0
пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Выработка тепловой энергии	Гкал	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Отпуск с коллекторов	Гкал	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	18,7	19,7	20,9	21,7	22,6	23,5	24,4	25,4	26,4	27,5	28,6	29,7	30,9	32,1	33,4	34,8	36,2	37,6	39,1	40,7	42,3
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	78,0	82,5	87,3	90,8	94,4	98,2	102,1	106,2	110,5	114,9	119,5	124,3	129,2	134,4	139,8	145,4	151,2	157,2	163,5	170,1	176,9

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	283,7	309,2	337,0	350,5	364,5	379,1	394,3	410,1	426,5	443,5	461,3	479,7	498,9	518,9	539,6	561,2	583,6	607,0	631,3	656,5	682,8
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	124,2	135,4	147,6	153,5	159,6	166,0	172,6	179,5	186,7	194,2	201,9	210,0	218,4	227,1	236,2	245,7	255,5	265,7	276,4	287,4	298,9
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1140,7	1186,4	1233,8	1283,2	1334,5	1387,9	1443,4	1501,1	1561,2	1623,6	1688,6	1756,1	1826,4	1899,4	1975,4	2054,4	2136,6	2222,0	2310,9	2403,4	2499,5
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	341,6	355,2	369,4	384,2	399,6	415,6	432,2	449,5	467,5	486,2	505,6	525,8	546,9	568,7	591,5	615,1	639,7	665,3	692,0	719,6	748,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	59,1	61,4	63,9	66,4	69,1	71,9	74,7	77,7	80,8	84,1	87,4	90,9	94,6	98,4	102,3	106,4	110,6	115,1	119,7	124,4	129,4
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	54,8	54,0	53,1	52,4	51,6	50,8	50,0	49,3	48,5	47,8	47,1	46,4	45,7	45,0	44,3	43,7	43,0	42,4	41,7	41,1	40,5
Итого расходов	тыс.руб.	2101,1	2204,3	2313,6	2403,2	2496,5	2593,5	2694,5	2799,5	2908,7	3022,4	3140,7	3263,7	3391,7	3524,9	3663,4	3807,5	3957,4	4113,3	4275,5	4444,3	4619,8
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2101,1	2204,3	2313,6	2403,2	2496,5	2593,5	2694,5	2799,5	2908,7	3022,4	3140,7	3263,7	3391,7	3524,9	3663,4	3807,5	3957,4	4113,3	4275,5	4444,3	4619,8
пер. Верхний, д.1																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Выработка тепловой энергии	Гкал	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Отпуск с коллекторов	Гкал	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	50,7	53,7	56,8	59,1	61,4	63,9	66,4	69,1	71,8	74,7	77,7	80,8	84,1	87,4	90,9	94,5	98,3	102,3	106,4	110,6	115,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	53,6	56,7	60,0	62,4	64,9	67,5	70,2	73,0	76,0	79,0	82,2	85,4	88,9	92,4	96,1	100,0	104,0	108,1	112,4	116,9	121,6
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	591,1	644,3	702,3	730,4	759,6	790,0	821,6	854,5	888,7	924,2	961,2	999,6	1039,6	1081,2	1124,4	1169,4	1216,2	1264,8	1315,4	1368,0	1422,8
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	204,5	222,9	243,0	252,7	262,8	273,3	284,3	295,6	307,5	319,8	332,6	345,9	359,7	374,1	389,0	404,6	420,8	437,6	455,1	473,3	492,3
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1193,1	1240,8	1290,5	1342,1	1395,8	1451,6	1509,7	1570,0	1632,8	1698,2	1766,1	1836,7	1910,2	1986,6	2066,1	2148,7	2234,7	2324,0	2417,0	2513,7	2614,2
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	358,0	372,3	387,2	402,7	418,8	435,5	453,0	471,1	489,9	509,5	529,9	551,1	573,2	596,1	619,9	644,7	670,5	697,3	725,2	754,2	784,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	92,6	96,3	100,1	104,1	108,3	112,6	117,1	121,8	126,7	131,8	137,0	142,5	148,2	154,1	160,3	166,7	173,4	180,3	187,5	195,0	202,8
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	96,5	95,0	93,6	92,2	90,8	89,4	88,1	86,8	85,5	84,2	82,9	81,7	80,5	79,3	78,1	76,9	75,7	74,6	73,5	72,4	71,3
Итого расходов	тыс.руб.	2640,9	2782,9	2934,4	3046,6	3163,4	3284,9	3411,4	3543,0	3680,0	3822,4	3970,7	4125,0	4285,5	4452,5	4626,2	4807,0	4995,0	5190,7	5394,2	5605,9	5826,2
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2640,9	2782,9	2934,4	3046,6	3163,4	3284,9	3411,4	3543,0	3680,0	3822,4	3970,7	4125,0	4285,5	4452,5	4626,2	4807,0	4995,0	5190,7	5394,2	5605,9	5826,2
ул. Вермишева, 29-А																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Выработка тепловой энергии	Гкал	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5
Отпуск с коллекторов	Гкал	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	1566,7	1657,5	1753,7	1823,8	1896,8	1972,7	2051,6	2133,6	2219,0	2307,7	2400,0	2496,0	2595,9	2699,7	2807,7	2920,0	3036,8	3158,3	3284,6	3416,0	3552,6
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	739,4	782,3	827,7	860,8	895,2	931,0	968,3	1007,0	1047,3	1089,2	1132,7	1178,1	1225,2	1274,2	1325,2	1378,2	1433,3	1490,6	1550,2	1612,2	1676,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	77442,0	84411,8	92008,8	95689,2	99516,7	103497,4	107637,3	111942,8	116420,5	121077,3	125920,4	130957,3	136195,5	141643,4	147309,1	153201,5	159329,5	165702,7	172330,8	179224,0	186393,0
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	26023,7	28365,9	30918,8	32155,5	33441,8	34779,4	36170,6	37617,4	39122,1	40687,0	42314,5	44007,1	45767,3	47598,0	49502,0	51482,0	53541,3	55683,0	57910,3	60226,7	62635,8
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	357,8	390,0	425,1	442,1	459,7	478,1	497,3	517,2	537,8	559,4	581,7	605,0	629,2	654,4	680,5	707,8	736,1	765,5	796,1	828,0	861,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	25037,7	26039,3	27080,8	28164,1	29290,6	30462,2	31680,7	32948,0	34265,9	35636,5	37062,0	38544,5	40086,2	41689,7	43357,3	45091,6	46895,2	48771,0	50721,9	52750,7	54860,8
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	7497,4	7797,3	8109,2	8433,6	8771,0	9121,8	9486,7	9866,1	10260,8	10671,2	11098,1	11542,0	12003,7	12483,8	12983,2	13502,5	14042,6	14604,3	15188,5	15796,0	16427,8
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	5783,9	6015,3	6255,9	6506,1	6766,4	7037,1	7318,5	7611,3	7915,7	8232,4	8561,6	8904,1	9260,3	9630,7	10015,9	10416,6	10833,2	11266,5	11717,2	12185,9	12673,3
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	5480,3	5398,1	5317,1	5237,3	5158,8	5081,4	5005,2	4930,1	4856,1	4783,3	4711,5	4640,9	4571,3	4502,7	4435,1	4368,6	4303,1	4238,5	4175,0	4112,3	4050,7
Итого расходов	тыс.руб.	149929,0	160857,4	172697,1	179312,5	186197,0	193361,1	200816,1	208573,5	216645,2	225044,0	233782,6	242874,8	252334,6	262176,5	272415,9	283068,6	294151,1	305680,5	317674,6	330151,9	343131,8
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	149929,0	160857,4	172697,1	179312,5	186197,0	193361,1	200816,1	208573,5	216645,2	225044,0	233782,6	242874,8	252334,6	262176,5	272415,9	283068,6	294151,1	305680,5	317674,6	330151,9	343131,8
ул. Горького, д.80																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Отпуск с коллекторов	Гкал	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	16,3	17,3	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,0	28,1	29,3	30,4	31,6	32,9	34,2	35,6	37,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	26,8	28,3	30,0	31,2	32,4	33,7	35,1	36,5	37,9	39,4	41,0	42,6	44,4	46,1	48,0	49,9	51,9	54,0	56,1	58,4	60,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	86,1	93,8	102,2	106,3	110,6	115,0	119,6	124,4	129,4	134,5	139,9	145,5	151,3	157,4	163,7	170,2	177,0	184,1	191,5	199,2	207,1
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	14,2	15,5	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,2	23,1	24,1	25,0	26,0	27,1	28,1	29,3	30,4	31,7	32,9	34,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	592,3	616,0	640,7	666,3	692,9	720,7	749,5	779,5	810,6	843,1	876,8	911,9	948,3	986,3	1025,7	1066,7	1109,4	1153,8	1199,9	1247,9	1297,9
Отчисления на социальные	тыс.руб.	177,7	184,8	192,2	199,9	207,9	216,2	224,8	233,8	243,2	252,9	263,0	273,5	284,5	295,9	307,7	320,0	332,8	346,1	360,0	374,4	389,3

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
нужды																						
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	65,3	67,9	70,6	73,4	76,4	79,4	82,6	85,9	89,3	92,9	96,6	100,5	104,5	108,7	113,0	117,5	122,2	127,1	132,2	137,5	143,0
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	29,3	28,8	28,4	28,0	27,6	27,1	26,7	26,3	25,9	25,6	25,2	24,8	24,4	24,1	23,7	23,3	23,0	22,6	22,3	22,0	21,6
Итого расходов	тыс.руб.	1008,2	1052,7	1099,5	1142,0	1186,1	1232,0	1279,8	1329,5	1381,3	1435,1	1491,1	1549,4	1610,0	1673,0	1738,6	1806,9	1877,9	1951,7	2028,5	2108,4	2191,6
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1008,2	1052,7	1099,5	1142,0	1186,1	1232,0	1279,8	1329,5	1381,3	1435,1	1491,1	1549,4	1610,0	1673,0	1738,6	1806,9	1877,9	1951,7	2028,5	2108,4	2191,6
ул. 9-го Декабря, д.70																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Отпуск с коллекторов	Гкал	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	28,7	30,4	32,2	33,4	34,8	36,2	37,6	39,1	40,7	42,3	44,0	45,8	47,6	49,5	51,5	53,5	55,7	57,9	60,2	62,6	65,1
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	90,4	95,6	101,2	105,2	109,4	113,8	118,4	123,1	128,0	133,2	138,5	144,0	149,8	155,8	162,0	168,5	175,2	182,2	189,5	197,1	205,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1088,2	1186,2	1292,9	1344,6	1398,4	1454,4	1512,5	1573,0	1636,0	1701,4	1769,5	1840,2	1913,8	1990,4	2070,0	2152,8	2238,9	2328,5	2421,6	2518,5	2619,2
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	148,1	161,4	175,9	183,0	190,3	197,9	205,8	214,0	222,6	231,5	240,8	250,4	260,4	270,8	281,7	292,9	304,6	316,8	329,5	342,7	356,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,7	3,8	4,0	4,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1232,2	1281,5	1332,8	1386,1	1441,5	1499,2	1559,1	1621,5	1686,4	1753,8	1824,0	1896,9	1972,8	2051,7	2133,8	2219,1	2307,9	2400,2	2496,2	2596,1	2699,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	369,7	384,5	399,9	415,9	432,5	449,8	467,8	486,5	506,0	526,2	547,2	569,1	591,9	615,6	640,2	665,8	692,4	720,1	748,9	778,9	810,1
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	121,5	126,4	131,4	136,7	142,2	147,8	153,8	159,9	166,3	173,0	179,9	187,1	194,6	202,3	210,4	218,8	227,6	236,7	246,2	256,0	266,3
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	117,6	115,8	114,1	112,4	110,7	109,0	107,4	105,8	104,2	102,6	101,1	99,6	98,1	96,6	95,1	93,7	92,3	90,9	89,6	88,2	86,9
Итого расходов	тыс.руб.	3198,1	3383,6	3582,4	3719,4	3862,0	4010,4	4164,8	4325,5	4492,7	4666,6	4847,7	5036,0	5232,0	5435,9	5648,0	5868,7	6098,3	6337,1	6585,6	6844,1	7113,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3198,1	3383,6	3582,4	3719,4	3862,0	4010,4	4164,8	4325,5	4492,7	4666,6	4847,7	5036,0	5232,0	5435,9	5648,0	5868,7	6098,3	6337,1	6585,6	6844,1	7113,0
ул. Допризывников, д.1																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Выработка тепловой энергии	Гкал	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9
Отпуск с коллекторов	Гкал	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	318,0	336,4	356,0	370,2	385,0	400,4	416,4	433,1	450,4	468,4	487,2	506,6	526,9	548,0	569,9	592,7	616,4	641,1	666,7	693,4	721,1
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	464,5	491,4	519,9	540,7	562,3	584,8	608,2	632,5	657,8	684,1	711,5	740,0	769,6	800,3	832,4	865,7	900,3	936,3	973,7	1012,7	1053,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	7124,8	7766,0	8465,0	8803,6	9155,7	9521,9	9902,8	10298,9	10710,9	11139,3	11584,9	12048,3	12530,2	13031,4	13552,7	14094,8	14658,6	15244,9	15854,7	16488,9	17148,5
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	1738,4	1894,8	2065,4	2148,0	2233,9	2323,2	2416,2	2512,8	2613,3	2717,9	2826,6	2939,6	3057,2	3179,5	3306,7	3439,0	3576,5	3719,6	3868,4	4023,1	4184,0
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	53,1	57,9	63,1	65,6	68,2	70,9	73,8	76,7	79,8	83,0	86,3	89,8	93,3	97,1	101,0	105,0	109,2	113,6	118,1	122,8	127,7
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	7819,0	8131,7	8457,0	8795,3	9147,1	9513,0	9893,5	10289,3	10700,8	11128,9	11574,0	12037,0	12518,4	13019,2	13540,0	14081,5	14644,8	15230,6	15839,8	16473,4	17132,4
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2339,5	2433,1	2530,4	2631,6	2736,9	2846,4	2960,2	3078,7	3201,8	3329,9	3463,1	3601,6	3745,7	3895,5	4051,3	4213,4	4381,9	4557,2	4739,5	4929,0	5126,2
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	873,2	908,2	944,5	982,3	1021,6	1062,4	1104,9	1149,1	1195,1	1242,9	1292,6	1344,3	1398,1	1454,0	1512,2	1572,7	1635,6	1701,0	1769,0	1839,8	1913,4
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	821,9	809,6	797,4	785,5	773,7	762,1	750,6	739,4	728,3	717,4	706,6	696,0	685,6	675,3	665,2	655,2	645,4	635,7	626,1	616,7	607,5
Итого расходов	тыс.руб.	21552,4	22829,1	24198,6	25122,7	26084,4	27085,2	28126,7	29210,5	30338,3	31511,7	32732,8	34003,2	35325,0	36700,3	38131,2	39619,9	41168,6	42779,9	44456,1	46199,9	48014,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	21552,4	22829,1	24198,6	25122,7	26084,4	27085,2	28126,7	29210,5	30338,3	31511,7	32732,8	34003,2	35325,0	36700,3	38131,2	39619,9	41168,6	42779,9	44456,1	46199,9	48014,0
ул. Дякина, д.10																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Выработка тепловой энергии	Гкал	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Отпуск с коллекторов	Гкал	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	89,2	94,4	99,9	103,9	108,0	112,4	116,9	121,5	126,4	131,5	136,7	142,2	147,9	153,8	159,9	166,3	173,0	179,9	187,1	194,6	202,4
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	56,5	59,8	63,3	65,8	68,4	71,2	74,0	77,0	80,1	83,3	86,6	90,1	93,7	97,4	101,3	105,4	109,6	114,0	118,5	123,3	128,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	847,5	923,8	1006,9	1047,2	1089,1	1132,6	1178,0	1225,1	1274,1	1325,0	1378,0	1433,2	1490,5	1550,1	1612,1	1676,6	1743,7	1813,4	1885,9	1961,4	2039,8
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	264,0	287,7	313,6	326,2	339,2	352,8	366,9	381,6	396,8	412,7	429,2	446,4	464,2	482,8	502,1	522,2	543,1	564,8	587,4	610,9	635,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	4,6	5,0	5,4	5,7	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1724,8	1793,8	1865,5	1940,2	2017,8	2098,5	2182,4	2269,7	2360,5	2454,9	2553,1	2655,3	2761,5	2871,9	2986,8	3106,3	3230,5	3359,7	3494,1	3633,9	3779,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	516,6	537,3	558,8	581,1	604,4	628,5	653,7	679,8	707,0	735,3	764,7	795,3	827,1	860,2	894,6	930,4	967,6	1006,3	1046,6	1088,4	1132,0
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	101,5	105,6	109,8	114,2	118,8	123,5	128,5	133,6	139,0	144,5	150,3	156,3	162,6	169,1	175,8	182,9	190,2	197,8	205,7	213,9	222,5
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	170,0	167,5	165,0	162,5	160,1	157,7	155,3	153,0	150,7	148,4	146,2	144,0	141,8	139,7	137,6	135,5	133,5	131,5	129,5	127,6	125,7
Итого расходов	тыс.руб.	3774,8	3974,9	4188,3	4346,7	4511,7	4683,3	4862,0	5047,9	5241,4	5442,8	5652,3	5870,4	6097,3	6333,4	6579,0	6834,6	7100,6	7377,2	7665,1	7964,6	8276,1
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3774,8	3974,9	4188,3	4346,7	4511,7	4683,3	4862,0	5047,9	5241,4	5442,8	5652,3	5870,4	6097,3	6333,4	6579,0	6834,6	7100,6	7377,2	7665,1	7964,6	8276,1
ул. Елецкая, д.4																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Выработка тепловой энергии	Гкал	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Отпуск с коллекторов	Гкал	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	10,6	11,2	11,9	12,4	12,8	13,4	13,9	14,5	15,0	15,6	16,3	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,3	23,1	24,1
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	78,4	82,9	87,7	91,2	94,9	98,7	102,6	106,7	111,0	115,4	120,1	124,9	129,9	135,1	140,5	146,1	151,9	158,0	164,3	170,9	177,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	538,8	587,2	640,1	665,7	692,3	720,0	748,8	778,8	809,9	842,3	876,0	911,1	947,5	985,4	1024,8	1065,8	1108,4	1152,8	1198,9	1246,8	1296,7
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	122,8	133,8	145,9	151,7	157,8	164,1	170,6	177,5	184,6	191,9	199,6	207,6	215,9	224,5	233,5	242,9	252,6	262,7	273,2	284,1	295,5
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1155,5	1201,8	1249,8	1299,8	1351,8	1405,9	1462,1	1520,6	1581,4	1644,7	1710,5	1778,9	1850,1	1924,1	2001,0	2081,1	2164,3	2250,9	2340,9	2434,6	2531,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	346,7	360,6	375,0	390,0	405,6	421,8	438,7	456,2	474,5	493,4	513,2	533,7	555,1	577,3	600,4	624,4	649,3	675,3	702,3	730,4	759,6
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	94,9	98,7	102,6	106,7	111,0	115,4	120,0	124,8	129,8	135,0	140,4	146,1	151,9	158,0	164,3	170,9	177,7	184,8	192,2	199,9	207,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	116,3	114,5	112,8	111,1	109,5	107,8	106,2	104,6	103,0	101,5	100,0	98,5	97,0	95,5	94,1	92,7	91,3	89,9	88,6	87,3	86,0
Итого расходов	тыс.руб.	2465,6	2592,6	2727,8	2830,8	2937,9	3049,4	3165,4	3286,2	3411,9	3542,7	3678,8	3820,5	3967,9	4121,3	4280,8	4446,9	4619,7	4799,4	4986,5	5181,1	5383,5
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2465,6	2592,6	2727,8	2830,8	2937,9	3049,4	3165,4	3286,2	3411,9	3542,7	3678,8	3820,5	3967,9	4121,3	4280,8	4446,9	4619,7	4799,4	4986,5	5181,1	5383,5
ул. Колхозная, д.2																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Отпуск с коллекторов	Гкал	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	36,3	38,4	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6	49,5	51,5	53,5	55,6	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7	70,4	73,2	76,2	79,2	82,4

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	7,5	7,9	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8	10,2	10,6	11,1	11,5	12,0	12,4	12,9	13,4	14,0	14,5	15,1	15,7	16,4	17,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	218,8	238,5	260,0	270,4	281,2	292,4	304,1	316,3	328,9	342,1	355,8	370,0	384,8	400,2	416,2	432,9	450,2	468,2	486,9	506,4	526,6
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	43,9	47,8	52,1	54,2	56,4	58,6	61,0	63,4	66,0	68,6	71,3	74,2	77,2	80,2	83,5	86,8	90,3	93,9	97,6	101,5	105,6
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	59,3	61,7	64,2	66,8	69,4	72,2	75,1	78,1	81,2	84,5	87,8	91,4	95,0	98,8	102,8	106,9	111,1	115,6	120,2	125,0	130,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	17,8	18,5	19,3	20,0	20,8	21,7	22,5	23,4	24,4	25,3	26,3	27,4	28,5	29,6	30,8	32,1	33,3	34,7	36,1	37,5	39,0
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	17,0	17,7	18,4	19,1	19,9	20,7	21,5	22,4	23,3	24,2	25,2	26,2	27,2	28,3	29,5	30,6	31,9	33,1	34,5	35,8	37,3
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	20,1	19,8	19,5	19,3	19,0	18,7	18,4	18,1	17,9	17,6	17,3	17,1	16,8	16,6	16,3	16,1	15,8	15,6	15,3	15,1	14,9
Итого расходов	тыс.руб.	420,9	450,5	482,6	500,8	519,8	539,5	560,1	581,5	603,7	626,9	651,0	676,1	702,2	729,4	757,6	787,1	817,6	849,5	882,6	917,1	952,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	420,9	450,5	482,6	500,8	519,8	539,5	560,1	581,5	603,7	626,9	651,0	676,1	702,2	729,4	757,6	787,1	817,6	849,5	882,6	917,1	952,9
ул. Коммунаров, д. 5а																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Котельная ул. Коммунаров, д. 5а выводится из эксплуатации, тепловая нагрузка переключается на котельную ул. Коммунаров, д. 89А														
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2															
Выработка тепловой энергии	Гкал	440,5	440,5	440,5	440,5	440,5	440,5															
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6															
Отпуск с коллекторов	Гкал	427,9	427,9	427,9	427,9	427,9	427,9															
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5															
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4															
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4															
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5															
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	17,2	18,2	19,3	20,0	20,8	21,7															
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	75,2	79,6	84,2	87,6	91,1	94,7															
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	595,1	648,7	707,0	735,3	764,7	795,3															
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	128,6	140,2	152,8	158,9	165,3	171,9															
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	8,2	9,0	9,8	10,2	10,6	11,0															
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	112,6	117,1	121,8	126,7	131,8	137,0															
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	33,8	35,2	36,6	38,0	39,5	41,1															
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	39,3	40,9	42,5	44,2	46,0	47,8															
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	26,8	26,4	26,0	25,6	25,2	24,8															
Итого расходов	тыс.руб.	1036,9	1115,2	1200,0	1246,6	1295,0	1345,4															
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1036,9	1115,2	1200,0	1246,6	1295,0	1345,4															
ул. Коммунаров, д. 40																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Отпуск с коллекторов	Гкал	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	147,1	155,7	164,7	171,3	178,1	185,3	192,7	200,4	208,4	216,7	225,4	234,4	243,8	253,5	263,7	274,2	285,2	296,6	308,5	320,8	333,6
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	21,7	22,9	24,3	25,2	26,2	27,3	28,4	29,5	30,7	31,9	33,2	34,5	35,9	37,4	38,9	40,4	42,0	43,7	45,5	47,3	49,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	69,2	75,4	82,2	85,4	88,9	92,4	96,1	100,0	104,0	108,1	112,4	116,9	121,6	126,5	131,5	136,8	142,3	148,0	153,9	160,0	166,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	137,4	142,9	148,6	154,5	160,7	167,1	173,8	180,8	188,0	195,5	203,3	211,5	219,9	228,7	237,9	247,4	257,3	267,6	278,3	289,4	301,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	41,3	42,9	44,6	46,4	48,3	50,2	52,2	54,3	56,5	58,7	61,1	63,5	66,1	68,7	71,5	74,3	77,3	80,4	83,6	86,9	90,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	55,7	58,0	60,3	62,7	65,2	67,8	70,5	73,4	76,3	79,3	82,5	85,8	89,2	92,8	96,5	100,4	104,4	108,6	112,9	117,4	122,1
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	181,8	179,1	176,4	173,8	171,2	168,6	166,1	163,6	161,1	158,7	156,3	154,0	151,7	149,4	147,2	145,0	142,8	140,6	138,5	136,5	134,4
Итого расходов	тыс.руб.	656,1	678,9	703,3	721,7	741,0	761,3	782,4	804,6	827,8	852,0	877,4	903,9	931,6	960,5	990,7	1022,2	1055,2	1089,5	1125,4	1162,8	1201,8
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	656,1	678,9	703,3	721,7	741,0	761,3	782,4	804,6	827,8	852,0	877,4	903,9	931,6	960,5	990,7	1022,2	1055,2	1089,5	1125,4	1162,8	1201,8
ул. Коммунаров, д. 89А																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	81216,2	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2508,5	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	78707,7	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	65145,7	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	3570,1	3777,1	3996,2	4156,1	4322,3	4495,2	4625,4	4810,4	5002,8	5202,9	5411,0	5627,5	5852,6	6086,7	6330,1	6583,3	6846,7	7120,5	7405,4	7701,6	8009,6
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	1496,4	1583,2	1675,1	1742,1	1811,7	1884,2	2183,3	2270,6	2361,4	2455,9	2554,1	2656,3	2762,5	2873,0	2987,9	3107,5	3231,8	3361,0	3495,5	3635,3	3780,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	95954,8	104590,8	114003,9	118564,1	123306,7	128238,9	134019,2	139380,0	144955,2	150753,4	156783,5	163054,8	169577,0	176360,1	183414,5	190751,1	198381,1	206316,4	214569,0	223151,8	232077,9
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	33461,6	36473,1	39755,7	41345,9	42999,8	44719,8	45470,6	47289,4	49181,0	51148,2	53194,2	55321,9	57534,8	59836,2	62229,6	64718,8	67307,6	69999,9	72799,9	75711,9	78740,3
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	2062,6	2248,3	2450,6	2548,7	2650,6	2756,6	2771,0	2881,8	2997,1	3117,0	3241,7	3371,3	3506,2	3646,4	3792,3	3944,0	4101,7	4265,8	4436,4	4613,9	4798,5

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	35189,6	36597,2	38061,1	39583,5	41166,8	42813,5	45741,7	47571,4	49474,2	51453,2	53511,3	55651,8	57877,8	60192,9	62600,7	65104,7	67708,9	70417,2	73233,9	76163,3	79209,8
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	10554,0	10976,1	11415,2	11871,8	12346,6	12840,5	13719,1	14267,8	14838,6	15432,1	16049,4	16691,4	17359,0	18053,4	18775,5	19526,5	20307,6	21119,9	21964,7	22843,3	23757,0
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	7946,6	8264,5	8595,1	8938,9	9296,4	9668,3	10101,9	10505,9	10926,2	11363,2	11817,8	12290,5	12782,1	13293,4	13825,1	14378,1	14953,2	15551,4	16173,4	16820,3	17493,2
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	8123,1	8001,3	7881,2	7763,0	7646,6	7531,9	7801,9	7684,8	7569,6	7456,0	7344,2	7234,0	7125,5	7018,6	6913,4	6809,7	6707,5	6606,9	6507,8	6410,2	6314,0
Итого расходов	тыс.руб.	198358,9	212511,6	227834,1	236514,0	245547,6	254948,9	266433,9	276662,2	287306,0	298381,9	309907,1	321899,4	334377,5	347360,7	360869,1	374923,7	389546,1	404759,0	420586,0	437051,5	454181,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	198358,9	212511,6	227834,1	236514,0	245547,6	254948,9	266433,9	276662,2	287306,0	298381,9	309907,1	321899,4	334377,5	347360,7	360869,1	374923,7	389546,1	404759,0	420586,0	437051,5	454181,0
ул. К. Маркса, д.17																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	102,6	108,6	114,9	119,5	124,2	129,2	134,4	139,7	145,3	151,1	157,2	163,5	170,0	176,8	183,9	191,2	198,9	206,8	215,1	223,7	232,7
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	14,4	15,2	16,1	16,8	17,4	18,1	18,9	19,6	20,4	21,2	22,1	23,0	23,9	24,8	25,8	26,9	27,9	29,0	30,2	31,4	32,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	278,8	303,9	331,3	344,5	358,3	372,7	387,6	403,1	419,2	435,9	453,4	471,5	490,4	510,0	530,4	551,6	573,7	596,6	620,5	645,3	671,1
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	60,4	65,9	71,8	74,7	77,7	80,8	84,0	87,4	90,9	94,5	98,3	102,2	106,3	110,6	115,0	119,6	124,4	129,3	134,5	139,9	145,5
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	656,8	683,1	710,4	738,9	768,4	799,1	831,1	864,4	898,9	934,9	972,3	1011,2	1051,6	1093,7	1137,4	1182,9	1230,2	1279,5	1330,6	1383,9	1439,2
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	196,3	204,2	212,3	220,8	229,7	238,8	248,4	258,3	268,7	279,4	290,6	302,2	314,3	326,9	339,9	353,5	367,7	382,4	397,7	413,6	430,1
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	56,0	58,3	60,6	63,0	65,6	68,2	70,9	73,7	76,7	79,8	82,9	86,3	89,7	93,3	97,0	100,9	105,0	109,2	113,5	118,1	122,8
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	44,5	43,8	43,1	42,5	41,9	41,2	40,6	40,0	39,4	38,8	38,2	37,7	37,1	36,5	36,0	35,4	34,9	34,4	33,9	33,4	32,9
Итого расходов	тыс.руб.	1410,1	1483,1	1560,8	1620,8	1683,3	1748,3	1816,0	1886,4	1959,7	2035,9	2115,2	2197,7	2283,5	2372,8	2465,7	2562,4	2662,9	2767,5	2876,4	2989,5	3107,3
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1410,1	1483,1	1560,8	1620,8	1683,3	1748,3	1816,0	1886,4	1959,7	2035,9	2115,2	2197,7	2283,5	2372,8	2465,7	2562,4	2662,9	2767,5	2876,4	2989,5	3107,3
ул. Ленина, д.73																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Отпуск с коллекторов	Гкал	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5
Получено тепловой энергии со	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
стороны																						
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	29,8	31,5	33,3	34,6	36,0	37,5	39,0	40,5	42,1	43,8	45,6	47,4	49,3	51,3	53,3	55,5	57,7	60,0	62,4	64,9	67,5
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	60,1	63,6	67,3	69,9	72,7	75,7	78,7	81,8	85,1	88,5	92,0	95,7	99,6	103,5	107,7	112,0	116,5	121,1	126,0	131,0	136,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	866,2	944,2	1029,1	1070,3	1113,1	1157,6	1203,9	1252,1	1302,2	1354,3	1408,4	1464,8	1523,4	1584,3	1647,7	1713,6	1782,1	1853,4	1927,6	2004,7	2084,8
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	283,8	309,4	337,2	350,7	364,7	379,3	394,5	410,3	426,7	443,7	461,5	479,9	499,1	519,1	539,9	561,5	583,9	607,3	631,6	656,8	683,1
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	180,4	187,6	195,1	202,9	211,0	219,5	228,3	237,4	246,9	256,8	267,0	277,7	288,8	300,4	312,4	324,9	337,9	351,4	365,5	380,1	395,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	54,1	56,3	58,5	60,9	63,3	65,8	68,5	71,2	74,1	77,0	80,1	83,3	86,6	90,1	93,7	97,5	101,4	105,4	109,6	114,0	118,6
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	58,2	60,5	62,9	65,4	68,0	70,8	73,6	76,5	79,6	82,8	86,1	89,5	93,1	96,9	100,7	104,8	108,9	113,3	117,8	122,6	127,5
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	43,3	42,6	42,0	41,4	40,8	40,1	39,5	38,9	38,4	37,8	37,2	36,7	36,1	35,6	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0
Итого расходов	тыс.руб.	1576,7	1696,5	1826,5	1897,2	1970,8	2047,4	2127,1	2210,0	2296,3	2386,0	2479,4	2576,5	2677,5	2782,7	2892,0	3005,8	3124,1	3247,2	3375,2	3508,4	3647,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1576,7	1696,5	1826,5	1897,2	1970,8	2047,4	2127,1	2210,0	2296,3	2386,0	2479,4	2576,5	2677,5	2782,7	2892,0	3005,8	3124,1	3247,2	3375,2	3508,4	3647,0
ул. Ленина, д.88																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Котельная ул. Ленина, д.88 выводится из эксплуатации, тепловая нагрузка переключается на котельную ул. Коммунаров, д. 89А														
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4															
Выработка тепловой энергии	Гкал	1642,4	1642,4	1642,4	1642,4	1642,4	1642,4															
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7															
Отпуск с коллекторов	Гкал	1592,7	1592,7	1592,7	1592,7	1592,7	1592,7															
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7															
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1544,1	1544,1	1544,1	1544,1	1544,1	1544,1															
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	481,3	481,3	481,3	481,3	481,3	481,3															
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	189,8	189,8	189,8	189,8	189,8	189,8															
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	86,2	91,2	96,5	100,3	104,3	108,5															
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	162,3	171,7	181,6	188,9	196,4	204,3															
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	3730,0	4065,7	4431,6	4608,8	4793,2	4984,9															
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	433,2	472,2	514,7	535,2	556,7	578,9															
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	2,5	2,7	3,0	3,1	3,2	3,3															
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2294,1	2385,9	2481,3	2580,6	2683,8	2791,2															
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	688,3	715,9	744,5	774,3	805,2	837,4															
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	317,0	329,7	342,9	356,6	370,9	385,7															
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	264,4	260,5	256,6	252,7	248,9	245,2															
Итого расходов	тыс.руб.	7978,0	8495,4	9052,6	9400,6	9762,7	10139,5															

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	7978,0	8495,4	9052,6	9400,6	9762,7	10139,5															
пер. М. Томский, д. 10а																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Отпуск с коллекторов	Гкал	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	15,3	16,2	17,1	17,8	18,5	19,3	20,0	20,8	21,7	22,5	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,5	29,7	30,9	32,1	33,4	34,7
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	7,2	7,6	8,0	8,3	8,7	9,0	9,4	9,8	10,1	10,5	11,0	11,4	11,9	12,3	12,8	13,3	13,9	14,4	15,0	15,6	16,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	160,6	175,0	190,8	198,4	206,4	214,6	223,2	232,1	241,4	251,1	261,1	271,6	282,4	293,7	305,5	317,7	330,4	343,6	357,3	371,6	386,5
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	25,2	27,5	29,9	31,1	32,4	33,7	35,0	36,4	37,9	39,4	41,0	42,6	44,3	46,1	47,9	49,8	51,8	53,9	56,1	58,3	60,6
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	32,5	33,8	35,2	36,6	38,1	39,6	41,2	42,8	44,5	46,3	48,2	50,1	52,1	54,2	56,3	58,6	60,9	63,4	65,9	68,6	71,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	9,8	10,2	10,6	11,0	11,4	11,9	12,4	12,8	13,4	13,9	14,5	15,0	15,6	16,3	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	15,6	16,2	16,9	17,6	18,3	19,0	19,7	20,5	21,4	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,0	28,1	29,2	30,4	31,6	32,9	34,2
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	7,8	7,7	7,6	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9	5,8	5,8
Итого расходов	тыс.руб.	274,0	294,3	316,2	328,4	341,1	354,4	368,1	382,5	397,4	412,9	429,1	445,8	463,3	481,5	500,4	520,1	540,5	561,8	584,0	607,0	630,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	274,0	294,3	316,2	328,4	341,1	354,4	368,1	382,5	397,4	412,9	429,1	445,8	463,3	481,5	500,4	520,1	540,5	561,8	584,0	607,0	630,9
ул. Мира, д.84																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Отпуск с коллекторов	Гкал	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	6,7	7,1	7,5	7,8	8,1	8,5	8,8	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1	11,6	12,0	12,5	13,0	13,5	14,1	14,6	15,2
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	37,4	39,5	41,8	43,5	45,2	47,0	48,9	50,9	52,9	55,0	57,2	59,5	61,9	64,4	66,9	69,6	72,4	75,3	78,3	81,4	84,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	436,2	475,5	518,3	539,0	560,6	583,0	606,3	630,6	655,8	682,0	709,3	737,7	767,2	797,9	829,8	863,0	897,5	933,4	970,7	1009,5	1049,9
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	31,1	33,8	36,9	38,4	39,9	41,5	43,2	44,9	46,7	48,6	50,5	52,5	54,6	56,8	59,1	61,4	63,9	66,4	69,1	71,9	74,7
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1122,5	1167,4	1214,1	1262,7	1313,2	1365,7	1420,3	1477,2	1536,2	1597,7	1661,6	1728,1	1797,2	1869,1	1943,8	2021,6	2102,5	2186,5	2274,0	2365,0	2459,6
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	336,8	350,2	364,3	378,8	394,0	409,7	426,1	443,2	460,9	479,3	498,5	518,4	539,2	560,7	583,2	606,5	630,8	656,0	682,2	709,5	737,9
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	53,3	55,4	57,6	59,9	62,3	64,8	67,4	70,1	72,9	75,9	78,9	82,0	85,3	88,7	92,3	96,0	99,8	103,8	108,0	112,3	116,8
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	56,3	55,4	54,6	53,8	53,0	52,2	51,4	50,6	49,9	49,1	48,4	47,6	46,9	46,2	45,5	44,9	44,2	43,5	42,9	42,2	41,6
Итого расходов	тыс.руб.	2080,6	2184,9	2295,6	2384,4	2476,8	2573,0	2673,0	2777,1	2885,4	2998,1	3115,3	3237,3	3364,2	3496,1	3633,5	3776,3	3924,9	4079,4	4240,2	4407,5	4581,4
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2080,6	2184,9	2295,6	2384,4	2476,8	2573,0	2673,0	2777,1	2885,4	2998,1	3115,3	3237,3	3364,2	3496,1	3633,5	3776,3	3924,9	4079,4	4240,2	4407,5	4581,4
ул. Мира, д. 98																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Отпуск с коллекторов	Гкал	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	5,9	6,2	6,4	6,7	6,9	7,2
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	45,5	48,2	51,0	53,0	55,1	57,3	59,6	62,0	64,5	67,1	69,7	72,5	75,4	78,4	81,6	84,8	88,2	91,8	95,4	99,3	103,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	230,5	251,3	273,9	284,8	296,2	308,1	320,4	333,2	346,6	360,4	374,8	389,8	405,4	421,6	438,5	456,0	474,3	493,3	513,0	533,5	554,9
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	33,9	36,9	40,2	41,9	43,5	45,3	47,1	49,0	50,9	53,0	55,1	57,3	59,6	62,0	64,4	67,0	69,7	72,5	75,4	78,4	81,5
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	49,1	51,1	53,2	55,3	57,5	59,8	62,2	64,7	67,3	69,9	72,7	75,7	78,7	81,8	85,1	88,5	92,0	95,7	99,6	103,5	107,7
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	14,7	15,3	15,9	16,6	17,2	17,9	18,7	19,4	20,2	21,0	21,8	22,7	23,6	24,5	25,5	26,5	27,6	28,7	29,9	31,1	32,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	16,7	17,3	18,0	18,7	19,5	20,3	21,1	21,9	22,8	23,7	24,7	25,7	26,7	27,7	28,9	30,0	31,2	32,5	33,8	35,1	36,5
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	11,9	11,7	11,5	11,4	11,2	11,0	10,8	10,7	10,5	10,4	10,2	10,1	9,9	9,8	9,6	9,5	9,3	9,2	9,0	8,9	8,8
Итого расходов	тыс.руб.	405,6	435,3	467,4	485,4	504,2	523,8	544,1	565,3	587,3	610,2	634,1	658,9	684,7	711,5	739,4	768,5	798,7	830,1	862,8	896,9	932,2
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	405,6	435,3	467,4	485,4	504,2	523,8	544,1	565,3	587,3	610,2	634,1	658,9	684,7	711,5	739,4	768,5	798,7	830,1	862,8	896,9	932,2

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ул. Мира, д. 113																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Выработка тепловой энергии	Гкал	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Отпуск с коллекторов	Гкал	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	87,4	92,5	97,9	101,8	105,8	110,1	114,5	119,1	123,8	128,8	133,9	139,3	144,9	150,6	156,7	162,9	169,5	176,2	183,3	190,6	198,2
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	28,9	30,6	32,4	33,7	35,0	36,4	37,9	39,4	41,0	42,6	44,3	46,1	47,9	49,8	51,8	53,9	56,1	58,3	60,6	63,1	65,6
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	496,8	541,5	590,2	613,8	638,3	663,9	690,4	718,1	746,8	776,6	807,7	840,0	873,6	908,6	944,9	982,7	1022,0	1062,9	1105,4	1149,6	1195,6
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	297,2	323,9	353,1	367,2	381,9	397,2	413,0	429,6	446,7	464,6	483,2	502,5	522,6	543,5	565,3	587,9	611,4	635,9	661,3	687,7	715,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	4,9	5,3	5,8	6,1	6,3	6,6	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,8
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1185,2	1232,6	1281,9	1333,2	1386,5	1442,0	1499,6	1559,6	1622,0	1686,9	1754,4	1824,5	1897,5	1973,4	2052,4	2134,4	2219,8	2308,6	2401,0	2497,0	2596,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	354,9	369,0	383,8	399,2	415,1	431,7	449,0	467,0	485,6	505,1	525,3	546,3	568,1	590,9	614,5	639,1	664,6	691,2	718,9	747,6	777,5
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	103,8	108,0	112,3	116,8	121,5	126,3	131,4	136,7	142,1	147,8	153,7	159,9	166,3	172,9	179,8	187,0	194,5	202,3	210,4	218,8	227,5
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	108,3	106,6	105,0	103,5	101,9	100,4	98,9	97,4	95,9	94,5	93,1	91,7	90,3	88,9	87,6	86,3	85,0	83,7	82,5	81,2	80,0
Итого расходов	тыс.руб.	2667,3	2810,1	2962,4	3075,1	3192,4	3314,5	3441,5	3573,8	3711,4	3854,5	4003,5	4158,5	4319,8	4487,7	4662,3	4844,0	5033,0	5229,6	5434,2	5647,0	5868,4
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2667,3	2810,1	2962,4	3075,1	3192,4	3314,5	3441,5	3573,8	3711,4	3854,5	4003,5	4158,5	4319,8	4487,7	4662,3	4844,0	5033,0	5229,6	5434,2	5647,0	5868,4
ул. Октябрьская, д.97																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Выработка тепловой энергии	Гкал	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
Отпуск с коллекторов	Гкал	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	163,9	173,4	183,5	190,8	198,5	206,4	214,7	223,3	232,2	241,5	251,1	261,2	271,6	282,5	293,8	305,5	317,8	330,5	343,7	357,4	371,7
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	47,4	50,2	53,1	55,2	57,4	59,7	62,1	64,6	67,2	69,8	72,6	75,5	78,6	81,7	85,0	88,4	91,9	95,6	99,4	103,4	107,5
Топливо на технологические	тыс.руб.	1753,5	1911,3	2083,3	2166,6	2253,3	2343,4	2437,2	2534,7	2636,0	2741,5	2851,1	2965,2	3083,8	3207,2	3335,4	3468,9	3607,6	3751,9	3902,0	4058,1	4220,4

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
цели																						
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	739,4	805,9	878,5	913,6	950,2	988,2	1027,7	1068,8	1111,6	1156,0	1202,3	1250,3	1300,4	1352,4	1406,5	1462,7	1521,2	1582,1	1645,4	1711,2	1779,6
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	7,0	7,6	8,3	8,6	9,0	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,8	12,3	12,7	13,2	13,8	14,3	14,9	15,5	16,1	16,8
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	3006,8	3127,1	3252,2	3382,2	3517,5	3658,2	3804,6	3956,7	4115,0	4279,6	4450,8	4628,8	4814,0	5006,5	5206,8	5415,1	5631,7	5857,0	6091,2	6334,9	6588,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	898,8	934,7	972,1	1011,0	1051,4	1093,5	1137,2	1182,7	1230,0	1279,2	1330,4	1383,6	1438,9	1496,5	1556,4	1618,6	1683,4	1750,7	1820,7	1893,6	1969,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	332,1	345,4	359,2	373,6	388,5	404,1	420,2	437,0	454,5	472,7	491,6	511,3	531,7	553,0	575,1	598,1	622,0	646,9	672,8	699,7	727,7
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	1109,0	1092,4	1076,0	1059,9	1044,0	1028,3	1012,9	997,7	982,7	968,0	953,5	939,2	925,1	911,2	897,5	884,1	870,8	857,7	844,9	832,2	819,7
Итого расходов	тыс.руб.	8057,9	8448,0	8866,1	9161,6	9469,7	9791,1	10126,2	10475,5	10839,7	11219,2	11614,7	12026,9	12456,3	12903,7	13369,7	13855,1	14360,7	14887,3	15435,6	16006,5	16601,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	8057,9	8448,0	8866,1	9161,6	9469,7	9791,1	10126,2	10475,5	10839,7	11219,2	11614,7	12026,9	12456,3	12903,7	13369,7	13855,1	14360,7	14887,3	15435,6	16006,5	16601,0
ул. Орджоникидзе, д.78																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Выработка тепловой энергии	Гкал	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	56,9	60,2	63,7	66,3	68,9	71,7	74,5	77,5	80,6	83,8	87,2	90,7	94,3	98,1	102,0	106,1	110,3	114,7	119,3	124,1	129,1
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	54,0	57,1	60,4	62,8	65,3	68,0	70,7	73,5	76,4	79,5	82,7	86,0	89,4	93,0	96,7	100,6	104,6	108,8	113,1	117,7	122,4
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	473,7	516,4	562,9	585,4	608,8	633,1	658,5	684,8	712,2	740,7	770,3	801,1	833,2	866,5	901,2	937,2	974,7	1013,7	1054,2	1096,4	1140,2
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	242,0	263,8	287,5	299,0	311,0	323,4	336,3	349,8	363,8	378,3	393,5	409,2	425,6	442,6	460,3	478,7	497,9	517,8	538,5	560,0	582,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	2,2	2,4	2,6	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,4	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	188,6	196,1	203,9	212,1	220,6	229,4	238,6	248,1	258,0	268,4	279,1	290,3	301,9	314,0	326,5	339,6	353,2	367,3	382,0	397,3	413,1
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	56,6	58,9	61,2	63,7	66,2	68,9	71,6	74,5	77,4	80,5	83,8	87,1	90,6	94,2	98,0	101,9	106,0	110,2	114,6	119,2	124,0
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	55,5	57,8	60,1	62,5	65,0	67,6	70,3	73,1	76,0	79,1	82,2	85,5	88,9	92,5	96,2	100,0	104,0	108,2	112,5	117,0	121,7
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	277,4	273,2	269,1	265,1	261,1	257,2	253,4	249,6	245,8	242,1	238,5	234,9	231,4	227,9	224,5	221,1	217,8	214,5	211,3	208,2	205,0
Итого расходов	тыс.руб.	1406,9	1485,8	1571,5	1619,5	1669,7	1722,1	1776,9	1834,0	1893,7	1955,9	2020,8	2088,5	2159,1	2232,8	2309,6	2389,6	2473,0	2560,0	2650,6	2745,0	2843,3
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1406,9	1485,8	1571,5	1619,5	1669,7	1722,1	1776,9	1834,0	1893,7	1955,9	2020,8	2088,5	2159,1	2232,8	2309,6	2389,6	2473,0	2560,0	2650,6	2745,0	2843,3
ул. Пушкина, д.115																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Выработка тепловой энергии	Гкал	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	207,9	220,0	232,7	242,1	251,7	261,8	272,3	283,2	294,5	306,3	318,5	331,3	344,5	358,3	372,6	387,5	403,0	419,2	435,9	453,4	471,5
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	46,7	49,4	52,2	54,3	56,5	58,7	61,1	63,5	66,1	68,7	71,5	74,3	77,3	80,4	83,6	87,0	90,4	94,0	97,8	101,7	105,8
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	797,8	869,7	947,9	985,8	1025,3	1066,3	1108,9	1153,3	1199,4	1247,4	1297,3	1349,2	1403,2	1459,3	1517,7	1578,4	1641,5	1707,2	1775,4	1846,5	1920,3
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	534,7	582,9	635,3	660,7	687,2	714,7	743,2	773,0	803,9	836,1	869,5	904,3	940,4	978,1	1017,2	1057,9	1100,2	1144,2	1190,0	1237,6	1287,1
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	6,2	6,7	7,3	7,6	7,9	8,3	8,6	8,9	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,8	12,2	12,7	13,2	13,8	14,3	14,9
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2475,0	2574,0	2676,9	2784,0	2895,3	3011,2	3131,6	3256,9	3387,1	3522,6	3663,5	3810,1	3962,5	4121,0	4285,8	4457,3	4635,5	4821,0	5013,8	5214,4	5422,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	742,7	772,4	803,3	835,4	868,8	903,6	939,7	977,3	1016,4	1057,1	1099,3	1143,3	1189,1	1236,6	1286,1	1337,5	1391,0	1446,7	1504,5	1564,7	1627,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	224,3	233,3	242,6	252,3	262,4	272,9	283,8	295,2	307,0	319,2	332,0	345,3	359,1	373,5	388,4	403,9	420,1	436,9	454,4	472,6	491,5
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	251,7	247,9	244,2	240,5	236,9	233,4	229,9	226,4	223,0	219,7	216,4	213,1	209,9	206,8	203,7	200,6	197,6	194,6	191,7	188,9	186,0
Итого расходов	тыс.руб.	5287,0	5556,1	5842,5	6062,8	6292,1	6530,7	6779,1	7037,7	7306,7	7586,7	7878,1	8181,3	8496,9	8825,2	9166,8	9522,3	9892,2	10277,0	10677,4	11093,9	11527,3
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	5287,0	5556,1	5842,5	6062,8	6292,1	6530,7	6779,1	7037,7	7306,7	7586,7	7878,1	8181,3	8496,9	8825,2	9166,8	9522,3	9892,2	10277,0	10677,4	11093,9	11527,3
ул. Свердлова, д.13																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	37,4	39,6	41,9	43,5	45,3	47,1	49,0	50,9	53,0	55,1	57,3	59,6	62,0	64,4	67,0	69,7	72,5	75,4	78,4	81,5	84,8
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	8,3	8,8	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,8	12,2	12,7	13,2	13,8	14,3	14,9	15,5	16,1	16,8	17,4	18,1	18,9
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	430,1	468,8	511,0	531,5	552,7	574,8	597,8	621,7	646,6	672,5	699,4	727,3	756,4	786,7	818,2	850,9	884,9	920,3	957,1	995,4	1035,2
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	163,5	178,2	194,2	202,0	210,1	218,5	227,2	236,3	245,7	255,6	265,8	276,4	287,5	299,0	310,9	323,4	336,3	349,8	363,7	378,3	393,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	135,7	141,1	146,8	152,6	158,7	165,1	171,7	178,6	185,7	193,1	200,9	208,9	217,2	225,9	235,0	244,4	254,2	264,3	274,9	285,9	297,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	40,7	42,3	44,0	45,8	47,6	49,5	51,5	53,6	55,7	58,0	60,3	62,7	65,2	67,8	70,5	73,3	76,3	79,3	82,5	85,8	89,2

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	40,7	42,3	44,0	45,8	47,6	49,5	51,5	53,5	55,7	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7	70,4	73,3	76,2	79,2	82,4	85,7	89,1
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	187,4	184,6	181,9	179,1	176,4	173,8	171,2	168,6	166,1	163,6	161,1	158,7	156,4	154,0	151,7	149,4	147,2	145,0	142,8	140,7	138,5
Итого расходов	тыс.руб.	1044,0	1105,9	1173,2	1210,1	1248,7	1288,9	1330,9	1374,8	1420,5	1468,2	1517,9	1569,7	1623,8	1680,2	1738,9	1800,1	1863,9	1930,4	1999,6	2071,7	2146,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1044,0	1105,9	1173,2	1210,1	1248,7	1288,9	1330,9	1374,8	1420,5	1468,2	1517,9	1569,7	1623,8	1680,2	1738,9	1800,1	1863,9	1930,4	1999,6	2071,7	2146,9
ул. Советская, д. 56																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
Отпуск с коллекторов	Гкал	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	94,0	99,4	105,2	109,4	113,8	118,3	123,0	128,0	133,1	138,4	143,9	149,7	155,7	161,9	168,4	175,1	182,1	189,4	197,0	204,9	213,1
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	105,2	111,3	117,8	122,5	127,4	132,5	137,8	143,3	149,0	155,0	161,2	167,6	174,3	181,3	188,5	196,1	203,9	212,1	220,6	229,4	238,6
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	833,2	908,2	989,9	1029,5	1070,7	1113,5	1158,1	1204,4	1252,6	1302,7	1354,8	1409,0	1465,4	1524,0	1584,9	1648,3	1714,3	1782,8	1854,1	1928,3	2005,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	216,3	235,8	257,0	267,3	278,0	289,1	300,7	312,7	325,2	338,2	351,8	365,9	380,5	395,7	411,5	428,0	445,1	462,9	481,4	500,7	520,7
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	2,9	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,4	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	6,0	6,2	6,4	6,7	7,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1242,2	1291,9	1343,6	1397,3	1453,2	1511,4	1571,8	1634,7	1700,1	1768,1	1838,8	1912,4	1988,8	2068,4	2151,1	2237,2	2326,7	2419,7	2516,5	2617,2	2721,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	371,3	386,1	401,6	417,6	434,3	451,7	469,8	488,6	508,1	528,5	549,6	571,6	594,4	618,2	642,9	668,7	695,4	723,2	752,2	782,2	813,5
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	106,1	110,3	114,7	119,3	124,1	129,1	134,2	139,6	145,2	151,0	157,0	163,3	169,8	176,6	183,7	191,0	198,7	206,6	214,9	223,5	232,4
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	100,0	98,5	97,0	95,6	94,1	92,7	91,3	90,0	88,6	87,3	86,0	84,7	83,4	82,2	80,9	79,7	78,5	77,3	76,2	75,0	73,9
Итого расходов	тыс.руб.	3071,2	3244,8	3430,3	3562,2	3699,4	3842,2	3990,8	4145,4	4306,3	4473,6	4647,8	4829,0	5017,5	5213,6	5417,6	5629,8	5850,7	6080,4	6319,3	6567,9	6826,5
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3071,2	3244,8	3430,3	3562,2	3699,4	3842,2	3990,8	4145,4	4306,3	4473,6	4647,8	4829,0	5017,5	5213,6	5417,6	5629,8	5850,7	6080,4	6319,3	6567,9	6826,5
ул. Советская, д.64																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Полезный отпуск тепловой	Гкал	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
энергии, в т.ч.																						
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	24,1	25,5	27,0	28,1	29,2	30,4	31,6	32,9	34,2	35,5	37,0	38,4	40,0	41,6	43,2	45,0	46,8	48,6	50,6	52,6	54,7
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	24,4	25,8	27,3	28,4	29,6	30,8	32,0	33,3	34,6	36,0	37,4	38,9	40,5	42,1	43,8	45,5	47,4	49,2	51,2	53,3	55,4
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	407,3	444,0	484,0	503,3	523,5	544,4	566,2	588,8	612,4	636,9	662,3	688,8	716,4	745,0	774,8	805,8	838,1	871,6	906,5	942,7	980,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	54,9	59,9	65,2	67,9	70,6	73,4	76,3	79,4	82,6	85,9	89,3	92,9	96,6	100,4	104,5	108,6	113,0	117,5	122,2	127,1	132,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	139,1	144,6	150,4	156,4	162,7	169,2	175,9	183,0	190,3	197,9	205,8	214,1	222,6	231,5	240,8	250,4	260,4	270,9	281,7	293,0	304,7
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	41,7	43,4	45,1	46,9	48,8	50,8	52,8	54,9	57,1	59,4	61,7	64,2	66,8	69,5	72,2	75,1	78,1	81,3	84,5	87,9	91,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	35,0	36,4	37,9	39,4	41,0	42,6	44,3	46,1	47,9	49,9	51,9	53,9	56,1	58,3	60,7	63,1	65,6	68,2	71,0	73,8	76,8
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	55,3	54,5	53,7	52,9	52,1	51,3	50,5	49,8	49,0	48,3	47,6	46,9	46,2	45,5	44,8	44,1	43,4	42,8	42,1	41,5	40,9
Итого расходов	тыс.руб.	782,1	834,4	890,9	923,5	957,6	993,0	1029,9	1068,3	1108,3	1150,0	1193,3	1238,4	1285,4	1334,3	1385,1	1438,1	1493,2	1550,5	1610,2	1672,3	1736,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	782,1	834,4	890,9	923,5	957,6	993,0	1029,9	1068,3	1108,3	1150,0	1193,3	1238,4	1285,4	1334,3	1385,1	1438,1	1493,2	1550,5	1610,2	1672,3	1736,9
ул. Советская, д.85																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Выработка тепловой энергии	Гкал	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
Отпуск с коллекторов	Гкал	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	236,0	249,7	264,2	274,7	285,7	297,1	309,0	321,4	334,3	347,6	361,5	376,0	391,0	406,7	422,9	439,9	457,4	475,7	494,8	514,6	535,1
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	30,5	32,3	34,2	35,6	37,0	38,5	40,0	41,6	43,3	45,0	46,8	48,7	50,6	52,6	54,7	56,9	59,2	61,6	64,0	66,6	69,3
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1706,2	1859,8	2027,1	2108,2	2192,6	2280,3	2371,5	2466,3	2565,0	2667,6	2774,3	2885,3	3000,7	3120,7	3245,5	3375,3	3510,4	3650,8	3796,8	3948,7	4106,6
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	644,0	701,9	765,1	795,7	827,5	860,6	895,1	930,9	968,1	1006,8	1047,1	1089,0	1132,5	1177,8	1225,0	1274,0	1324,9	1377,9	1433,0	1490,3	1550,0
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	13,5	14,7	16,0	16,7	17,4	18,1	18,8	19,5	20,3	21,1	22,0	22,8	23,8	24,7	25,7	26,7	27,8	28,9	30,1	31,3	32,5
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1487,0	1546,5	1608,3	1672,7	1739,6	1809,1	1881,5	1956,8	2035,0	2116,4	2201,1	2289,1	2380,7	2475,9	2575,0	2678,0	2785,1	2896,5	3012,4	3132,9	3258,2
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	446,3	464,1	482,7	502,0	522,1	542,9	564,7	587,2	610,7	635,2	660,6	687,0	714,5	743,0	772,8	803,7	835,8	869,3	904,0	940,2	977,8
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	244,8	254,6	264,8	275,3	286,4	297,8	309,7	322,1	335,0	348,4	362,3	376,8	391,9	407,6	423,9	440,8	458,5	476,8	495,9	515,7	536,3
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	153,5	151,2	148,9	146,7	144,5	142,3	140,2	138,1	136,0	134,0	132,0	130,0	128,0	126,1	124,2	122,4	120,5	118,7	116,9	115,2	113,5
Итого расходов	тыс.руб.	4961,7	5274,8	5611,3	5827,6	6052,6	6286,8	6530,4	6783,9	7047,7	7322,1	7607,6	7904,7	8213,7	8535,2	8869,7	9217,7	9579,6	9956,2	10347,9	10755,4	11179,3
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	4961,7	5274,8	5611,3	5827,6	6052,6	6286,8	6530,4	6783,9	7047,7	7322,1	7607,6	7904,7	8213,7	8535,2	8869,7	9217,7	9579,6	9956,2	10347,9	10755,4	11179,3
ул. Товарная, 11																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Выработка тепловой энергии	Гкал	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Отпуск с коллекторов	Гкал	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	9,3	9,8	10,4	10,8	11,2	11,6	12,1	12,6	13,1	13,6	14,2	14,7	15,3	15,9	16,6	17,2	17,9	18,7	19,4	20,2	21,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	29,9	31,6	33,4	34,8	36,2	37,6	39,1	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6	49,5	51,5	53,5	55,7	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	167,7	182,8	199,3	207,2	215,5	224,1	233,1	242,4	252,1	262,2	272,7	283,6	295,0	306,8	319,0	331,8	345,1	358,9	373,2	388,2	403,7
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	28,6	31,2	34,0	35,4	36,8	38,2	39,8	41,4	43,0	44,7	46,5	48,4	50,3	52,3	54,4	56,6	58,9	61,2	63,7	66,2	68,9
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	36,0	37,5	39,0	40,5	42,2	43,9	45,6	47,4	49,3	51,3	53,4	55,5	57,7	60,0	62,4	64,9	67,5	70,2	73,0	75,9	79,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	10,8	11,2	11,7	12,2	12,6	13,2	13,7	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,3	18,0	18,7	19,5	20,2	21,1	21,9	22,8	23,7
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	12,4	12,9	13,4	13,9	14,5	15,1	15,7	16,3	17,0	17,6	18,4	19,1	19,9	20,6	21,5	22,3	23,2	24,2	25,1	26,1	27,2
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	8,7	8,6	8,4	8,3	8,2	8,1	7,9	7,8	7,7	7,6	7,5	7,4	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4
Итого расходов	тыс.руб.	303,5	325,7	349,7	363,2	377,3	391,9	407,1	423,0	439,5	456,6	474,5	493,0	512,4	532,5	553,4	575,1	597,7	621,3	645,8	671,2	697,7
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	303,5	325,7	349,7	363,2	377,3	391,9	407,1	423,0	439,5	456,6	474,5	493,0	512,4	532,5	553,4	575,1	597,7	621,3	645,8	671,2	697,7
ул. Товарная, 15																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Выработка тепловой энергии	Гкал	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	40,1	42,5	44,9	46,7	48,6	50,6	52,6	54,7	56,9	59,1	61,5	64,0	66,5	69,2	71,9	74,8	77,8	80,9	84,2	87,5	91,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	55,3	58,5	61,9	64,4	67,0	69,6	72,4	75,3	78,3	81,5	84,7	88,1	91,6	95,3	99,1	103,1	107,2	111,5	115,9	120,6	125,4
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1421,6	1549,6	1689,0	1756,6	1826,8	1899,9	1975,9	2054,9	2137,1	2222,6	2311,5	2404,0	2500,2	2600,2	2704,2	2812,3	2924,8	3041,8	3163,5	3290,0	3421,6
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	272,6	297,1	323,9	336,8	350,3	364,3	378,9	394,0	409,8	426,2	443,2	460,9	479,4	498,6	518,5	539,2	560,8	583,2	606,6	630,8	656,1
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	3,9	4,2	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,3	6,5	6,8	7,1	7,3	7,6	7,9	8,3	8,6	8,9	9,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1231,8	1281,0	1332,3	1385,6	1441,0	1498,6	1558,6	1620,9	1685,8	1753,2	1823,3	1896,2	1972,1	2051,0	2133,0	2218,3	2307,1	2399,4	2495,3	2595,1	2698,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	369,0	383,7	399,1	415,1	431,7	448,9	466,9	485,5	505,0	525,2	546,2	568,0	590,7	614,4	639,0	664,5	691,1	718,7	747,5	777,4	808,5
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	137,4	142,9	148,6	154,6	160,8	167,2	173,9	180,8	188,1	195,6	203,4	211,6	220,0	228,8	238,0	247,5	257,4	267,7	278,4	289,5	301,1
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	100,3	98,8	97,3	95,9	94,5	93,0	91,6	90,3	88,9	87,6	86,3	85,0	83,7	82,4	81,2	80,0	78,8	77,6	76,4	75,3	74,2
Итого расходов	тыс.руб.	3632,0	3858,4	4101,7	4260,4	4425,5	4597,3	4776,1	4962,1	5155,6	5357,0	5566,4	5784,3	6011,0	6246,9	6492,2	6747,4	7012,9	7289,1	7576,4	7875,3	8186,2
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3632,0	3858,4	4101,7	4260,4	4425,5	4597,3	4776,1	4962,1	5155,6	5357,0	5566,4	5784,3	6011,0	6246,9	6492,2	6747,4	7012,9	7289,1	7576,4	7875,3	8186,2
ул. Школьная, д.13																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Отпуск с коллекторов	Гкал	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	62,9	66,6	70,4	73,2	76,2	79,2	82,4	85,7	89,1	92,7	96,4	100,2	104,2	108,4	112,8	117,3	122,0	126,8	131,9	137,2	142,7
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	36,3	38,4	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6	49,5	51,4	53,5	55,6	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7	70,4	73,2	76,1	79,2	82,4
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1243,1	1355,0	1477,0	1536,1	1597,5	1661,4	1727,9	1797,0	1868,9	1943,6	2021,4	2102,2	2186,3	2273,8	2364,7	2459,3	2557,7	2660,0	2766,4	2877,0	2992,1
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	459,2	500,5	545,5	567,4	590,1	613,7	638,2	663,7	690,3	717,9	746,6	776,5	807,5	839,8	873,4	908,4	944,7	982,5	1021,8	1062,7	1105,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	5,7	6,2	6,7	7,0	7,3	7,6	7,9	8,2	8,5	8,9	9,2	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,7	12,1	12,6	13,1	13,6
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1338,7	1392,3	1448,0	1505,9	1566,1	1628,8	1693,9	1761,7	1832,2	1905,5	1981,7	2060,9	2143,4	2229,1	2318,3	2411,0	2507,5	2607,8	2712,1	2820,5	2933,4
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	401,7	417,8	434,5	451,8	469,9	488,7	508,3	528,6	549,7	571,7	594,6	618,4	643,1	668,8	695,6	723,4	752,4	782,5	813,8	846,3	880,2
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	133,6	139,0	144,5	150,3	156,3	162,6	169,1	175,8	182,8	190,2	197,8	205,7	213,9	222,5	231,4	240,6	250,2	260,3	270,7	281,5	292,7
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	159,1	156,7	154,4	152,1	149,8	147,6	145,3	143,2	141,0	138,9	136,8	134,8	132,7	130,7	128,8	126,9	125,0	123,1	121,2	119,4	117,6
Итого расходов	тыс.руб.	3840,4	4072,4	4321,7	4486,1	4657,2	4835,2	5020,5	5213,3	5414,0	5622,8	5840,1	6066,1	6301,4	6546,1	6800,8	7065,7	7341,4	7628,2	7926,5	8236,9	8559,8
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3840,4	4072,4	4321,7	4486,1	4657,2	4835,2	5020,5	5213,3	5414,0	5622,8	5840,1	6066,1	6301,4	6546,1	6800,8	7065,7	7341,4	7628,2	7926,5	8236,9	8559,8
ул. Шлакобетонная, д.1а																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Выработка тепловой энергии	Гкал	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Отпуск с коллекторов	Гкал	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	122,3	129,4	136,9	142,3	148,0	154,0	160,1	166,5	173,2	180,1	187,3	194,8	202,6	210,7	219,1	227,9	237,0	246,5	256,4	266,6	277,3
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	21,0	22,2	23,5	24,4	25,4	26,4	27,5	28,6	29,7	30,9	32,1	33,4	34,8	36,1	37,6	39,1	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	886,7	966,5	1053,5	1095,6	1139,4	1185,0	1232,4	1281,7	1333,0	1386,3	1441,8	1499,4	1559,4	1621,8	1686,7	1754,1	1824,3	1897,3	1973,1	2052,1	2134,2
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	210,0	228,9	249,5	259,5	269,8	280,6	291,9	303,5	315,7	328,3	341,4	355,1	369,3	384,1	399,4	415,4	432,0	449,3	467,3	486,0	505,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	4,2	4,6	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,1	6,3	6,5	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	9,3	9,7	10,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2470,7	2569,5	2672,3	2779,2	2890,4	3006,0	3126,2	3251,3	3381,3	3516,6	3657,3	3803,6	3955,7	4113,9	4278,5	4449,6	4627,6	4812,7	5005,2	5205,4	5413,6
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	739,0	768,6	799,3	831,3	864,5	899,1	935,1	972,5	1011,4	1051,8	1093,9	1137,7	1183,2	1230,5	1279,7	1330,9	1384,2	1439,5	1497,1	1557,0	1619,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	202,6	210,7	219,1	227,9	237,0	246,5	256,3	266,6	277,3	288,3	299,9	311,9	324,3	337,3	350,8	364,8	379,4	394,6	410,4	426,8	443,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	228,1	224,6	221,3	218,0	214,7	211,5	208,3	205,2	202,1	199,1	196,1	193,1	190,2	187,4	184,6	181,8	179,1	176,4	173,7	171,1	168,6
Итого расходов	тыс.руб.	4884,5	5125,0	5380,3	5583,4	5794,7	6014,7	6243,7	6481,9	6729,9	6988,0	7256,6	7536,1	7826,9	8129,5	8444,4	8772,0	9112,9	9467,6	9836,6	10220,5	10619,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	4884,5	5125,0	5380,3	5583,4	5794,7	6014,7	6243,7	6481,9	6729,9	6988,0	7256,6	7536,1	7826,9	8129,5	8444,4	8772,0	9112,9	9467,6	9836,6	10220,5	10619,9
ул. Хлебная, д.3																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Отпуск с коллекторов	Гкал	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	36,0	38,1	40,3	42,0	43,6	45,4	47,2	49,1	51,0	53,1	55,2	57,4	59,7	62,1	64,6	67,2	69,9	72,6	75,6	78,6	81,7
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	24,5	26,0	27,5	28,6	29,7	30,9	32,1	33,4	34,8	36,1	37,6	39,1	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6	49,5	51,4	53,5	55,6
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	748,6	816,0	889,4	925,0	962,0	1000,5	1040,5	1082,1	1125,4	1170,4	1217,3	1265,9	1316,6	1369,2	1424,0	1481,0	1540,2	1601,8	1665,9	1732,5	1801,8
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	281,8	307,1	334,8	348,1	362,1	376,6	391,6	407,3	423,6	440,5	458,1	476,5	495,5	515,3	536,0	557,4	579,7	602,9	627,0	652,1	678,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	596,9	620,8	645,6	671,5	698,3	726,3	755,3	785,5	817,0	849,6	883,6	919,0	955,7	993,9	1033,7	1075,1	1118,1	1162,8	1209,3	1257,7	1308,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	179,2	186,3	193,8	201,6	209,6	218,0	226,7	235,8	245,2	255,0	265,2	275,8	286,9	298,3	310,3	322,7	335,6	349,0	363,0	377,5	392,6
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	140,4	146,0	151,9	158,0	164,3	170,8	177,7	184,8	192,2	199,9	207,9	216,2	224,8	233,8	243,2	252,9	263,0	273,5	284,5	295,8	307,7
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	1398,0	1377,0	1356,4	1336,0	1316,0	1296,2	1276,8	1257,6	1238,8	1220,2	1201,9	1183,9	1166,1	1148,6	1131,4	1114,4	1097,7	1081,2	1065,0	1049,0	1033,3
Итого расходов	тыс.руб.	3406,0	3518,0	3640,3	3711,3	3786,3	3865,4	3948,7	4036,4	4128,7	4225,7	4327,6	4434,6	4546,9	4664,7	4788,1	4917,4	5052,8	5194,5	5342,8	5497,9	5660,2
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3406,0	3518,0	3640,3	3711,3	3786,3	3865,4	3948,7	4036,4	4128,7	4225,7	4327,6	4434,6	4546,9	4664,7	4788,1	4917,4	5052,8	5194,5	5342,8	5497,9	5660,2
пл. Победы, 1																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Выработка тепловой энергии	Гкал	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9	641,9
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Отпуск с коллекторов	Гкал	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5	635,5
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6	617,6
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	965,0	1051,9	1146,5	1192,4	1240,1	1289,7	1341,3	1394,9	1450,7	1508,7	1569,1	1631,9	1697,1	1765,0	1835,6	1909,0	1985,4	2064,8	2147,4	2233,3	2322,6
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	415,1	452,5	493,2	512,9	533,5	554,8	577,0	600,1	624,1	649,0	675,0	702,0	730,1	759,3	789,7	821,2	854,1	888,3	923,8	960,7	999,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	503,8	523,9	544,9	566,7	589,3	612,9	637,4	662,9	689,4	717,0	745,7	775,5	806,5	838,8	872,3	907,2	943,5	981,3	1020,5	1061,3	1103,8
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	132,9	138,2	143,7	149,4	155,4	161,6	168,1	174,8	181,8	189,1	196,7	204,5	212,7	221,2	230,1	239,3	248,8	258,8	269,1	279,9	291,1
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	327,7	340,8	354,4	368,6	383,3	398,7	414,6	431,2	448,5	466,4	485,0	504,4	524,6	545,6	567,4	590,1	613,7	638,3	663,8	690,4	718,0
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	2345,8	2508,7	2684,3	2791,7	2903,3	3019,5	3140,3	3265,9	3396,5	3532,4	3673,7	3820,6	3973,4	4132,4	4297,7	4469,6	4648,4	4834,3	5027,7	5228,8	5437,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2345,8	2508,7	2684,3	2791,7	2903,3	3019,5	3140,3	3265,9	3396,5	3532,4	3673,7	3820,6	3973,4	4132,4	4297,7	4469,6	4648,4	4834,3	5027,7	5228,8	5437,9
ул. Пушкина, 123																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Отпуск с коллекторов	Гкал	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4	596,4
Получено тепловой энергии со	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
стороны																						
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1	589,1
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	872,9	951,5	1037,1	1078,6	1121,8	1166,6	1213,3	1261,8	1312,3	1364,8	1419,4	1476,2	1535,2	1596,6	1660,5	1726,9	1796,0	1867,8	1942,5	2020,2	2101,0
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	264,8	288,7	314,6	327,2	340,3	353,9	368,1	382,8	398,1	414,1	430,6	447,8	465,8	484,4	503,8	523,9	544,9	566,7	589,3	612,9	637,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	472,3	491,2	510,8	531,3	552,5	574,6	597,6	621,5	646,4	672,2	699,1	727,1	756,2	786,4	817,9	850,6	884,6	920,0	956,8	995,1	1034,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	124,1	129,1	134,2	139,6	145,2	151,0	157,0	163,3	169,8	176,6	183,7	191,0	198,7	206,6	214,9	223,5	232,4	241,7	251,4	261,5	271,9
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	213,2	221,7	230,5	239,8	249,4	259,3	269,7	280,5	291,7	303,4	315,5	328,1	341,3	354,9	369,1	383,9	399,2	415,2	431,8	449,1	467,0
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	1949,1	2084,0	2229,4	2318,6	2411,3	2507,8	2608,1	2712,4	2820,9	2933,7	3051,1	3173,1	3300,1	3432,1	3569,4	3712,1	3860,6	4015,0	4175,6	4342,7	4516,4
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1949,1	2084,0	2229,4	2318,6	2411,3	2507,8	2608,1	2712,4	2820,9	2933,7	3051,1	3173,1	3300,1	3432,1	3569,4	3712,1	3860,6	4015,0	4175,6	4342,7	4516,4
ул. Маяковского, 1																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Выработка тепловой энергии	Гкал	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9	1234,9
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Отпуск с коллекторов	Гкал	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7	1222,7
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5	1144,5
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1345,3	1466,4	1598,4	1662,3	1728,8	1797,9	1869,8	1944,6	2022,4	2103,3	2187,5	2275,0	2365,9	2460,6	2559,0	2661,4	2767,8	2878,5	2993,7	3113,4	3238,0
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	431,8	470,7	513,0	533,5	554,9	577,1	600,2	624,2	649,1	675,1	702,1	730,2	759,4	789,8	821,4	854,2	888,4	923,9	960,9	999,3	1039,3
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	738,1	767,6	798,3	830,3	863,5	898,0	933,9	971,3	1010,1	1050,5	1092,6	1136,3	1181,7	1229,0	1278,1	1329,3	1382,4	1437,7	1495,2	1555,0	1617,2
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	186,8	194,3	202,0	210,1	218,5	227,3	236,4	245,8	255,6	265,9	276,5	287,6	299,1	311,0	323,5	336,4	349,9	363,9	378,4	393,6	409,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	406,6	422,9	439,8	457,4	475,7	494,7	514,5	535,1	556,5	578,7	601,9	625,9	651,0	677,0	704,1	732,3	761,6	792,0	823,7	856,6	890,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	3110,4	3323,8	3553,6	3695,8	3843,6	3997,4	4157,3	4323,5	4496,5	4676,3	4863,4	5057,9	5260,3	5470,7	5689,5	5917,1	6153,8	6399,9	6655,9	6922,1	7199,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3110,4	3323,8	3553,6	3695,8	3843,6	3997,4	4157,3	4323,5	4496,5	4676,3	4863,4	5057,9	5260,3	5470,7	5689,5	5917,1	6153,8	6399,9	6655,9	6922,1	7199,0
ул. Мира, 94																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Выработка тепловой энергии	Гкал	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5	1030,5
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Отпуск с коллекторов	Гкал	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3	1020,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4	970,4
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1318,9	1437,6	1567,0	1629,7	1694,9	1762,6	1833,2	1906,5	1982,7	2062,0	2144,5	2230,3	2319,5	2412,3	2508,8	2609,1	2713,5	2822,1	2934,9	3052,3	3174,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	379,8	414,0	451,2	469,3	488,1	507,6	527,9	549,0	571,0	593,8	617,6	642,3	667,9	694,7	722,5	751,3	781,4	812,7	845,2	879,0	914,1
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	835,3	868,7	903,5	939,6	977,2	1016,3	1056,9	1099,2	1143,2	1188,9	1236,4	1285,9	1337,3	1390,8	1446,5	1504,3	1564,5	1627,1	1692,2	1759,9	1830,2
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	221,9	230,8	240,0	249,6	259,6	270,0	280,8	292,0	303,7	315,8	328,5	341,6	355,3	369,5	384,3	399,6	415,6	432,2	449,5	467,5	486,2
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	435,2	452,6	470,8	489,6	509,2	529,5	550,7	572,7	595,7	619,5	644,3	670,0	696,8	724,7	753,7	783,8	815,2	847,8	881,7	917,0	953,7
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	3192,7	3405,5	3634,3	3779,7	3930,9	4088,1	4251,7	4421,7	4598,6	4782,6	4973,9	5172,8	5379,7	5594,9	5818,7	6051,5	6293,5	6545,3	6807,1	7079,4	7362,5
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3192,7	3405,5	3634,3	3779,7	3930,9	4088,1	4251,7	4421,7	4598,6	4782,6	4973,9	5172,8	5379,7	5594,9	5818,7	6051,5	6293,5	6545,3	6807,1	7079,4	7362,5
ул.Мира д.124в																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8	190,8
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	8,7	9,2	9,8	10,2	10,6	11,0	11,4	11,9	12,4	12,9	13,4	13,9	14,5	15,1	15,7	16,3	16,9	17,6	18,3	19,1	19,8
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	14,2	15,0	15,9	16,6	17,2	17,9	18,6	19,4	20,1	20,9	21,8	22,7	23,6	24,5	25,5	26,5	27,6	28,7	29,8	31,0	32,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	331,5	361,3	393,8	409,6	425,9	443,0	460,7	479,1	498,3	518,2	539,0	560,5	582,9	606,2	630,5	655,7	681,9	709,2	737,6	767,1	797,8
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	71,9	78,3	85,4	88,8	92,3	96,0	99,9	103,9	108,0	112,4	116,8	121,5	126,4	131,4	136,7	142,2	147,8	153,8	159,9	166,3	173,0
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	102,7	106,8	111,1	115,5	120,2	125,0	130,0	135,2	140,6	146,2	152,1	158,1	164,5	171,0	177,9	185,0	192,4	200,1	208,1	216,4	225,1
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	20,5	21,4	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,0	28,1	29,2	30,4	31,6	32,9	34,2	35,6	37,0	38,5	40,0	41,6	43,3	45,0
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	174,6	181,6	188,9	196,4	204,3	212,4	220,9	229,8	239,0	248,5	258,5	268,8	279,6	290,7	302,4	314,5	327,0	340,1	353,7	367,9	382,6
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	724,9	774,5	827,9	861,0	895,5	931,3	968,6	1007,3	1047,6	1089,5	1133,1	1178,4	1225,5	1274,6	1325,5	1378,6	1433,7	1491,0	1550,7	1612,7	1677,2
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	724,9	774,5	827,9	861,0	895,5	931,3	968,6	1007,3	1047,6	1089,5	1133,1	1178,4	1225,5	1274,6	1325,5	1378,6	1433,7	1491,0	1550,7	1612,7	1677,2
ул.Новолипецкая д.1п																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6	282,6
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	10,0	10,6	11,2	11,7	12,2	12,6	13,1	13,7	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,3	18,0	18,7	19,5	20,2	21,0	21,9	22,8
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	18,9	20,0	21,1	22,0	22,8	23,8	24,7	25,7	26,7	27,8	28,9	30,1	31,3	32,5	33,8	35,2	36,6	38,0	39,6	41,1	42,8
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	334,5	364,6	397,4	413,3	429,8	447,0	464,9	483,5	502,8	522,9	543,9	565,6	588,2	611,8	636,2	661,7	688,2	715,7	744,3	774,1	805,1
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	76,8	83,7	91,2	94,9	98,7	102,6	106,7	111,0	115,5	120,1	124,9	129,9	135,1	140,5	146,1	151,9	158,0	164,3	170,9	177,7	184,8
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	149,3	155,3	161,5	168,0	174,7	181,7	188,9	196,5	204,3	212,5	221,0	229,9	239,1	248,6	258,6	268,9	279,7	290,8	302,5	314,6	327,2
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	29,9	31,1	32,3	33,6	34,9	36,3	37,8	39,3	40,9	42,5	44,2	46,0	47,8	49,7	51,7	53,8	55,9	58,2	60,5	62,9	65,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	167,9	174,6	181,6	188,8	196,4	204,3	212,4	220,9	229,8	238,9	248,5	258,4	268,8	279,5	290,7	302,3	314,4	327,0	340,1	353,7	367,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	787,6	840,3	896,9	932,7	970,0	1008,8	1049,2	1091,2	1134,8	1180,2	1227,4	1276,5	1327,6	1380,7	1435,9	1493,3	1553,1	1615,2	1679,8	1747,0	1816,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	787,6	840,3	896,9	932,7	970,0	1008,8	1049,2	1091,2	1134,8	1180,2	1227,4	1276,5	1327,6	1380,7	1435,9	1493,3	1553,1	1615,2	1679,8	1747,0	1816,9

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ул.Свердлова д. 7в																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3	147,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2	137,2
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	12,1	12,8	13,5	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,1	17,8	18,5	19,2	20,0	20,8	21,6	22,5	23,4	24,3	25,3	26,3	27,3
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	11,9	12,6	13,4	13,9	14,4	15,0	15,6	16,2	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,1
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	266,9	290,9	317,1	329,8	343,0	356,7	371,0	385,8	401,2	417,3	434,0	451,3	469,4	488,2	507,7	528,0	549,1	571,1	593,9	617,7	642,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	58,1	63,3	69,0	71,7	74,6	77,6	80,7	83,9	87,3	90,8	94,4	98,2	102,1	106,2	110,4	114,8	119,4	124,2	129,2	134,3	139,7
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	75,2	78,2	81,3	84,6	88,0	91,5	95,2	99,0	102,9	107,0	111,3	115,8	120,4	125,2	130,2	135,4	140,8	146,5	152,3	158,4	164,8
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	15,0	15,6	16,3	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,3	23,2	24,1	25,0	26,0	27,1	28,2	29,3	30,5	31,7	33,0
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	152,4	158,5	164,8	171,4	178,3	185,4	192,8	200,5	208,5	216,9	225,6	234,6	244,0	253,7	263,9	274,4	285,4	296,8	308,7	321,0	333,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	591,6	632,0	675,4	702,5	730,6	759,8	790,2	821,8	854,6	888,8	924,4	961,4	999,8	1039,8	1081,4	1124,7	1169,6	1216,4	1265,1	1315,7	1368,3
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	591,6	632,0	675,4	702,5	730,6	759,8	790,2	821,8	854,6	888,8	924,4	961,4	999,8	1039,8	1081,4	1124,7	1169,6	1216,4	1265,1	1315,7	1368,3
ул.Новолипецкая д.3в																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Выработка тепловой энергии	Гкал	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0	4553,0
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3	3646,3
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	340,0	359,7	380,6	395,8	411,7	428,1	445,2	463,1	481,6	500,8	520,9	541,7	563,4	585,9	609,3	633,7	659,1	685,4	712,8	741,4	771,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	50,4	53,3	56,4	58,6	61,0	63,4	65,9	68,6	71,3	74,2	77,1	80,2	83,4	86,8	90,2	93,9	97,6	101,5	105,6	109,8	114,2
Топливо на технологические	тыс.руб.	4538,3	4946,7	5392,0	5607,6	5831,9	6065,2	6307,8	6560,1	6822,5	7095,4	7379,3	7674,4	7981,4	8300,7	8632,7	8978,0	9337,1	9710,6	10099,0	10503,0	10923,1

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
цели																						
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	1197,9	1305,7	1423,2	1480,2	1539,4	1600,9	1665,0	1731,6	1800,8	1872,9	1947,8	2025,7	2106,7	2191,0	2278,6	2369,8	2464,6	2563,2	2665,7	2772,3	2883,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	374,7	408,5	445,2	463,0	481,6	500,8	520,8	541,7	563,4	585,9	609,3	633,7	659,0	685,4	712,8	741,3	771,0	801,8	833,9	867,3	901,9
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2129,7	2214,9	2303,5	2395,7	2491,5	2591,1	2694,8	2802,6	2914,7	3031,3	3152,5	3278,6	3409,8	3546,1	3688,0	3835,5	3988,9	4148,5	4314,4	4487,0	4666,5
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	425,9	443,0	460,7	479,1	498,3	518,2	539,0	560,5	582,9	606,3	630,5	655,7	682,0	709,2	737,6	767,1	797,8	829,7	862,9	897,4	933,3
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	3091,4	3215,0	3343,6	3477,4	3616,5	3761,1	3911,6	4068,0	4230,7	4400,0	4576,0	4759,0	4949,4	5147,3	5353,2	5567,4	5790,1	6021,7	6262,5	6513,0	6773,6
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	12148,3	12946,9	13805,2	14357,4	14931,7	15529,0	16150,1	16796,1	17468,0	18166,7	18893,4	19649,1	20435,1	21252,5	22102,6	22986,7	23906,1	24862,4	25856,9	26891,2	27966,8
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	12148,3	12946,9	13805,2	14357,4	14931,7	15529,0	16150,1	16796,1	17468,0	18166,7	18893,4	19649,1	20435,1	21252,5	22102,6	22986,7	23906,1	24862,4	25856,9	26891,2	27966,8
ул.Л.Толстого д.4в																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Выработка тепловой энергии	Гкал	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3	565,3
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0	537,0
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	56,5	59,7	63,2	65,7	68,4	71,1	73,9	76,9	80,0	83,2	86,5	90,0	93,6	97,3	101,2	105,2	109,4	113,8	118,4	123,1	128,0
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	135,7	143,6	151,9	158,0	164,3	170,9	177,7	184,8	192,2	199,9	207,9	216,2	224,8	233,8	243,2	252,9	263,0	273,5	284,5	295,9	307,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	899,5	980,5	1068,7	1111,5	1155,9	1202,2	1250,2	1300,2	1352,3	1406,3	1462,6	1521,1	1581,9	1645,2	1711,0	1779,5	1850,7	1924,7	2001,7	2081,7	2165,0
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	108,5	118,3	129,0	134,1	139,5	145,1	150,9	156,9	163,2	169,7	176,5	183,5	190,9	198,5	206,5	214,7	223,3	232,2	241,5	251,2	261,2
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	313,5	326,0	339,1	352,6	366,7	381,4	396,6	412,5	429,0	446,2	464,0	482,6	501,9	522,0	542,8	564,5	587,1	610,6	635,0	660,4	686,9
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	62,7	65,2	67,8	70,5	73,3	76,3	79,3	82,5	85,8	89,2	92,8	96,5	100,4	104,4	108,6	112,9	117,4	122,1	127,0	132,1	137,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	375,3	390,3	405,9	422,2	439,0	456,6	474,9	493,9	513,6	534,2	555,5	577,8	600,9	624,9	649,9	675,9	702,9	731,0	760,3	790,7	822,3
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	1953,1	2085,2	2227,2	2316,3	2409,0	2505,3	2605,6	2709,8	2818,2	2930,9	3048,1	3170,1	3296,9	3428,7	3565,9	3708,5	3856,9	4011,1	4171,6	4338,5	4512,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1953,1	2085,2	2227,2	2316,3	2409,0	2505,3	2605,6	2709,8	2818,2	2930,9	3048,1	3170,1	3296,9	3428,7	3565,9	3708,5	3856,9	4011,1	4171,6	4338,5	4512,0
ул.Новолипецкая д.1д																						
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпуск с коллекторов	Гкал	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4	10142,4
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9	9061,9
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	257,3	272,3	288,1	299,6	311,6	324,0	337,0	350,5	364,5	379,1	394,2	410,0	426,4	443,5	461,2	479,6	498,8	518,8	539,5	561,1	583,6
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	48,7	51,6	54,6	56,7	59,0	61,4	63,8	66,4	69,0	71,8	74,7	77,7	80,8	84,0	87,3	90,8	94,5	98,3	102,2	106,3	110,5
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	6354,1	6925,9	7549,2	7851,2	8165,3	8491,9	8831,6	9184,8	9552,2	9934,3	10331,7	10744,9	11174,7	11621,7	12086,6	12570,1	13072,9	13595,8	14139,6	14705,2	15293,4
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	2333,9	2544,0	2772,9	2883,8	2999,2	3119,2	3243,9	3373,7	3508,6	3649,0	3794,9	3946,7	4104,6	4268,8	4439,6	4617,1	4801,8	4993,9	5193,6	5401,4	5617,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	17,9	19,5	21,3	22,1	23,0	23,9	24,9	25,9	26,9	28,0	29,1	30,3	31,5	32,7	34,0	35,4	36,8	38,3	39,8	41,4	43,1
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	4801,7	4993,7	5193,5	5401,2	5617,3	5842,0	6075,6	6318,7	6571,4	6834,3	7107,6	7391,9	7687,6	7995,1	8314,9	8647,5	8993,4	9353,2	9727,3	10116,4	10521,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	960,3	998,7	1038,7	1080,2	1123,5	1168,4	1215,1	1263,7	1314,3	1366,9	1421,5	1478,4	1537,5	1599,0	1663,0	1729,5	1798,7	1870,6	1945,5	2023,3	2104,2
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	4223,7	4392,6	4568,3	4751,1	4941,1	5138,8	5344,3	5558,1	5780,4	6011,6	6252,1	6502,2	6762,3	7032,8	7314,1	7606,6	7910,9	8227,3	8556,4	8898,7	9254,6
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	тыс.руб.	18997,6	20198,3	21486,6	22346,0	23239,9	24169,5	25136,3	26141,7	27187,4	28274,9	29405,9	30582,1	31805,4	33077,6	34400,7	35776,7	37207,8	38696,1	40243,9	41853,7	43527,9
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	18997,6	20198,3	21486,6	22346,0	23239,9	24169,5	25136,3	26141,7	27187,4	28274,9	29405,9	30582,1	31805,4	33077,6	34400,7	35776,7	37207,8	38696,1	40243,9	41853,7	43527,9
Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2
Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9
Выработка тепловой энергии	Гкал	198517,3	198517,3	198517,3	198517,3	198517,3	198517,3	198427,1	196434,4	196434,4	196434,4	196434,4	196434,4	196434,4	196434,4	196434,4	196434,4	196434,4	196434,4	196434,4	196434,4	196434,4
Расход тепла на собственные нужды	Гкал	5347,7	5347,7	5347,7	5347,7	5347,7	5347,7	5347,7	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5
Отпуск с коллекторов	Гкал	193169,6	193169,6	193169,6	193169,6	193169,6	193169,6	193079,4	191149,0	191149,0	191149,0	191149,0	191149,0	191149,0	191149,0	191149,0	191149,0	191149,0	191149,0	191149,0	191149,0	191149,0
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	31476,1	31476,1	31476,1	31476,1	31476,1	31476,1	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	161693,5	161693,5	161693,5	161693,5	161693,5	161693,5	161693,5	159763,1	159763,1	159763,1	159763,1	159763,1	159763,1	159763,1	159763,1	159763,1	159763,1	159763,1	159763,1	159763,1	159763,1
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	31653,9	31653,9	31653,9	31653,9	31653,9	31653,9	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал																					
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	8568,7	9065,6	9591,5	9975,1	10374,1	10789,1	11035,6	11477,1	11936,1	12413,6	12910,1	13426,5	13963,6	14522,1	15103,0	15707,1	16335,4	16988,8	17668,4	18375,1	19110,1
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	4526,4	4788,9	5066,7	5269,3	5480,1	5699,3	5840,0	6073,6	6316,5	6569,2	6831,9	7105,2	7389,4	7685,0	7992,4	8312,1	8644,6	8990,3	9350,0	9724,0	10112,9
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	240905,8	262587,3	286220,2	297669,0	309575,8	321958,8	329476,4	342655,4	356361,6	370616,1	385440,8	400858,4	416892,7	433568,4	450911,2	468947,6	487705,5	507213,7	527502,3	548602,4	570546,5
Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	78212,3	85251,4	92924,0	96641,0	100506,6	104526,9	106889,2	111164,7	115611,3	120235,8	125045,2	130047,0	135248,9	140658,8	146285,2	152136,6	158222,1	164551,0	171133,0	177978,3	185097,4
Услуги водоснабжения	тыс.руб.	2981,0	3249,3	3541,7	3683,4	3830,7	3984,0	4032,5	4193,8	4361,5	4536,0	4717,4	4906,1	5102,4	5306,5	5518,7	5739,5	5969,1	6207,8	6456,2	6714,4	6983,0
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	116566,6	121229,2	126078,4	131121,5	136366,4	141821,0	145664,2	151490,8	157550,4	163852,4	170406,5	177222,8	184311,7	191684,2	199351,5	207325,6	215618,6	224243,4	233213,1	242541,6	252243,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	34079,1	35442,3	36860,0	38334,4	39867,7	41462,4	42572,2	44275,1	46046,1	47887,9	49803,4	51795,6	53867,4	56022,1	58263,0	60593,5	63017,2	65537,9	68159,4	70885,8	73721,2
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	29044,1	30205,8	31414,1	32670,6	33977,5	35336,6	36346,0	37799,8	39311,8	40884,3	42519,6	44220,4	45989,2	47828,8	49742,0	51731,6	53800,9	55952,9	58191,1	60518,7	62939,4

Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	22459,2	22122,3	21790,5	21463,6	21141,7	20824,5	20629,2	20319,8	20015,0	19714,7	19419,0	19127,7	18840,8	18558,2	18279,8	18005,6	17735,5	17469,5	17207,5	16949,4	16695,1
Итого расходов	тыс.руб.	537343,1	573942,2	613487,0	636828,0	661120,6	686402,6	702485,1	729449,9	757510,4	786710,0	817094,0	848709,8	881606,1	915834,1	951446,8	988499,3	1027048,9	1067155,4	1108880,8	1152289,6	1197449,0
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	537343,1	573942,2	613487,0	636828,0	661120,6	686402,6	702485,1	729449,9	757510,4	786710,0	817094,0	848709,8	881606,1	915834,1	951446,8	988499,3	1027048,9	1067155,4	1108880,8	1152289,6	1197449,0

Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий

По Варианту 1 в мероприятиях по тепловым сетям дополнительно к мероприятиям Варианта 2 предусматривается подключение тепловых сетей котельных ул. Товарная 11 и Товарная 15 к Елецкой ТЭЦ, и котельной ул. Шоссейная 1 к котельной ул. Новолипецкая 3В (Таблица 4.9).

Таблица 4.9 – Перечень и стоимость мероприятий по переключению котельных на котельную Новолипецкая 3В и на Елецкую ТЭЦ

№ п/п	Наименование	Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.01.2026 года
1.	Переключение тепловых нагрузок котельных Товарная 11 и Товарная 15 на источник ЕТЭЦ путем строительства тепловой сети длиной 359 м, диаметром 150 мм., с последующим выводом из эксплуатации котельных Товарная 11 и Товарная 15	9495,55

По Варианту 2 на источниках тепловой энергии предусматривается мероприятия, которые являются общими для обоих вариантов.

Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий по вариантам представлена в таблице ниже (Таблица 4.10).

Таблица 4.10 – Стоимость мероприятий по вариантам перспективного развития, без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.01.2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия	По Варианту 1	По Варианту 2
1	Мероприятия на источниках тепловой энергии	644 362,10	644 362,10
2	Мероприятия на тепловых сетях	1 127 841,33	1 118 345,78
3	Перевод потребителей на закрытую схему ГВС	181 637,40	181 637,40
	Всего по мероприятиям	1 953 840,83	1 944 345,28

В таблице ниже представлены результаты сравнительной оценки реализации вариантов по всем рассмотренным критериям.

Таблица 4.11 - Результаты сравнения вариантов по критериям

Номер критерия	Наименование	Вариант 1	Вариант 2
1	Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации	-	+
2	Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения	-	+
3	Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	+	-
4	Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий	-	+

В результате сравнения вариантов развития системы теплоснабжения рекомендуется Вариант 2. Далее в Главах, описывающих мероприятия по источникам тепловой энергии и тепловым сетям, рассматриваются мероприятия по варианту 2.

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Существующих и планируемых к подключению на период до 2045 года тепловых нагрузок системы теплоснабжения города Елец, для которых отсутствует возможность передачи тепловой энергии от существующих источников, не имеется. Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника рекомендуется производить к имеющемуся источнику.

5.1.1. Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в городском округе город Елец актуализированной схемой теплоснабжения не предусматривается.

5.1.2. Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Строительства новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок актуализированной схемой теплоснабжения не предусматривается.

В целях повышения эффективности эксплуатации котельных, предусматривается реконструкция ЦТП мкр. 5 расположенного на территории котельной ул. Коммунаров 89 а с установкой котлов КВГМ 4,65

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

По Варианту 2, который принят приоритетным вариантом перспективного развития, предлагается реализация мероприятий, представленных в таблице ниже.

Таблица 5.1. – Перечень и сроки реализации мероприятий по приоритетному варианту

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, год
1	Мероприятия по Елецкой ТЭЦ	2026-2028
2	Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Коммунаров 5	2031
3	Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Ленина 88	2031
4	Частичная модернизация оборудования хозяйственным способом котельной мкр. Александровский, 13	2026
	Частичная модернизация оборудования хозяйственным способом котельной 9 Декабря, 72	
	Частичная модернизация оборудования хозяйственным способом котельной Коммунаров, 89а	
	Частичная модернизация оборудования хозяйственным способом котельной Вермишева, 29а	
	Частичная модернизация оборудования хозяйственным способом котельной Октябрьская, 97	
5	Реконструкция котельной ул. Товарная, 15	2029
6	Реконструкция котельной ул. Пушкина, 115	2029
7	Реконструкция котельной ул. Допризывников, 1а	2029
8	Реконструкция котельной Александровка (тер. ДСУ-3)	2032
9	Реконструкция котельной мкр. Александровский, д.13	2035
10	Реконструкция котельной ул. А. Оборотова, д. 4	2032
11	Реконструкция котельной пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)	2032
12	Реконструкция котельной ул. Вермишева, 29-А	2032
13	Реконструкция котельной пер. Верхний, д. 1	2035
14	Реконструкция котельной ул. 9-го Декабря, д.70	2033
15	Реконструкция котельной ул. Дякина, д.10	2035
16	Реконструкция котельной ул. Елецкая, д.4	2036
17	Реконструкция котельной ул. Колхозная, д.2	2035
18	Реконструкция котельной ул. Коммунаров, д. 89 а	2032
19	Реконструкция котельной ул. К. Маркса, д.17	2032
20	Реконструкция котельной пер. М. Томский, д. 10а	2033
21	Реконструкция котельной ул. Мира, д.84	2033
22	Реконструкция котельной ул. Мира, д. 98	2035
23	Реконструкция котельной ул. Мира, д. 113	2033
24	Реконструкция котельной ул. Октябрьская, д.97	2033
25	Реконструкция котельной ул. Орджоникидзе, д.78	2034
26	Реконструкция котельной ул. Свердлова, д.13	2034
27	Реконструкция котельной ул. Советская, д. 56	2034
28	Реконструкция котельной ул. Советская, д.64	2035
29	Реконструкция котельной ул. Советская, д.85	2033

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В целях повышения эффективности эксплуатации котельных, сокращения тепловых потерь в тепловых сетях предлагается строительство новой котельной и реконструкция основного оборудования существующих котельных.

Состав мероприятий представлен в таблице выше

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не планируется.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В целях сокращения издержек эксплуатации неэффективных источников тепловой энергии запланирована ликвидация котельных.

Состав мероприятий по ликвидации котельных представлен в таблице ниже.

Таблица 5.2- Состав котельных, предлагаемых к выводу из эксплуатации по Варианту 2 (приоритетный вариант)

№ п/п	Наименование котельной	Год реализации мероприятия
1	Котельная ул. Коммунаров 5а	2031
2	Котельная ул. Ленина 88	2031

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции котельных для выработки электрической энергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятий по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предполагается.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается схемой теплоснабжения. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, а также покрытия тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиНу 2.1.4.1074-01». Температура в помещениях должна быть постоянной и находится на уровне не менее +18°C.

Выбор оптимального температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению температурного графика, а увеличение расхода энергии на перекачку теплоносителя, при увеличении его расхода в сети либо дальности транспортировки, вызывает повышение температурного графика. В зависимости от условий эксплуатации системы теплоснабжения производится срезка температурного графика отпуска тепла потребителям. При этом должен обеспечиваться стабильный гидравлический режим системы, не требующий переналадки сетей и абонентских узлов. Расчет эксплуатационного температурного графика должен производиться для конкретных условий эксплуатации систем теплоснабжения перед предстоящим отопительным сезоном. Утвержденные температурные графики работы источников тепла городского округа представлены в Книге 1 Обосновывающих материалах в п/п 1.3.6.

Температурные графики существующих котельных на весь рассматриваемый расчетный срок остаются без изменений, так как являются оптимальными. Температурный график для новых блочно-модульных котельных предлагается определить на этапе проектирования котельных.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективные балансы тепловой мощности по приоритетному варианту развития схемы теплоснабжения с учетом реализации мероприятий представлены в таблицах в разделе 2.3. (Таблица 2.4 Таблица 2.5).

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории городского округа город Елец отсутствуют возобновляемые источники энергии, а также не предполагается применение местных видов топлива.

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Общие положения

При разработке схемы теплоснабжения города Елец на период до 2045 года за базовый принят 2025 год.

Для анализа системы теплоснабжения была разработана электронная модель, отражающая существующее положение системы теплоснабжения на 01.01.2026 год, а также перспективный вариант развития до 2045 г. (ГИС «Zulu»).

Основные положения для разработки предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, и сооружений на них выглядят следующим образом:

- в электронной модели системы теплоснабжения создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в Главе 7;
- в электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;
- в электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);
- для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный);
- выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой;
- определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;
- разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности;
- выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;
- определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками, для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра его уменьшением для обеспечения большей эффективности и надежности теплоснабжения.

Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образуют восемь подгрупп:

- Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;
- Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»;
- Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;
- Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;
- Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;
- Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»;
- Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»;
- Подгруппа проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

В качестве обоснования технического решения, включаемого в планы по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, представляются теплогидравлические расчеты, выполненные с использованием разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения муниципального образования.

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 8 и Главе 11. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» и соответствующих приложениях.

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), включают в:

– подгруппу проектов 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Мероприятия по строительству и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), включают в:

– подгруппу проектов 000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных».

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

6.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Мероприятия, по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку, включаются в:

– подгруппу проектов 000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки».

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Липецка приведен для рекомендуемого варианта развития системы теплоснабжения, рассмотренного в мастер-плане.

В электронной модели системы теплоснабжения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

В таблице ниже в столбце «Перспективный потребитель» указывается первый подключаемый к участку Тепловой сети потребитель по первоочередности года ввода в эксплуатацию.

Протяженность участка указана в двухтрубной прокладке.

Затраты на строительство сети отражены без НДС в ценах на 01.01.2026 года, т.е. без учета индексов-дефляторов.

Таблица 6.1 - Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)

Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Наименование мероприятия	Протяженность участка, м	Год строительства/реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.01.2026 года
000.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»									
ул. Коммунаров, 89а	ТК-8	Здание школы-лицея №5 (реконструкция)	Подключение к системе централизованного теплоснабжения здания школы-лицея №5 (реконструкция)	85,55	2027	65	подземная бесканальная	пенополиуретан (ППУ)	1486,7
ул. Коммунаров, 89а	К-7	Здания стадиона «Труд» (реконструкция)	Подключение к системе централизованного теплоснабжения здания стадиона «Труд» (реконструкция)	59,41	2035	80	подземная бесканальная	пенополиуретан (ППУ)	1032,4
ул. Коммунаров, 89а	ТК-72	Здание кинотеатра «Луч» (реконструкция)	Подключение к системе централизованного теплоснабжения здание кинотеатра «Луч» (реконструкция)	79,5	2026	80	подземная бесканальная	пенополиуретан (ППУ)	1381,5
ул. Коммунаров, 89а	ТК 11	Жилой корпус на 100 койко - мест в ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»	Жилой корпус на 100 койко - мест в ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пригородная, Д.55А	79,5	2026	80	подземная бесканальная	пенополиуретан (ППУ)	1381,5
Елецкая ТЭЦ	ТК 2-23-3	Многоквартирные жилые здания мкр. Кирпичный (МКД) 3 тыс. кв.м.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения многоквартирного жилого здания мкр. Кирпичный (МКД) 3 тыс. кв.м.	97,15	2027	100	подземная бесканальная	пенополиуретан (ППУ)	1854,8
ул. Коммунаров, 89а	ТК-121	Многоквартирные жилые здания ул. Коммунаров (в районе дома 131 А) 3 тыс. кв.м.	Подключение к системе централизованного теплоснабжения многоквартирного жилого здания ул. Коммунаров (в районе дома 131 А) 3 тыс. кв.м.	50,1	2026	100	подземная бесканальная	пенополиуретан (ППУ)	956,5
Елецкая ТЭЦ	т.3480	Многоквартирные жилые здания ул. Октябрьская (в районе дома 19) 3	Подключение к системе централизованного теплоснабжения многоквартирного жилого	48,79	2027	100	подземная бесканальная	пенополиуретан (ППУ)	931,5

Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Наименование мероприятия	Протяженность участка, м	Год строительства/ реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.01.2026 года
		тыс. кв.м.	здания ул. Октябрьская (в районе дома 19) 3 тыс. кв.м.						
								Итого:	9025,0

6.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, сводится в:

- подгруппу проектов 000.02.05.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных».

Мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии, потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусматривается.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения предусматриваются.

Таблица 6.2 - Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по перспективному варианту развития

Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Наименование мероприятия	Протяженность участка, м	Год строительства/реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.01.2026 года
000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»;									
ул. Коммунаров, 89а	ТК-72	ТК-80	Для подключения котельной ул. Коммунаров 5 А, котельной ул. Ленина 88 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения	463,62	2030	200	подземная бесканальная	пенополиуретан (ППУ)	18223,61
ул. Коммунаров, 89а	ТК-80	ТК-1 Котельная ул. Ленина, 88	Подключение котельной ул. Ленина 88 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения	90,24	2031	200	подземная бесканальная	пенополиуретан (ППУ)	3547,08
ул. Коммунаров, 89а	ТК-80	ТК-81 Котельная ул. Коммунаров, 5а	Подключение котельной ул. Коммунаров 5 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения	100,98	2031	150	подземная бесканальная	пенополиуретан (ППУ)	2738,72
Итого:									24509,41

6.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения рассматриваются в составе подгруппы проектов 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Таблица 6.3 - Строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Наименование мероприятия	Протяженность участка, м	Год строительства/реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.01.2026 года
000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;									
Елецкая ТЭЦ	ТЭЦ	ПНС	Реконструкция тепловой сети от ТЭЦ до ПНС (обратная магистраль, две нитки, диаметр 478 мм, воздушная прокладка на существующих опорах, возможна замена на одну нитку расчетного диаметра, протяженность 3 км)	3000	2027-2028	478	надземная	пенополиуретан (ППУ)	262962,0
Елецкая ТЭЦ	ТК 1-19	ВУ 1-3-6	Строительство участка теплосети от ТК 1-19 до ВУ 1-3-6: 340 п.м. трассы, из них 40 подземной прокладки, 300 воздушной прокладки, диаметр 200 мм (строительство данного участка позволит оптимизировать схему ТС, вывести из эксплуатации неудовлетворительный участок ТС от ТК 1-3 до ВУ 1-3-3, в основном проходящий по территории ОАО «Энергия»);	680	2028-2029	200	Подземная, Надземная	пенополиуретан (ППУ)	25948,8
Елецкая ТЭЦ	ТК 2-27	ТК 2-33	Реконструкция участка от ТК 2-27 до ТК 2-33 по ул. Гагарина: протяженность трассы 530 п.м., диаметр 426-530 мм, подземная прокладка в существующем канале	1060	2028-2029	426-530	Подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	101018,0
Елецкая ТЭЦ	ТК 2-26	ТК 2-20-17	Реконструкция участка от ТК 2-26 до ТК 2-20-17 по ул. Черокманова: протяженность трассы ориентировочно 1,5 км, диаметр 200-300 мм, подземная прокладка в существующем канале	3000	2028-2029	200-300	Подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	181200,0
Елецкая ТЭЦ	ТК 2-19 по ул. Костенко	ТК 2-22 по ул. Костенко	Реконструкция теплосети от ТК 2-19 до ТК 2-22 по ул. Костенко (ТС ЕТЭЦ). Предусматривается замена трубопроводов отработавших нормативный срок эксплуатации на трубы, изготовленные по современной технологии (предизолированные) по ул. Костенко г. Ельца.	1544	2027-2028	800	подземная бесканальная	пенополиуретан (ППУ)	42840
Итого:									613968,8

6.6. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

6.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

В соответствии с п. 17.6, а также п.10.1, п. 10.3 СП 124.13330.2012 при проектировании тепловых сетей срок службы трубопроводов принимается не менее 30 лет.

В муниципальном образовании тепловые сети имеют срок эксплуатации 25 лет и более.

Указанный перечень составлен по данным из электронной модели системы теплоснабжения. Следует отметить, что модель системы теплоснабжения, из-за отсутствия всех паспортных характеристик участков, не охватывает 100% объема тепловых сетей города. К неописанным тепловым сетям, как правило, относятся бесхозные сетевые объекты, а также тепловые сети, формально не получившие статус бесхозных характеризующиеся: либо сроком эксплуатации более 25 лет, либо техническим состоянием, требующим замены указанных активов (в виду длительного неисполнения регламентной деятельности по текущему ремонту и обслуживанию). Из этого можно сделать вывод, что фактическая доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет будет несколько выше после проведения технической инвентаризации сетевых объектов, в отношении которых установлен (либо требуется установить) статус бесхозных.

Оценка необходимых объемов реконструкции проведена по существующему и перспективному положению системы теплоснабжения, то есть учитывает перспективные мероприятия на тепловых сетях, которые рассмотрены в текущей главе и требуют изменения диаметров трубопроводов. При планировании реконструкции ветхих тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей (в том числе уменьшение диаметра трубопроводов, если скорость теплоносителя по тепловым сетям меньше 0,3 м/с, или вывод из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой). Данные по реконструкции тепловых сетей в связи с истечением эксплуатационного ресурса подробно описаны в Главе 8 обосновывающих материалов.

Таблица 6.4 - Реконструкция тепловых сетей в связи с истощением эксплуатационного ресурса

Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Наименование мероприятия	Протяженность участка, м	Год строительства/реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.01.2026 года
000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истощением эксплуатационного ресурса»;									
Елецкая ТЭЦ	ТК 2-19 по ул. Костенко	ТК 2-22 по ул. Костенко	Реконструкция теплосети от ТК 2-19 до ТК 2-22 по ул. Костенко (ТС ЕТЭЦ). Предусматривается замена трубопроводов отработавших нормативный срок эксплуатации на трубы, изготовленные по современной технологии (предизолированные) по ул. Костенко г. Ельца.	1544	2027-2028	800	подземная бесканальная	пенополиуретан (ППУ)	42840,0
Елецкая ТЭЦ	ТЭЦ	ПНС	Реконструкция тепловой сети от ТЭЦ до ПНС (обратная магистраль, две нитки, диаметр 478 мм, воздушная прокладка на существующих опорах, возможна замена на одну нитку расчетного диаметра, протяженность 3 км)	3000	2027-2028	478	надземная	пенополиуретан (ППУ)	262962,0
Елецкая ТЭЦ	ТК 1-19	ВУ 1-3-6	Строительство участка теплосети от ТК 1-19 до ВУ 1-3-6: 340 п.м. трассы, из них 40 подземной прокладки, 300 воздушной прокладки, диаметр 200 мм (строительство данного участка позволит оптимизировать схему ТС, вывести из эксплуатации неудовлетворительный участок ТС от ТК 1-3 до ВУ 1-3-3, в основном проходящий по территории ОАО «Энергия»);	680	2028-2029	200	Подземная, Надземная	пенополиуретан (ППУ)	25948,8
Елецкая ТЭЦ	ТК 2-27	ТК 2-33	Реконструкция участка от ТК 2-27 до ТК 2-33 по ул. Гагарина: протяженность трассы 530 п.м., диаметр 426-530 мм, подземная прокладка в существующем канале	1060	2028-2029	426-530	Подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	101018,0
Елецкая ТЭЦ	ТК 2-26	ТК 2-20-17	Реконструкция участка от ТК 2-26 до ТК 2-20-17 по ул. Черокманова: протяженность	3000	2028-2029	200-300	Подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	181200,0

Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Наименование мероприятия	Протяженность участка, м	Год строительства/реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.01.2026 года
			трассы ориентировочно 1,5 км, диаметр 200-300 мм, подземная прокладка в существующем канале						
ул. Коммунаров, 89а	выход с территории дома интерната для престарелых	здание ДБК	Предусматривается замена магистральных трубопроводов отработавших нормативный срок эксплуатации	580	2026	200	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	13492,9
ул. Пушкина, 115Б	Здание котельной	Ж.д. №132 по ул. Пушкина	Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию теплотрассы от здания котельной Пушкина, 115 до ж.д. №132 по ул. Пушкина	570	2026	89, 76	подземная канальная, надземная	пенополиуретан (ППУ)	1669,1
ул. Коммунаров, 89а	Здание ДБК	УТ-11	Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию теплотрассы по ул. 220-й Стрелковой дивизии от здания ДБК до УТ-11	740	2026	219	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	840,7
ул. Коммунаров, 89а	Здание ДБК	УТ-11Б	Реконструкция теплотрассы по ул. 220-й Стрелковой дивизии от здания ДБК до УТ-11Б (СМР 1этап)	400	2026	219	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	9580,7
ул. Коммунаров, 89а	УТ-11Б	УТ-11	Реконструкции теплотрассы ул. 220-й Стрелковой дивизии от УТ-11Б до УТ-11 (СМР 2этап)	340	2027	219	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	8000,0
ул. Пушкина, 115Б	Здание котельной	Ж.д. №132 по ул. Пушкина	Реконструкция теплотрассы от здания котельной Пушкина, 115 до ж.д. №132 по ул. Пушкина (СМР)	570	2028	89, 76	подземная канальная, надземная	пенополиуретан (ППУ)	7000,0
ул. Вермишева, 29а	ТК-62	Здание д/с №46	Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию теплотрассы от котельной Вермишева, 29а: от ТК-62 до здания д/с №46 (1 этап)	340	2029	133	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	2000,0
ул. Вермишева, 29а	Территория д/с №46	ТК-64	Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию теплотрассы от котельной Вермишева, 29а: от территории д/с №46 до ТК-64 (2 этап)	620	2029	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	2000,0
ул. Вермишева,	ТК-62	Здание д/с	Реконструкция теплотрассы от	340	2030	133	подземная	пенополиуретан (ППУ)	8000,0

Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Наименование мероприятия	Протяженность участка, м	Год строительства/реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.01.2026 года
29а		№46	котельной Вермишева, 29а: от ТК-62 до здания д/с №46 (СМР 1 этап)				канальная		
ул. Вермишева, 29а	Территория д/с №46	ТК-64	Реконструкция теплотрассы от котельной Вермишева, 29а: от территории д/с №46 до ТК-64 (СМР 2 этап)	620	2031	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	8000,0
ул. Коммунаров, 89а	ТК 2	ТК 50	Реконструкция теплотрассы от котельной Коммунаров, 89а от ТК-2 до ТК- 50 (1 этап СМР), диаметр от 325 мм протяженностью 230 п.м	230	2027	325	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	25000,0
Александровка (тер. ДСУ-3)			Реконструкция тепловых сетей	38,01	2032	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	702,8
Александровка (тер. ДСУ-3)			Реконструкция тепловых сетей	377,77	2034	159	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	10004,9
мкр.Александровский, 13			Реконструкция тепловых сетей	322,94	2034	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	5971,2
мкр.Александровский, 13			Реконструкция тепловых сетей	324,25	2034	125	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	7248,6
мкр.Александровский, 13			Реконструкция тепловых сетей	602,47	2034	159	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	15955,8
пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)			Реконструкция тепловых сетей	67,14	2032	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	1241,4
Котельная пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)			Реконструкция тепловых сетей	109,08	2032	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	2016,9
ул. Вермишева, 29а			Реконструкция тепловых сетей		2032		подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	107100,0
ул. 9-го Декабря, д.70			Реконструкция тепловых сетей	114,92	2033	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	2124,9
ул. Допризывников, д.1			Реконструкция тепловых сетей	537,62	2034	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	9940,6
ул. Допризывников, д.1			Реконструкция тепловых сетей	398,9	2034	133	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	8917,4
ул. Допризывников,			Реконструкция тепловых сетей	264,02	2034	159	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	6992,3

Источник	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Наименование мероприятия	Протяженность участка, м	Год строительства/реконструкции	Условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Теплоизоляционный материал	Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.01.2026 года
д.1 ул. Колхозная, д.2			Реконструкция тепловых сетей	71,09	2035	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	1314,5
ул. Коммунаров, д. 89а			Реконструкция тепловых сетей		2035 - 2045		подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	113330,7
ул. Ленина, д.88			Реконструкция тепловых сетей	16,33	2034	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	301,9
ул. Ленина, д.88			Реконструкция тепловых сетей	100,84	2034	159	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	2670,6
ул. Мира, д.84			Реконструкция тепловых сетей	68,19	2033	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	1260,8
ул. Мира, д. 98			Реконструкция тепловых сетей	30,27	2035	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	559,7
ул. Мира, д. 113			Реконструкция тепловых сетей	472,2	2033	57,76,89, 108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	27507,7
ул. Октябрьская, д.97			Реконструкция тепловых сетей	29,39	2032	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	543,4
ул. Октябрьская, д.97			Реконструкция тепловых сетей	39,18	2032	133	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	875,9
ул. Орджоникидзе, д.78			Реконструкция тепловых сетей	89,35	2034	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	1652,1
ул. Свердлова, д.13			Реконструкция тепловых сетей	27,99	2034	108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	517,5
ул. Советская, д.64			Реконструкция тепловых сетей	18,22	2035	159	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	482,5
ул. Советская, д.85			Реконструкция тепловых сетей	424	2032	57,89,108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	30240,0
ул. Товарная, 15			Реконструкция тепловых сетей	680,4	2032	76, 108	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	20201,0
ул.Новолипецкая д.3в			Строительство теплотрассы от ТК-3 до МКД по ул.Мичурина, 2Б для повышения эффективности теплоснабжения	302	2031	100	подземная канальная	пенополиуретан (ППУ)	5584,0
Итого									1084811,3

6.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству, реконструкции насосных станций схемой теплоснабжения не предусматриваются.

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Организация горячего водоснабжения по закрытой схеме в зоне действия источников тепловой энергии может быть осуществлена следующими способами:

- организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников;
- строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);
- организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);
- организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и строительство ЦТП).

Применение новых ЦТП для организации закрытой схемы ГВС в кварталах сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических проблем:

- выделение земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся застройки;
- необходимость инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);
- необходимость реконструкции тепловых сетей после ЦТП и организация четырехтрубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций;
- реконструкция существующих ИТП потребителей.

Схемой теплоснабжения предусматривается установка в индивидуальных тепловых пунктах потребителей теплообменного оборудования для обеспечения ГВС.

Современный ИТП должен обеспечивать решение следующих задач:

- регулировать количество тепловой энергии, подаваемой на отопление, не по температуре в подающем трубопроводе, а по температуре в обратном с настройкой под конкретное здание (качество отопления);
- регулировать циркуляцию ГВС (снижение теплосодержания до уровня утверждённого норматива);
- минимизировать погрешность коммерческих приборов учёта;
- снять проблему появления накипи в теплообменниках.

При этом тепловой пункт должен быть по стоимости существенно ниже применяемых сегодня, не занимать полезную площадь на уровне пола и быть дешёвым в эксплуатации за счёт дистанционного контроля или даже управления работой.

Расчет стоимости реализации мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения выполнен на основании укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-19-2023 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденных приказом Минстроя

России № 183/пр от 14.03.2023 г.

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положены схемы прокладки тепловых сетей, разработанные в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В показателях НЦС учтена номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки наружных тепловых сетей при строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Показатели НЦС учитывают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость реализации мероприятия составит 181,637 млн. руб.

Расчет инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 7.1 - Расчет инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально- часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1	001	Допризывников, д.1	Котельная Допризывников, 1	0,018200	0,000800	0,001920	357,25	2027	002.03.01.001	0,00	337,60	19,65
2	002	Допризывников, 1 Б	Котельная Допризывников, 1	0,263000	0,044500	0,106800	4 127,62	2027	002.03.01.002	0,00	3 900,60	227,02
3	003	Допризывников, 1 В	Котельная Допризывников,1	0,347200	0,070900	0,170160	3 753,22	2027	002.03.01.003	0,00	3 546,79	206,43
4	004	Допризывников,1	Котельная Допризывников,1	0,034100	0,067300	0,161520	1 906,59	2027	002.03.01.004	0,00	1 801,72	104,86
5	005	Яна Фабрициуса, д. 1а	Котельная Допризывников,1	0,280000	0,049400	0,118560	4 421,59	2027	002.03.01.005	0,00	4 178,40	243,19
6	006	Яна Фабрициуса, д. 1Б	Котельная Допризывников,1	0,263000	0,058200	0,139680	4 311,52	2027	002.03.01.006	0,00	4 074,38	237,13
7	007	Кооперативная, д.8	Котельная Пушкина,115	0,008400	0,001400	0,003360	184,26	2027	002.03.01.007	0,00	174,13	10,13
8	008	Пушкина, д. 132	Котельная Пушкина,115	0,130400	0,043200	0,103680	3 264,15	2027	002.03.01.008	0,00	3 084,62	179,53
9	009	ул.Пушкина ,115	Котельная Пушкина,115	0,054100	0,107773	0,258655	3 043,64	2027	002.03.01.009	0,00	2 876,24	167,40
10	010	ул.Коммунаров,57	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,027700	0,001170	0,002808	542,83	2027	002.03.01.010	0,00	512,98	29,86
11	011	ул.Л.Толстого,83	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,087600	0,001110	0,002664	1 667,98	2027	002.03.01.011	0,00	1 576,24	91,74
12	012	ул. Пригородная, д. 55а	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,065000	0,039459	0,094702	1 964,11	2027	002.03.01.012	0,00	1 856,08	108,03
13	013	ул. Пригородная, д. 55а	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,659100	0,220485	0,529164	6 712,60	2027	002.03.01.013	0,00	6 343,41	369,19
14	014	ул. Спутников, д. 8а	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,099300	0,015960	0,038304	3 097,93	2027	002.03.01.014	0,00	2 927,54	170,39
15	015	ул. Коммунаров, д. 71а	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,087800	0,015855	0,038052	1 948,99	2027	002.03.01.015	0,00	1 841,80	107,19
16	016	ул. Коммунаров, д. 107а	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,090200	0,015750	0,037800	1 992,14	2027	002.03.01.016	0,00	1 882,57	109,57
17	017	ул. Коммунаров, д. 107а, ДГБ	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,561700	1,172100	2,813040	18 034,21	2027	002.03.01.017	0,00	17 042,33	991,88
18	018	ул. Коммунаров, д. 107а, ДГБ, Хоз. Корпус	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,067000	0,150000	0,360000	3 824,13	2027	002.03.01.018	0,00	3 613,81	210,33
19	019	ул. Коммунаров, д. 123а	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,150600	0,030870	0,074088	3 412,13	2027	002.03.01.019	0,00	3 224,46	187,67
20	020	пер. 3-й Коммунаров, д. 2	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,211480	0,017389	0,041734	4 303,35	2027	002.03.01.020	0,00	4 066,66	236,68
21	021	ул. Спутников, д. 2, ЖСК-"Север-1"	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,378600	0,035357	0,084857	3 716,03	2027	002.03.01.021	0,00	3 511,65	204,38
22	022	ул. Спутников, д. 2, МБОУ лицей №5	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,091123	0,002496	0,005990	1 760,28	2027	002.03.01.022	0,00	1 663,47	96,82
23	023	ул. Спутников, д. 2, МБСУ "Футбольный клуб Елец"	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,040900	0,003330	0,007992	831,64	2027	002.03.01.023	0,00	785,90	45,74
24	024	ул. Свердлова, д. 151б	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,322400	0,039414	0,094594	4 856,68	2027	002.03.01.024	0,00	4 589,57	267,12
25	025	ул. Коммунаров, д. 14	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,427300	0,110520	0,265248	4 827,93	2027	002.03.01.025	0,00	4 562,39	265,54
26	026	ул. Спутников, д. 7а, общежитие	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,149855	0,048700	0,116880	3 733,36	2027	002.03.01.026	0,00	3 528,03	205,33
27	027	ул. Спутников, д. 7а, Поликлиника	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,136000	0,063000	0,151200	4 349,10	2027	002.03.01.027	0,00	4 109,90	239,20
28	028	ул. Пригородная, д. 55а	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,056100	0,001500	0,003600	1 083,04	2027	002.03.01.028	0,00	1 023,47	59,57
29	029	ул.Л.Толстого,79	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,275100	0,099668	0,239203	5 030,57	2027	002.03.01.029	0,00	4 753,89	276,68
30	030	ул. Спутников, д. 15, корп. 2	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,407684	0,031200	0,074880	3 939,79	2027	002.03.01.030	0,00	3 723,10	216,69
31	031	ул. Спутников, д. 10	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,470400	0,058252	0,139805	4 745,63	2027	002.03.01.031	0,00	4 484,62	261,01
32	032	ул. Спутников, д. 10а	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,173600	0,022605	0,054252	3 689,18	2027	002.03.01.032	0,00	3 486,27	202,90
33	033	ул. Коммунаров, д. 37	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,144250	0,013650	0,032760	2 968,95	2027	002.03.01.033	0,00	2 805,65	163,29
34	034	ул. Коммунаров, д. 6б	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,665941	0,148938	0,357451	6 218,79	2027	002.03.01.034	0,00	5 876,76	342,03
35	035	ул.Пирогова,32А	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,143500	0,024900	0,059760	3 166,37	2027	002.03.01.035	0,00	2 992,22	174,15
36	036	ул. Пригородная, д. 44	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,122900	0,021500	0,051600	2 715,10	2027	002.03.01.036	0,00	2 565,77	149,33
37	037	ул. Свердлова, д. 151	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,214800	0,028112	0,067468	4 567,38	2027	002.03.01.037	0,00	4 316,17	251,21
38	038	ул. Спутников, д. 1	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,263201	0,061383	0,147319	4 356,94	2027	002.03.01.038	0,00	4 117,30	239,63

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально- часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
39	039	ул. Спутников, д. 13	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,246446	0,050913	0,122192	3 991,49	2027	002.03.01.039	0,00	3 771,96	219,53
40	040	ул. Героев, д. 19	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,659843	0,042958	0,103099	5 816,91	2027	002.03.01.040	0,00	5 496,98	319,93
41	041	ул. Коммунаров, д. 123	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,315944	0,073635	0,176724	3 497,19	2027	002.03.01.041	0,00	3 304,84	192,35
42	042	ул.Л.Толстого,83	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,042450	0,000705	0,001692	811,42	2027	002.03.01.042	0,00	766,80	44,63
43	043	ул. Свердлова, д. 151а	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,243800	0,040400	0,096960	3 814,86	2027	002.03.01.043	0,00	3 605,04	209,82
44	044	ул. Семашко, д. 9	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,251300	0,051100	0,122640	4 059,16	2027	002.03.01.044	0,00	3 835,91	223,25
45	045	ул.Спутников, д. 11	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,210400	0,053000	0,127200	3 535,66	2027	002.03.01.045	0,00	3 341,20	194,46
46	046	ул. Спутников, д. 15, корп. 1	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,178391	0,029500	0,070800	3 908,90	2027	002.03.01.046	0,00	3 693,91	214,99
47	047	ул. Спутников, д.1а	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,228300	0,050100	0,120240	3 737,00	2027	002.03.01.047	0,00	3 531,47	205,54
48	048	ул.Спутников, д. 4	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,240700	0,052000	0,124800	3 928,95	2027	002.03.01.048	0,00	3 712,86	216,09
49	049	ул.Спутников, д. 7	Котельная ул. Коммунаров, 89а	0,317900	0,062700	0,150480	5 108,85	2027	002.03.01.049	0,00	4 827,87	280,99
ИТОГО:				10,925007	3,445157	8,268376	181 637,39	-	-	0,00	171647,3	9 990,06

Результаты расчетов показывают низкую экономическую привлекательность перевода системы ГВС с открытой схемы на закрытую в связи с большими капитальными затратами. Кроме этого, перекладка тепловой сети в зонах действия котельных приведет к существенным проблемам в связи с очень плотной городской застройкой.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Потребителей, у которых горячее водоснабжение осуществляется путем отбора теплоносителя из отопительных приборов или из стояков систем отопления, ввиду отсутствия внутридомовых систем горячего водоснабжения, по итогам сбора исходных данных в городском округе не выявлено. В связи с этим, данный раздел для схемы теплоснабжения не актуален и мероприятия не предусмотрены.

8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективный топливно-энергетический баланс и максимальные часовые расходы топлива источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Елецкой ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» в зоне деятельности ЕТО-1 представлены в таблицах 8.1-8.2.

В таблицах 8.3-8.5 представлены перспективные топливные балансы источников тепловой энергии города Елец, содержащие данные по годовым и максимальным часовым расходам основного вида топлива для зимнего и летнего и периодов.

Таблица 8.1 - Топливоно-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» в зоне ЕТО-1

Показатель	Един. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе	тыс. Гкал	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44
Выработка электрической энергии всего, в том числе	тыс. МВт-ч	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56
по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07
по конденсационному циклу	тыс. МВт-ч	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
Затрачено условного топлива всего, в том числе	тыс. т. у. т.	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579	45,579
на выработку электрической энергии	тыс. т. у. т.	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563	9,563
на выработку тепловой энергии	тыс. т. у. т.	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016	36,016
УРУТ на отпуск электрической энергии	г/кВт-ч	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4	502,4
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг/Гкал	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31
Потребление природного газа	тыс. т. у. т.	35,29	36,84	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26
Потребление мазута	тыс. т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Таблица 8.2 - Перспективные максимальные расходы топлива в отопительный и летний периоды Елецкой ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - Липецкая генерация»

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Максимальный часовой расход натурального топлива при расчетной температуре наружного воздуха	тыс. м ³ /ч	14,123	14,085	14,145	14,145	14,145	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136	14,136
Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период	тыс. м ³ /ч	0,976	1,014	1,049	1,049	1,049	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058

Таблица 8.3- Перспективные расходы условного топлива на производство тепловой энергии котельными по зонам деятельности

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №2 (МУП "Елец Сервис")																						
Теплоисточник №	2	Котельная сл. Александровка (ДСУЗ)																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12	943,12
Теплоисточник №	3	Котельная мкрн. Александровский, 13																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54	1826,54
Теплоисточник №	4	Котельная ул. А. Оборотова, д. 4																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43	47,43
Теплоисточник №	5	Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
Теплоисточник №	6	Котельная пер. Верхний, д.1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Теплоисточник №	7	Котельная ул. Вермишева, 29а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76	10061,76
Теплоисточник №	8	Котельная ул. Горького, д.80																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68	30,68
Теплоисточник №	9	Котельная ул. 9 декабря, 72																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1
Теплоисточник №	10	Котельная ул. Допризывников, 1а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24	925,24
Теплоисточник №	11	Котельная ул. Дякина, д.10																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49	109,49
Теплоисточник №	12	Котельная ул. Елецкая, д.4																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13	69,13
Теплоисточник №	13	Котельная ул. Колхозная, 2																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32
Теплоисточник №	14	Котельная ул. Коммунаров, 5а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплоисточник №	15	Котельная ул. Коммунаров, д. 40																				

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Толстого, 4В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т		59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4
Теплоисточник №	48	Котельная ул. Новолипецкая, 1Д																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т		694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8	694,8
ЕТО №3 (ООО «Теплосервис»)																						
Теплоисточник №	36	Котельная ул. Победы, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	123,1	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	37	Котельная ул. Пушкина, 123																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	113,8	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	38	Котельная ул. Маяковского, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	202,9	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	39	Котельная ул. Мира, 82																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1
Теплоисточник №	40	Котельная ул. Мира, 94																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	178,8	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	41	Котельная ул. Ростовская, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2	232,2
ЕТО №4 (ООО "Мегастрой")																						
Теплоисточник №	42	Котельная ул. Мира, 124В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	23,4	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	43	Котельная ул. Новолипецкая, 1П																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	36,7	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	44	Котельная ул. Свердлова, 7В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	27,3	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Новолипецкая, 3В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	429,7	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Толстого, 4В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	ту.т	59,4	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	48	Котельная ул. Новолипецкая, 1Д																				
Затрачено топлива на выработку тепловой	ту.т	694,8	Передано в казну городского округа город Елец																			

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
энергии																						
Теплоисточник №	48	Котельная ул. 9 Декабря, 19В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т.т	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Теплоисточник №	49	Котельная ул.Шоссейная д.1б																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т.т	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3

Таблица 8.4 - Перспективные расходы натурального топлива по зонам деятельности котельных г. Елец

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №2 (МУП "Елец Сервис")																						
Теплоисточник №	2	Котельная сл. Александровка (ДСУЗ)																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25
Теплоисточник №	3	Котельная мкрн. Александровский, 13																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92	1547,92
Теплоисточник №	4	Котельная ул. А. Оборотова, д. 4																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19	40,19
Теплоисточник №	5	Котельная 3-ий Ламской переулк, 43а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27
Теплоисточник №	6	Котельная пер. Верхний, д.1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41
Теплоисточник №	7	Котельная ул. Вермишева, 29а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92	8526,92
Теплоисточник №	8	Котельная ул. Горького, д.80																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Теплоисточник №	9	Котельная ул. 9 декабря, 72																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58	119,58
Теплоисточник №	10	Котельная ул. Допризывников, 1а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10	784,10
Теплоисточник №	11	Котельная ул. Дякина, д.10																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79
Теплоисточник №	12	Котельная ул. Елецкая, д.4																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58
Теплоисточник №	13	Котельная ул. Колхозная, 2																				

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Теплоисточник №	14	Котельная ул. Коммунаров, 5а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	64,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплоисточник №	15	Котельная ул. Коммунаров, д. 40																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Теплоисточник №	16	Котельная ул. Коммунаров, 89а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	11080,4 8	11080,4 8	11080,4 8	11080,4 8	11080,4 8	11080,4 8	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2	11553,1 2
Теплоисточник №	17	Котельнаяул. К. Маркса, д.17																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39
Теплоисточник №	18	Котельная ул. Ленина, 73																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26
Теплоисточник №	19	Котельная ул. Ленина, 88																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	407,86	407,86	407,86	407,86	407,86	407,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплоисточник №	20	Котельная пер. М. Томский, д. 10а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47
Теплоисточник №	21	Котельная ул. Мира, д.84																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54	47,54
Теплоисточник №	22	Котельная ул. Мира, 98																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30	25,30
Теплоисточник №	23	Котельная ул. Мира, 113																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34
Теплоисточник №	24	Котельная ул. Октябрьская, 97																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25	192,25
Теплоисточник №	25	Котельная ул. Орджоникидзе, 78																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79
Теплоисточник №	26	Котельная ул. Пушкина, 115																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25
Теплоисточник №	27	Котельная ул. Свердлова, 13																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92
Теплоисточник №	28	Котельная ул. Советская, д. 56																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27	91,27
Теплоисточник №	29	Котельная ул. Советская, 64																				

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36	32,36
Теплоисточник №	30	Котельная ул. Советская, 85																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42	186,42
Теплоисточник №	31	Котельная ул. Товарная, 11																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45
Теплоисточник №	32	Котельная ул. Товарная, 15																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53	156,53
Теплоисточник №	33	Котельная ул. Школьная, д.13																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25	136,25
Теплоисточник №	34	Котельная ул. Шлакобетонная, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61	96,61
Теплоисточник №	35	Котельная ул. Хлебная, д.3																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07	80,07
Теплоисточник №	36	Котельная ул. Победы, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т		104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32
Теплоисточник №	37	Котельная ул. Пушкина, 123																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т		96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44	96,44
Теплоисточник №	38	Котельная ул. Маяковского, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т		171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95	171,95
Теплоисточник №	39	Котельная ул. Мира, 82																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т		26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36
Теплоисточник №	40	Котельная ул. Мира, 94																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т		151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53
Теплоисточник №	41	Котельная ул. Ростовская, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т		196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78
Теплоисточник №	42	Котельная ул. Мира, 124В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т		19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83	19,83
Теплоисточник №	43	Котельная ул. Новолипецкая, 1П																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т		31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10
Теплоисточник №	44	Котельная ул. Свердлова, 7В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м ³ /т		23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14	23,14
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Новолипецкая, 3В																				

[illegible]

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Теплоисточник №	37	Котельная ул. Пушкина, 123																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	96,44	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	38	Котельная ул. Маяковского, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	171,95	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	39	Котельная ул. Мира, 82																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36
Теплоисточник №	40	Котельная ул. Мира, 94																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	151,53	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	41	Котельная ул. Ростовская, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78
ЕТО №4 (ООО "Мегастрой")																						
Теплоисточник №	42	Котельная ул. Мира, 124В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	19,83	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	43	Котельная ул. Новолипецкая, 1П																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	31,10	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	44	Котельная ул. Свердлова, 7В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	23,14	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Новолипецкая, 3В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	364,15	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Толстого, 4В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	50,34	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	48	Котельная ул. Новолипецкая, 1Д																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	588,81	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	48	Котельная ул. 9 Декабря, 19В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41	64,41
Теплоисточник №	49	Котельная ул.Шоссейная д.16																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. м³/т	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63	42,63

Таблица 8.5 - Перспективные максимальные расходы натурального топлива в отопительный период по зонам деятельности котельных г. Елец

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №2 (МУП "Елец Сервис")																						
Теплоисточник №	2	Котельная сл. Александровка (ДСУЗ)																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2
Теплоисточник №	3	Котельная мкрн. Александровский, 13																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9
Теплоисточник №	4	Котельная ул. А. Оборотова, д. 4																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Теплоисточник №	5	Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Теплоисточник №	6	Котельная пер. Верхний, д.1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Теплоисточник №	7	Котельная ул. Вермишева, 29а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5	781,5
Теплоисточник №	8	Котельная ул. Горького, д.80																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Теплоисточник №	9	Котельная ул. 9 декабря, 72																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Теплоисточник №	10	Котельная ул. Допризывников, 1а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Теплоисточник №	11	Котельная ул. Дякина, д.10																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Теплоисточник №	12	Котельная ул. Елецкая, д.4																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Теплоисточник №	13	Котельная ул. Колхозная, 2																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Теплоисточник №	14	Котельная ул. Коммунаров, 5а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплоисточник №	15	Котельная ул. Коммунаров, д. 40																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Теплоисточник №	16	Котельная ул. Коммунаров, 89а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	1009,7	1017,8	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1	1022,1
Теплоисточник №	17	Котельнаяул. К. Маркса, д.17																				

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Теплоисточник №	18	Котельная ул. Ленина, 73																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Теплоисточник №	19	Котельная ул. Ленина, 88																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплоисточник №	20	Котельная пер. М. Томский, д. 10а																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Теплоисточник №	21	Котельная ул. Мира, д.84																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Теплоисточник №	22	Котельная ул. Мира, 98																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Теплоисточник №	23	Котельная ул. Мира, 113																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Теплоисточник №	24	Котельная ул. Октябрьская, 97																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Теплоисточник №	25	Котельная ул. Орджоникидзе, 78																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Теплоисточник №	26	Котельная ул. Пушкина, 115																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Теплоисточник №	27	Котельная ул. Свердлова, 13																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Теплоисточник №	28	Котельная ул. Советская, д. 56																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Теплоисточник №	29	Котельная ул. Советская, 64																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Теплоисточник №	30	Котельная ул. Советская, 85																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Теплоисточник №	31	Котельная ул. Товарная, 11																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Теплоисточник №	32	Котельная ул. Товарная, 15																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Теплоисточник №	33	Котельная ул. Школьная, д.13																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Теплоисточник №	34	Котельная ул. Шлакобетонная, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Теплоисточник №	35	Котельная ул. Хлебная, д.3																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Теплоисточник №	36	Котельная ул. Победы, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч		6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Теплоисточник №	37	Котельная ул. Пушкина, 123																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Теплоисточник №	38	Котельная ул. Маяковского, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч		11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Теплоисточник №	40	Котельная ул. Мира, 94																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч		13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Теплоисточник №	42	Котельная ул. Мира, 124В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Теплоисточник №	43	Котельная ул. Новолипецкая, 1П																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Теплоисточник №	44	Котельная ул. Свердлова, 7В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Новолипецкая, 3В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Толстого, 4В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Теплоисточник №	48	Котельная ул. Новолипецкая, 1Д																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
ЕТО №3 (ООО «Теплосервис»)																						
Теплоисточник №	36	Котельная ул. Победы, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	6,1	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	37	Котельная ул. Пушкина, 123																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	6,5	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	38	Котельная ул. Маяковского, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	11,9	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	39	Котельная ул. Мира, 82																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Теплоисточник №	40	Котельная ул. Мира, 94																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	13,8	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	41	Котельная ул. Ростовская, 1																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
ЕТО №4 (ООО "Мегастрой")																						
Теплоисточник №	42	Котельная ул. Мира, 124В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	2,8	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	43	Котельная ул. Новолипецкая, 1П																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	2,9	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	44	Котельная ул. Свердлова, 7В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	0,8	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Новолипецкая, 3В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	0,8	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Толстого, 4В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	3,3	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	48	Котельная ул. Новолипецкая, 1Д																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	150	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	48	Котельная ул. 9 Декабря, 19В																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Теплоисточник №	49	Котельная ул.Шоссейная д.16																				
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	м³/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В таблице ниже представлены сведения об основном и резервном топливе источников тепловой энергии г. Елец.

Таблица 8.6 - Виды основного и резервного топлива источников тепловой энергии г. Елец

№ п/п	Источник тепловой энергии	Вид основного топлива	Вид резервного топлива
1	Елецкая ТЭЦ	природный газ	мазут
2	сл. Александровка (ДСУЗ)	природный газ	не предусмотрено
3	мкр. Александровский, 13	природный газ	не предусмотрено
4	ул. А. Оборотова, 4	природный газ	не предусмотрено
5	3-ий Ламской переулок, 43а	природный газ	не предусмотрено
6	пер. Верхний, 1	природный газ	не предусмотрено
7	ул. Вермишева, 29а	природный газ	не предусмотрено
8	ул. Горького, 80	природный газ	не предусмотрено
9	ул. 9-го Декабря, 72	природный газ	не предусмотрено
10	ул. Допризывников, 1а	природный газ	не предусмотрено
11	ул. Дякина, 10	природный газ	не предусмотрено
12	ул. Елецкая, 4	природный газ	не предусмотрено
13	ул. Колхозная, 2	природный газ	не предусмотрено
14	ул. Коммунаров, 5а	природный газ	не предусмотрено
15	ул. Коммунаров, 40	природный газ	не предусмотрено
16	ул. Коммунаров, 89а	природный газ	мазут
17	ул. К. Маркса, 17	природный газ	не предусмотрено
18	ул. Ленина, 73	природный газ	не предусмотрено
19	ул. Ленина, 88	природный газ	не предусмотрено
20	Мало - Томский пер.д. 10	природный газ	не предусмотрено
21	ул. Мира, 84	природный газ	не предусмотрено
22	ул. Мира, 98	природный газ	не предусмотрено
23	ул. Мира, 113	природный газ	не предусмотрено
24	ул. Октябрьская, 97	природный газ	не предусмотрено
25	ул. Орджоникидзе, 78	природный газ	не предусмотрено
26	ул. Пушкина, 115	природный газ	не предусмотрено
27	ул. Свердлова, 13	природный газ	не предусмотрено
28	ул. Советская, 56	природный газ	не предусмотрено
29	ул. Советская, 64	природный газ	не предусмотрено
30	ул. Советская, 85	природный газ	не предусмотрено
31	ул. Товарная, 11	природный газ	не предусмотрено
32	ул. Товарная, 15	природный газ	не предусмотрено
33	ул. Школьная, 13	природный газ	не предусмотрено
34	ул. Шлакобетонная, 1а	природный газ	не предусмотрено
35	ул. Хлебная, д.3	природный газ	не предусмотрено

№ п/п	Источник тепловой энергии	Вид основного топлива	Вид резервного топлива
36	ул. Победы , 1	природный газ	не предусмотрено
37	ул. Пушкина , 123	природный газ	не предусмотрено
38	ул. Маяковского, 1	природный газ	не предусмотрено
39	ул. Мира, 82	природный газ	не предусмотрено
40	ул. Мира, 94	природный газ	не предусмотрено
41	ул. Ростовская д.1	природный газ	не предусмотрено
42	ул. Мира, 124В	природный газ	не предусмотрено
43	ул. Новополипецкая, 1П	природный газ	не предусмотрено
44	ул. Свердлова, 7В	природный газ	не предусмотрено
45	ул. Новополипецкая, 3В	природный газ	не предусмотрено
46	ул. Л. Толстого, 4В	природный газ	не предусмотрено
47	ул. Новополипецкая, 1Д	природный газ	не предусмотрено
48	ул. 9 Декабря, 19В	природный газ	не предусмотрено
49	ул. Шоссейная, 1Б	природный газ	не предусмотрено

Местные виды топлива, а также возобновляемые источники энергии в г. о. город Елец не используются.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Уголь на источниках тепловой энергии в г. Елец не используется.

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий вид топлива – природный газ. Доля потребления природного газа составляет 99,98 % от суммарного расхода топлива на источниках тепловой энергии в г. Елец.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетное развитие топливного баланса в г. Елец не предусматривает изменения в видах топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблицах ниже представлены данные по оценке финансовых потребностей для реализации мероприятий по вариантам развития по источникам тепловой энергии источников централизованного теплоснабжения ГО Елец.

Приоритетным вариантом развития систем централизованного теплоснабжения ГО Елец принят Вариант 2.

Таблица 9.1 - Оценка финансовых потребностей для реконструкции и нового строительства источников тепловой энергии по перспективному плану развития																				
Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Группа проектов 000.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	34698,7	49653,1	129369,4	359022,4	389022,4	389022,4	554701,2	600485,6	631245,8	639045,2	642412,1	644361,9	644361,9	644361,9	644361,9	644361,9	644361,9	644361,9	644361,9	644361,9
Всего капитальные затраты	34698,7	14954,4	79716,3	229653,0	30000,0	0,0	165678,8	45784,4	30760,3	7799,3	3366,9	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	34698,7	14954,4	79716,3	229653,0	30000,0	0,0	165678,8	45784,4	30760,3	7799,3	3366,9	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	34698,7	49653,1	129369,4	359022,4	389022,4	389022,4	554701,2	600485,6	631245,8	639045,2	642412,1	644361,9	644361,9	644361,9	644361,9	644361,9	644361,9	644361,9	644361,9	644361,9
Группа проектов 001.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	21700,0	30000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0
Всего капитальные затраты	21700,0	8300,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	21700,0	8300,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	21700,0	30000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0
Группа проектов 002.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	12998,7	19653,1	67419,6	297072,6	327072,6	327072,6	492751,4	538535,8	569296,0	577095,4	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3
Всего капитальные затраты	12998,7	6654,4	47766,5	229653,0	30000,0	0,0	165678,8	45784,4	30760,3	7799,3	3366,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	12998,7	6654,4	47766,5	229653,0	30000,0	0,0	165678,8	45784,4	30760,3	7799,3	3366,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	12998,7	19653,1	67419,6	297072,6	327072,6	327072,6	492751,4	538535,8	569296,0	577095,4	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3	580462,3
Группа проектов 004.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0,0	0,0	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	3899,6	3899,6	3899,6	3899,6	3899,6	3899,6	3899,6	3899,6	3899,6
Всего капитальные затраты	0,0	0,0	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	3899,6	3899,6	3899,6	3899,6	3899,6	3899,6	3899,6	3899,6	3899,6
Проект 001.01.03.001 по Реконструкции противопожарного водопровода и пенопровода (ЕТЭЦ)																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0
Всего капитальные затраты	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0
Проект 001.01.03.002 по Реконструкции береговой насосной станции с заменой на меньшую производительность насосов типа ЦЭН и установкой ЧРП 0,4 кВт (ЕТЭЦ)																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0
Всего капитальные затраты	1300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	1300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0
Проект 001.01.03.003 по Устройству резервной линии регулирования малого расхода ГРП в г.Елец																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Всего капитальные затраты	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Проект 001.01.03.004 по Оснащению зданий и помещений ПП ЕТЭЦ устройством пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией персонала																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0
Всего капитальные затраты	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
накопленным итогом																				
Проект 001.01.03.005 по Реконструкции системы охранного освещения основного ограждения периметра ЕТЭЦ																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0,0	5000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Всего капитальные затраты	0,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	5000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Проект 001.01.03.006 по Приобретению оборудования КПП ПП ЕТЭЦ досмотровой площадкой и другими инженерно-техническими средствами защиты для пропуска автотранспорта																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0
Всего капитальные затраты	0,0	3300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	3300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0
Проект 001.01.03.007 по Реконструкции основного ограждения ПП ЕТЭЦ																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0,0	0,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
Всего капитальные затраты	0,0	0,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
Проект 002.01.07.001 по Частичной модернизации оборудования хозяйственным способом																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0
Всего капитальные затраты	9150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	9150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0	9150,0
Проект 002.01.07.002 по Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию ЦТП 5 мкр. ул. Коммунаров 89а г. Елец с установкой котлов КВГМ 4,65 -3 ед. (ЦТП выводится из эксплуатации); ПИР; ДСС.																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0,0	0,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0
Всего капитальные затраты	0,0	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0
Проект 002.01.07.003Строительно-монтажные работы пореконструкции ЦТП 5 мкр. ул. Коммунаров 89а г. Елец с установкой котлов КВГМ 4,65 -3 ед. (ЦТП выводится из эксплуатации); СМР.																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0,0	0,0	0,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0
Всего капитальные затраты	0,0	0,0	0,0	188653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	188653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0	188653,0
Проект 002.01.07.004 по Реконструкции котельной Александровка (тер. ДСУ-3)																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7
Всего капитальные затраты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25506,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25506,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7
Проект 002.01.07.005 по Реконструкции котельной мкр. Александровский, д.13																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8
Всего капитальные затраты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19346,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19346,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главах 8 и 16.

Все затраты, рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "XXX.XX.XX.XXX", в котором:
- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;
- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них, в том числе подгруппы:

"01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

"02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

"03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

"04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

"05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

"06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

"07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

"08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Таблица 9.2- Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий в тепловых сетях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации, в разрезе ЕТО, тыс. руб. (в ценах на год реализации – прогнозных ценах без НДС)																				
Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Группа проектов 000.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	29303,0	66576,1	687544,9	691544,9	717768,5	737638,3	790201,4	931453,1	1001626,0	1015317,9	1025620,6	1035923,4	1046226,2	1056529,0	1066831,8	1077134,6	1087437,4	1097740,2	1108043,0	1118345,8
Всего капитальные затраты	29303,0	37273,0	620968,8	4000,0	26223,6	19869,8	52563,1	141251,7	70172,9	13691,9	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	29303,0	37273,0	620968,8	4000,0	26223,6	19869,8	52563,1	141251,7	70172,9	13691,9	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	29303,0	66576,1	687544,9	691544,9	717768,5	737638,3	790201,4	931453,1	1001626,0	1015317,9	1025620,6	1035923,4	1046226,2	1056529,0	1066831,8	1077134,6	1087437,4	1097740,2	1108043,0	1118345,8
Группа проектов 001.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0,0	2786,4	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2
Всего капитальные затраты	0,0	2786,4	613968,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	2786,4	613968,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	2786,4	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2	616755,2
Группа проектов 002.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	29303,0	63789,7	70789,7	74789,7	101013,3	120883,1	173446,2	314697,9	384870,8	398562,7	408865,5	419168,3	429471,1	439773,9	450076,6	460379,4	470682,2	480985,0	491287,8	501590,6
Всего капитальные затраты	29303,0	34486,7	7000,0	4000,0	26223,6	19869,8	52563,1	141251,7	70172,9	13691,9	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	29303,0	34486,7	7000,0	4000,0	26223,6	19869,8	52563,1	141251,7	70172,9	13691,9	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	29303,0	63789,7	70789,7	74789,7	101013,3	120883,1	173446,2	314697,9	384870,8	398562,7	408865,5	419168,3	429471,1	439773,9	450076,6	460379,4	470682,2	480985,0	491287,8	501590,6
Проект 001.02.01.001 Подключение к системе централизованного теплоснабжения многоквартирного жилого здания мкр. Кирпичный (МКД) 3 тыс. кв.м.																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	1854,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8	1854,8
Проект 001.02.01.002 Подключение к системе централизованного теплоснабжения многоквартирного жилого здания ул. Октябрьская (в районе дома 19) 3 тыс. кв.м.																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	931,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5
Проект 002.02.01.001 Подключение к системе централизованного теплоснабжения здания школы-лицея №5 (реконструкция)																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	1486,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7	1486,7
Проект 002.02.01.002 Подключение к системе централизованного теплоснабжения здания стадиона «Труд» (реконструкция)																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1032,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1032,4	1032,4	1032,4	1032,4	1032,4	1032,4	1032,4	1032,4	1032,4	1032,4	1032,4
Проект 002.02.01.003 Подключение к системе централизованного теплоснабжения здание кинотеатра «Луч» (реконструкция)																				
Всего капитальные затраты, без НДС	1381,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5
Проект 002.02.01.004 Жилой корпус на 100 койко - мест в ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пригородная, Д.55А																				
Всего капитальные затраты, без НДС	1381,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5	1381,5
Проект 002.02.01.005 Подключение к системе централизованного теплоснабжения многоквартирного жилого здания ул. Коммунаров (в районе дома 131 А) 3 тыс. кв.м.																				
Всего капитальные затраты, без НДС	956,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5	956,5
Проект 002.02.02.001 Для подключения котельной ул. Коммунаров 5 А, котельной ул. Ленина 88 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	18223,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6	18223,6
Проект 002.02.01.002 Подключение котельной ул. Ленина 88 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3547,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3547,1	3547,1	3547,1	3547,1	3547,1	3547,1	3547,1	3547,1	3547,1	3547,1	3547,1	3547,1	3547,1	3547,1	3547,1
Проект 002.02.01.003 Подключение котельной ул. Коммунаров 5 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2738,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2738,7	2738,7	2738,7	2738,7	2738,7	2738,7	2738,7	2738,7	2738,7	2738,7	2738,7	2738,7	2738,7	2738,7	2738,7
Проект 001.02.03.001 Реконструкция теплосети от ТК 2-19 до ТК 2-22 по ул. Костенко (ТС ЕТЭЦ). Предусматривается замена трубопроводов отработавших нормативный срок эксплуатации на трубы, изготовленные по современной технологии (предизолированные) по ул. Костенко г. Ельца.																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	42840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0	42840,0
Проект 001.02.03.001 Реконструкция тепловой сети от ТЭЦ до ПНС (обратная магистраль, две нитки, диаметр 478 мм, воздушная прокладка на существующих опорах, возможна замена на одну нитку расчетного диаметра, протяженность 3 км)																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	262962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0	262962,0
Проект 001.02.03.001 Строительство участка теплосети от ТК 1-19 до ВУ 1-3-6: 340 п.м. трассы, из них 40 подземной прокладки, 300 воздушной прокладки, диаметр 200 мм (строительство данного участка позволит оптимизировать схему ТС, вывести из эксплуатации неудовлетворительный участок ТС от ТК 1-3 до ВУ 1-3-3, в основном проходящий по территории ОАО «Энергия»);																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	25948,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8	25948,8
Реконструкция участка от ТК 2-27 до ТК 2-33 по ул. Гагарина: протяженность трассы 530 п.м., диаметр 426-530 мм, подземная прокладка в существующем канале																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	101018,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0	101018,0
Реконструкция участка от ТК 2-26 до ТК 2-20-17 по ул. Черокманова: протяженность трассы ориентировочно 1,5 км, диаметр 200-300 мм, подземная прокладка в существующем канале																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	181200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0	181200,0
Проект 002.02.03.001 Реконструкция теплосети от ТК 2-19 до ТК 2-22 по ул. Костенко (ТС ЕТЭЦ). Предусматривается замена трубопроводов отработавших нормативный срок эксплуатации на трубы, изготовленные по современной технологии (предизолированные) по ул. Костенко г. Ельца.																				
Всего капитальные затраты, без НДС	13492,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9	13492,9

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Проект 002.02.03.002 Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию теплотрассы от здания котельной Пушкина, 115 до ж.д. №132 по ул. Пушкина																				
Всего капитальные затраты, без НДС	1669,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1	1669,1
Проект 002.02.03.003 Котельная ул. Коммунаров, 89а Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию теплотрассы по ул. 220-й Стрелковой дивизии от здания ДБК до УТ-11																				
Всего капитальные затраты, без НДС	840,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7	840,7
Проект 002.02.03.004 Котельная ул. Коммунаров, 89а Реконструкция теплотрассы по ул. 220-й Стрелковой дивизии от здания ДБК до УТ-11Б (СМР 1этап)																				
Всего капитальные затраты, без НДС	9580,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7	9580,7
Проект 002.02.03.005 Котельная ул. Коммунаров, 89а Реконструкции теплотрассы ул. 220-й Стрелковой дивизии от УТ-11Б до УТ-11 (СМР 2этап)																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0
Проект 002.02.03.006 Котельная ул. Пушкина, 115Б Реконструкция теплотрассы от здания котельной Пушкина, 115 до ж.д. №132 по ул. Пушкина (СМР)																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	7000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0
Проект 002.02.03.007 Котельная ул. Вермишева, 29а Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию теплотрассы от котельной Вермишева, 29а: от ТК-62 до здания д/с №46 (1 этап)																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
Проект 002.02.03.008 Котельная ул. Вермишева, 29а Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию теплотрассы от котельной Вермишева, 29а: от территории д/с №46 до ТК-64 (2 этап)																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
Проект 002.02.03.009 Котельная ул. Вермишева, 29а Реконструкция теплотрассы от котельной Вермишева, 29а: от ТК-62 до здания д/с №46 (СМР 1 этап)																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Проект 002.02.03.010 Котельная ул. Вермишева, 29а Реконструкция теплотрассы от котельной Вермишева, 29а: от территории д/с №46 до ТК-64 (СМР 2 этап)																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0
Проект 002.02.03.011 Котельная ул. Коммунаров, 89а Реконструкция теплотрассы от котельной Коммунаров, 89а от ТК-2 до ТК- 50 (1 этап СМР), диаметр от 325 мм протяженностью 230 п.м																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
Проект 002.02.03.013 Котельная Александровка (тер. ДСУ-3) Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8
Проект 002.02.03.014 Котельная Александровка (тер. ДСУ-3) Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10004,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10004,9	10004,9	10004,9	10004,9	10004,9	10004,9	10004,9	10004,9	10004,9	10004,9	10004,9	10004,9
Проект 002.02.03.015 Котельная мкр.Александровский, 13 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5971,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5971,2	5971,2	5971,2	5971,2	5971,2	5971,2	5971,2	5971,2	5971,2	5971,2	5971,2	5971,2
Проект 002.02.03.016 Котельная мкр.Александровский, 13 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7248,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7248,6	7248,6	7248,6	7248,6	7248,6	7248,6	7248,6	7248,6	7248,6	7248,6	7248,6	7248,6
Проект 002.02.03.017 Котельная мкр.Александровский,.13 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15955,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15955,8	15955,8	15955,8	15955,8	15955,8	15955,8	15955,8	15955,8	15955,8	15955,8	15955,8	15955,8
Проект 002.02.03.018 Котельная пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1241,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1241,4	1241,4	1241,4	1241,4	1241,4	1241,4	1241,4	1241,4	1241,4	1241,4	1241,4	1241,4	1241,4
Проект 002.02.03.019 Котельная Котельная пер. 3ий Ламской, д.43а (СШ №1) Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2016,9	2016,9	2016,9	2016,9	2016,9	2016,9	2016,9	2016,9	2016,9	2016,9	2016,9	2016,9	2016,9
Проект 002.02.03.020 Котельная ул. Вермишева, 29а Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107100,0	107100,0	107100,0	107100,0	107100,0	107100,0	107100,0	107100,0	107100,0	107100,0	107100,0	107100,0	107100,0
Проект 002.02.03.021 Котельная ул. 9-го Декабря, д.70 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2124,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2124,9	2124,9	2124,9	2124,9	2124,9	2124,9	2124,9	2124,9	2124,9	2124,9	2124,9	2124,9	2124,9
Проект 002.02.03.022 Котельная ул. Допризывников, д.1 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9940,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9940,6	9940,6	9940,6	9940,6	9940,6	9940,6	9940,6	9940,6	9940,6	9940,6	9940,6	9940,6
Проект 002.02.03.023 Котельная ул. Допризывников, д.1 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8917,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8917,4	8917,4	8917,4	8917,4	8917,4	8917,4	8917,4	8917,4	8917,4	8917,4	8917,4	8917,4
Проект 002.02.03.024 Котельная ул. Допризывников, д.1 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6992,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6992,3	6992,3	6992,3	6992,3	6992,3	6992,3	6992,3	6992,3	6992,3	6992,3	6992,3	6992,3
Проект 002.02.03.025 Котельная ул. Колхозная, д.2 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1314,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1314,5	1314,5	1314,5	1314,5	1314,5	1314,5	1314,5	1314,5	1314,5	1314,5	1314,5
Проект 002.02.03.026 Котельная ул. Коммунаров, д. 89а Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8	10302,8
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10302,8	20605,6	30908,4	41211,2	51514,0	61816,7	72119,5	82422,3	92725,1	103027,9	113330,7
Проект 002.02.03.027 Котельная ул. Ленина, д.88 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,9	301,9	301,9	301,9	301,9	301,9	301,9	301,9	301,9	301,9	301,9	301,9
Проект 002.02.03.028 Котельная ул. Ленина, д.88 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2670,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2670,6	2670,6	2670,6	2670,6	2670,6	2670,6	2670,6	2670,6	2670,6	2670,6	2670,6	2670,6
Проект 002.02.03.029 Котельная ул. Мира, д.84 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1260,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1260,8	1260,8	1260,8	1260,8	1260,8	1260,8	1260,8	1260,8	1260,8	1260,8	1260,8	1260,8	1260,8
Проект 002.02.03.030 Котельная ул. Мира, д. 98 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	559,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	559,7	559,7	559,7	559,7	559,7	559,7	559,7	559,7	559,7	559,7	559,7
Проект 002.02.03.031 Котельная ул. Мира, д. 113 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27507,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27507,7	27507,7	27507,7	27507,7	27507,7	27507,7	27507,7	27507,7	27507,7	27507,7	27507,7	27507,7	27507,7
Проект 002.02.03.032 Котельная ул. Октябрьская, д.97 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4
Проект 002.02.03.033 Котельная ул. Октябрьская, д.97 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	875,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	875,9	875,9	875,9	875,9	875,9	875,9	875,9	875,9	875,9	875,9	875,9	875,9	875,9	875,9
Проект 002.02.03.034 Котельная ул. Орджоникидзе, д.78 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1652,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1652,1	1652,1	1652,1	1652,1	1652,1	1652,1	1652,1	1652,1	1652,1	1652,1	1652,1	1652,1
Проект 002.02.03.035 Котельная ул. Свердлова, д.13 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517,5	517,5	517,5	517,5	517,5	517,5	517,5	517,5	517,5	517,5	517,5	517,5
Проект 002.02.03.036 Котельная ул. Советская, д.64 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	482,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	482,5	482,5	482,5	482,5	482,5	482,5	482,5	482,5	482,5	482,5	482,5
Проект 002.02.03.037 Котельная ул. Советская, д.85 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30240,0	30240,0	30240,0	30240,0	30240,0	30240,0	30240,0	30240,0	30240,0	30240,0	30240,0	30240,0	30240,0	30240,0
Проект 002.02.03.038 Котельная ул. Товарная, 15 Реконструкция тепловых сетей																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20201,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20201,0	20201,0	20201,0	20201,0	20201,0	20201,0	20201,0	20201,0	20201,0	20201,0	20201,0	20201,0	20201,0	20201,0
Проект 002.02.03.039 Строительство теплотрассы от ТК-3 до МКД по ул.Мичурина, 2Б для повышения эффективности теплоснабжения																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5584,0	5584,0	5584,0	5584,0	5584,0	5584,0	5584,0	5584,0	5584,0	5584,0	5584,0	5584,0	5584,0	5584,0	5584,0

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Корректировки утвержденных температурных графиков проектом новой Схемы теплоснабжения не предусматривается.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Расчет стоимости реализации мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения выполнен на основании укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-19-2025 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденных приказом Минстроя России

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положены схемы прокладки тепловых сетей, разработанные в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В показателях НЦС учтена номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки наружных тепловых сетей при строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Показатели НЦС учитывают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Расчет инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлен в таблице 9.3.

Таблица 9.3 - Расчет инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения																				
Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Группа проектов 000.03.00.000 «Переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения»																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов	0	181637,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4
Группа проектов 002.03.00.000 «Переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения»																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов	0	181637,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4
Подгруппа проектов 002.03.01.000 «Переход жилых зданий, без реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения»																				
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов	0	181637,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4
Проект 002.03.01.001 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Допризывников, д.1																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	357,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3
Проект 002.03.01.002 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Допризывников, 1 Б																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	4127,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6
Проект 002.03.01.003 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Допризывников, 1 В																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3753,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2
Проект 002.03.01.004 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Допризывников,1																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	1906,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1
Проект 002.03.01.013 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Пригородная, д. 55а																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	6712,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6
Проект 002.03.01.014 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 8а																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3097,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9	3097,9
Проект 002.03.01.015 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 71а																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	1949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949	1949
Проект 002.03.01.016 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 107а																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	1992,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1	1992,1
Проект 002.03.01.017 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 107а, ДГБ																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	18034,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2	18034,2
Проект 002.03.01.018 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 107а, ДГБ, Хоз. Корпус																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3824,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1	3824,1
Проект 002.03.01.019 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 123а																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3412,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1	3412,1
Проект 002.03.01.020 Перевод на закрытую систему ГВС объекта пер. 3-й Коммунаров, д. 2																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	4303,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4	4303,4
Проект 002.03.01.021 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 2, ЖСК-"Север-1"																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716	3716
Проект 002.03.01.022 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 2, МБОУ лицей №5																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	1760,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3	1760,3
Проект 002.03.01.023 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 2, МБСУ "Футбольный клуб Елец"																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	831,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6	831,6
Проект 002.03.01.024 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Свердлова, д. 1516																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	4856,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7	4856,7
Проект 002.03.01.025 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 14																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	4827,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9	4827,9
Проект 002.03.01.026 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 7а, общежитие																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3733,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4	3733,4
Проект 002.03.01.027 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 7а, Поликлиника																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	4349,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1	4349,1

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Проект 002.03.01.028 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Пригородная, д. 55а																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	1083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083
Проект 002.03.01.029 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Л.Толстого,79																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	5030,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6	5030,6
Проект 002.03.01.030 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 15, корп. 2																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3939,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8	3939,8
Проект 002.03.01.031 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 10																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	4745,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6	4745,6
Проект 002.03.01.032 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 10а																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3689,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2	3689,2
Проект 002.03.01.033 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 37																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	2969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969	2969
Проект 002.03.01.034 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 66																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	6218,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8	6218,8
Проект 002.03.01.035 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Пирогова,32А																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3166,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4	3166,4
Проект 002.03.01.036 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Пригородная, д. 44																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	2715,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1	2715,1
Проект 002.03.01.037 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Свердлова, д. 151																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	4567,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4	4567,4
Проект 002.03.01.038 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 1																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	4356,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9	4356,9
Проект 002.03.01.039 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 13																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3991,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5	3991,5
Проект 002.03.01.040 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Героев, д. 19																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	5816,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9	5816,9
Проект 002.03.01.041 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 123																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3497,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2
Проект 002.03.01.042 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул..Л.Толстого,83																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	811,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4	811,4
Проект 002.03.01.043 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Свердлова, д. 151а																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9

Наименование показателя	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3814,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9	3814,9
Проект 002.03.01.044 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Семашко, д. 9																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	4059,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2	4059,2
Проект 002.03.01.045 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Спутников, д. 11																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3535,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7	3535,7
Проект 002.03.01.046 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 15, корп. 1																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3908,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9	3908,9
Проект 002.03.01.047 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д.1а																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737	3737
Проект 002.03.01.048 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Спутников, д. 4																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	3929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929	3929
Проект 002.03.01.049 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Спутников, д. 7																				
Всего капитальные затраты, без НДС	0	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта	0	5108,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории городского округа представлены в таблице ниже (таблица П49.3 МУ).

Таблица 10.1- Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, м³	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
ЕТО №1 (ТЭЦ и котельные филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)											
СТ-1	ЕТЭЦ	148	филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	37601433	источник, тепловые сети	Собственность организации	9763,54	не подавалась	1	филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис»)											
СТ-2	котельная с. Александровка (ДСУЗ)	4,04	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	64,02	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-3	котельная мкр. Александровский, 13	5,63	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	64,42	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-4	котельная ул. А. Оборотова, 4	0,23	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,16	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-5	котельная 3-ий Ламской переулок, 43а	0,42	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	1,68	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-6	котельная пер. Верхний, 1	0,42	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	2,1	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-7	котельная ул. Вермишева, 29а	36,09	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	444,12	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-8	котельная ул. Горького,80	0,36	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	0,27	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-9	котельная ул. 9-го Декабря, 72	0,52	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	2,63	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-10	котельная ул. Допризывников, 1а	4,58	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	59,53	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-11	котельная ул. Дякина, 1	0,31	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	0,75	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-12	котельная ул. Елецкая, 4	0,42	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	1,21	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-13	котельная ул. Колхозная, 2	0,14	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,12	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-14	котельная ул. Коммунаров, 5а	0,22	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,57	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, м³	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
											сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-15	котельная ул. Коммунаров, 40	4	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,1	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-16	котельная ул. Коммунаров, д. 89А	37,08	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети - отсутствуют	Муниципальная собственность	1204,09	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-17	котельная ул. К. Маркса, 17	0,14	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,78	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-18	котельная ул. Ленина, 73	0,59	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	3,2	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-19	котельная ул. Ленина, 88	1,47	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	4,71	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-20	котельная Мало - Томский пер.д. 10	0,17	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	0,77	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-21	котельная ул. Мира, 84	0,23	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,07	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-22	котельная ул. Мира, 98	0,16	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	0,48	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-23	котельная ул. Мира, 113	1,95	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	2,4	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-24	котельная ул. Октябрьская, 97	1,06	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	3,28	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-25	котельная ул. Орджоникидзе, 78	0,59	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,87	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-26	котельная ул. Пушкина, 115	1,95	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,73	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-27	котельная ул. Свердлова, 13	0,2	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,87	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-28	котельная ул. Советская, 56	0,98	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,55	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, м³	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
СТ-29	котельная ул. Советская, 64	0,16	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	0,28	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-30	котельная ул. Советская, 85	1,95	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	3,97	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-31	котельная ул. Товарная, 11	0,14	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,26	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-32	котельная ул. Товарная, 15	0,67	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	3,75	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-33	котельная ул. Школьная, 13	2,93	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	2,72	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-34	котельная ул. Шлакобетонная, 1а	0,32	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,6	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-35	котельная ул. ул. Хлебная, д.3	0,52	МУП «Елец-Сервис»		источник, тепловые сети	Муниципальная собственность		не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-36	котельная ул. Победы, 1	1,73	МУП «Елец-Сервис»	14143	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	2,43	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-37	котельная ул. Пушкина, 123	0,4	МУП «Елец-Сервис»	14143	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,36	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-38	котельная ул. Маяковского, 1	0,96	МУП «Елец-Сервис»	14143	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	4,64	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-39	котельная ул. Мира, 94	0,86	МУП «Елец-Сервис»	14143	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	3,17	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-40	котельная ул. Мира, 124В	0,15	МУП «Елец-Сервис»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,53	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-41	котельная ул. Новоліпецкая, 1П	0,16	МУП «Елец-Сервис»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,76	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-42	котельная ул. Свердлова, 7В	0,16	МУП «Елец-Сервис»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,14	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-43	котельная ул.	3,03	МУП «Елец-Сервис»	15559	источник,	Муниципальная	23,1	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, м ³	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
	Новолипецкая, 3В		Сервис»		тепловые сети	собственность				Сервис»	деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-44	котельная ул. Л. Толстого, 4В	0,43	МУП «Елец-Сервис»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,56	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-45	котельная ул. Новолипецкая, 1Д	5,59	МУП «Елец-Сервис»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	54,01	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
ЕТО №3 (котельные ООО «Теплосервис»)											
СТ-46	котельная ул. Мира, 82	0,14	ООО «Теплосервис»	14143	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,21	не подавалась	3	ООО «Теплосервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-47	котельная ул.Ростовская д.1	0,86	ООО «Теплосервис»	14143	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	3,92	не подавалась	3	ООО «Теплосервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
ЕТО №4 (котельные ООО «Мегастрой»)											
СТ-48	котельная ул. 9 Декабря, 19В	0,34	ООО «Мегастрой»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,15	не подавалась	4	ООО «Мегастрой»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-49	котельная ул. Шоссейная, 1Б	0,34	ООО «Мегастрой»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,47	не подавалась	4	ООО «Мегастрой»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен в таблицах ниже.

Таблица 10.2 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, по данным базовой версии проекта (таблица 3.2 Главы 15 базовой версии)

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
ЕТО №1 (ТЭЦ и котельные филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)				
СТ-1	ЕТЭЦ	1	филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис»)				
СТ-2	котельная с. Александровка (ДСУЗ)	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-3	котельная мкр. Александровский, 13	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-4	котельная ул. А. Оборонова, 4	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-5	котельная 3-ий Ламской переулок, 43а	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
СТ-6	котельная пер. Верхний, 1	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-7	котельная ул. Вермишева, 29а	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-8	котельная ул. Горького, 80	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-9	котельная ул. 9-го Декабря, 72	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-10	котельная ул. Допризывников, 1а	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-11	котельная ул. Дякина, 1	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-12	котельная ул. Елецкая, 4	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-13	котельная ул. Колхозная, 2	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
				тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-14	котельная ул. Коммунаров, 5а	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-15	котельная ул. Коммунаров, 40	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-16	котельная ул. Коммунаров, д. 89А	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-17	котельная ул. К. Маркса, 17	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-18	котельная ул. Ленина, 73	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-19	котельная ул. Ленина, 88	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
СТ-20	котельная Мало - Томский пер.д. 10	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-21	котельная ул. Мира, 84	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-22	котельная ул. Мира, 98	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-23	котельная ул. Мира, 113	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-24	котельная ул. Октябрьская, 97	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-25	котельная ул. Орджоникидзе, 78	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-26	котельная ул. Пушкина, 115	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
СТ-27	котельная ул. Свердлова, 13	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-28	котельная ул. Советская, 56	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-29	котельная ул. Советская, 64	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-30	котельная ул. Советская, 85	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-31	котельная ул. Товарная, 11	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-32	котельная ул. Товарная, 15	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-33	котельная ул. Школьная, 13	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-34	котельная ул. Шлакобетонная, 1а	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
				тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-35	котельная ул. ул. Хлебная, д.3	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-36	котельная ул. Победы, 1	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-37	котельная ул. Пушкина, 123	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-38	котельная ул. Маяковского, 1	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-39	котельная ул. Мира, 94	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-40	котельная ул. Мира, 124В	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
				тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-41	котельная ул. Новолипецкая, 1П	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-42	котельная ул. Свердлова, 7В	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-43	котельная ул. Новолипецкая, 3В	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-44	котельная ул. Л. Толстого, 4В	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-45	котельная ул. Новолипецкая, 1Д	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
ЕТО №3 (котельные ООО «Теплосервис»)				
СТ-46	котельная ул. Мира, 82	3	ООО «Теплосервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
				емкостью)
СТ-47	котельная ул.Ростовская д.1	3	ООО «Теплосервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
ЕТО №4 (котельные ООО «Мегастрой»)				
СТ-48	котельная ул. 9 Декабря, 19В	4	ООО «Мегастрой»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-49	котельная ул. Шоссейная, 1Б	4	ООО «Мегастрой»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

Таблица 10.3- Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ)

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, м³	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
ЕТО №1 (ТЭЦ и котельные филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)											
СТ-1	ЕТЭЦ	148	филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	37601433	источник, тепловые сети	Собственность организации	9763,54	не подавалась	1	филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис»)											
СТ-2	котельная с. Александровка (ДСУЗ)	4,04	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	64,02	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-3	котельная мкр. Александровский, 13	5,63	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	64,42	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-4	котельная ул. А. Оборотова, 4	0,23	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,16	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-5	котельная 3-ий Ламской переулок, 43а	0,42	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	1,68	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-6	котельная пер. Верхний, 1	0,42	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	2,1	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-7	котельная ул. Вермишева, 29а	36,09	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	444,12	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-8	котельная ул. Горького,80	0,36	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	0,27	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-9	котельная ул. 9-го Декабря, 72	0,52	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	2,63	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-10	котельная ул. Допризывников, 1а	4,58	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	59,53	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-11	котельная ул. Дякина, 1	0,31	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	0,75	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-12	котельная ул. Елецкая, 4	0,42	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	1,21	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-13	котельная ул. Колхозная, 2	0,14	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,12	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-14	котельная ул. Коммунаров, 5а	0,22	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,57	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, м ³	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
											сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-15	котельная ул. Коммунаров, 40	4	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,1	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-16	котельная ул. Коммунаров, д. 89А	37,08	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети - отсутствуют	Муниципальная собственность	1204,09	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-17	котельная ул. К. Маркса, 17	0,14	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,78	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-18	котельная ул. Ленина, 73	0,59	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	3,2	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-19	котельная ул. Ленина, 88	1,47	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	4,71	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-20	котельная Мало - Томский пер.д. 10	0,17	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	0,77	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-21	котельная ул. Мира, 84	0,23	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,07	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-22	котельная ул. Мира, 98	0,16	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	0,48	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-23	котельная ул. Мира, 113	1,95	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	2,4	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-24	котельная ул. Октябрьская, 97	1,06	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	3,28	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-25	котельная ул. Орджоникидзе, 78	0,59	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,87	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-26	котельная ул. Пушкина, 115	1,95	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,73	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-27	котельная ул. Свердлова, 13	0,2	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,87	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-28	котельная ул. Советская, 56	0,98	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,55	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, м ³	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
СТ-29	котельная ул. Советская, 64	0,16	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	0,28	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-30	котельная ул. Советская, 85	1,95	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	3,97	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-31	котельная ул. Товарная, 11	0,14	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,26	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-32	котельная ул. Товарная, 15	0,67	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник	Муниципальная собственность	3,75	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-33	котельная ул. Школьная, 13	2,93	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	2,72	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-34	котельная ул. Шлакобетонная, 1а	0,32	МУП «Елец-Сервис»	37601433	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,6	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-35	котельная ул. ул. Хлебная, д.3	0,52	МУП «Елец-Сервис»		источник, тепловые сети	Муниципальная собственность		не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-36	котельная ул. Победы, 1	1,73	МУП «Елец-Сервис»	14143	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	2,43	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-37	котельная ул. Пушкина, 123	0,4	МУП «Елец-Сервис»	14143	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,36	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-38	котельная ул. Маяковского, 1	0,96	МУП «Елец-Сервис»	14143	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	4,64	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-39	котельная ул. Мира, 94	0,86	МУП «Елец-Сервис»	14143	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	3,17	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-40	котельная ул. Мира, 124В	0,15	МУП «Елец-Сервис»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,53	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-41	котельная ул. Новополеводская, 1П	0,16	МУП «Елец-Сервис»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,76	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-42	котельная ул. Свердлова, 7В	0,16	МУП «Елец-Сервис»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,14	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-43	котельная ул.	3,03	МУП «Елец-Сервис»	15559	источник,	Муниципальная	23,1	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, м ³	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
	Новолипецкая, 3В		Сервис»		тепловые сети	собственность				Сервис»	деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-44	котельная ул. Л. Толстого, 4В	0,43	МУП «Елец-Сервис»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,56	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-45	котельная ул. Новолипецкая, 1Д	5,59	МУП «Елец-Сервис»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	54,01	не подавалась	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
ЕТО №3 (котельные ООО «Теплосервис»)											
СТ-46	котельная ул. Мира, 82	0,14	ООО «Теплосервис»	14143	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,21	не подавалась	3	ООО «Теплосервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-47	котельная ул.Ростовская д.1	0,86	ООО «Теплосервис»	14143	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	3,92	не подавалась	3	ООО «Теплосервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
ЕТО №4 (котельные ООО «Мегастрой»)											
СТ-48	котельная ул. 9 Декабря, 19В	0,34	ООО «Мегастрой»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	1,15	не подавалась	4	ООО «Мегастрой»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-49	котельная ул. Шоссейная, 1Б	0,34	ООО «Мегастрой»	15559	источник, тепловые сети	Муниципальная собственность	0,47	не подавалась	4	ООО «Мегастрой»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил организации теплоснабжения.

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

Размер собственного капитала;

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Таблица 10.4 - Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
ЕТО №1 (ТЭЦ и котельные филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)				
СТ-1	ЕТЭЦ	1	филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис»)				
СТ-2	котельная с. Александровка (ДСУЗ)	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-3	котельная мкр.	2	МУП «Елец-	п. 11 Правил (владение в

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
	Александровский, 13		Сервис»	соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-4	котельная ул. А. Оборотова, 4	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-5	котельная 3-ий Ламской переулок, 43а	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-6	котельная пер. Верхний, 1	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-7	котельная ул. Вермишева, 29а	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-8	котельная ул. Горького, 80	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-9	котельная ул. 9-го Декабря, 72	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-10	котельная ул.	2	МУП «Елец-	п. 11 Правил (владение в

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
	Допризывников, 1а		Сервис»	соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-11	котельная ул. Дякина, 1	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-12	котельная ул. Елецкая, 4	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-13	котельная ул. Колхозная, 2	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-14	котельная ул. Коммунаров, 5а	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-15	котельная ул. Коммунаров, 40	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-16	котельная ул. Коммунаров, д. 89А	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-17	котельная ул. К. Маркса, 17	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
				наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-18	котельная ул. Ленина, 73	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-19	котельная ул. Ленина, 88	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-20	котельная Мало - Томский пер.д. 10	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-21	котельная ул. Мира, 84	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-22	котельная ул. Мира, 98	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-23	котельная ул. Мира, 113	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-24	котельная ул. Октябрьская, 97	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
				наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-25	котельная ул. Орджоникидзе, 78	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-26	котельная ул. Пушкина, 115	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-27	котельная ул. Свердлова, 13	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-28	котельная ул. Советская, 56	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-29	котельная ул. Советская, 64	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-30	котельная ул. Советская, 85	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-31	котельная ул. Товарная, 11	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
				наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-32	котельная ул. Товарная, 15	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью)
СТ-33	котельная ул. Школьная, 13	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-34	котельная ул. Шлакобетонная, 1а	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-35	котельная ул. ул. Хлебная, д.3	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-36	котельная ул. Победы, 1	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-37	котельная ул. Пушкина, 123	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-38	котельная ул.	2	МУП «Елец-	п. 11 Правил (владение в

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
	Маяковского, 1		Сервис»	соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-39	котельная ул. Мира, 94	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-40	котельная ул. Мира, 124В	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-41	котельная ул. Новолипецкая, 1П	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-42	котельная ул. Свердлова, 7В	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-43	котельная ул. Новолипецкая, 3В	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-44	котельная ул. Л. Толстого, 4В	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
				наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-45	котельная ул. Новолипецкая, 1Д	2	МУП «Елец-Сервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
ЕТО №3 (котельные ООО «Теплосервис»)				
СТ-46	котельная ул. Мира, 82	3	ООО «Теплосервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-47	котельная ул.Ростовская д.1	3	ООО «Теплосервис»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
ЕТО №4 (котельные ООО «Мегастрой»)				
СТ-48	котельная ул. 9 Декабря, 19В	4	ООО «Мегастрой»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)
СТ-49	котельная ул. Шоссейная, 1Б	4	ООО «Мегастрой»	п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа, представлен в таблице ниже.

Технологические связи имеются между системами теплоснабжения, образованными на базе следующих теплоисточников: котельной ул. Коммунаров, 40 и котельной ул. Коммунаров, 89а, эксплуатируемых филиалом АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация».

Таблица 10.5 - Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Описание границ зон деятельности ЕТО
ЕТО №1 (ТЭЦ и котельные филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)				
СТ-1	ЕТЭЦ	1	филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	Зона действия ЕТЭЦ описывается улицами: 220-й Стрелковой Дивизии, Героев, Окружная дорога, Площадка Сахарного завода, пос. Сахарного завода, Ломоносова, Электриков, пос. ТЭЦ, пер. Береговой, Ани Гайтеровой, Пушкарская, Октябрьская, Лучковская, Мира, Костенко, пер. Мельничный, Октябрьская, Радиотехническая, Королева, Гагарина, Черокманова, п. Строитель, Костенко
ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис»)				
СТ-2	котельная с. Александровка (ДСУЗ)	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной с. Александровка (ДСУЗ) описывается улицами: Пер. Александровски, Александровская улица, Московское шоссе.
СТ-3	котельная мкр. Александровский, 13	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной мкр. Александровский, 13 описывается улицами: Александровская, Городская, Майский переулок
СТ-4	котельная ул. А. Оборотова, 4	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. А. Оборотова, 4 описывается улицами: А.Оборотова,4
СТ-5	котельная 3-ий Ламской переулок, 43а	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной 3-ий Ламской переулок, 43а описывается улицами: 3-й Ламской переулок, 43а; Школа №7 пос. Аргомач
СТ-6	котельная пер. Верхний, 1	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной пер. Верхний, 1 описывается улицами: Верхняя, д.17
СТ-7	котельная ул. Вермишева, 29а	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Вермишева, 29а описывается улицами: Южная, Рязано-Уральская, Путейская, Привокзальная, Яна Фабрициуса, Алёши Оборотова, Красноармейская, Орджоникидзе, Клубная, Новолипецкая, Транспортная
СТ-8	котельная ул. Горького,80	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Горького,80 описывается улицами: Разина, Максима Горького, 9 Декабря, Ленина
СТ-9	котельная ул. 9-го Декабря, 72	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. 9-го Декабря, 72 описывается улицами: Комсомольская, Разина, Стадионная, 9 Декабря
СТ-10	котельная ул. Допризывников, 1а	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Допризывников, 1а описывается улицами: Жилой Городок, Яна Фабрициуса, Допризывников
СТ-11	котельная ул. Дякина, 1	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Дякина, 1 описывается улицами: Дякина, 1; Дякина, 10
СТ-12	котельная ул. Елецкая, 4	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Елецкая, 4 описывается улицами: Комсомольская, Подгорная, Ленина, Елецкая
СТ-13	котельная ул. Колхозная, 2	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Колхозная, 2 описывается улицами: Колхозная, д. 2
СТ-14	котельная ул. Коммунаров, 5а	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Коммунаров, 5а описывается улицами: Коммунаров, д.5, Коммунаров, д.7
СТ-15	котельная ул. Коммунаров, 40	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Коммунаров, 40 описывается подключением Елецкой городской больницы №1 им. Н.А. Семашко
СТ-16	котельная ул. Коммунаров, д. 89А	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Коммунаров, 89а описывается улицами: Окружная дорога,9 Декабря, Мира, Толстова, Парковая, 220 Стрелковой Дивизии, Свердлова Зона действия котельной ул. Комсомольская, 89 описывается подключением ул. Комсомольская, 89 ул. Пригородная, 55 описывается подключением ул. Пригородная, 55
СТ-17	котельная ул. К. Маркса, 17	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. К. Маркса, 17 описывается улицами: Мира, д. 76; Карла Маркса, д. 15
СТ-18	котельная ул. Ленина, 73	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Ленина, 73 описывается улицами: Ленина, Льва Толстого, Максима Горького, Свердлова
СТ-19	котельная ул. Ленина, 88	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Ленина, 88 описывается улицами: Ленина, Коммунаров, Советская, Профсоюзная
СТ-20	котельная Мало - Томский пер.д. 10	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной Мало - Томский пер. д. 10 описывается улицами: пер. Мало-Томский 10
СТ-21	котельная ул. Мира, 84	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Мира, 84 описывается улицами: Мира,84
СТ-22	котельная ул. Мира, 98	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Мира, 98 описывается улицами: Мира, 98
СТ-23	котельная ул. Мира, 113	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Мира, 113 описывается улицами: Льва Толстого, Советская, Свердлова, Мира
СТ-24	котельная ул. Октябрьская, 97	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Октябрьская, 97 описывается улицами: Октябрьская, д. 97; Мира 83
СТ-25	котельная ул. Орджоникидзе, 78	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Орджоникидзе, 78 описывается улицами: Орджоник.78
СТ-26	котельная ул. Пушкина, 115	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Пушкина, 115 описывается улицами: Пушкина ,115; Кооперативная, д.8; Пушкина, д. 132
СТ-27	котельная ул. Свердлова, 13	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Свердлова, 13 описывается улицами: Свердлова, Ленина, Карла Маркса, Советская
СТ-28	котельная ул. Советская,56	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Советская,56 описывается улицами: Советская,62; Советская,56,а; Советская. 56
СТ-29	котельная ул. Советская, 64	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Советская, 64 описывается улицами: Советская, 64
СТ-30	котельная ул. Советская, 85	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Советская, 85 описывается улицами: Коммунаров, Ленина, Льва Толстого, Советская
СТ-31	котельная ул. Товарная, 11	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Товарная, 11 описывается улицами: Товарная, 11
СТ-32	котельная ул. Товарная, 15	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Товарная, 15 описывается улицами: Товарная, 34; Товарная, д. 19; Товарная, 32; Товарная, д. 17; Товарная 15; Товарная, 13
СТ-33	котельная ул. Школьная, 13	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Школьная, 13 описывается улицами: Известковая 77
СТ-34	котельная ул. Шлакобетонная, 1а	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Шлакобетонная, 1а описывается улицами: Шлакобетонная, д. 1а
СТ-35	котельная ул. ул. Хлебная, д.3	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. ул. Хлебная, д.3
СТ-36	котельная ул. Победы, 1	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Победы, 1 описывается улицами: Победы 1, 3, 5
СТ-37	котельная ул. Пушкина, 123	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Пушкина, 123 описывается улицами: Октябрьская 122; Октябрьская 120; Пушкина 150; Пушкина 123
СТ-38	котельная ул. Маяковского, 1	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Маяковского, 1 описывается улицами: Профсоюзная, Октябрьская, Коммунаров, Шевченко, Профсоюзная
СТ-39	котельная ул. Мира, 94	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Мира, 94 описывается улицами: Мира 92, 94; Октябрьская 127; Свердлова 12а; Свердлова 9; Мира 109
СТ-40	котельная ул. Мира, 124В	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Мира, 124В описывается улицами: Мира, 124В

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Описание границ зон деятельности ЕТО
СТ-41	котельная ул. Новолипецкая, 1П	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Новолипецкая, 1П описывается улицами: Новолипецкая, 1
СТ-42	котельная ул. Свердлова, 7В	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Свердлова, 7В описывается улицами: Свердлова, 7
СТ-43	котельная ул. Новолипецкая, 3В	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Новолипецкая, 3В описывается улицами: Новолипецкая, Шоссейная, Мичурина, Южная
СТ-44	котельная ул. Л. Толстого, 4В	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Л. Толстого, 4В описывается улицами: Льва Толстого, Октябрьская, Коммунаров, Мира
СТ-45	котельная ул. Новолипецкая, 1Д	2	МУП «Елец-Сервис»	Зона действия котельной ул. Новолипецкая, 1Д описывается улицами: Кротевича 3; Кротевича 3а; Кротевича 3б; Кротевича 5а; Кротевича 6; Кротевича 19а; Кротевича 27; Кротевича 31; Кротевича 33; Кротевича 37; Кротенвича 29; Новолипецкая 1К; Новолипецкая 1е
ЕТО №3 (котельные ООО «Теплосервис»)				
СТ-46	котельная ул. Мира, 82	3	ООО «Теплосервис»	Зона действия котельной ул. Мира, 82 описывается улицами: Мира 82
СТ-47	котельная ул. Ростовская д.1	3	ООО «Теплосервис»	Зона действия котельной ул. Ростовская д.1 описывается улицами: Ростовская д.1
ЕТО №4 (котельные ООО «Мегастрой»)				
СТ-48	котельная ул. 9 Декабря, 19В	4	ООО «Мегастрой»	Зона действия котельной ул. 9 Декабря, 19В описывается улицами: 9 Декабря, Ленина, Профсоюзная, Советская
СТ-49	котельная ул. Шоссейная, 1Б	4	ООО «Мегастрой»	Зона действия котельной ул. Шоссейная, 1Б описывается улицами: Шоссейная, 1Б

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии содержат распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии согласно вариантам развития системы теплоснабжения г. Елец представлены в таблице ниже.

Таблица 11.1 – Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии согласно приоритетного плана развития

№ п/п	Наименование мероприятия	Распределение тепловой нагрузки	Срок реализации, год
1	Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Коммунаров 5 а	Тепловая нагрузка переводится на котельную ул. Коммунаров, 89а с выводом из эксплуатации котельной ул. Коммунаров, 5а	2031
2	Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Ленина 88.	Тепловая нагрузка переводится на котельную ул. Коммунаров, 89а с выводом из эксплуатации котельной ул. Ленина, 88	2031

12. Решения по бесхозным тепловым сетям

Согласно п. 6 ст. 15 «Закона о теплоснабжении» в случае выявления бесхозных тепловых сетей орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей.

Бесхозные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся, в порядке, определенном «Положением о принятии на учет бесхозных недвижимых вещей», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 г. № 580.

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие, что объект не имеет собственника, а также документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества. Также в заявлении указывается кадастровый (условный) номер объекта. Постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости осуществляется на основании заявления о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости. Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник не известен, в том числе являются выданные органами учета государственного и муниципального имущества документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах Федерального имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также на основании ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», структурными подразделениями администрации города Липецк ведется работа по выявлению, постановке на учет и регистрации права муниципальной собственности на тепловые сети, не имеющие балансодержателя, никем не обслуживаемые на территории города. Все мероприятия по постановке на учет с последующей регистрацией прав муниципальной собственности на объекты, собственник которых не определен, выполняются в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Елец подпрограммы «Коммунальное хозяйство» и финансируется из городского бюджета.

Затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких сетей учитываются при установлении тарифов соответствующей организации на следующий период регулирования.

Для решения вопроса приема в муниципальную собственность, а также проведения процедуры государственной регистрации права проводится инвентаризация и изготавливается техническая документация (тех. паспорт и тех. план).

Указанные сети в установленном порядке ставятся на учет как бесхозные, передаются в судебном порядке в муниципальную собственность, а затем, в целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом и обеспечения технического содержания концессионным соглашением определяется эксплуатирующая организация. Отработан механизм взаимодействия структурных подразделений с момента выявления тепловых сетей, не имеющих балансодержателя, до регистрации права муниципальной собственности.

Перечень бесхозяйных участков тепловых сетей приведен в таблицах ниже. Значительная часть выявленных бесхозяйных тепловых сетей относится к распределительным и внутриквартальным сетям.

Таблица 12.1 - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей г. Елец (в зоне котельных филиала МУП «Елец-Сервис»)

№ п/п	Источник теплоснабжения	Участок тепловой сети (от ТК_ до границы с потребителем, либо прочее)	Протяженность, м (предположительно)	Диаметр, мм	Способ прокладки бесхозяйных тепловых сетей	Оценка состояния бесхозяйных тепловых сетей	Объект
1	ул. Товарная, 15	от ТК-2 до амбулатории	4	76	непроходной канал	неудовлетворительное	амбулатория ул.Товарная 15
2	сл. Александровская, ДСУ	от ТК-1 до ввода в ж.д. Александровская, 1в	175	108	непроходной канал	неудовлетворительное	общежитие на территории ДСУ Александровская, 1в
3	сл. Александровская, ДСУ	от места врезки до зданий УМВД Московское шоссе, 18	180	108	непроходной канал	неудовлетворительное	УМВД Московское шоссе, 18
4	мкр. Александровский, 13	от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 10	12	133	бесканальная, ППУ	хорошее	мкр. Александровский, 10
5	мкр. Александровский, 13	от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 8	64	133	бесканальная, ППУ	хорошее	мкр. Александровский, 8
6	мкр. Александровский, 13	от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 9	25,15	133	бесканальная, ППУ	хорошее	мкр. Александровский, 9
7	мкр. Александровский, 13	от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 5	22,975	133	бесканальная, ППУ	хорошее	мкр. Александровский, 5
8	мкр. Александровский, 13	от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 6	105	133	бесканальная, ППУ	хорошее	мкр. Александровский, 6
9	мкр. Александровский, 13	от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 3	8	108	бесканальная, ППУ	хорошее	мкр. Александровский, 3
10	мкр. Александровский, 13	от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 1	95	133	бесканальная, ППУ	хорошее	мкр. Александровский, 1
11	мкр. Александровский, 13	от места врезки до ввода в здание школы №12 мкр. Александровский, 15	90	159	бесканальная, ППУ	хорошее	школа №12 мкр. Александровский, 15
12	мкр. Александровский, 13	от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 11	140	133	бесканальная, ППУ	хорошее	мкр. Александровский, 11
13	мкр. Александровский, 13	от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 18	280	133	бесканальная, ППУ	хорошее	мкр. Александровский, 18
14	мкр. Александровский, 13	от места врезки до ввода в здание детского сада мкр. Александровский, 24	400		бесканальная, ППУ	хорошее	дет. сад №15 мкр. Александровский, 24
15	ул. Вермишева, 29а	от ТК-2 до Вермишева, 31 (общежитие ЖД техникума)	115	89	непроходной канал	неудовлетворительное	общежитие ЖД техникума
16	ул. Вермишева, 29а	от ТК-6 до клиники Шаталова Новоліпецкая, 38	49,5	57	непроходной канал	неудовлетворительное	клиника доктора Шаталова Новоліпецкая, 38
17	ул. Вермишева, 29а	от клиники Шаталова	38,1	57	непроходной	неудовлетворительное	детская ЖД поликлиника

№ п/п	Источник теплоснабжения	Участок тепловой сети (от ТК_ до границы с потребителем, либо прочее)	Протяженность, м (предположительно)	Диаметр, мм	Способ прокладки бесхозяйных тепловых сетей	Оценка состояния бесхозяйных тепловых сетей	Объект
		Новолипецкая, 38 до детской ЖД поликлиники Новолипецкая,36			канал		Новолипецкая,36
18	ул. Вермишева, 29а	от ж.д. Вермишева, 18 до ж.д. Вермишева, 16	45	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Вермишева, 16
19	ул. Вермишева, 29а	от ТК-8а до ж.д. Новолипецкая, 9	10	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Новолипецкая, 9
20	ул. Вермишева, 29а	от ТК-8 до ж.д. Вермишева, 14а	58,3	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Вермишева, 14а
21	ул. Вермишева, 29а	от врезки до ж.д. Вермишева, 14	96,5	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Вермишева, 14
22	ул. Вермишева, 29а	от ТК-10б до ж.д. Транспортная, 1в	15	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Транспортная, 1в
23	ул. Вермишева, 29а	от ТК-12 до ж.д. Вермишева, 21	53,4	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Вермишева, 21
24	ул. Вермишева, 29а	от ТК-13 до дет. сада №84	80	89	непроходной канал	неудовлетворительное	дет.сад №84 Вермишева, 17а
25	ул. Вермишева, 29а	от ТК-15 до ж.д. Вермишева, 11, 13, 15	158	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Вермишева, 11, 13, 15
26	ул. Вермишева, 29а	от ТК-17 до ж.д. Вермишева, 9	36,2	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Вермишева, 9
27	ул. Вермишева, 29а	от ТК-18 до ж.д. Орджоникидзе, 2а	33,4	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 2а
28	ул. Вермишева, 29а	от ТК-20 до адм. зданий Орджоникидзе, 5 и Орджоникидзе, 7в (муз. школа)	120	89	непроходной канал	неудовлетворительное	адм. зданий Орджоникидзе, 5 и Орджоникидзе, 7в (муз. школа)
29	ул. Вермишева, 29а	от ТК-21 до ж.д. Орджоникидзе, 3	20,8	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 3
30	ул. Вермишева, 29а	от ТК-22 до ж.д. Орджоникидзе, 7б, 7г	162,6	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 7б, 7г
31	ул. Вермишева, 29а	от ТК-22 до ж.д. Орджоникидзе, 7б, 7г	25	40	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 7б, 7г
32	ул. Вермишева, 29а	от ТК-24 до ж.д. Привокзальная, 6, 8	4,3	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Привокзальная, 6, 8
33	ул. Вермишева, 29а	от ТК-24 до ж.д.	25,7	32	непроходной	неудовлетворительное	ж.д. Привокзальная, 6, 8

№ п/п	Источник теплоснабжения	Участок тепловой сети (от ТК_ до границы с потребителем, либо прочее)	Протяженность, м (предположительно)	Диаметр, мм	Способ прокладки бесхозных тепловых сетей	Оценка состояния бесхозных тепловых сетей	Объект
		Привокзальная, 6, 8			канал		
34	ул. Вермишева, 29а	от ТК-27 до ж.д. Орджоникидзе, 7а	40	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 7а
35	ул. Вермишева, 29а	от ТК-28а до ТК-28б	7	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Привокзальная, 13, 15, 17
36	ул. Вермишева, 29а	от ТК-28б до ж.д. Привокзальная, 13	48,5	32	непроходной канал надземка	неудовлетворительное	ж.д. Привокзальная, 13
37	ул. Вермишева, 29а	от ТК-28б до ж.д. Привокзальная, 15,17	9,7	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Привокзальная, 15, 17
38	ул. Вермишева, 29а	от ТК-30 до ж.д. Привокзальная, 4	5,9	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Привокзальная, 4
39	ул. Вермишева, 29а	от ТК-31 до ТК-31б	60	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Привокзальная, 5, 7
40	ул. Вермишева, 29а	от ТК-31б до ж.д. Привокзальная, 5, 7	55,7	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Привокзальная, 5, 7
41	ул. Вермишева, 29а	от ТК-32 до здания дома связи РЖД Привокзальная, 2а	55	108	непроходной канал	неудовлетворительное	здание дома связи РЖД Привокзальная, 2а
42	ул. Вермишева, 29а	от ТК-32 до адм. здания ЛОВД и гаражей Привокзальная, 2	3	57	непроходной канал	неудовлетворительное	адм. здания ЛОВД и гаражи Привокзальная, 2
43	ул. Вермишева, 29а	от ТК-35 до гимназии №97 Клубная, 10			непроходной канал	неудовлетворительное	гимназия №97 Клубная, 10
44	ул. Вермишева, 29а	от ТК-36 до ж.д. Клубная, 6а	5,1	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Клубная, 6а
45	ул. Вермишева, 29а	от ТК-36 до ж.д. Клубная, 8	55,6	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Клубная, 8
46	ул. Вермишева, 29а	от ТК-36а до ж.д. Клубная, 6	18,8	32	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Клубная, 6
47	ул. Вермишева, 29а	от ТК-37 до ж.д. Клубная, 1	20	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Клубная, 1
48	ул. Вермишева, 29а	от ТК-37 до выхода из теплового узла из ж.д. Клубная, 1	70	159	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Клубная, 1
49	ул. Вермишева, 29а	от выхода из теплового узла из ж.д. Клубная, 1 до ж.д. Орджоникидзе, 14	51,5	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 14

№ п/п	Источник теплоснабжения	Участок тепловой сети (от ТК_ до границы с потребителем, либо прочее)	Протяженность, м (предположительно)	Диаметр, мм	Способ прокладки бесхозных тепловых сетей	Оценка состояния бесхозных тепловых сетей	Объект
50	ул. Вермишева, 29а	от ввода в ж.д. Орджоникидзе, 14 до ж.д. Орджоникидзе, 16	60	159	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 16
51	ул. Вермишева, 29а	от ТК-38б до ж.д. Орджоникидзе, 10а	15	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 10а
52	ул. Вермишева, 29а	от ТК-38б до ж.д. Орджоникидзе, 10	20	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 10
53	ул. Вермишева, 29а	от ТК-39 до ж.д. Орджоникидзе, 8а	34,7	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 8а
54	ул. Вермишева, 29а	от ж.д. Орджоникидзе, 6а до ж.д. Орджоникидзе, 4	90	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 4
55	ул. Вермишева, 29а	от ж.д. Орджоникидзе, 4 до здания Орджоникидзе, 6	10	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 6а
56	ул. Вермишева, 29а	от ТК-40 до спорткомплекса Локомотив Орджоникидзе, 9	70	133	непроходной канал	неудовлетворительное	спорткомплекс Локомотив Орджоникидзе, 9
57	ул. Вермишева, 29а	от ТК-41 до ж.д. Лесные дворы, 2	21	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Лесные дворы, 2
58	ул. Вермишева, 29а	от ТК-42 до Клуба Железнодорожников	12	57	непроходной канал	неудовлетворительное	Клуба Железнодорожников
59	ул. Вермишева, 29а	от ж.д. Клубная, 4 до ж.д. Клубная, 2	20,5	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Клубная, 2
60	ул. Вермишева, 29а	от ТК-43 до ж.д. Клубная, 2в	19,2	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Клубная, 2в
61	ул. Вермишева, 29а	от ТК-43 до школы "Развитие" Клубная, 2б	60	57	непроходной канал	неудовлетворительное	школа "Развитие" Клубная, 2б
62	ул. Вермишева, 29а	от ТК-46 до ж.д. Клубная, 2г	7,45	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Клубная, 2г
63	ул. Вермишева, 29а	от ж.д. Клубная, 1в до ж.д. Клубная, 1г	42,9	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Клубная, 1г
64	ул. Вермишева, 29а	от ТК-48 до ж.д. Соцгородок, 13	35,5	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Соцгородок, 13
65	ул. Вермишева, 29а	от ТК-50 до ТК-50а	100	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Я.Фабрициуса, 4
66	ул. Вермишева, 29а	от ТК-50а до ж.д. Я. Фабрициуса, 4	6	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Я.Фабрициуса, 4
67	ул. Вермишева, 29а	от ТК-50а до ж.д.	66	76	непроходной	неудовлетворительное	ж.д. Я.Фабрициуса, 2

№ п/п	Источник теплоснабжения	Участок тепловой сети (от ТК_ до границы с потребителем, либо прочее)	Протяженность, м (предположительно)	Диаметр, мм	Способ прокладки бесхозяйных тепловых сетей	Оценка состояния бесхозяйных тепловых сетей	Объект
		Я.Фабрициуса, 2			канал		
68	ул. Вермишева, 29а	от ТК-50 до дет. сада №71 Я.Фабрициуса, 6а	100	89	непроходной канал	неудовлетворительное	дет. сад №71 Я.Фабрициуса, 6а
69	ул. Вермишева, 29а	от ж.д. Я.Фабрициуса, 3 до ж.д. Допризывников, 2	28,5	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Допризывников, 2
70	ул. Вермишева, 29а	от ТК-52 до ж.д. Орджоникидзе, 11	80	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 11
71	ул. Вермишева, 29а	от ТК-53 до ж.д. Соцгородок, 2	97,4	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Соцгородок, 2
72	ул. Вермишева, 29а	от ТК-58 до ж.д. Соцгородок, 12	50	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Соцгородок, 12
73	ул. Вермишева, 29а	от ТК-59 до ж.д. Я.Фабрициуса, 12	65	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Я.Фабрициуса, 12
74	ул. Вермишева, 29а	от ТК-59 до ж.д. Я.Фабрициуса, 8	68,9	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Я.Фабрициуса, 8
75	ул. Вермишева, 29а	от ТК-61 точки врезки к ж.д. Соцгородок, 6	90	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Соцгородок, 4, 6
76	ул. Вермишева, 29а	от точки врезки к ж.д. Соцгородок, 6 и до ТК-61а	106,6	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Соцгородок, 6
77	ул. Вермишева, 29а	от ТК-61а до ж.д. Соцгородок, 4	1,5	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Соцгородок, 4
78	ул. Вермишева, 29а	от ТК-62 до ж.д. Я.Фабрициуса, 14	15	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Я.Фабрициуса, 14
79	ул. Вермишева, 29а	от ж.д. Я.Фабрициуса, 14 до ж.д. Я.Фабрициуса, 16	15	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Я.Фабрициуса, 16
80	ул. Вермишева, 29а	от ТК-64 до Красноармейская, 45	30	108	непроходной канал	неудовлетворительное	Красноармейская, 45
81	ул. Вермишева, 29а	от Красноармейская, 45 до ж.д. Красноармейская, 41	28,5	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Красноармейская, 41
82	ул. Вермишева, 29а	от ТК-69 до ж.д. Путейская, 2а	40	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Путейская, 2а
83	ул. Вермишева, 29а	от ТК-70 до ТК-70а	70	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ЖД баня Рязано-Уральская, 101
84	ул. Вермишева, 29а	от ТК-70а до дет. сада №111 Путейская, 10а	6	57	непроходной канал	неудовлетворительное	дет. сад №111 Путейская, 10а

№ п/п	Источник теплоснабжения	Участок тепловой сети (от ТК_ до границы с потребителем, либо прочее)	Протяженность, м (предположительно)	Диаметр, мм	Способ прокладки бесхозяйных тепловых сетей	Оценка состояния бесхозяйных тепловых сетей	Объект
85	ул. Вермишева, 29а	от ТК-74 до ж.д.Путейская, 20а	36	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д.Путейская, 20а
86	ул. Вермишева, 29а	от ввода в ж.д.Путейская, 20 до адм. здания Путейская,3			непроходной канал	неудовлетворительное	адм. здания Путейская,3
87	ул. Вермишева, 29а	от ТК-75 до ж.д.Путейская, 12а	10	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д.Путейская,12а
88	ул. Вермишева, 29а	от ТК-77 до ж.д. Южная,84	140	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Южная,84
89	ул. Вермишева, 29а	от ТК-85 до школы №95	106,05	108	непроходной канал	неудовлетворительное	здание школы №95
90	ул. Вермишева, 29а	от ТК-86 до ТК-86а	29	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Рязано-Уральская, 9
91	ул. Вермишева, 29а	от ТК-86а до ж.д. Рязано-Уральская, 9	20,3	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Рязано-Уральская, 9
92	ул. Вермишева, 29а	от ТК-36 до ж.д. Клубная, 6а	5,1	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Клубная, 6а
93	ул. Вермишева, 29а	от ТК-24 до ж.д. Орджоникидзе, 1	60,8	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Орджоникидзе, 1
94	ул. Вермишева, 29а	от ТК-79 до ж.д. Рязано-Уральская, 526	10,5	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Рязано-Уральская, 526
95	ул. Вермишева, 29а	от ТК-88 до ж.д. Шоссейная, 1а	5,7	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Шоссейная, 1а
96	ул. Вермишева, 29а	от ТК-49 до ж.д. Яна-Фабрициуса, 6	27,9	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Яна-Фабрициуса, 6
97	ул. Вермишева, 29а	от ТК-59 до ж.д. Яна-Фабрициуса, 10	4,9	57	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Яна-Фабрициуса, 10
98	ул. 9 Декабря, 72	от ТК-2 до ж.д. С.Разина, 21а	75,9	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж/дом по ул. С. Разина, 21а
99	ул. 9 Декабря, 72	от ТК-2 до ж.д. Комсомольская, 95	65	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж/дом по ул. Комсомольска, 95
100	ул. Допризывников, 1а	от ТК-2 до канализационной насосной №6, Допризывников,1	6	57	непроходной канал	неудовлетворительное	канализационная насосная №6, Допризывников,1
101	ул. Допризывников, 1а	от ТК-14 до здания магазина	2	57	непроходной канал	неудовлетворительное	здание магазина
102	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-8а до школы-лицея №5	34	89	непроходной	неудовлетворительное	школа-лицей №5

№ п/п	Источник теплоснабжения	Участок тепловой сети (от ТК_до границы с потребителем, либо прочее)	Протяженность, м (предположительно)	Диаметр, мм	Способ прокладки бесхозных тепловых сетей	Оценка состояния бесхозных тепловых сетей	Объект
					канал		
103	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-10 до ж.д. Спутников, 3	120	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Спутников, 3
104	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-126 до ж.д. Спутников, 15/2	14	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Спутников, 15/2
105	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-13 до ж.д. Спутников, 13	10,5	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Спутников, 13
106	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-14 до ж.д. Спутников, 13	11,1	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Спутников, 13
107	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-16 до ж.д. Спутников, 7а	60	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Спутников, 7а
108	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-16а до ж.д. Спутников, 1	105	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Спутников, 1
109	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-27 до зданий автобазы №4 Коммунаров, 57	16	108	непроходной канал	неудовлетворительное	здания автобазы №4 Коммунаров, 57
110	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-30 до детского сада №32 ул.Коммунаров, 107а	34,16	76	непроходной канал	неудовлетворительное	детский сад №32 ул.Коммунаров, 107а
111	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-31а до ж.д. Коммунаров, 113	15	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 113
112	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-33 до здания Коммунаров, 115		57	непроходной канал	неудовлетворительное	здание Коммунаров, 115
113	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-54 до ж.д. Коммунаров, 66	18,5	159	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 66
114	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-61 до ж.д. Коммунаров, 81	45	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 81
115	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-62 до ж.д. Коммунаров, 75	38,5	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 75
116	ул. Коммунаров, 89а	от точки врезки до ж.д. Коммунаров, 79	22,7	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 79
117	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-76 до ж.д. Пригородная, 32а	5	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Пригородная, 32а
118	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-81 до корпус №1 (главный корпус) горбольницы №1	18,25	89	непроходной канал	неудовлетворительное	корпус №1 (главн. корпус) горбольницы №1
119	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-82 до корпус №2	11	89	непроходной	неудовлетворительное	корпус №2

№ п/п	Источник теплоснабжения	Участок тепловой сети (от ТК_ до границы с потребителем, либо прочее)	Протяженность, м (предположительно)	Диаметр, мм	Способ прокладки бесхозных тепловых сетей	Оценка состояния бесхозных тепловых сетей	Объект
		(травматология) горбольницы №1			канал		(травматология) горбольницы №1
120	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-84 до корпус ЦСО (центральное стерилизационное отделение) горбольницы №1	81,7	76	непроходной канал	неудовлетворительное	корпус ЦСО горбольницы №1
121	ул. Коммунаров, 89а	от точки врезки к ж.д. Коммунаров, 68 до ж.д пер. Коммунаров, 2	4	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д пер. Коммунаров, 2
122	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-106 до ж.д. Спутников, 4	15	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Спутников, 4
123	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-108 до ж.д. Спутников, 10а	16	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Спутников, 10а
124	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-109 до ж.д. Спутников, 12	9	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Спутников, 12
125	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-110 до дет. сада №14 Спутников, 8а	12	76	непроходной канал	неудовлетворительное	дет. сад №14 Спутников, 8а
126	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-114 до ж.д. Коммунаров, 127	55	108	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 127
127	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-114 до ТК-114а	90	219	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 127а
128	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-114а до ТК-114б	35,8	219	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 127а
129	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-114б до ж.д. Коммунаров, 127а	25	159	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 127а
130	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-114б до ж.д. Коммунаров, 127б	36	159	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 127б
131	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-114а до ТК-114в	130	219	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 127в
132	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-114в до ТК-114г	50	159	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 127в
133	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-114г до ж.д. Коммунаров, 127в	8	159	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 127в
134	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-114г до ж.д. Коммунаров, 127г	40	133	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Коммунаров, 127г
135	ул. Коммунаров, 89а	от ТК-114г до адм. здания Коммунаров, 127д (МФЦ)	74	89	непроходной канал	неудовлетворительное	адм. здание Коммунаров, 127д (МФЦ)

№ п/п	Источник теплоснабжения	Участок тепловой сети (от ТК_ до границы с потребителем, либо прочее)	Протяженность, м (предположительно)	Диаметр, мм	Способ прокладки бесхозных тепловых сетей	Оценка состояния бесхозных тепловых сетей	Объект
136	ул. Коммунаров, 89а	от УТ-9 до ж.д. Свердлова, 1516	45	89	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Свердлова, 1516
137	ул. Коммунаров, 89а	от выхода из здания дет. поликлиники до УТ-12	7,3	159	непроходной канал	неудовлетворительное	детская поликлиника 220 Стрелковая дивизия
138	ул. Коммунаров, 89а	от УТ-12 до блоков А, Б, В детского больничного комплекса	8,15	159	непроходной канал	неудовлетворительное	блоки А, Б, В детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии
139	ул. Коммунаров, 89а	от УТ-12 до УТ-13	57,4	108	непроходной канал	неудовлетворительное	адм. - хоз. корпус детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии
140	ул. Коммунаров, 89а	от УТ-13 до адм. - хоз. корпуса	28,7	108	непроходной канал	неудовлетворительное	адм. - хоз. корпус детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии
141	ул. Коммунаров, 89а	от УТ-13 до УТ-14	50	108	непроходной канал	неудовлетворительное	адм. - хоз. корпус детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии
142	ул. Коммунаров, 89а	от УТ-14 до адм. - хоз. корпуса	8,9	57	непроходной канал	неудовлетворительное	адм. - хоз. корпус детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии
143	ул. Коммунаров, 89а	от УТ-14 до УТ-15	21,8	57	непроходной канал	неудовлетворительное	корпуса рентгена и архива детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии
144	ул. Коммунаров, 89а	от УТ-15 до рентгенкабинета	3,8	57	непроходной канал	неудовлетворительное	корпуса рентгена детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии
145	ул. Коммунаров, 89а	от УТ-15 до архива	21,6	57	непроходной канал	неудовлетворительное	корпуса архива детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии
146	ул. Коммунаров, 89а	от архива до УТ-16	30,5	57	непроходной канал	неудовлетворительное	корпуса архива детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии
147	ул. Коммунаров, 89а	от УТ-16 до овощехранилища	5,2	57	непроходной канал	неудовлетворительное	корпуса овощехранилища детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии

№ п/п	Источник теплоснабжения	Участок тепловой сети (от ТК_ до границы с потребителем, либо прочее)	Протяженность, м (предположительно)	Диаметр, мм	Способ прокладки бесхозных тепловых сетей	Оценка состояния бесхозных тепловых сетей	Объект
148	ул. Коммунаров, 89а	от УТ-16 до гаражей	24,9	57	непроходной канал	неудовлетворительное	гаражи детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии
149	ул. К. Маркса, 17	от котельной до здания бизнес центра по ул. К. Маркса, 15	50	57	надземная	неудовлетворительное	здание бизнес центра по ул. К. Маркса, 15
150	пер. Мало-Томский, 10а	от котельной до здания дет. сада №37	90	89	непроходной канал	неудовлетворительное	детский сад №37 пер.Мало-Томский 10
151	ул. Мира, 84	от точки опуска до школы №3, ул.Мира,84	20,3	89	непроходной канал	неудовлетворительное	школа №3 ул.Мира,84
152	ул. Советская, 64	от котельной до ж.д. Советская, 64	17,6	76	непроходной канал	неудовлетворительное	ж.д. Советская, 64
153	ул. Советская, 85	от ТК возле корпуса ЕГУ до дет. сада №21 Ленина,85	54	57	непроходной канал	неудовлетворительное	филиал д/с №21 ул. Ленина, 85 (д/сад №42)

Бесхозные источники тепловой энергии, центральные тепловые пункты, насосные станции на территории города отсутствуют.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и (или) городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Липецкой области на 2023 -2032 годы», утверждена Постановлением Правительства Липецкой области от 30.12.2022 №371 «Об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Липецкой области на 2023 -2032 годы» (далее - Региональная программа).

В Региональной программе решений о развитии системы газоснабжения г. Елец в части обеспечения топливом источников тепловой энергии – не предусматривается.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Поставщиком газа в Липецкую область является ПАО «НОВАТЭК». Газоснабжение потребителей Липецкой области сетевым природным газом осуществляется через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых дочерними предприятиями ПАО «Газпром» - ООО «Газпром трансгаз Москва» филиал Донское ЛПУМГ и филиал Елецкое ЛПУМГ, АО «Газпром газораспределение Липецк».

Проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории г. Елец - не выявлено.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Схема и программа развития электроэнергетики Липецкой области на 2023-2027 годы утверждена Постановлением Правительства Липецкой области от 28.04.2022 №204 «Об утверждении Схема и программа развития электроэнергетики Липецкой области на 2023-2027 годы» (далее – СиПРЭ).

В СиПРЭ решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации на территории г. Елец - источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения - не предусматривается.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложений по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории г. Елец в схеме теплоснабжения г. Елец - не предусматривается.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Мероприятий в части, относящейся к системам теплоснабжения на территории г. Елец, в утвержденной схеме водоснабжения и водоотведения г. Елец – не предусматривается.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Для обеспечения согласованности схемы водоснабжения и водоотведения г. Елец с указанными в схеме теплоснабжения г. Елец решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения предлагается при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения г. Елец учесть:

- реализацию мероприятия по водоснабжению строящейся в г. Елец 2023г. котельной мощностью 0,6 МВт необходимой для теплоснабжения жилого дома г. Елец, ул. Хлебная д.3, с отключением его от котельной ИК-4 ул. Кротевича, 6а, эксплуатируемой ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Липецкой области. Мероприятие предусмотрено в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Елец.

- реализацию мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. Мероприятия предусмотрены в Главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Елец.

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Подробные данные по индикаторам систем централизованного теплоснабжения г. Ельца представлены в Главе 13 обосновывающих материалов.

Данные по основным индикаторам также приведены ниже в таблицах.

Таблица 14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км за 2025- 2045 г.г.

Показатель	Ед. измерения	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)	ед./ 1км	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис»)	ед./ 1км	0,101	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой")	ед./ 1км	0,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой")	ед./ 1км	0,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч за 2025- 2045 г.г.

Показатель	Ед. измерения	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)	ед./1Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис»)	ед./1Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой")	ед./1Гкал/ч	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой")	ед./1Гкал/ч	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 14.3 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников

[illegible]

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Теплоисточник №	24	Котельная ул. Октябрьская, 97																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37	171,37
Теплоисточник №	25	Котельная ул. Орджоникидзе, 78																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23	160,23
Теплоисточник №	26	Котельная ул. Пушкина, 115																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Теплоисточник №	27	Котельная ул. Свердлова, 13																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63	159,63
Теплоисточник №	28	Котельная ул. Советская, д. 56																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29
Теплоисточник №	29	Котельная ул. Советская, 64																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02
Теплоисточник №	30	Котельная ул. Советская, 85																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
Теплоисточник №	31	Котельная ул. Товарная, 11																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68	161,68
Теплоисточник №	32	Котельная ул. Товарная, 15																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08
Теплоисточник №	33	Котельная ул. Школьная, д.13																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29	161,29
Теплоисточник №	34	Котельная ул. Шлакобетонная, 1																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02	167,02
Теплоисточник №	35	Котельная ул. Хлебная, д.3																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85	156,85
Теплоисточник №	36	Котельная ул. Победы, 1																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал		156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8
Теплоисточник №	37	Котельная ул. Пушкина, 123																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал		160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1	160,1
Теплоисточник №	38	Котельная ул. Маяковского, 1																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал		157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
Теплоисточник №	39	Котельная ул. Мира, 82																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал		161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5
Теплоисточник №	40	Котельная ул. Мира, 94																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал		155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1
Теплоисточник №	41	Котельная ул. Ростовская, 1																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал		158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2	158,2
Теплоисточник №	42	Котельная ул. Мира, 124В																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал		169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4
Теплоисточник №	43	Котельная ул. Новолипецкая, 1П																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал		169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4
Теплоисточник №	44	Котельная ул. Свердлова, 7В																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал		169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Новолипецкая, 3В																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал		169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Толстого, 4В																				
Средневзвешенный НУР	кг.у.т/Гкал		169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Теплоисточник №	48	Котельная ул. Новолипецкая, 1Д																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал		169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4
Теплоисточник №	48	Котельная ул. 9 Декабря, 19В																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал		169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4
Теплоисточник №	49	Котельная ул.Шоссейная д.1б																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал		169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4
ЕТО №3 (ООО «Теплосервис»)																						
Теплоисточник №	36	Котельная ул. Победы, 1																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	156,8	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	37	Котельная ул. Пушкина, 123																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	160,1	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	38	Котельная ул. Маяковского, 1																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	157,6	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	39	Котельная ул. Мира, 82																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	161,5	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	40	Котельная ул. Мира, 94																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	155,1	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	41	Котельная ул. Ростовская, 1																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	158,2	Передано в казну городского округа город Елец																			
ЕТО №4 (ООО "Мегастрой")																						
Теплоисточник №	42	Котельная ул. Мира, 124В																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	169,4	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	43	Котельная ул. Новолипецкая, 1П																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	169,4	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	44	Котельная ул. Свердлова, 7В																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	169,4	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Новолипецкая, 3В																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	169,4	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	46	Котельная ул. Толстого, 4В																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	169,4	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	48	Котельная ул. Новолипецкая, 1Д																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	169,4	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	48	Котельная ул. 9 Декабря, 19В																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	169,4	Передано в казну городского округа город Елец																			
Теплоисточник №	49	Котельная ул.Шоссейная д.1б																				
Средневзвешенный НУР	кгу.т/Гкал	169,4	Передано в казну городского округа город Елец																			

Таблица 14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на источниках тепловой энергии городского округа																							
№ п/п	Источник теплоснабжения	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001																							
1	Елецкая ТЭЦ	Гкал/м2	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426	2,426
		Гкал/м3	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002																							
2	Котельная сл. Александровка	Гкал/м2	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная мкр. Александровский, 13	Гкал/м2	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Котельная ул. А. Оборотова, 4	Гкал/м2	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч)	Гкал/м2	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Котельная пер. Верхний, 1	Гкал/м2	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Котельная ул. Вермишева, 29а	Гкал/м2	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Котельная ул. Горького,80	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Котельная ул. 9-го Декабря, 70	Гкал/м2	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Котельная ул. Допризывников, 1а	Гкал/м2	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
		Гкал/м3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11	Котельная ул. Дякина, 1	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Котельная ул. Елецкая, 4	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Котельная ул. Колхозная, 2	Гкал/м2	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Котельная ул. Коммунаров, 5а	Гкал/м2	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98															
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
16	Котельная ул. Коммунаров, 89а	Гкал/м2	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
		Гкал/м3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
17	Котельная ул. К. Маркса, 17	Гкал/м2	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Котельная ул. Ленина, 73	Гкал/м2	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Котельная ул. Ленина, 88	Гкал/м2	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11															
		Гкал/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
20	Котельная Мало - Томский пер.д.10	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
		Гкал/м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Котельная ул. Мира, 124В	Гкал/м2		277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513	277,0513
		Гкал/м3		1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05	1,01E-05
43	Котельная ул. Новолипецкая, 1П	Гкал/м2		2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966	2,068966
		Гкал/м3		0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933	0,001933
44	Котельная ул. Свердлова, 7В	Гкал/м2		259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571	259,0571
		Гкал/м3		7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06	7,72E-06
45	Котельная ул. Новолипецкая, 3В	Гкал/м2		0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313	0,025313
		Гкал/м3		26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535	26,70535
46	Котельная ул. Л. Толстого, 4В	Гкал/м2		1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973	1,52973
		Гкал/м3		0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765	0,01765
47	Котельная ул. Новолипецкая, 1Д	Гкал/м2		0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599	0,014599
		Гкал/м3		84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865	84,1865
48	Котельная ул. 9 Декабря, 19В	Гкал/м2		1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516	1,983516
		Гкал/м3		0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579	0,009579
49	Котельная ул. Шоссейная, 1Б	Гкал/м2		10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353	10,32353
		Гкал/м3		0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387	0,000387
ООО "Теплосервис» ЕТО №003																							
36	Котельная ул. Победы , 1	Гкал/м2	26,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Котельная ул. Пушкина , 123	Гкал/м2	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Котельная ул. Маяковского, 1	Гкал/м2	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Котельная ул. Мира, 82	Гкал/м2	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Котельная ул. Мира, 94	Гкал/м2	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Котельная ул. Ростовская д.1	Гкал/м2	6,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "Мегастрой" ЕТО №004																							
42	Котельная ул. Мира, 124В	Гкал/м2	277,0513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	1,01E-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Котельная ул. Новолипецкая, 1П	Гкал/м2	2,068966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	0,001933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Котельная ул. Свердлова, 7В	Гкал/м2	259,0571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	7,72E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Котельная ул.	Гкал/м2	0,025313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Источник теплоснабжения	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Новолипецкая, 3В																						
		Гкал/м3	26,70535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Котельная ул. Л. Толстого, 4В	Гкал/м2	1,52973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	0,01765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Котельная ул. Новолипецкая, 1Д	Гкал/м2	0,014599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	84,1865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Котельная ул. 9 Декабря, 19В	Гкал/м2	1,983516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	0,009579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Котельная ул. Шоссейная, 1Б	Гкал/м2	10,32353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Гкал/м3	0,000387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 14.5 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности по Богородскому городскому округу в 2025-2045 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002																						
котельная Александровка (тер. ДСУ-3), г.Елец (ДСУЗ)																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
котельная мкр. Александровский, д.13																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
котельная ул. А. Оборотова, д. 4, г.Елец,																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
котельная пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
котельная пер. Верхний, д.1, п. Ольшанец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
котельная по ул. Вермишева, 29-А, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
котельная ул. Горького, д.80, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
котельная ул. 9-го Декабря, д.70, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
котельная ул. Допризывников, д.1, г.Елец,																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
котельная ул. Дякина, д.10, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
котельная ул. Елецкая, д.4, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
котельная ул. Колхозная, д.2, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
котельсея ул. Коммунаров, д. 5а, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1															
котельная ул. Коммунаров, д. 40, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
котельная ул. Коммунаров, д. 89 а, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
котельная ул. К. Маркса, д.17, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
котельная ул. Ленина, д.73, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
котельная ул. Ленина, д.88, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6															
котельная пер. М. Томский, д. 10а, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
котельная ул. Мира, д.84, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
котельна ул. Мира, д. 98, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
котельная ул. Мира, д. 113, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
котельная ул. Октябрьская, д.97, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
котельная ул. Орджоникидзе, д.78, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
котельная ул. Пушкина, д.115, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
котельная ул. Свердлова, д. 13, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
котельная ул. Советская, д. 56, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
котельная ул. Советская, д. 64, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
котельная ул. Советская, д. 85, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
котельная ул. Товарная, 11, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
котельная ул. Товарная, 15, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
котельная ул. Школьная, д. 13, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
котельная ул. Шлакобетонная, д.1а, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
котельной ул. Хлебная, д.3, г.Елец																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
пл. Победы, 1																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
ул. Пушкина, 123																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
ул. Маяковского, 1																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ул. Мира, 82																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
ул. Мира, 94																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
ул. Ростовская, 1																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
ул.Мира д.124в																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
ул.Новолипецкая д.1п																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
ул.Свердлова д. 7в																						
Коэффициент использования установленной тепловой	%	-	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2

Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
мощности																						
ул.Новолипецкая д.3в																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
ул.Л.Толстого д.4в																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
ул.Новолипецкая д.1д																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
ул.9 Декабря д.19в																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
ул.Шоссейная д.1б																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	-	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
ООО "Теплосервис» ЕТО №003																						
пл. Победы, 1																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул. Пушкина, 123																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул. Маяковского, 1																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	86,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул. Мира, 82																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул. Мира, 94																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул. Ростовская, 1																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "Мегастрой" ЕТО №004																						
ул.Мира д.124в																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул.Новолипецкая д.1п																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	19,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул.Свердлова д. 7в																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул.Новолипецкая д.3в																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул.Л.Толстого д.4в																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул.Новолипецкая д.1д																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул.9 Декабря д.19в																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ул.Шоссейная д.1б																						
Коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке Богородского городского округа в 2025-2045 годах

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке , м2/Гкал/ч																				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6	298,6
2	МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002	2932,5	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1	3173,1
3	ООО "Теплосервис» ЕТО №003	97,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ООО "Мегастрой" ЕТО №004	142,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе:	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
из производственных отборов;	%	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
из теплофикационных отборов	%	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4
из отборов противодавления	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из конденсаторов	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из ПВК	%	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
из РОУ	%	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
от ГПСВ котлов-утилизаторов	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Наименование показателя	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;	г/кВт-ч	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5	483,5

Таблица 14.9 Коэффициент использования теплоты топлива

Наименование	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Елецкая ТЭЦ	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2

Таблица 14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии в 2025-2045 годах

Наименование	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)	н/д	н/д	н/д	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис»)	н/д	н/д	н/д	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой")	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой")	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 14.11 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	Адрес	Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей, лет
ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)			
1	Елецкая ТЭЦ	Липецкая обл., г. Елец, пос. ТЭЦ	58,90
ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис»)			
2	Александровка (тер. ДСУ-3)	сл. Александровка (ДСУ3)	37,05
3	мкр. Александровский, д.13	мкр. Александровский, 13	17,10
4	ул. А. Оборотова, д. 4	ул. А. Оборотова, 4	27,55
5	пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)	3-ий Ламской переулок, 43а	23,75
6	пер. Верхний, д.1	пер. Верхний, 1	38,95
7	ул. Вермишева, 29-А	ул. Вермишева, 29а	53,20
8	ул. Горького, д.80	ул. Горького,80	51,30
9	ул. 9-го Декабря, д.70	ул. 9-го Декабря, 70	20,90
10	ул. Допризывников, д.1	ул. Допризывников, 1а	49,40
11	ул. Дякина, д.10	ул. Дякина, 10	28,50
12	ул. Елецкая, д.4	ул. Елецкая, 4	23,75
13	ул. Колхозная, д.2	ул. Колхозная, 2	9,50
14	ул. Коммунаров, д. 5а	ул. Коммунаров, 5а	19,95
15	ул. Коммунаров, д. 40	ул. Коммунаров, 40	21,85
16	ул. Коммунаров, д. 89А	ул. Коммунаров, 89а	47,50
17	ул. К. Маркса, д.17	ул. К. Маркса, 17	25,65
18	ул. Ленина, д.73	ул. Ленина, 73	19,00
19	ул. Ленина, д.88	ул. Ленина, 88	41,80
20	пер. М. Томский, д. 10а	Мало - Томский пер.д. 10	19,00
21	ул. Мира, д.84	ул. Мира, 84	26,60
22	ул. Мира, д. 98	ул. Мира, 98	9,50
23	ул. Мира, д. 113	ул. Мира, 113	39,90
24	ул. Октябрьская, д.97	ул. Октябрьская, 97	26,60
25	ул. Орджоникидзе, д.78	ул. Орджоникидзе, 78	19,00
26	ул. Пушкина, д.115	ул. Пушкина, 115	52,25
27	ул. Свердлова, д.13	ул. Свердлова, 13	19,95
28	ул. Советская, д. 56	ул. Советская, 56	38,00
29	ул. Советская, д.64	ул. Советская, 64	9,50
30	ул. Советская, д.85	ул. Советская, 85	40,85
31	ул. Товарная, 11	ул. Товарная, 11	9,50
32	ул. Товарная, 15	ул. Товарная, 15	37,05
33	ул. Школьная, д.13	ул. Школьная, 13	52,25
34	ул. Шлакобетонная, д.1а	ул. Шлакобетонная, 1а	9,50
35	ул. Хлебная, д.3	ул. Хлебная, 3	19,00
ЕТО №3 (котельные ООО "Теплосервис")			
36	пл. Победы, 1	ул. Победы , 1	13,30
37	ул. Пушкина, 123	ул. Пушкина , 123	19,95
38	ул. Маяковского, 1	ул. Маяковского, 1	9,50
39	ул. Мира, 82	ул. Мира, 82	15,20
40	ул. Мира, 94	ул. Мира, 94	13,30
41	ул. Ростовская, 1	ул. Ростовская д.1	12,35
ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой")			

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	Адрес	Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей, лет
42	ул.Мира д.124в	ул. Мира, 124В	6,65
43	ул.Новолипецкая д.1п	ул. Новолипецкая, 1П	14,25
44	ул.Свердлова д. 7в	ул. Свердлова, 7В	15,20
45	ул.Новолипецкая д.3в	ул. Новолипецкая, 3В	14,25
46	ул.Л.Толстого д.4в	ул. Л. Толстого, 4В	14,25
47	ул.Новолипецкая д.1д	ул. Новолипецкая, 1Д	15,20
48	ул.9 Декабря д.19в	ул. 9 Декабря, 19В	14,25
49	ул.Шоссейная д.1б	ул. Шоссейная, 1Б	5,70

Таблица 14.12 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РНР Энерго» - «Липецкая генерация»)																						
1	Елецкая ТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис»)																						
2	Александровка (тер. ДСУ-3)	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	мкр. Александровский, д.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ул. А. Оборотова, д. 4	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	пер. Верхний, д.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ул. Вермишева, 29-А	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ул. Горького, д.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ул. 9-го Декабря, д.70	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ул. Допризывников, д.1	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ул. Дякина, д.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ул. Елецкая, д.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ул. Колхозная, д.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ул. Коммунаров, д. 5а	0	0	0	0	0	0	0														
15	ул. Коммунаров, д. 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ул. Коммунаров, д. 89А	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ул. К. Маркса, д.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ул. Ленина, д.73	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ул. Ленина, д.88	0	0	0	0	0	0	0														
20	пер. М. Томский, д. 10а	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ул. Мира, д.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ул. Мира, д. 98	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ул. Мира, д. 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ул. Октябрьская, д.97	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ул. Орджоникидзе, д.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ул. Пушкина, д.115	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ул. Свердлова, д.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ул. Советская, д. 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ул. Советская, д.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ул. Советская, д.85	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	ул. Товарная, 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ул. Товарная, 15	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ул. Школьная, д.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ул. Шлакобетонная, д.1а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ул. Хлебная, д.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	пл. Победы, 1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ул. Пушкина, 123	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ул. Маяковского, 1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ул. Мира, 82	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ул. Мира, 94	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ул. Ростовская, 1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ул.Мира д.124в	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ул.Новолипецкая д.1п	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ул.Свердлова д. 7в	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ул.Новолипецкая д.3в	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ул.Л.Толстого д.4в	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ул.Новолипецкая д.1д	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ул.9 Декабря д.19в	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ул.Шоссейная д.1б	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №3 (котельные ООО "Теплосервис»)																						
36	пл. Победы, 1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ул. Пушкина, 123	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	ул. Маяковского, 1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	ул. Мира, 82	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ул. Мира, 94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	ул. Ростовская, 1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой")																						
42	ул.Мира д.124в	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	ул.Новолипецкая д.1п	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
44	ул.Свердлова д. 7в	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	ул.Новолипецкая д.3в	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	ул.Л.Толстого д.4в	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	ул.Новолипецкая д.1д	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	ул.9 Декабря д.19в	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	ул.Шоссейная д.1б	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 14.13 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

[illegible]

42	ул.Мира д.124в	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ул.Новолипецкая д.1п	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ул.Свердлова д. 7в	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ул.Новолипецкая д.3в	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ул.Л.Толстого д.4в	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ул.Новолипецкая д.1д	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ул.9 Декабря д.19в	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ул.Шоссейная д.1б	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №3 (котельные ООО "Теплосервис»)																						
36	пл. Победы, 1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	ул. Пушкина, 123	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	ул. Маяковского, 1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	ул. Мира, 82	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ул. Мира, 94	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	ул. Ростовская, 1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой")																						
42	ул.Мира д.124в	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	ул.Новолипецкая д.1п	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	ул.Свердлова д. 7в	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	ул.Новолипецкая д.3в	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	ул.Л.Толстого д.4в	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	ул.Новолипецкая д.1д	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	ул.9 Декабря д.19в	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	ул.Шоссейная д.1б	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15. Ценовые (тарифные) последствия

Подробные данные и результаты расчеты ценовых последствий представлены в Главе 14 обосновывающих материалов.

Таблица 15.1 Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1 (филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») по приоритетному варианту

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
ЕТО №1 (ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)																						
Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ЕТЭЦ																						
Таблица П47.2. Тарифно-балансовая модель ЕТЭЦ, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1																						
Электрическая мощность																						
Установленная электрическая мощность	МВт	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Располагаемая электрическая мощность	МВт	3,9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Число часов использования УЭМ	час/год	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540	8540
Электрическая энергия																						
Выработка электрической энергии всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
по теплофикационному циклу	тыс. МВт·ч	29,9	29,9	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт·ч	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт·ч	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
то же, %	%	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
Тепловая мощность и тепловая нагрузка																						
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6
а) базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
б) пиковая, в том числе:	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б-1) ПВК	Гкал/ч	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
б-2) РОУ	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б-3) прочие (пусковые)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Установленная тепловая мощность в том числе:	Гкал/ч	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6
а) в паре	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) в горячей воде	Гкал/ч	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6	199,6
Договорная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32
а) в паре	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) в горячей воде	Гкал/ч	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73
Тепловая энергия																						
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
УРУТ отпущенную тепловую энергию	кг.у.т./Гкал	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31
Потребность в топливе	тыс. т.у.т.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т.у.т.	47	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2
а) на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т.	12,1	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
а-1) природного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
а-2) доменного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
а-3) мазута	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) на отпущенную тепловую энергию	тыс. т.у.т.	34,9	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
б-1) природного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б-2) доменного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б-3) мазута	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По видам топлива	тыс. т.у.т.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
а) природного газа	тыс. т.у.т.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
б) доменного газа	тыс. т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в) мазута	тыс. т.у.т.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	129,485	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857
Расчет НВВ																						
Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	19 083,7	20190,5	21361,6	22216,1	23104,7	24028,9	24990,0	25989,6	27029,2	28110,4	29234,8	30404,2	31620,4	32885,2	34200,6	35568,6	36991,4	38471,0	40009,9	41610,3	43274,7
материалы на ремонт	тыс.руб.	8 259,4	8738,4	9245,3	9615,1	9999,7	10399,7	10815,6	11248,3	11698,2	12166,1	12652,8	13158,9	13685,2	14232,6	14801,9	15394,0	16009,8	16650,2	17316,2	18008,8	18729,2
Услуги сторонних организаций	тыс.руб.	29 140,1	30830,3	32618,4	33923,2	35280,1	36691,3	38158,9	39685,3	41272,7	42923,6	44640,6	46426,2	48283,2	50214,6	52223,2	54312,1	56484,6	58743,9	61093,7	63537,5	66079,0
Услуги по водоснабжению	тыс.руб.	1 076,6	1173,5	1279,1	1330,3	1383,5	1438,8	1496,4	1556,2	1618,5	1683,2	1750,5	1820,6	1893,4	1969,1	2047,9	2129,8	2215,0	2303,6	2395,7	2491,6	2591,2
Энергия со стороны	тыс.руб.	16 184,3	17640,9	19228,5	19997,7	20797,6	21629,5	22494,7	23394,4	24330,2	25303,4	26315,6	27368,2	28462,9	29601,4	30785,5	32016,9	33297,6	34629,5	36014,7	37455,3	38953,5
Топливо	тыс.руб.	232 181,1	253077,4	275854,4	286888,6	298364,1	310298,7	322710,6	335619,1	349043,8	363005,6	377525,8	392626,8	408331,9	424665,2	441651,8	459317,8	477690,6	496798,2	516670,1	537336,9	558830,4
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	130 788,6	136020,2	141461,0	147119,4	153004,2	159124,3	165489,3	172108,9	178993,3	186153,0	193599,1	201343,1	209396,8	217772,7	226483,6	235542,9	244964,6	254763,2	264953,7	275551,9	286574,0
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	40 662,8	42289,3	43980,9	45740,1	47569,7	49472,5	51451,4	53509,4	55649,8	57875,8	60190,8	62598,5	65102,4	67706,5	70414,8	73231,4	76160,6	79207,0	82375,3	85670,3	89097,1
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	38 674,1	38094,0	37522,5	36959,7	36405,3	35859,2	35321,3	34791,5	34269,6	33755,6	33249,3	32750,5	32259,3	31775,4	31298,8	30829,3	30366,8	29911,3	29462,7	29020,7	28585,4
Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	61 300,2	64855,7	68617,3	71362,0	74216,5	77185,1	80272,5	83483,4	86822,8	90295,7	93907,5	97663,8	101570,3	105633,2	109858,5	114252,8	118822,9	123575,9	128518,9	133659,7	139006,0
средства на страхование	тыс.руб.	5 753,6	6087,4	6440,4	6698,0	6966,0	7244,6	7534,4	7835,8	8149,2	8475,2	8814,2	9166,7	9533,4	9914,7	10311,3	10723,8	11152,7	11598,8	12062,8	12545,3	13047,1
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс.руб.	17,4	18,4	19,5	20,3	21,1	21,9	22,8	23,7	24,7	25,6	26,7	27,7	28,8	30,0	31,2	32,4	33,7	35,1	36,5	38,0	39,5
налог на имущество	тыс.руб.	7 403,6	7833,0	8287,3	8618,8	8963,5	9322,1	9694,9	10082,7	10486,0	10905,5	11341,7	11795,4	12267,2	12757,9	13268,2	13798,9	14350,9	14924,9	15521,9	16142,8	16788,5
транспортный налог	тыс.руб.	116,8	123,6	130,8	136,0	141,4	147,1	153,0	159,1	165,5	172,1	179,0	186,1	193,6	201,3	209,4	217,7	226,4	235,5	244,9	254,7	264,9
налог на землю	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
налоги и другие обязательные платежи и сборы	тыс.руб.	1 228,6	1299,8	1375,2	1430,2	1487,4	1546,9	1608,8	1673,1	1740,1	1809,7	1882,1	1957,3	2035,6	2117,1	2201,7	2289,8	2381,4	2476,7	2575,7	2678,7	2785,9
арендная плата	тыс.руб.	664,9	703,5	744,3	774,1	805,0	837,2	870,7	905,5	941,8	979,4	1018,6	1059,4	1101,7	1145,8	1191,6	1239,3	1288,9	1340,4	1394,0	1449,8	1507,8
затраты на обучение и подготовку персонала	тыс.руб.	532,0	562,8	595,5	619,3	644,1	669,8	696,6	724,5	753,5	783,6	814,9	847,5	881,4	916,7	953,4	991,5	1031,2	1072,4	1115,3	1159,9	1206,3
услуги банка	тыс.руб.	756,8	800,7	847,2	881,0	916,3	952,9	991,0	1030,7	1071,9	1114,8	1159,4	1205,8	1254,0	1304,2	1356,3	1410,6	1467,0	1525,7	1586,7	1650,2	1716,2
проценты по кредитам банка	тыс.руб.	29 755,8	31481,7	33307,6	34639,9	36025,5	37466,5	38965,2	40523,8	42144,7	43830,5	45583,8	47407,1	49303,4	51275,5	53326,6	55459,6	57678,0	59985,1	62384,5	64879,9	67475,1
ИТОГО затраты на производство	тыс.руб.	569 091,5	603806,1	640638,3	666263,8	692914,4	720630,9	749456,2	779434,4	810611,8	843036,3	876757,7	911828,0	948301,1	986233,2	1025682,5	1066709,8	1109378,2	1153753,3	1199903,5	1247899,6	1297815,6

Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	-81,6	12076,1	12812,8	13325,3	13858,3	14412,6	14989,1	15588,7	16212,2	16860,7	17535,2	18236,6	18966,0	19724,7	20513,7	21334,2	22187,6	23075,1	23998,1	24958,0	25956,3
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0																				
Выпадающие расходы по факту предыдущего год	тыс.руб.																					
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	569009,9	615882,2	653451,0	679589,1	706772,6	735043,5	764445,3	795023,1	826824,0	859897,0	894292,9	930064,6	967267,2	1005957,8	1046196,2	1088044,0	1131565,8	1176828,4	1223901,5	1272857,6	1323771,9
ВСЕГО по ЕТО №1 (ЕТЭЦ)																						
Таблица П47.4. Тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1																						
1. Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44	200,44
1.1 ТЭС, всего	тыс. Гкал	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31	179,31
ЕТЭЦ	тыс. Гкал	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
1.2 Котельные, всего	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе электробойлерные	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Расход тепловой энергии на потери	тыс. Гкал	55,16	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58
2.1. ТЭС	тыс. Гкал	55,16	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58
2.2. Котельные	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. ТЭС	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Котельные	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	129,485	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857	134,857
4.1 ТЭС	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТЭЦ	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Локальные котельные	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе электробойлерные	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. НВВ	тыс. руб.	569009,9	615882,2	653451,0	679589,1	706772,6	735043,5	764445,3	795023,1	826824,0	859897,0	894292,9	930064,6	967267,2	1005957,8	1046196,2	1088044,0	1131565,8	1176828,4	1223901,5	1272857,6	1323771,9

Таблица 15.2 Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2 (МУП города Ельца «Елец-сервис») по приоритетному варианту

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Александровка (тер. ДСУ-3)																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0	4943,0
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1	4797,1
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0	602,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1	4195,1
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5	961,5
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	192,0	203,1	214,9	223,5	232,4	241,7	251,4	261,4	271,9	282,7	294,1	305,8	318,1	330,8	344,0	357,8	372,1	387,0	402,4	418,5	435,3
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	77,3	81,8	86,5	90,0	93,6	97,3	101,2	105,2	109,5	113,8	118,4	123,1	128,0	133,2	138,5	144,0	149,8	155,8	162,0	168,5	175,2
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	7288,2	7944,1	8659,1	9005,4	9365,6	9740,3	10129,9	10535,1	10956,5	11394,7	11850,5	12324,5	12817,5	13330,2	13863,4	14418,0	14994,7	15594,5	16218,3	16867,0	17541,7
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	2399,0	2614,9	2850,3	2964,3	3082,9	3206,2	3334,4	3467,8	3606,5	3750,8	3900,8	4056,8	4219,1	4387,9	4563,4	4745,9	4935,7	5133,2	5338,5	5552,0	5774,1
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	14,6	15,9	17,4	18,1	18,8	19,5	20,3	21,1	22,0	22,9	23,8	24,7	25,7	26,7	27,8	28,9	30,1	31,3	32,5	33,8	35,2
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	4467,1	4645,8	4831,7	5024,9	5225,9	5435,0	5652,4	5878,4	6113,6	6358,1	6612,5	6876,9	7152,0	7438,1	7735,6	8045,1	8366,9	8701,5	9049,6	9411,6	9788,0
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	1340,6	1394,2	1450,0	1508,0	1568,3	1631,0	1696,3	1764,1	1834,7	1908,1	1984,4	2063,8	2146,3	2232,2	2321,5	2414,3	2510,9	2611,3	2715,8	2824,4	2937,4
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	674,3	701,2	729,3	758,5	788,8	820,3	853,2	887,3	922,8	959,7	998,1	1038,0	1079,5	1122,7	1167,6	1214,3	1262,9	1313,4	1365,9	1420,6	1477,4
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	657,2	647,3	637,6	628,1	618,6	609,4	600,2	591,2	582,3	573,6	565,0	556,5	548,2	540,0	531,9	523,9	516,0	508,3	500,7	493,2	485,8
20	Итого расходов	тыс.руб .	17110,2	18248,4	19476,6	20220,6	20994,9	21800,7	22639,2	23511,7	24419,7	25364,4	26347,5	27370,3	28434,5	29541,7	30693,7	31892,2	33139,0	34436,2	35785,7	37189,6	38650,1
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
23.2	выплату социального характера	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб	17110,2	18248,4	19476,6	20220,6	20994,9	21800,7	22639,2	23511,7	24419,7	25364,4	26347,5	27370,3	28434,5	29541,7	30693,7	31892,2	33139,0	34436,2	35785,7	37189,6	38650,1
	мкр. Александровски й, д.13																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0	11416,0
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9	346,9
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1	11069,1
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3	257,3
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7	10811,7
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5	1826,5
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8	161,8
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб	388,3	410,9	434,7	452,1	470,2	489,0	508,5	528,9	550,0	572,0	594,9	618,7	643,5	669,2	696,0	723,8	752,8	782,9	814,2	846,8	880,6
12	Работы и услуги производственн о характера	тыс.руб	114,8	121,5	128,6	133,7	139,0	144,6	150,4	156,4	162,7	169,2	175,9	183,0	190,3	197,9	205,8	214,1	222,6	231,5	240,8	250,4	260,4
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб	14114,2	15384,5	16769,1	17439,8	18137,4	18862,9	19617,4	20402,1	21218,2	22066,9	22949,6	23867,6	24822,3	25815,2	26847,8	27921,7	29038,6	30200,1	31408,1	32664,4	33971,0
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб	3148,9	3432,3	3741,2	3890,9	4046,5	4208,4	4376,7	4551,8	4733,8	4923,2	5120,1	5324,9	5537,9	5759,4	5989,8	6229,4	6478,6	6737,7	7007,2	7287,5	7579,0
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб	18,8	20,5	22,3	23,2	24,2	25,1	26,1	27,2	28,3	29,4	30,6	31,8	33,1	34,4	35,8	37,2	38,7	40,2	41,8	43,5	45,3
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб	6652,3	6918,4	7195,1	7482,9	7782,2	8093,5	8417,3	8754,0	9104,1	9468,3	9847,0	10240,9	10650,5	11076,6	11519,6	11980,4	12459,6	12958,0	13476,3	14015,4	14576,0
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	1993,2	2073,0	2155,9	2242,1	2331,8	2425,1	2522,1	2623,0	2727,9	2837,0	2950,5	3068,5	3191,3	3318,9	3451,7	3589,7	3733,3	3882,6	4038,0	4199,5	4367,4
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб	1183,4	1230,7	1279,9	1331,1	1384,4	1439,7	1497,3	1557,2	1619,5	1684,3	1751,7	1821,7	1894,6	1970,4	2049,2	2131,2	2216,4	2305,1	2397,3	2493,2	2592,9
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб	1982,7	1952,9	1923,6	1894,8	1866,3	1838,3	1810,8	1783,6	1756,9	1730,5	1704,5	1679,0	1653,8	1629,0	1604,6	1580,5	1556,8	1533,4	1510,4	1487,8	1465,5

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
20	Итого расходов	тыс.руб .	29596,6	31544,6	33650,4	34890,6	36182,1	37526,7	38926,7	40384,1	41901,4	43480,8	45124,9	46836,1	48617,2	50471,0	52400,2	54408,0	56497,3	58671,6	60934,1	63288,4	65738,1
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	29596,6	31544,6	33650,4	34890,6	36182,1	37526,7	38926,7	40384,1	41901,4	43480,8	45124,9	46836,1	48617,2	50471,0	52400,2	54408,0	56497,3	58671,6	60934,1	63288,4	65738,1
	ул. А. Оборотова, д. 4																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9	237,9
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6	230,6
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	9,6	10,1	10,7	11,1	11,6	12,1	12,5	13,0	13,6	14,1	14,7	15,3	15,9	16,5	17,2	17,8	18,6	19,3	20,1	20,9	21,7
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	26,8	28,3	30,0	31,2	32,4	33,7	35,1	36,5	37,9	39,5	41,0	42,7	44,4	46,2	48,0	49,9	51,9	54,0	56,2	58,4	60,7
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	367,8	400,9	436,9	454,4	472,6	491,5	511,2	531,6	552,9	575,0	598,0	621,9	646,8	672,6	699,5	727,5	756,6	786,9	818,4	851,1	885,2
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	39,5	43,0	46,9	48,8	50,7	52,7	54,9	57,1	59,3	61,7	64,2	66,7	69,4	72,2	75,1	78,1	81,2	84,5	87,8	91,3	95,0
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	62,0	64,5	67,0	69,7	72,5	75,4	78,4	81,6	84,8	88,2	91,7	95,4	99,2	103,2	107,3	111,6	116,1	120,7	125,6	130,6	135,8
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	18,6	19,3	20,1	20,9	21,8	22,6	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,6	29,8	31,0	32,2	33,5	34,8	36,2	37,7	39,2	40,8
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	82,2	85,5	89,0	92,5	96,2	100,1	104,1	108,2	112,6	117,1	121,7	126,6	131,7	136,9	142,4	148,1	154,0	160,2	166,6	173,3	180,2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	16,0	15,7	15,5	15,3	15,0	14,8	14,6	14,4	14,2	13,9	13,7	13,5	13,3	13,1	12,9	12,7	12,5	12,4	12,2	12,0	11,8
20	Итого расходов	тыс.руб .	622,7	667,8	716,6	744,4	773,3	803,4	834,7	867,3	901,2	936,5	973,2	1011,4	1051,1	1092,4	1135,4	1180,1	1226,6	1274,9	1325,3	1377,6	1432,0
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	622,7	667,8	716,6	744,4	773,3	803,4	834,7	867,3	901,2	936,5	973,2	1011,4	1051,1	1092,4	1135,4	1180,1	1226,6	1274,9	1325,3	1377,6	1432,0
	пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5	310,5
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8	300,8
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гка л	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	18,7	19,7	20,9	21,7	22,6	23,5	24,4	25,4	26,4	27,5	28,6	29,7	30,9	32,1	33,4	34,8	36,2	37,6	39,1	40,7	42,3
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	78,0	82,5	87,3	90,8	94,4	98,2	102,1	106,2	110,5	114,9	119,5	124,3	129,2	134,4	139,8	145,4	151,2	157,2	163,5	170,1	176,9
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	283,7	309,2	337,0	350,5	364,5	379,1	394,3	410,1	426,5	443,5	461,3	479,7	498,9	518,9	539,6	561,2	583,6	607,0	631,3	656,5	682,8
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	124,2	135,4	147,6	153,5	159,6	166,0	172,6	179,5	186,7	194,2	201,9	210,0	218,4	227,1	236,2	245,7	255,5	265,7	276,4	287,4	298,9
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	1140,7	1186,4	1233,8	1283,2	1334,5	1387,9	1443,4	1501,1	1561,2	1623,6	1688,6	1756,1	1826,4	1899,4	1975,4	2054,4	2136,6	2222,0	2310,9	2403,4	2499,5

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	341,6	355,2	369,4	384,2	399,6	415,6	432,2	449,5	467,5	486,2	505,6	525,8	546,9	568,7	591,5	615,1	639,7	665,3	692,0	719,6	748,4
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	59,1	61,4	63,9	66,4	69,1	71,9	74,7	77,7	80,8	84,1	87,4	90,9	94,6	98,4	102,3	106,4	110,6	115,1	119,7	124,4	129,4
19	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	54,8	54,0	53,1	52,4	51,6	50,8	50,0	49,3	48,5	47,8	47,1	46,4	45,7	45,0	44,3	43,7	43,0	42,4	41,7	41,1	40,5
20	Итого расходов	тыс.руб.	2101,1	2204,3	2313,6	2403,2	2496,5	2593,5	2694,5	2799,5	2908,7	3022,4	3140,7	3263,7	3391,7	3524,9	3663,4	3807,5	3957,4	4113,3	4275,5	4444,3	4619,8
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2101,1	2204,3	2313,6	2403,2	2496,5	2593,5	2694,5	2799,5	2908,7	3022,4	3140,7	3263,7	3391,7	3524,9	3663,4	3807,5	3957,4	4113,3	4275,5	4444,3	4619,8
	пер. Верхний, д.1																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8	375,8
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3	363,3
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	50,7	53,7	56,8	59,1	61,4	63,9	66,4	69,1	71,8	74,7	77,7	80,8	84,1	87,4	90,9	94,5	98,3	102,3	106,4	110,6	115,0
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	53,6	56,7	60,0	62,4	64,9	67,5	70,2	73,0	76,0	79,0	82,2	85,4	88,9	92,4	96,1	100,0	104,0	108,1	112,4	116,9	121,6
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	591,1	644,3	702,3	730,4	759,6	790,0	821,6	854,5	888,7	924,2	961,2	999,6	1039,6	1081,2	1124,4	1169,4	1216,2	1264,8	1315,4	1368,0	1422,8
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	204,5	222,9	243,0	252,7	262,8	273,3	284,3	295,6	307,5	319,8	332,6	345,9	359,7	374,1	389,0	404,6	420,8	437,6	455,1	473,3	492,3

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1193,1	1240,8	1290,5	1342,1	1395,8	1451,6	1509,7	1570,0	1632,8	1698,2	1766,1	1836,7	1910,2	1986,6	2066,1	2148,7	2234,7	2324,0	2417,0	2513,7	2614,2
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	358,0	372,3	387,2	402,7	418,8	435,5	453,0	471,1	489,9	509,5	529,9	551,1	573,2	596,1	619,9	644,7	670,5	697,3	725,2	754,2	784,4
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	92,6	96,3	100,1	104,1	108,3	112,6	117,1	121,8	126,7	131,8	137,0	142,5	148,2	154,1	160,3	166,7	173,4	180,3	187,5	195,0	202,8
19	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	96,5	95,0	93,6	92,2	90,8	89,4	88,1	86,8	85,5	84,2	82,9	81,7	80,5	79,3	78,1	76,9	75,7	74,6	73,5	72,4	71,3
20	Итого расходов	тыс.руб.	2640,9	2782,9	2934,4	3046,6	3163,4	3284,9	3411,4	3543,0	3680,0	3822,4	3970,7	4125,0	4285,5	4452,5	4626,2	4807,0	4995,0	5190,7	5394,2	5605,9	5826,2
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2640,9	2782,9	2934,4	3046,6	3163,4	3284,9	3411,4	3543,0	3680,0	3822,4	3970,7	4125,0	4285,5	4452,5	4626,2	4807,0	4995,0	5190,7	5394,2	5605,9	5826,2
	ул. Вермишева, 29-А																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8	65425,8
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5	1817,5
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3	63608,3
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2	13184,2
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0	50424,0
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8	10061,8
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	1566,7	1657,5	1753,7	1823,8	1896,8	1972,7	2051,6	2133,6	2219,0	2307,7	2400,0	2496,0	2595,9	2699,7	2807,7	2920,0	3036,8	3158,3	3284,6	3416,0	3552,6
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	739,4	782,3	827,7	860,8	895,2	931,0	968,3	1007,0	1047,3	1089,2	1132,7	1178,1	1225,2	1274,2	1325,2	1378,2	1433,3	1490,6	1550,2	1612,2	1676,7
13	Топливо на технологические	тыс.руб.	77442,0	84411,8	92008,8	95689,2	99516,7	103497,	107637,	111942,	116420,	121077,	125920,	130957,	136195,	141643,	147309,	153201,	159329,5	165702,7	172330,8	179224,0	186393,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	цели							4	3	8	5	3	4	3	5	4	1	5					
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	26023,7	28365,9	30918,8	32155,5	33441,8	34779,4	36170,6	37617,4	39122,1	40687,0	42314,5	44007,1	45767,3	47598,0	49502,0	51482,0	53541,3	55683,0	57910,3	60226,7	62635,8
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб.	357,8	390,0	425,1	442,1	459,7	478,1	497,3	517,2	537,8	559,4	581,7	605,0	629,2	654,4	680,5	707,8	736,1	765,5	796,1	828,0	861,1
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	25037,7	26039,3	27080,8	28164,1	29290,6	30462,2	31680,7	32948,0	34265,9	35636,5	37062,0	38544,5	40086,2	41689,7	43357,3	45091,6	46895,2	48771,0	50721,9	52750,7	54860,8
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	7497,4	7797,3	8109,2	8433,6	8771,0	9121,8	9486,7	9866,1	10260,8	10671,2	11098,1	11542,0	12003,7	12483,8	12983,2	13502,5	14042,6	14604,3	15188,5	15796,0	16427,8
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	5783,9	6015,3	6255,9	6506,1	6766,4	7037,1	7318,5	7611,3	7915,7	8232,4	8561,6	8904,1	9260,3	9630,7	10015,9	10416,6	10833,2	11266,5	11717,2	12185,9	12673,3
19	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	5480,3	5398,1	5317,1	5237,3	5158,8	5081,4	5005,2	4930,1	4856,1	4783,3	4711,5	4640,9	4571,3	4502,7	4435,1	4368,6	4303,1	4238,5	4175,0	4112,3	4050,7
20	Итого расходов	тыс.руб.	149929,0	160857,4	172697,1	179312,5	186197,0	193361,1	200816,1	208573,5	216645,2	225044,0	233782,6	242874,8	252334,6	262176,5	272415,9	283068,6	294151,1	305680,5	317674,6	330151,9	343131,8
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	149929,0	160857,4	172697,1	179312,5	186197,0	193361,1	200816,1	208573,5	216645,2	225044,0	233782,6	242874,8	252334,6	262176,5	272415,9	283068,6	294151,1	305680,5	317674,6	330151,9	343131,8
	ул. Горького, д.80																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	16,3	17,3	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,0	28,1	29,3	30,4	31,6	32,9	34,2	35,6	37,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	26,8	28,3	30,0	31,2	32,4	33,7	35,1	36,5	37,9	39,4	41,0	42,6	44,4	46,1	48,0	49,9	51,9	54,0	56,1	58,4	60,7
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	86,1	93,8	102,2	106,3	110,6	115,0	119,6	124,4	129,4	134,5	139,9	145,5	151,3	157,4	163,7	170,2	177,0	184,1	191,5	199,2	207,1
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	14,2	15,5	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,2	23,1	24,1	25,0	26,0	27,1	28,1	29,3	30,4	31,7	32,9	34,2
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	592,3	616,0	640,7	666,3	692,9	720,7	749,5	779,5	810,6	843,1	876,8	911,9	948,3	986,3	1025,7	1066,7	1109,4	1153,8	1199,9	1247,9	1297,9
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	177,7	184,8	192,2	199,9	207,9	216,2	224,8	233,8	243,2	252,9	263,0	273,5	284,5	295,9	307,7	320,0	332,8	346,1	360,0	374,4	389,3
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	65,3	67,9	70,6	73,4	76,4	79,4	82,6	85,9	89,3	92,9	96,6	100,5	104,5	108,7	113,0	117,5	122,2	127,1	132,2	137,5	143,0
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	29,3	28,8	28,4	28,0	27,6	27,1	26,7	26,3	25,9	25,6	25,2	24,8	24,4	24,1	23,7	23,3	23,0	22,6	22,3	22,0	21,6
20	Итого расходов	тыс.руб .	1008,2	1052,7	1099,5	1142,0	1186,1	1232,0	1279,8	1329,5	1381,3	1435,1	1491,1	1549,4	1610,0	1673,0	1738,6	1806,9	1877,9	1951,7	2028,5	2108,4	2191,6
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	1008,2	1052,7	1099,5	1142,0	1186,1	1232,0	1279,8	1329,5	1381,3	1435,1	1491,1	1549,4	1610,0	1673,0	1738,6	1806,9	1877,9	1951,7	2028,5	2108,4	2191,6
	ул. 9-го Декабря, д.70																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5	822,5
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7	797,7
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5	777,5
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство	кг у.т/Гка л	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8	167,8

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	тепловой энергии																						
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	28,7	30,4	32,2	33,4	34,8	36,2	37,6	39,1	40,7	42,3	44,0	45,8	47,6	49,5	51,5	53,5	55,7	57,9	60,2	62,6	65,1
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	90,4	95,6	101,2	105,2	109,4	113,8	118,4	123,1	128,0	133,2	138,5	144,0	149,8	155,8	162,0	168,5	175,2	182,2	189,5	197,1	205,0
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	1088,2	1186,2	1292,9	1344,6	1398,4	1454,4	1512,5	1573,0	1636,0	1701,4	1769,5	1840,2	1913,8	1990,4	2070,0	2152,8	2238,9	2328,5	2421,6	2518,5	2619,2
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	148,1	161,4	175,9	183,0	190,3	197,9	205,8	214,0	222,6	231,5	240,8	250,4	260,4	270,8	281,7	292,9	304,6	316,8	329,5	342,7	356,4
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,7	3,8	4,0	4,1
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	1232,2	1281,5	1332,8	1386,1	1441,5	1499,2	1559,1	1621,5	1686,4	1753,8	1824,0	1896,9	1972,8	2051,7	2133,8	2219,1	2307,9	2400,2	2496,2	2596,1	2699,9
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	369,7	384,5	399,9	415,9	432,5	449,8	467,8	486,5	506,0	526,2	547,2	569,1	591,9	615,6	640,2	665,8	692,4	720,1	748,9	778,9	810,1
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	121,5	126,4	131,4	136,7	142,2	147,8	153,8	159,9	166,3	173,0	179,9	187,1	194,6	202,3	210,4	218,8	227,6	236,7	246,2	256,0	266,3
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	117,6	115,8	114,1	112,4	110,7	109,0	107,4	105,8	104,2	102,6	101,1	99,6	98,1	96,6	95,1	93,7	92,3	90,9	89,6	88,2	86,9
20	Итого расходов	тыс.руб .	3198,1	3383,6	3582,4	3719,4	3862,0	4010,4	4164,8	4325,5	4492,7	4666,6	4847,7	5036,0	5232,0	5435,9	5648,0	5868,7	6098,3	6337,1	6585,6	6844,1	7113,0
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	3198,1	3383,6	3582,4	3719,4	3862,0	4010,4	4164,8	4325,5	4492,7	4666,6	4847,7	5036,0	5232,0	5435,9	5648,0	5868,7	6098,3	6337,1	6585,6	6844,1	7113,0
	ул. Допризывников, д.1																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8	4230,8
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0	4090,0
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8	628,8
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2	3461,2
9	Затрачено топлива	т у.т.	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2	925,2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	на выработку тепловой энергии																						
10	Нормативный удельный расход топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гка л	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	318,0	336,4	356,0	370,2	385,0	400,4	416,4	433,1	450,4	468,4	487,2	506,6	526,9	548,0	569,9	592,7	616,4	641,1	666,7	693,4	721,1
12	Работы и услуги производственн о характера	тыс.руб .	464,5	491,4	519,9	540,7	562,3	584,8	608,2	632,5	657,8	684,1	711,5	740,0	769,6	800,3	832,4	865,7	900,3	936,3	973,7	1012,7	1053,2
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	7124,8	7766,0	8465,0	8803,6	9155,7	9521,9	9902,8	10298,9	10710,9	11139,3	11584,9	12048,3	12530,2	13031,4	13552,7	14094,8	14658,6	15244,9	15854,7	16488,9	17148,5
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	1738,4	1894,8	2065,4	2148,0	2233,9	2323,2	2416,2	2512,8	2613,3	2717,9	2826,6	2939,6	3057,2	3179,5	3306,7	3439,0	3576,5	3719,6	3868,4	4023,1	4184,0
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	53,1	57,9	63,1	65,6	68,2	70,9	73,8	76,7	79,8	83,0	86,3	89,8	93,3	97,1	101,0	105,0	109,2	113,6	118,1	122,8	127,7
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	7819,0	8131,7	8457,0	8795,3	9147,1	9513,0	9893,5	10289,3	10700,8	11128,9	11574,0	12037,0	12518,4	13019,2	13540,0	14081,5	14644,8	15230,6	15839,8	16473,4	17132,4
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	2339,5	2433,1	2530,4	2631,6	2736,9	2846,4	2960,2	3078,7	3201,8	3329,9	3463,1	3601,6	3745,7	3895,5	4051,3	4213,4	4381,9	4557,2	4739,5	4929,0	5126,2
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	873,2	908,2	944,5	982,3	1021,6	1062,4	1104,9	1149,1	1195,1	1242,9	1292,6	1344,3	1398,1	1454,0	1512,2	1572,7	1635,6	1701,0	1769,0	1839,8	1913,4
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	821,9	809,6	797,4	785,5	773,7	762,1	750,6	739,4	728,3	717,4	706,6	696,0	685,6	675,3	665,2	655,2	645,4	635,7	626,1	616,7	607,5
20	Итого расходов	тыс.руб .	21552,4	22829,1	24198,6	25122,7	26084,4	27085,2	28126,7	29210,5	30338,3	31511,7	32732,8	34003,2	35325,0	36700,3	38131,2	39619,9	41168,6	42779,9	44456,1	46199,9	48014,0
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	21552,4	22829,1	24198,6	25122,7	26084,4	27085,2	28126,7	29210,5	30338,3	31511,7	32732,8	34003,2	35325,0	36700,3	38131,2	39619,9	41168,6	42779,9	44456,1	46199,9	48014,0
	ул. Дякина, д.10																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6	423,6
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб	89,2	94,4	99,9	103,9	108,0	112,4	116,9	121,5	126,4	131,5	136,7	142,2	147,9	153,8	159,9	166,3	173,0	179,9	187,1	194,6	202,4
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб	56,5	59,8	63,3	65,8	68,4	71,2	74,0	77,0	80,1	83,3	86,6	90,1	93,7	97,4	101,3	105,4	109,6	114,0	118,5	123,3	128,2
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб	847,5	923,8	1006,9	1047,2	1089,1	1132,6	1178,0	1225,1	1274,1	1325,0	1378,0	1433,2	1490,5	1550,1	1612,1	1676,6	1743,7	1813,4	1885,9	1961,4	2039,8
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб	264,0	287,7	313,6	326,2	339,2	352,8	366,9	381,6	396,8	412,7	429,2	446,4	464,2	482,8	502,1	522,2	543,1	564,8	587,4	610,9	635,4
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб	4,6	5,0	5,4	5,7	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб	1724,8	1793,8	1865,5	1940,2	2017,8	2098,5	2182,4	2269,7	2360,5	2454,9	2553,1	2655,3	2761,5	2871,9	2986,8	3106,3	3230,5	3359,7	3494,1	3633,9	3779,3
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	516,6	537,3	558,8	581,1	604,4	628,5	653,7	679,8	707,0	735,3	764,7	795,3	827,1	860,2	894,6	930,4	967,6	1006,3	1046,6	1088,4	1132,0
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб	101,5	105,6	109,8	114,2	118,8	123,5	128,5	133,6	139,0	144,5	150,3	156,3	162,6	169,1	175,8	182,9	190,2	197,8	205,7	213,9	222,5
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб	170,0	167,5	165,0	162,5	160,1	157,7	155,3	153,0	150,7	148,4	146,2	144,0	141,8	139,7	137,6	135,5	133,5	131,5	129,5	127,6	125,7
20	Итого расходов	тыс.руб	3774,8	3974,9	4188,3	4346,7	4511,7	4683,3	4862,0	5047,9	5241,4	5442,8	5652,3	5870,4	6097,3	6333,4	6579,0	6834,6	7100,6	7377,2	7665,1	7964,6	8276,1
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб	3774,8	3974,9	4188,3	4346,7	4511,7	4683,3	4862,0	5047,9	5241,4	5442,8	5652,3	5870,4	6097,3	6333,4	6579,0	6834,6	7100,6	7377,2	7665,1	7964,6	8276,1
	ул. Елецкая, д.4																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9	380,9
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5
6	Получено	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	тепловой энергии со стороны																						
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5	369,5
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	10,6	11,2	11,9	12,4	12,8	13,4	13,9	14,5	15,0	15,6	16,3	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,3	23,1	24,1
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	78,4	82,9	87,7	91,2	94,9	98,7	102,6	106,7	111,0	115,4	120,1	124,9	129,9	135,1	140,5	146,1	151,9	158,0	164,3	170,9	177,7
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	538,8	587,2	640,1	665,7	692,3	720,0	748,8	778,8	809,9	842,3	876,0	911,1	947,5	985,4	1024,8	1065,8	1108,4	1152,8	1198,9	1246,8	1296,7
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	122,8	133,8	145,9	151,7	157,8	164,1	170,6	177,5	184,6	191,9	199,6	207,6	215,9	224,5	233,5	242,9	252,6	262,7	273,2	284,1	295,5
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,1
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1155,5	1201,8	1249,8	1299,8	1351,8	1405,9	1462,1	1520,6	1581,4	1644,7	1710,5	1778,9	1850,1	1924,1	2001,0	2081,1	2164,3	2250,9	2340,9	2434,6	2531,9
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	346,7	360,6	375,0	390,0	405,6	421,8	438,7	456,2	474,5	493,4	513,2	533,7	555,1	577,3	600,4	624,4	649,3	675,3	702,3	730,4	759,6
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	94,9	98,7	102,6	106,7	111,0	115,4	120,0	124,8	129,8	135,0	140,4	146,1	151,9	158,0	164,3	170,9	177,7	184,8	192,2	199,9	207,9
19	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	116,3	114,5	112,8	111,1	109,5	107,8	106,2	104,6	103,0	101,5	100,0	98,5	97,0	95,5	94,1	92,7	91,3	89,9	88,6	87,3	86,0
20	Итого расходов	тыс.руб.	2465,6	2592,6	2727,8	2830,8	2937,9	3049,4	3165,4	3286,2	3411,9	3542,7	3678,8	3820,5	3967,9	4121,3	4280,8	4446,9	4619,7	4799,4	4986,5	5181,1	5383,5
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2465,6	2592,6	2727,8	2830,8	2937,9	3049,4	3165,4	3286,2	3411,9	3542,7	3678,8	3820,5	3967,9	4121,3	4280,8	4446,9	4619,7	4799,4	4986,5	5181,1	5383,5
	ул. Колхозная, д.2																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1
4	Расход тепла на собственные	Гкал	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	нужды																						
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6	204,6
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	36,3	38,4	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6	49,5	51,5	53,5	55,6	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7	70,4	73,2	76,2	79,2	82,4
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	7,5	7,9	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8	10,2	10,6	11,1	11,5	12,0	12,4	12,9	13,4	14,0	14,5	15,1	15,7	16,4	17,0
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	218,8	238,5	260,0	270,4	281,2	292,4	304,1	316,3	328,9	342,1	355,8	370,0	384,8	400,2	416,2	432,9	450,2	468,2	486,9	506,4	526,6
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	43,9	47,8	52,1	54,2	56,4	58,6	61,0	63,4	66,0	68,6	71,3	74,2	77,2	80,2	83,5	86,8	90,3	93,9	97,6	101,5	105,6
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	59,3	61,7	64,2	66,8	69,4	72,2	75,1	78,1	81,2	84,5	87,8	91,4	95,0	98,8	102,8	106,9	111,1	115,6	120,2	125,0	130,0
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	17,8	18,5	19,3	20,0	20,8	21,7	22,5	23,4	24,4	25,3	26,3	27,4	28,5	29,6	30,8	32,1	33,3	34,7	36,1	37,5	39,0
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	17,0	17,7	18,4	19,1	19,9	20,7	21,5	22,4	23,3	24,2	25,2	26,2	27,2	28,3	29,5	30,6	31,9	33,1	34,5	35,8	37,3
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	20,1	19,8	19,5	19,3	19,0	18,7	18,4	18,1	17,9	17,6	17,3	17,1	16,8	16,6	16,3	16,1	15,8	15,6	15,3	15,1	14,9
20	Итого расходов	тыс.руб .	420,9	450,5	482,6	500,8	519,8	539,5	560,1	581,5	603,7	626,9	651,0	676,1	702,2	729,4	757,6	787,1	817,6	849,5	882,6	917,1	952,9
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	420,9	450,5	482,6	500,8	519,8	539,5	560,1	581,5	603,7	626,9	651,0	676,1	702,2	729,4	757,6	787,1	817,6	849,5	882,6	917,1	952,9
	ул. Коммунаров, д. 5а																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Котельная ул. Коммунаров, д. 5а выводится из эксплуатации, тепловая нагрузка переключается на котельную ул. Коммунаров, д. 89А														
2	Располагаемая мощность	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2															

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	оборудования																						
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	440,5	440,5	440,5	440,5	440,5	440,5															
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6															
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	427,9	427,9	427,9	427,9	427,9	427,9															
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5															
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4	386,4															
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4															
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5															
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	17,2	18,2	19,3	20,0	20,8	21,7															
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	75,2	79,6	84,2	87,6	91,1	94,7															
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	595,1	648,7	707,0	735,3	764,7	795,3															
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	128,6	140,2	152,8	158,9	165,3	171,9															
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	8,2	9,0	9,8	10,2	10,6	11,0															
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	112,6	117,1	121,8	126,7	131,8	137,0															
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	33,8	35,2	36,6	38,0	39,5	41,1															
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	39,3	40,9	42,5	44,2	46,0	47,8															
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	26,8	26,4	26,0	25,6	25,2	24,8															
20	Итого расходов	тыс.руб .	1036,9	1115,2	1200,0	1246,6	1295,0	1345,4															
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	1036,9	1115,2	1200,0	1246,6	1295,0	1345,4															
	ул. Коммунаров, д. 40																						

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	147,1	155,7	164,7	171,3	178,1	185,3	192,7	200,4	208,4	216,7	225,4	234,4	243,8	253,5	263,7	274,2	285,2	296,6	308,5	320,8	333,6
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	21,7	22,9	24,3	25,2	26,2	27,3	28,4	29,5	30,7	31,9	33,2	34,5	35,9	37,4	38,9	40,4	42,0	43,7	45,5	47,3	49,2
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	69,2	75,4	82,2	85,4	88,9	92,4	96,1	100,0	104,0	108,1	112,4	116,9	121,6	126,5	131,5	136,8	142,3	148,0	153,9	160,0	166,4
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	137,4	142,9	148,6	154,5	160,7	167,1	173,8	180,8	188,0	195,5	203,3	211,5	219,9	228,7	237,9	247,4	257,3	267,6	278,3	289,4	301,0
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	41,3	42,9	44,6	46,4	48,3	50,2	52,2	54,3	56,5	58,7	61,1	63,5	66,1	68,7	71,5	74,3	77,3	80,4	83,6	86,9	90,4
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	55,7	58,0	60,3	62,7	65,2	67,8	70,5	73,4	76,3	79,3	82,5	85,8	89,2	92,8	96,5	100,4	104,4	108,6	112,9	117,4	122,1
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	181,8	179,1	176,4	173,8	171,2	168,6	166,1	163,6	161,1	158,7	156,3	154,0	151,7	149,4	147,2	145,0	142,8	140,6	138,5	136,5	134,4
20	Итого расходов	тыс.руб .	656,1	678,9	703,3	721,7	741,0	761,3	782,4	804,6	827,8	852,0	877,4	903,9	931,6	960,5	990,7	1022,2	1055,2	1089,5	1125,4	1162,8	1201,8
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	656,1	678,9	703,3	721,7	741,0	761,3	782,4	804,6	827,8	852,0	877,4	903,9	931,6	960,5	990,7	1022,2	1055,2	1089,5	1125,4	1162,8	1201,8
	ул. Коммунаров, д. 89А																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	81216,2	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5	79223,5
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2508,5	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3	2446,3
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	78707,7	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2	76777,2
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9	13561,9
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	65145,7	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3	63215,3
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0	13075,0
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	3570,1	3777,1	3996,2	4156,1	4322,3	4495,2	4625,4	4810,4	5002,8	5202,9	5411,0	5627,5	5852,6	6086,7	6330,1	6583,3	6846,7	7120,5	7405,4	7701,6	8009,6
12	Работы и услуги производственн о характера	тыс.руб.	1496,4	1583,2	1675,1	1742,1	1811,7	1884,2	2183,3	2270,6	2361,4	2455,9	2554,1	2656,3	2762,5	2873,0	2987,9	3107,5	3231,8	3361,0	3495,5	3635,3	3780,7
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	95954,8	104590,8	114003,9	118564,1	123306,7	128238,9	134019,2	139380,0	144955,2	150753,4	156783,5	163054,8	169577,0	176360,1	183414,5	190751,1	198381,1	206316,4	214569,0	223151,8	232077,9
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	33461,6	36473,1	39755,7	41345,9	42999,8	44719,8	45470,6	47289,4	49181,0	51148,2	53194,2	55321,9	57534,8	59836,2	62229,6	64718,8	67307,6	69999,9	72799,9	75711,9	78740,3
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб.	2062,6	2248,3	2450,6	2548,7	2650,6	2756,6	2771,0	2881,8	2997,1	3117,0	3241,7	3371,3	3506,2	3646,4	3792,3	3944,0	4101,7	4265,8	4436,4	4613,9	4798,5
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	35189,6	36597,2	38061,1	39583,5	41166,8	42813,5	45741,7	47571,4	49474,2	51453,2	53511,3	55651,8	57877,8	60192,9	62600,7	65104,7	67708,9	70417,2	73233,9	76163,3	79209,8
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	10554,0	10976,1	11415,2	11871,8	12346,6	12840,5	13719,1	14267,8	14838,6	15432,1	16049,4	16691,4	17359,0	18053,4	18775,5	19526,5	20307,6	21119,9	21964,7	22843,3	23757,0
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	7946,6	8264,5	8595,1	8938,9	9296,4	9668,3	10101,9	10505,9	10926,2	11363,2	11817,8	12290,5	12782,1	13293,4	13825,1	14378,1	14953,2	15551,4	16173,4	16820,3	17493,2
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб.	8123,1	8001,3	7881,2	7763,0	7646,6	7531,9	7801,9	7684,8	7569,6	7456,0	7344,2	7234,0	7125,5	7018,6	6913,4	6809,7	6707,5	6606,9	6507,8	6410,2	6314,0
20	Итого расходов	тыс.руб.	198358,9	212511,6	227834,1	236514,0	245547,6	254948,9	266433,9	276662,2	287306,0	298381,9	309907,1	321899,4	334377,5	347360,7	360869,1	374923,7	389546,1	404759,0	420586,0	437051,5	454181,0
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
23.2	выплату социального характера	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб	198358, 9	212511, 6	227834, 1	236514, 0	245547, 6	254948, 9	266433, 9	276662, 2	287306, 0	298381, 9	309907, 1	321899, 4	334377, 5	347360, 7	360869, 1	374923, 7	389546,1	404759,0	420586,0	437051,5	454181,0
	ул. К. Маркса, д.17																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3	176,3
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4	162,4
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб	102,6	108,6	114,9	119,5	124,2	129,2	134,4	139,7	145,3	151,1	157,2	163,5	170,0	176,8	183,9	191,2	198,9	206,8	215,1	223,7	232,7
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб	14,4	15,2	16,1	16,8	17,4	18,1	18,9	19,6	20,4	21,2	22,1	23,0	23,9	24,8	25,8	26,9	27,9	29,0	30,2	31,4	32,7
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб	278,8	303,9	331,3	344,5	358,3	372,7	387,6	403,1	419,2	435,9	453,4	471,5	490,4	510,0	530,4	551,6	573,7	596,6	620,5	645,3	671,1
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб	60,4	65,9	71,8	74,7	77,7	80,8	84,0	87,4	90,9	94,5	98,3	102,2	106,3	110,6	115,0	119,6	124,4	129,3	134,5	139,9	145,5
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб	656,8	683,1	710,4	738,9	768,4	799,1	831,1	864,4	898,9	934,9	972,3	1011,2	1051,6	1093,7	1137,4	1182,9	1230,2	1279,5	1330,6	1383,9	1439,2
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	196,3	204,2	212,3	220,8	229,7	238,8	248,4	258,3	268,7	279,4	290,6	302,2	314,3	326,9	339,9	353,5	367,7	382,4	397,7	413,6	430,1
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб	56,0	58,3	60,6	63,0	65,6	68,2	70,9	73,7	76,7	79,8	82,9	86,3	89,7	93,3	97,0	100,9	105,0	109,2	113,5	118,1	122,8
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб	44,5	43,8	43,1	42,5	41,9	41,2	40,6	40,0	39,4	38,8	38,2	37,7	37,1	36,5	36,0	35,4	34,9	34,4	33,9	33,4	32,9
20	Итого расходов	тыс.руб	1410,1	1483,1	1560,8	1620,8	1683,3	1748,3	1816,0	1886,4	1959,7	2035,9	2115,2	2197,7	2283,5	2372,8	2465,7	2562,4	2662,9	2767,5	2876,4	2989,5	3107,3

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	1410,1	1483,1	1560,8	1620,8	1683,3	1748,3	1816,0	1886,4	1959,7	2035,9	2115,2	2197,7	2283,5	2372,8	2465,7	2562,4	2662,9	2767,5	2876,4	2989,5	3107,3
	ул. Ленина, д.73																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5	732,5
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9	632,9
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	29,8	31,5	33,3	34,6	36,0	37,5	39,0	40,5	42,1	43,8	45,6	47,4	49,3	51,3	53,3	55,5	57,7	60,0	62,4	64,9	67,5
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	60,1	63,6	67,3	69,9	72,7	75,7	78,7	81,8	85,1	88,5	92,0	95,7	99,6	103,5	107,7	112,0	116,5	121,1	126,0	131,0	136,2
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	866,2	944,2	1029,1	1070,3	1113,1	1157,6	1203,9	1252,1	1302,2	1354,3	1408,4	1464,8	1523,4	1584,3	1647,7	1713,6	1782,1	1853,4	1927,6	2004,7	2084,8
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	283,8	309,4	337,2	350,7	364,7	379,3	394,5	410,3	426,7	443,7	461,5	479,9	499,1	519,1	539,9	561,5	583,9	607,3	631,6	656,8	683,1
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	180,4	187,6	195,1	202,9	211,0	219,5	228,3	237,4	246,9	256,8	267,0	277,7	288,8	300,4	312,4	324,9	337,9	351,4	365,5	380,1	395,3
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	54,1	56,3	58,5	60,9	63,3	65,8	68,5	71,2	74,1	77,0	80,1	83,3	86,6	90,1	93,7	97,5	101,4	105,4	109,6	114,0	118,6
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	58,2	60,5	62,9	65,4	68,0	70,8	73,6	76,5	79,6	82,8	86,1	89,5	93,1	96,9	100,7	104,8	108,9	113,3	117,8	122,6	127,5
19	Амортизация основных	тыс.руб .	43,3	42,6	42,0	41,4	40,8	40,1	39,5	38,9	38,4	37,8	37,2	36,7	36,1	35,6	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	производственны х фондов																						
20	Итого расходов	тыс.руб .	1576,7	1696,5	1826,5	1897,2	1970,8	2047,4	2127,1	2210,0	2296,3	2386,0	2479,4	2576,5	2677,5	2782,7	2892,0	3005,8	3124,1	3247,2	3375,2	3508,4	3647,0
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	1576,7	1696,5	1826,5	1897,2	1970,8	2047,4	2127,1	2210,0	2296,3	2386,0	2479,4	2576,5	2677,5	2782,7	2892,0	3005,8	3124,1	3247,2	3375,2	3508,4	3647,0
	ул. Ленина, д.88																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Котельная ул. Ленина, д.88 выводится из эксплуатации, тепловая нагрузка переключается на котельную ул. Коммунаров, д. 89А														
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4															
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	1642,4	1642,4	1642,4	1642,4	1642,4	1642,4															
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7															
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1592,7	1592,7	1592,7	1592,7	1592,7	1592,7															
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7															
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1544,1	1544,1	1544,1	1544,1	1544,1	1544,1															
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	481,3	481,3	481,3	481,3	481,3	481,3															
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гка л	189,8	189,8	189,8	189,8	189,8	189,8															
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	86,2	91,2	96,5	100,3	104,3	108,5															
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	162,3	171,7	181,6	188,9	196,4	204,3															
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	3730,0	4065,7	4431,6	4608,8	4793,2	4984,9															
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	433,2	472,2	514,7	535,2	556,7	578,9															
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	2,5	2,7	3,0	3,1	3,2	3,3															
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	2294,1	2385,9	2481,3	2580,6	2683,8	2791,2															
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	688,3	715,9	744,5	774,3	805,2	837,4															

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	317,0	329,7	342,9	356,6	370,9	385,7															
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	264,4	260,5	256,6	252,7	248,9	245,2															
20	Итого расходов	тыс.руб .	7978,0	8495,4	9052,6	9400,6	9762,7	10139,5															
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	7978,0	8495,4	9052,6	9400,6	9762,7	10139,5															
	пер. М. Томский, д. 10а																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	15,3	16,2	17,1	17,8	18,5	19,3	20,0	20,8	21,7	22,5	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,5	29,7	30,9	32,1	33,4	34,7
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	7,2	7,6	8,0	8,3	8,7	9,0	9,4	9,8	10,1	10,5	11,0	11,4	11,9	12,3	12,8	13,3	13,9	14,4	15,0	15,6	16,2
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	160,6	175,0	190,8	198,4	206,4	214,6	223,2	232,1	241,4	251,1	261,1	271,6	282,4	293,7	305,5	317,7	330,4	343,6	357,3	371,6	386,5
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	25,2	27,5	29,9	31,1	32,4	33,7	35,0	36,4	37,9	39,4	41,0	42,6	44,3	46,1	47,9	49,8	51,8	53,9	56,1	58,3	60,6
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	32,5	33,8	35,2	36,6	38,1	39,6	41,2	42,8	44,5	46,3	48,2	50,1	52,1	54,2	56,3	58,6	60,9	63,4	65,9	68,6	71,3
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	9,8	10,2	10,6	11,0	11,4	11,9	12,4	12,8	13,4	13,9	14,5	15,0	15,6	16,3	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	15,6	16,2	16,9	17,6	18,3	19,0	19,7	20,5	21,4	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,0	28,1	29,2	30,4	31,6	32,9	34,2
19	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	7,8	7,7	7,6	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9	5,8	5,8
20	Итого расходов	тыс.руб.	274,0	294,3	316,2	328,4	341,1	354,4	368,1	382,5	397,4	412,9	429,1	445,8	463,3	481,5	500,4	520,1	540,5	561,8	584,0	607,0	630,9
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	274,0	294,3	316,2	328,4	341,1	354,4	368,1	382,5	397,4	412,9	429,1	445,8	463,3	481,5	500,4	520,1	540,5	561,8	584,0	607,0	630,9
	ул. Мира, д.84																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5	308,5
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8	298,8
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т./Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	6,7	7,1	7,5	7,8	8,1	8,5	8,8	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1	11,6	12,0	12,5	13,0	13,5	14,1	14,6	15,2
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	37,4	39,5	41,8	43,5	45,2	47,0	48,9	50,9	52,9	55,0	57,2	59,5	61,9	64,4	66,9	69,6	72,4	75,3	78,3	81,4	84,7
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	436,2	475,5	518,3	539,0	560,6	583,0	606,3	630,6	655,8	682,0	709,3	737,7	767,2	797,9	829,8	863,0	897,5	933,4	970,7	1009,5	1049,9
14	Покупная	тыс.руб.	31,1	33,8	36,9	38,4	39,9	41,5	43,2	44,9	46,7	48,6	50,5	52,5	54,6	56,8	59,1	61,4	63,9	66,4	69,1	71,9	74,7

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	электрическая энергия	.																					
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	1122,5	1167,4	1214,1	1262,7	1313,2	1365,7	1420,3	1477,2	1536,2	1597,7	1661,6	1728,1	1797,2	1869,1	1943,8	2021,6	2102,5	2186,5	2274,0	2365,0	2459,6
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	336,8	350,2	364,3	378,8	394,0	409,7	426,1	443,2	460,9	479,3	498,5	518,4	539,2	560,7	583,2	606,5	630,8	656,0	682,2	709,5	737,9
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	53,3	55,4	57,6	59,9	62,3	64,8	67,4	70,1	72,9	75,9	78,9	82,0	85,3	88,7	92,3	96,0	99,8	103,8	108,0	112,3	116,8
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	56,3	55,4	54,6	53,8	53,0	52,2	51,4	50,6	49,9	49,1	48,4	47,6	46,9	46,2	45,5	44,9	44,2	43,5	42,9	42,2	41,6
20	Итого расходов	тыс.руб .	2080,6	2184,9	2295,6	2384,4	2476,8	2573,0	2673,0	2777,1	2885,4	2998,1	3115,3	3237,3	3364,2	3496,1	3633,5	3776,3	3924,9	4079,4	4240,2	4407,5	4581,4
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	2080,6	2184,9	2295,6	2384,4	2476,8	2573,0	2673,0	2777,1	2885,4	2998,1	3115,3	3237,3	3364,2	3496,1	3633,5	3776,3	3924,9	4079,4	4240,2	4407,5	4581,4
	ул. Мира, д. 98																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5	163,5
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	5,9	6,2	6,4	6,7	6,9	7,2
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	45,5	48,2	51,0	53,0	55,1	57,3	59,6	62,0	64,5	67,1	69,7	72,5	75,4	78,4	81,6	84,8	88,2	91,8	95,4	99,3	103,2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	230,5	251,3	273,9	284,8	296,2	308,1	320,4	333,2	346,6	360,4	374,8	389,8	405,4	421,6	438,5	456,0	474,3	493,3	513,0	533,5	554,9
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	33,9	36,9	40,2	41,9	43,5	45,3	47,1	49,0	50,9	53,0	55,1	57,3	59,6	62,0	64,4	67,0	69,7	72,5	75,4	78,4	81,5
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	49,1	51,1	53,2	55,3	57,5	59,8	62,2	64,7	67,3	69,9	72,7	75,7	78,7	81,8	85,1	88,5	92,0	95,7	99,6	103,5	107,7
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	14,7	15,3	15,9	16,6	17,2	17,9	18,7	19,4	20,2	21,0	21,8	22,7	23,6	24,5	25,5	26,5	27,6	28,7	29,9	31,1	32,3
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	16,7	17,3	18,0	18,7	19,5	20,3	21,1	21,9	22,8	23,7	24,7	25,7	26,7	27,7	28,9	30,0	31,2	32,5	33,8	35,1	36,5
19	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб .	11,9	11,7	11,5	11,4	11,2	11,0	10,8	10,7	10,5	10,4	10,2	10,1	9,9	9,8	9,6	9,5	9,3	9,2	9,0	8,9	8,8
20	Итого расходов	тыс.руб .	405,6	435,3	467,4	485,4	504,2	523,8	544,1	565,3	587,3	610,2	634,1	658,9	684,7	711,5	739,4	768,5	798,7	830,1	862,8	896,9	932,2
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	405,6	435,3	467,4	485,4	504,2	523,8	544,1	565,3	587,3	610,2	634,1	658,9	684,7	711,5	739,4	768,5	798,7	830,1	862,8	896,9	932,2
	ул. Мира, д. 113																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6	262,6
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3	254,3
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3	152,3
11	Сырье, материалы, в том	тыс.руб .	87,4	92,5	97,9	101,8	105,8	110,1	114,5	119,1	123,8	128,8	133,9	139,3	144,9	150,6	156,7	162,9	169,5	176,2	183,3	190,6	198,2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	числе:																						
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	28,9	30,6	32,4	33,7	35,0	36,4	37,9	39,4	41,0	42,6	44,3	46,1	47,9	49,8	51,8	53,9	56,1	58,3	60,6	63,1	65,6
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	496,8	541,5	590,2	613,8	638,3	663,9	690,4	718,1	746,8	776,6	807,7	840,0	873,6	908,6	944,9	982,7	1022,0	1062,9	1105,4	1149,6	1195,6
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	297,2	323,9	353,1	367,2	381,9	397,2	413,0	429,6	446,7	464,6	483,2	502,5	522,6	543,5	565,3	587,9	611,4	635,9	661,3	687,7	715,2
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	4,9	5,3	5,8	6,1	6,3	6,6	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,8
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	1185,2	1232,6	1281,9	1333,2	1386,5	1442,0	1499,6	1559,6	1622,0	1686,9	1754,4	1824,5	1897,5	1973,4	2052,4	2134,4	2219,8	2308,6	2401,0	2497,0	2596,9
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	354,9	369,0	383,8	399,2	415,1	431,7	449,0	467,0	485,6	505,1	525,3	546,3	568,1	590,9	614,5	639,1	664,6	691,2	718,9	747,6	777,5
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	103,8	108,0	112,3	116,8	121,5	126,3	131,4	136,7	142,1	147,8	153,7	159,9	166,3	172,9	179,8	187,0	194,5	202,3	210,4	218,8	227,5
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	108,3	106,6	105,0	103,5	101,9	100,4	98,9	97,4	95,9	94,5	93,1	91,7	90,3	88,9	87,6	86,3	85,0	83,7	82,5	81,2	80,0
20	Итого расходов	тыс.руб .	2667,3	2810,1	2962,4	3075,1	3192,4	3314,5	3441,5	3573,8	3711,4	3854,5	4003,5	4158,5	4319,8	4487,7	4662,3	4844,0	5033,0	5229,6	5434,2	5647,0	5868,4
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	2667,3	2810,1	2962,4	3075,1	3192,4	3314,5	3441,5	3573,8	3711,4	3854,5	4003,5	4158,5	4319,8	4487,7	4662,3	4844,0	5033,0	5229,6	5434,2	5647,0	5868,4
	ул. Октябрьская, д.97																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7	1113,7
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2	1079,2
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9	226,9
10	Нормативный удельный расход условного	кг у.т/Гкал	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	топлива на производство тепловой энергии																						
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	163,9	173,4	183,5	190,8	198,5	206,4	214,7	223,3	232,2	241,5	251,1	261,2	271,6	282,5	293,8	305,5	317,8	330,5	343,7	357,4	371,7
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	47,4	50,2	53,1	55,2	57,4	59,7	62,1	64,6	67,2	69,8	72,6	75,5	78,6	81,7	85,0	88,4	91,9	95,6	99,4	103,4	107,5
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	1753,5	1911,3	2083,3	2166,6	2253,3	2343,4	2437,2	2534,7	2636,0	2741,5	2851,1	2965,2	3083,8	3207,2	3335,4	3468,9	3607,6	3751,9	3902,0	4058,1	4220,4
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	739,4	805,9	878,5	913,6	950,2	988,2	1027,7	1068,8	1111,6	1156,0	1202,3	1250,3	1300,4	1352,4	1406,5	1462,7	1521,2	1582,1	1645,4	1711,2	1779,6
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	7,0	7,6	8,3	8,6	9,0	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,8	12,3	12,7	13,2	13,8	14,3	14,9	15,5	16,1	16,8
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	3006,8	3127,1	3252,2	3382,2	3517,5	3658,2	3804,6	3956,7	4115,0	4279,6	4450,8	4628,8	4814,0	5006,5	5206,8	5415,1	5631,7	5857,0	6091,2	6334,9	6588,3
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	898,8	934,7	972,1	1011,0	1051,4	1093,5	1137,2	1182,7	1230,0	1279,2	1330,4	1383,6	1438,9	1496,5	1556,4	1618,6	1683,4	1750,7	1820,7	1893,6	1969,3
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	332,1	345,4	359,2	373,6	388,5	404,1	420,2	437,0	454,5	472,7	491,6	511,3	531,7	553,0	575,1	598,1	622,0	646,9	672,8	699,7	727,7
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	1109,0	1092,4	1076,0	1059,9	1044,0	1028,3	1012,9	997,7	982,7	968,0	953,5	939,2	925,1	911,2	897,5	884,1	870,8	857,7	844,9	832,2	819,7
20	Итого расходов	тыс.руб .	8057,9	8448,0	8866,1	9161,6	9469,7	9791,1	10126,2	10475,5	10839,7	11219,2	11614,7	12026,9	12456,3	12903,7	13369,7	13855,1	14360,7	14887,3	15435,6	16006,5	16601,0
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	8057,9	8448,0	8866,1	9161,6	9469,7	9791,1	10126,2	10475,5	10839,7	11219,2	11614,7	12026,9	12456,3	12903,7	13369,7	13855,1	14360,7	14887,3	15435,6	16006,5	16601,0
	ул. Орджоникидзе, д.78																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7	400,7
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7	356,7

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2	160,2
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб	56,9	60,2	63,7	66,3	68,9	71,7	74,5	77,5	80,6	83,8	87,2	90,7	94,3	98,1	102,0	106,1	110,3	114,7	119,3	124,1	129,1
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб	54,0	57,1	60,4	62,8	65,3	68,0	70,7	73,5	76,4	79,5	82,7	86,0	89,4	93,0	96,7	100,6	104,6	108,8	113,1	117,7	122,4
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб	473,7	516,4	562,9	585,4	608,8	633,1	658,5	684,8	712,2	740,7	770,3	801,1	833,2	866,5	901,2	937,2	974,7	1013,7	1054,2	1096,4	1140,2
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб	242,0	263,8	287,5	299,0	311,0	323,4	336,3	349,8	363,8	378,3	393,5	409,2	425,6	442,6	460,3	478,7	497,9	517,8	538,5	560,0	582,4
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб	2,2	2,4	2,6	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,4	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб	188,6	196,1	203,9	212,1	220,6	229,4	238,6	248,1	258,0	268,4	279,1	290,3	301,9	314,0	326,5	339,6	353,2	367,3	382,0	397,3	413,1
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	56,6	58,9	61,2	63,7	66,2	68,9	71,6	74,5	77,4	80,5	83,8	87,1	90,6	94,2	98,0	101,9	106,0	110,2	114,6	119,2	124,0
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб	55,5	57,8	60,1	62,5	65,0	67,6	70,3	73,1	76,0	79,1	82,2	85,5	88,9	92,5	96,2	100,0	104,0	108,2	112,5	117,0	121,7
19	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб	277,4	273,2	269,1	265,1	261,1	257,2	253,4	249,6	245,8	242,1	238,5	234,9	231,4	227,9	224,5	221,1	217,8	214,5	211,3	208,2	205,0
20	Итого расходов	тыс.руб	1406,9	1485,8	1571,5	1619,5	1669,7	1722,1	1776,9	1834,0	1893,7	1955,9	2020,8	2088,5	2159,1	2232,8	2309,6	2389,6	2473,0	2560,0	2650,6	2745,0	2843,3
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб	1406,9	1485,8	1571,5	1619,5	1669,7	1722,1	1776,9	1834,0	1893,7	1955,9	2020,8	2088,5	2159,1	2232,8	2309,6	2389,6	2473,0	2560,0	2650,6	2745,0	2843,3
	ул. Пушкина, д.115																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6	410,6
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8	336,8
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	207,9	220,0	232,7	242,1	251,7	261,8	272,3	283,2	294,5	306,3	318,5	331,3	344,5	358,3	372,6	387,5	403,0	419,2	435,9	453,4	471,5
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	46,7	49,4	52,2	54,3	56,5	58,7	61,1	63,5	66,1	68,7	71,5	74,3	77,3	80,4	83,6	87,0	90,4	94,0	97,8	101,7	105,8
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	797,8	869,7	947,9	985,8	1025,3	1066,3	1108,9	1153,3	1199,4	1247,4	1297,3	1349,2	1403,2	1459,3	1517,7	1578,4	1641,5	1707,2	1775,4	1846,5	1920,3
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	534,7	582,9	635,3	660,7	687,2	714,7	743,2	773,0	803,9	836,1	869,5	904,3	940,4	978,1	1017,2	1057,9	1100,2	1144,2	1190,0	1237,6	1287,1
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб.	6,2	6,7	7,3	7,6	7,9	8,3	8,6	8,9	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,8	12,2	12,7	13,2	13,8	14,3	14,9
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2475,0	2574,0	2676,9	2784,0	2895,3	3011,2	3131,6	3256,9	3387,1	3522,6	3663,5	3810,1	3962,5	4121,0	4285,8	4457,3	4635,5	4821,0	5013,8	5214,4	5422,9
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	742,7	772,4	803,3	835,4	868,8	903,6	939,7	977,3	1016,4	1057,1	1099,3	1143,3	1189,1	1236,6	1286,1	1337,5	1391,0	1446,7	1504,5	1564,7	1627,3
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	224,3	233,3	242,6	252,3	262,4	272,9	283,8	295,2	307,0	319,2	332,0	345,3	359,1	373,5	388,4	403,9	420,1	436,9	454,4	472,6	491,5
19	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	251,7	247,9	244,2	240,5	236,9	233,4	229,9	226,4	223,0	219,7	216,4	213,1	209,9	206,8	203,7	200,6	197,6	194,6	191,7	188,9	186,0
20	Итого расходов	тыс.руб.	5287,0	5556,1	5842,5	6062,8	6292,1	6530,7	6779,1	7037,7	7306,7	7586,7	7878,1	8181,3	8496,9	8825,2	9166,8	9522,3	9892,2	10277,0	10677,4	11093,9	11527,3
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	5287,0	5556,1	5842,5	6062,8	6292,1	6530,7	6779,1	7037,7	7306,7	7586,7	7878,1	8181,3	8496,9	8825,2	9166,8	9522,3	9892,2	10277,0	10677,4	11093,9	11527,3
	ул. Свердлова, д.13																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9	245,9
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	37,4	39,6	41,9	43,5	45,3	47,1	49,0	50,9	53,0	55,1	57,3	59,6	62,0	64,4	67,0	69,7	72,5	75,4	78,4	81,5	84,8
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб.	8,3	8,8	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,8	12,2	12,7	13,2	13,8	14,3	14,9	15,5	16,1	16,8	17,4	18,1	18,9
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	430,1	468,8	511,0	531,5	552,7	574,8	597,8	621,7	646,6	672,5	699,4	727,3	756,4	786,7	818,2	850,9	884,9	920,3	957,1	995,4	1035,2
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	163,5	178,2	194,2	202,0	210,1	218,5	227,2	236,3	245,7	255,6	265,8	276,4	287,5	299,0	310,9	323,4	336,3	349,8	363,7	378,3	393,4
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	135,7	141,1	146,8	152,6	158,7	165,1	171,7	178,6	185,7	193,1	200,9	208,9	217,2	225,9	235,0	244,4	254,2	264,3	274,9	285,9	297,3
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	40,7	42,3	44,0	45,8	47,6	49,5	51,5	53,6	55,7	58,0	60,3	62,7	65,2	67,8	70,5	73,3	76,3	79,3	82,5	85,8	89,2
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	40,7	42,3	44,0	45,8	47,6	49,5	51,5	53,5	55,7	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7	70,4	73,3	76,2	79,2	82,4	85,7	89,1
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб.	187,4	184,6	181,9	179,1	176,4	173,8	171,2	168,6	166,1	163,6	161,1	158,7	156,4	154,0	151,7	149,4	147,2	145,0	142,8	140,7	138,5
20	Итого расходов	тыс.руб.	1044,0	1105,9	1173,2	1210,1	1248,7	1288,9	1330,9	1374,8	1420,5	1468,2	1517,9	1569,7	1623,8	1680,2	1738,9	1800,1	1863,9	1930,4	1999,6	2071,7	2146,9
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1044,0	1105,9	1173,2	1210,1	1248,7	1288,9	1330,9	1374,8	1420,5	1468,2	1517,9	1569,7	1623,8	1680,2	1738,9	1800,1	1863,9	1930,4	1999,6	2071,7	2146,9
	ул. Советская, д. 56																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9	510,9
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб	94,0	99,4	105,2	109,4	113,8	118,3	123,0	128,0	133,1	138,4	143,9	149,7	155,7	161,9	168,4	175,1	182,1	189,4	197,0	204,9	213,1
12	Работы и услуги производственн о характера	тыс.руб	105,2	111,3	117,8	122,5	127,4	132,5	137,8	143,3	149,0	155,0	161,2	167,6	174,3	181,3	188,5	196,1	203,9	212,1	220,6	229,4	238,6
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб	833,2	908,2	989,9	1029,5	1070,7	1113,5	1158,1	1204,4	1252,6	1302,7	1354,8	1409,0	1465,4	1524,0	1584,9	1648,3	1714,3	1782,8	1854,1	1928,3	2005,4
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб	216,3	235,8	257,0	267,3	278,0	289,1	300,7	312,7	325,2	338,2	351,8	365,9	380,5	395,7	411,5	428,0	445,1	462,9	481,4	500,7	520,7
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб	2,9	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,4	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	6,0	6,2	6,4	6,7	7,0
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб	1242,2	1291,9	1343,6	1397,3	1453,2	1511,4	1571,8	1634,7	1700,1	1768,1	1838,8	1912,4	1988,8	2068,4	2151,1	2237,2	2326,7	2419,7	2516,5	2617,2	2721,9
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	371,3	386,1	401,6	417,6	434,3	451,7	469,8	488,6	508,1	528,5	549,6	571,6	594,4	618,2	642,9	668,7	695,4	723,2	752,2	782,2	813,5
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб	106,1	110,3	114,7	119,3	124,1	129,1	134,2	139,6	145,2	151,0	157,0	163,3	169,8	176,6	183,7	191,0	198,7	206,6	214,9	223,5	232,4
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб	100,0	98,5	97,0	95,6	94,1	92,7	91,3	90,0	88,6	87,3	86,0	84,7	83,4	82,2	80,9	79,7	78,5	77,3	76,2	75,0	73,9
20	Итого расходов	тыс.руб	3071,2	3244,8	3430,3	3562,2	3699,4	3842,2	3990,8	4145,4	4306,3	4473,6	4647,8	4829,0	5017,5	5213,6	5417,6	5629,8	5850,7	6080,4	6319,3	6567,9	6826,5
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб	3071,2	3244,8	3430,3	3562,2	3699,4	3842,2	3990,8	4145,4	4306,3	4473,6	4647,8	4829,0	5017,5	5213,6	5417,6	5629,8	5850,7	6080,4	6319,3	6567,9	6826,5
	ул. Советская, д.64																						
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	котельной																						
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	24,1	25,5	27,0	28,1	29,2	30,4	31,6	32,9	34,2	35,5	37,0	38,4	40,0	41,6	43,2	45,0	46,8	48,6	50,6	52,6	54,7
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	24,4	25,8	27,3	28,4	29,6	30,8	32,0	33,3	34,6	36,0	37,4	38,9	40,5	42,1	43,8	45,5	47,4	49,2	51,2	53,3	55,4
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	407,3	444,0	484,0	503,3	523,5	544,4	566,2	588,8	612,4	636,9	662,3	688,8	716,4	745,0	774,8	805,8	838,1	871,6	906,5	942,7	980,4
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	54,9	59,9	65,2	67,9	70,6	73,4	76,3	79,4	82,6	85,9	89,3	92,9	96,6	100,4	104,5	108,6	113,0	117,5	122,2	127,1	132,2
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	139,1	144,6	150,4	156,4	162,7	169,2	175,9	183,0	190,3	197,9	205,8	214,1	222,6	231,5	240,8	250,4	260,4	270,9	281,7	293,0	304,7
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	41,7	43,4	45,1	46,9	48,8	50,8	52,8	54,9	57,1	59,4	61,7	64,2	66,8	69,5	72,2	75,1	78,1	81,3	84,5	87,9	91,4
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	35,0	36,4	37,9	39,4	41,0	42,6	44,3	46,1	47,9	49,9	51,9	53,9	56,1	58,3	60,7	63,1	65,6	68,2	71,0	73,8	76,8
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	55,3	54,5	53,7	52,9	52,1	51,3	50,5	49,8	49,0	48,3	47,6	46,9	46,2	45,5	44,8	44,1	43,4	42,8	42,1	41,5	40,9
20	Итого расходов	тыс.руб .	782,1	834,4	890,9	923,5	957,6	993,0	1029,9	1068,3	1108,3	1150,0	1193,3	1238,4	1285,4	1334,3	1385,1	1438,1	1493,2	1550,5	1610,2	1672,3	1736,9
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая	тыс.руб	782,1	834,4	890,9	923,5	957,6	993,0	1029,9	1068,3	1108,3	1150,0	1193,3	1238,4	1285,4	1334,3	1385,1	1438,1	1493,2	1550,5	1610,2	1672,3	1736,9

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	валовая выручка	.																					
	ул. Советская, д.85																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7	1271,7
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1	1235,1
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4	1097,4
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	236,0	249,7	264,2	274,7	285,7	297,1	309,0	321,4	334,3	347,6	361,5	376,0	391,0	406,7	422,9	439,9	457,4	475,7	494,8	514,6	535,1
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	30,5	32,3	34,2	35,6	37,0	38,5	40,0	41,6	43,3	45,0	46,8	48,7	50,6	52,6	54,7	56,9	59,2	61,6	64,0	66,6	69,3
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	1706,2	1859,8	2027,1	2108,2	2192,6	2280,3	2371,5	2466,3	2565,0	2667,6	2774,3	2885,3	3000,7	3120,7	3245,5	3375,3	3510,4	3650,8	3796,8	3948,7	4106,6
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	644,0	701,9	765,1	795,7	827,5	860,6	895,1	930,9	968,1	1006,8	1047,1	1089,0	1132,5	1177,8	1225,0	1274,0	1324,9	1377,9	1433,0	1490,3	1550,0
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	13,5	14,7	16,0	16,7	17,4	18,1	18,8	19,5	20,3	21,1	22,0	22,8	23,8	24,7	25,7	26,7	27,8	28,9	30,1	31,3	32,5
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	1487,0	1546,5	1608,3	1672,7	1739,6	1809,1	1881,5	1956,8	2035,0	2116,4	2201,1	2289,1	2380,7	2475,9	2575,0	2678,0	2785,1	2896,5	3012,4	3132,9	3258,2
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	446,3	464,1	482,7	502,0	522,1	542,9	564,7	587,2	610,7	635,2	660,6	687,0	714,5	743,0	772,8	803,7	835,8	869,3	904,0	940,2	977,8
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	244,8	254,6	264,8	275,3	286,4	297,8	309,7	322,1	335,0	348,4	362,3	376,8	391,9	407,6	423,9	440,8	458,5	476,8	495,9	515,7	536,3
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	153,5	151,2	148,9	146,7	144,5	142,3	140,2	138,1	136,0	134,0	132,0	130,0	128,0	126,1	124,2	122,4	120,5	118,7	116,9	115,2	113,5
20	Итого расходов	тыс.руб .	4961,7	5274,8	5611,3	5827,6	6052,6	6286,8	6530,4	6783,9	7047,7	7322,1	7607,6	7904,7	8213,7	8535,2	8869,7	9217,7	9579,6	9956,2	10347,9	10755,4	11179,3
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
.	социального характера	.																					
24	Налог на прибыль	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб	4961,7	5274,8	5611,3	5827,6	6052,6	6286,8	6530,4	6783,9	7047,7	7322,1	7607,6	7904,7	8213,7	8535,2	8869,7	9217,7	9579,6	9956,2	10347,9	10755,4	11179,3
	ул. Товарная, 11																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гка л	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб	9,3	9,8	10,4	10,8	11,2	11,6	12,1	12,6	13,1	13,6	14,2	14,7	15,3	15,9	16,6	17,2	17,9	18,7	19,4	20,2	21,0
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб	29,9	31,6	33,4	34,8	36,2	37,6	39,1	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6	49,5	51,5	53,5	55,7	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб	167,7	182,8	199,3	207,2	215,5	224,1	233,1	242,4	252,1	262,2	272,7	283,6	295,0	306,8	319,0	331,8	345,1	358,9	373,2	388,2	403,7
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб	28,6	31,2	34,0	35,4	36,8	38,2	39,8	41,4	43,0	44,7	46,5	48,4	50,3	52,3	54,4	56,6	58,9	61,2	63,7	66,2	68,9
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб	36,0	37,5	39,0	40,5	42,2	43,9	45,6	47,4	49,3	51,3	53,4	55,5	57,7	60,0	62,4	64,9	67,5	70,2	73,0	75,9	79,0
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	10,8	11,2	11,7	12,2	12,6	13,2	13,7	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,3	18,0	18,7	19,5	20,2	21,1	21,9	22,8	23,7
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб	12,4	12,9	13,4	13,9	14,5	15,1	15,7	16,3	17,0	17,6	18,4	19,1	19,9	20,6	21,5	22,3	23,2	24,2	25,1	26,1	27,2
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб	8,7	8,6	8,4	8,3	8,2	8,1	7,9	7,8	7,7	7,6	7,5	7,4	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4
20	Итого расходов	тыс.руб	303,5	325,7	349,7	363,2	377,3	391,9	407,1	423,0	439,5	456,6	474,5	493,0	512,4	532,5	553,4	575,1	597,7	621,3	645,8	671,2	697,7
21	Прибыль всего, в	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	том числе:	.																					
23.1	капитальные вложения	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб	303,5	325,7	349,7	363,2	377,3	391,9	407,1	423,0	439,5	456,6	474,5	493,0	512,4	532,5	553,4	575,1	597,7	621,3	645,8	671,2	697,7
	ул. Товарная, 15																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3	1029,3
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0	999,0
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3	861,3
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб	40,1	42,5	44,9	46,7	48,6	50,6	52,6	54,7	56,9	59,1	61,5	64,0	66,5	69,2	71,9	74,8	77,8	80,9	84,2	87,5	91,0
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб	55,3	58,5	61,9	64,4	67,0	69,6	72,4	75,3	78,3	81,5	84,7	88,1	91,6	95,3	99,1	103,1	107,2	111,5	115,9	120,6	125,4
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб	1421,6	1549,6	1689,0	1756,6	1826,8	1899,9	1975,9	2054,9	2137,1	2222,6	2311,5	2404,0	2500,2	2600,2	2704,2	2812,3	2924,8	3041,8	3163,5	3290,0	3421,6
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб	272,6	297,1	323,9	336,8	350,3	364,3	378,9	394,0	409,8	426,2	443,2	460,9	479,4	498,6	518,5	539,2	560,8	583,2	606,6	630,8	656,1
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб	3,9	4,2	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,3	6,5	6,8	7,1	7,3	7,6	7,9	8,3	8,6	8,9	9,3
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб	1231,8	1281,0	1332,3	1385,6	1441,0	1498,6	1558,6	1620,9	1685,8	1753,2	1823,3	1896,2	1972,1	2051,0	2133,0	2218,3	2307,1	2399,4	2495,3	2595,1	2698,9
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	369,0	383,7	399,1	415,1	431,7	448,9	466,9	485,5	505,0	525,2	546,2	568,0	590,7	614,4	639,0	664,5	691,1	718,7	747,5	777,4	808,5
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб	137,4	142,9	148,6	154,6	160,8	167,2	173,9	180,8	188,1	195,6	203,4	211,6	220,0	228,8	238,0	247,5	257,4	267,7	278,4	289,5	301,1
19	Амортизация основных производственны	тыс.руб	100,3	98,8	97,3	95,9	94,5	93,0	91,6	90,3	88,9	87,6	86,3	85,0	83,7	82,4	81,2	80,0	78,8	77,6	76,4	75,3	74,2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	х фондов																						
20	Итого расходов	тыс.руб .	3632,0	3858,4	4101,7	4260,4	4425,5	4597,3	4776,1	4962,1	5155,6	5357,0	5566,4	5784,3	6011,0	6246,9	6492,2	6747,4	7012,9	7289,1	7576,4	7875,3	8186,2
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	3632,0	3858,4	4101,7	4260,4	4425,5	4597,3	4776,1	4962,1	5155,6	5357,0	5566,4	5784,3	6011,0	6246,9	6492,2	6747,4	7012,9	7289,1	7576,4	7875,3	8186,2
	ул. Школьная, д.13																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2	612,2
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2	591,2
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал л	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3	161,3
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	62,9	66,6	70,4	73,2	76,2	79,2	82,4	85,7	89,1	92,7	96,4	100,2	104,2	108,4	112,8	117,3	122,0	126,8	131,9	137,2	142,7
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	36,3	38,4	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6	49,5	51,4	53,5	55,6	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7	70,4	73,2	76,1	79,2	82,4
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	1243,1	1355,0	1477,0	1536,1	1597,5	1661,4	1727,9	1797,0	1868,9	1943,6	2021,4	2102,2	2186,3	2273,8	2364,7	2459,3	2557,7	2660,0	2766,4	2877,0	2992,1
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	459,2	500,5	545,5	567,4	590,1	613,7	638,2	663,7	690,3	717,9	746,6	776,5	807,5	839,8	873,4	908,4	944,7	982,5	1021,8	1062,7	1105,2
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	5,7	6,2	6,7	7,0	7,3	7,6	7,9	8,2	8,5	8,9	9,2	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,7	12,1	12,6	13,1	13,6
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	1338,7	1392,3	1448,0	1505,9	1566,1	1628,8	1693,9	1761,7	1832,2	1905,5	1981,7	2060,9	2143,4	2229,1	2318,3	2411,0	2507,5	2607,8	2712,1	2820,5	2933,4
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	401,7	417,8	434,5	451,8	469,9	488,7	508,3	528,6	549,7	571,7	594,6	618,4	643,1	668,8	695,6	723,4	752,4	782,5	813,8	846,3	880,2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	133,6	139,0	144,5	150,3	156,3	162,6	169,1	175,8	182,8	190,2	197,8	205,7	213,9	222,5	231,4	240,6	250,2	260,3	270,7	281,5	292,7
19	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	159,1	156,7	154,4	152,1	149,8	147,6	145,3	143,2	141,0	138,9	136,8	134,8	132,7	130,7	128,8	126,9	125,0	123,1	121,2	119,4	117,6
20	Итого расходов	тыс.руб.	3840,4	4072,4	4321,7	4486,1	4657,2	4835,2	5020,5	5213,3	5414,0	5622,8	5840,1	6066,1	6301,4	6546,1	6800,8	7065,7	7341,4	7628,2	7926,5	8236,9	8559,8
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	3840,4	4072,4	4321,7	4486,1	4657,2	4835,2	5020,5	5213,3	5414,0	5622,8	5840,1	6066,1	6301,4	6546,1	6800,8	7065,7	7341,4	7628,2	7926,5	8236,9	8559,8
	ул. Шлакобетонная, д.1а																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7	684,7
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1	671,1
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2	247,2
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9	423,9
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0	167,0
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	122,3	129,4	136,9	142,3	148,0	154,0	160,1	166,5	173,2	180,1	187,3	194,8	202,6	210,7	219,1	227,9	237,0	246,5	256,4	266,6	277,3
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	21,0	22,2	23,5	24,4	25,4	26,4	27,5	28,6	29,7	30,9	32,1	33,4	34,8	36,1	37,6	39,1	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	886,7	966,5	1053,5	1095,6	1139,4	1185,0	1232,4	1281,7	1333,0	1386,3	1441,8	1499,4	1559,4	1621,8	1686,7	1754,1	1824,3	1897,3	1973,1	2052,1	2134,2
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	210,0	228,9	249,5	259,5	269,8	280,6	291,9	303,5	315,7	328,3	341,4	355,1	369,3	384,1	399,4	415,4	432,0	449,3	467,3	486,0	505,4
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб.	4,2	4,6	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,1	6,3	6,5	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	9,3	9,7	10,1

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2470,7	2569,5	2672,3	2779,2	2890,4	3006,0	3126,2	3251,3	3381,3	3516,6	3657,3	3803,6	3955,7	4113,9	4278,5	4449,6	4627,6	4812,7	5005,2	5205,4	5413,6
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	739,0	768,6	799,3	831,3	864,5	899,1	935,1	972,5	1011,4	1051,8	1093,9	1137,7	1183,2	1230,5	1279,7	1330,9	1384,2	1439,5	1497,1	1557,0	1619,3
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	202,6	210,7	219,1	227,9	237,0	246,5	256,3	266,6	277,3	288,3	299,9	311,9	324,3	337,3	350,8	364,8	379,4	394,6	410,4	426,8	443,9
19	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	228,1	224,6	221,3	218,0	214,7	211,5	208,3	205,2	202,1	199,1	196,1	193,1	190,2	187,4	184,6	181,8	179,1	176,4	173,7	171,1	168,6
20	Итого расходов	тыс.руб.	4884,5	5125,0	5380,3	5583,4	5794,7	6014,7	6243,7	6481,9	6729,9	6988,0	7256,6	7536,1	7826,9	8129,5	8444,4	8772,0	9112,9	9467,6	9836,6	10220,5	10619,9
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	4884,5	5125,0	5380,3	5583,4	5794,7	6014,7	6243,7	6481,9	6729,9	6988,0	7256,6	7536,1	7826,9	8129,5	8444,4	8772,0	9112,9	9467,6	9836,6	10220,5	10619,9
	ул. Хлебная, д.3																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3	524,3
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5	508,5
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т./Гкал	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	36,0	38,1	40,3	42,0	43,6	45,4	47,2	49,1	51,0	53,1	55,2	57,4	59,7	62,1	64,6	67,2	69,9	72,6	75,6	78,6	81,7
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	24,5	26,0	27,5	28,6	29,7	30,9	32,1	33,4	34,8	36,1	37,6	39,1	40,7	42,3	44,0	45,7	47,6	49,5	51,4	53,5	55,6
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	748,6	816,0	889,4	925,0	962,0	1000,5	1040,5	1082,1	1125,4	1170,4	1217,3	1265,9	1316,6	1369,2	1424,0	1481,0	1540,2	1601,8	1665,9	1732,5	1801,8
14	Покупная	тыс.руб.	281,8	307,1	334,8	348,1	362,1	376,6	391,6	407,3	423,6	440,5	458,1	476,5	495,5	515,3	536,0	557,4	579,7	602,9	627,0	652,1	678,2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	электрическая энергия	.																					
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	596,9	620,8	645,6	671,5	698,3	726,3	755,3	785,5	817,0	849,6	883,6	919,0	955,7	993,9	1033,7	1075,1	1118,1	1162,8	1209,3	1257,7	1308,0
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	179,2	186,3	193,8	201,6	209,6	218,0	226,7	235,8	245,2	255,0	265,2	275,8	286,9	298,3	310,3	322,7	335,6	349,0	363,0	377,5	392,6
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	140,4	146,0	151,9	158,0	164,3	170,8	177,7	184,8	192,2	199,9	207,9	216,2	224,8	233,8	243,2	252,9	263,0	273,5	284,5	295,8	307,7
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	1398,0	1377,0	1356,4	1336,0	1316,0	1296,2	1276,8	1257,6	1238,8	1220,2	1201,9	1183,9	1166,1	1148,6	1131,4	1114,4	1097,7	1081,2	1065,0	1049,0	1033,3
20	Итого расходов	тыс.руб .	3406,0	3518,0	3640,3	3711,3	3786,3	3865,4	3948,7	4036,4	4128,7	4225,7	4327,6	4434,6	4546,9	4664,7	4788,1	4917,4	5052,8	5194,5	5342,8	5497,9	5660,2
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	3406,0	3518,0	3640,3	3711,3	3786,3	3865,4	3948,7	4036,4	4128,7	4225,7	4327,6	4434,6	4546,9	4664,7	4788,1	4917,4	5052,8	5194,5	5342,8	5497,9	5660,2
	пл. Победы, 1																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	641,9	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1	698,1
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	635,5	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8	691,8
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	617,6	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8	673,8
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	965,0	1051,9	1146,5	1192,4	1240,1	1289,7	1341,3	1394,9	1450,7	1508,7	1569,1	1631,9	1697,1	1765,0	1835,6	1909,0	1985,4	2064,8	2147,4	2233,3	2322,6
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	415,1	452,5	493,2	512,9	533,5	554,8	577,0	600,1	624,1	649,0	675,0	702,0	730,1	759,3	789,7	821,2	854,1	888,3	923,8	960,7	999,2
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	503,8	523,9	544,9	566,7	589,3	612,9	637,4	662,9	689,4	717,0	745,7	775,5	806,5	838,8	872,3	907,2	943,5	981,3	1020,5	1061,3	1103,8
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	132,9	138,2	143,7	149,4	155,4	161,6	168,1	174,8	181,8	189,1	196,7	204,5	212,7	221,2	230,1	239,3	248,8	258,8	269,1	279,9	291,1
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	327,7	340,8	354,4	368,6	383,3	398,7	414,6	431,2	448,5	466,4	485,0	504,4	524,6	545,6	567,4	590,1	613,7	638,3	663,8	690,4	718,0
19	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Итого расходов	тыс.руб .	2345,8	2508,7	2684,3	2791,7	2903,3	3019,5	3140,3	3265,9	3396,5	3532,4	3673,7	3820,6	3973,4	4132,4	4297,7	4469,6	4648,4	4834,3	5027,7	5228,8	5437,9
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	2345,8	2508,7	2684,3	2791,7	2903,3	3019,5	3140,3	3265,9	3396,5	3532,4	3673,7	3820,6	3973,4	4132,4	4297,7	4469,6	4648,4	4834,3	5027,7	5228,8	5437,9
	ул. Пушкина, 123																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	602,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5	652,5
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	596,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4	646,4
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	589,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1	639,1
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
11	Сырье, материалы, в том	тыс.руб .	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	числе:																						
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	872,9	951,5	1037,1	1078,6	1121,8	1166,6	1213,3	1261,8	1312,3	1364,8	1419,4	1476,2	1535,2	1596,6	1660,5	1726,9	1796,0	1867,8	1942,5	2020,2	2101,0
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	264,8	288,7	314,6	327,2	340,3	353,9	368,1	382,8	398,1	414,1	430,6	447,8	465,8	484,4	503,8	523,9	544,9	566,7	589,3	612,9	637,4
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	472,3	491,2	510,8	531,3	552,5	574,6	597,6	621,5	646,4	672,2	699,1	727,1	756,2	786,4	817,9	850,6	884,6	920,0	956,8	995,1	1034,9
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	124,1	129,1	134,2	139,6	145,2	151,0	157,0	163,3	169,8	176,6	183,7	191,0	198,7	206,6	214,9	223,5	232,4	241,7	251,4	261,5	271,9
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	213,2	221,7	230,5	239,8	249,4	259,3	269,7	280,5	291,7	303,4	315,5	328,1	341,3	354,9	369,1	383,9	399,2	415,2	431,8	449,1	467,0
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Итого расходов	тыс.руб .	1949,1	2084,0	2229,4	2318,6	2411,3	2507,8	2608,1	2712,4	2820,9	2933,7	3051,1	3173,1	3300,1	3432,1	3569,4	3712,1	3860,6	4015,0	4175,6	4342,7	4516,4
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	1949,1	2084,0	2229,4	2318,6	2411,3	2507,8	2608,1	2712,4	2820,9	2933,7	3051,1	3173,1	3300,1	3432,1	3569,4	3712,1	3860,6	4015,0	4175,6	4342,7	4516,4
	ул. Маяковского, 1																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	1234,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9	1263,9
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1222,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7	1251,7
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	1144,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5	1173,5
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
10	Нормативный удельный расход условного	кг у.т/Гкал л	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	топлива на производство тепловой энергии																						
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	1345,3	1466,4	1598,4	1662,3	1728,8	1797,9	1869,8	1944,6	2022,4	2103,3	2187,5	2275,0	2365,9	2460,6	2559,0	2661,4	2767,8	2878,5	2993,7	3113,4	3238,0
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	431,8	470,7	513,0	533,5	554,9	577,1	600,2	624,2	649,1	675,1	702,1	730,2	759,4	789,8	821,4	854,2	888,4	923,9	960,9	999,3	1039,3
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	738,1	767,6	798,3	830,3	863,5	898,0	933,9	971,3	1010,1	1050,5	1092,6	1136,3	1181,7	1229,0	1278,1	1329,3	1382,4	1437,7	1495,2	1555,0	1617,2
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	186,8	194,3	202,0	210,1	218,5	227,3	236,4	245,8	255,6	265,9	276,5	287,6	299,1	311,0	323,5	336,4	349,9	363,9	378,4	393,6	409,3
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	406,6	422,9	439,8	457,4	475,7	494,7	514,5	535,1	556,5	578,7	601,9	625,9	651,0	677,0	704,1	732,3	761,6	792,0	823,7	856,6	890,9
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Итого расходов	тыс.руб .	3110,4	3323,8	3553,6	3695,8	3843,6	3997,4	4157,3	4323,5	4496,5	4676,3	4863,4	5057,9	5260,3	5470,7	5689,5	5917,1	6153,8	6399,9	6655,9	6922,1	7199,0
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	3110,4	3323,8	3553,6	3695,8	3843,6	3997,4	4157,3	4323,5	4496,5	4676,3	4863,4	5057,9	5260,3	5470,7	5689,5	5917,1	6153,8	6399,9	6655,9	6922,1	7199,0
	ул. Мира, 94																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	1030,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5	1084,5
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	1020,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3	1074,3
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	970,4	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5	1024,5
9	Затрачено топлива на выработку	т у.т.	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6	171,6

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	тепловой энергии																						
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гка л	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Работы и услуги производственн о характера	тыс.руб .		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	1318,9	1437,6	1567,0	1629,7	1694,9	1762,6	1833,2	1906,5	1982,7	2062,0	2144,5	2230,3	2319,5	2412,3	2508,8	2609,1	2713,5	2822,1	2934,9	3052,3	3174,4
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	379,8	414,0	451,2	469,3	488,1	507,6	527,9	549,0	571,0	593,8	617,6	642,3	667,9	694,7	722,5	751,3	781,4	812,7	845,2	879,0	914,1
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	835,3	868,7	903,5	939,6	977,2	1016,3	1056,9	1099,2	1143,2	1188,9	1236,4	1285,9	1337,3	1390,8	1446,5	1504,3	1564,5	1627,1	1692,2	1759,9	1830,2
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	221,9	230,8	240,0	249,6	259,6	270,0	280,8	292,0	303,7	315,8	328,5	341,6	355,3	369,5	384,3	399,6	415,6	432,2	449,5	467,5	486,2
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	435,2	452,6	470,8	489,6	509,2	529,5	550,7	572,7	595,7	619,5	644,3	670,0	696,8	724,7	753,7	783,8	815,2	847,8	881,7	917,0	953,7
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Итого расходов	тыс.руб .	3192,7	3405,5	3634,3	3779,7	3930,9	4088,1	4251,7	4421,7	4598,6	4782,6	4973,9	5172,8	5379,7	5594,9	5818,7	6051,5	6293,5	6545,3	6807,1	7079,4	7362,5
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	3192,7	3405,5	3634,3	3779,7	3930,9	4088,1	4251,7	4421,7	4598,6	4782,6	4973,9	5172,8	5379,7	5594,9	5818,7	6051,5	6293,5	6545,3	6807,1	7079,4	7362,5
	ул.Мира д.124в																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	190,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	190,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8	196,8
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
8	Полезный отпуск	Гкал	182,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	тепловой энергии, в т.ч.																						
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гка л	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9	172,9
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	8,7	9,2	9,8	10,2	10,6	11,0	11,4	11,9	12,4	12,9	13,4	13,9	14,5	15,1	15,7	16,3	16,9	17,6	18,3	19,1	19,8
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	14,2	15,0	15,9	16,6	17,2	17,9	18,6	19,4	20,1	20,9	21,8	22,7	23,6	24,5	25,5	26,5	27,6	28,7	29,8	31,0	32,2
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	331,5	361,3	393,8	409,6	425,9	443,0	460,7	479,1	498,3	518,2	539,0	560,5	582,9	606,2	630,5	655,7	681,9	709,2	737,6	767,1	797,8
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	71,9	78,3	85,4	88,8	92,3	96,0	99,9	103,9	108,0	112,4	116,8	121,5	126,4	131,4	136,7	142,2	147,8	153,8	159,9	166,3	173,0
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	102,7	106,8	111,1	115,5	120,2	125,0	130,0	135,2	140,6	146,2	152,1	158,1	164,5	171,0	177,9	185,0	192,4	200,1	208,1	216,4	225,1
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	20,5	21,4	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,0	28,1	29,2	30,4	31,6	32,9	34,2	35,6	37,0	38,5	40,0	41,6	43,3	45,0
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	174,6	181,6	188,9	196,4	204,3	212,4	220,9	229,8	239,0	248,5	258,5	268,8	279,6	290,7	302,4	314,5	327,0	340,1	353,7	367,9	382,6
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Итого расходов	тыс.руб .	724,9	774,5	827,9	861,0	895,5	931,3	968,6	1007,3	1047,6	1089,5	1133,1	1178,4	1225,5	1274,6	1325,5	1378,6	1433,7	1491,0	1550,7	1612,7	1677,2
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	724,9	774,5	827,9	861,0	895,5	931,3	968,6	1007,3	1047,6	1089,5	1133,1	1178,4	1225,5	1274,6	1325,5	1378,6	1433,7	1491,0	1550,7	1612,7	1677,2
	ул.Новолипецкая д.1п																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	282,6	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	282,6	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7	282,7
6	Получено тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	со стороны																						
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	276,6	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7	276,7
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2	178,2
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	10,0	10,6	11,2	11,7	12,2	12,6	13,1	13,7	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,3	18,0	18,7	19,5	20,2	21,0	21,9	22,8
12	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	18,9	20,0	21,1	22,0	22,8	23,8	24,7	25,7	26,7	27,8	28,9	30,1	31,3	32,5	33,8	35,2	36,6	38,0	39,6	41,1	42,8
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	334,5	364,6	397,4	413,3	429,8	447,0	464,9	483,5	502,8	522,9	543,9	565,6	588,2	611,8	636,2	661,7	688,2	715,7	744,3	774,1	805,1
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	76,8	83,7	91,2	94,9	98,7	102,6	106,7	111,0	115,5	120,1	124,9	129,9	135,1	140,5	146,1	151,9	158,0	164,3	170,9	177,7	184,8
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	149,3	155,3	161,5	168,0	174,7	181,7	188,9	196,5	204,3	212,5	221,0	229,9	239,1	248,6	258,6	268,9	279,7	290,8	302,5	314,6	327,2
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	29,9	31,1	32,3	33,6	34,9	36,3	37,8	39,3	40,9	42,5	44,2	46,0	47,8	49,7	51,7	53,8	55,9	58,2	60,5	62,9	65,4
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	167,9	174,6	181,6	188,8	196,4	204,3	212,4	220,9	229,8	238,9	248,5	258,4	268,8	279,5	290,7	302,3	314,4	327,0	340,1	353,7	367,9
19	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Итого расходов	тыс.руб.	787,6	840,3	896,9	932,7	970,0	1008,8	1049,2	1091,2	1134,8	1180,2	1227,4	1276,5	1327,6	1380,7	1435,9	1493,3	1553,1	1615,2	1679,8	1747,0	1816,9
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	787,6	840,3	896,9	932,7	970,0	1008,8	1049,2	1091,2	1134,8	1180,2	1227,4	1276,5	1327,6	1380,7	1435,9	1493,3	1553,1	1615,2	1679,8	1747,0	1816,9
	ул.Свердлова д. 7в																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	147,3	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2
4	Расход тепла на собственные	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	нужды																						
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	147,3	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	137,2	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1	137,1
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	12,1	12,8	13,5	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,1	17,8	18,5	19,2	20,0	20,8	21,6	22,5	23,4	24,3	25,3	26,3	27,3
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб.	11,9	12,6	13,4	13,9	14,4	15,0	15,6	16,2	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,2	23,1	24,0	25,0	26,0	27,1
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	266,9	290,9	317,1	329,8	343,0	356,7	371,0	385,8	401,2	417,3	434,0	451,3	469,4	488,2	507,7	528,0	549,1	571,1	593,9	617,7	642,4
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	58,1	63,3	69,0	71,7	74,6	77,6	80,7	83,9	87,3	90,8	94,4	98,2	102,1	106,2	110,4	114,8	119,4	124,2	129,2	134,3	139,7
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	75,2	78,2	81,3	84,6	88,0	91,5	95,2	99,0	102,9	107,0	111,3	115,8	120,4	125,2	130,2	135,4	140,8	146,5	152,3	158,4	164,8
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	15,0	15,6	16,3	16,9	17,6	18,3	19,0	19,8	20,6	21,4	22,3	23,2	24,1	25,0	26,0	27,1	28,2	29,3	30,5	31,7	33,0
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	152,4	158,5	164,8	171,4	178,3	185,4	192,8	200,5	208,5	216,9	225,6	234,6	244,0	253,7	263,9	274,4	285,4	296,8	308,7	321,0	333,9
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Итого расходов	тыс.руб.	591,6	632,0	675,4	702,5	730,6	759,8	790,2	821,8	854,6	888,8	924,4	961,4	999,8	1039,8	1081,4	1124,7	1169,6	1216,4	1265,1	1315,7	1368,3
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	591,6	632,0	675,4	702,5	730,6	759,8	790,2	821,8	854,6	888,8	924,4	961,4	999,8	1039,8	1081,4	1124,7	1169,6	1216,4	1265,1	1315,7	1368,3
	ул.Новолипецкая д.3в																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Располагаемая мощность	Гкал/ч	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	оборудования																						
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	4553,0	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	4553,0	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9	4651,9
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7	906,7
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	3646,3	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2	3745,2
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1	177,1
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	340,0	359,7	380,6	395,8	411,7	428,1	445,2	463,1	481,6	500,8	520,9	541,7	563,4	585,9	609,3	633,7	659,1	685,4	712,8	741,4	771,0
12	Работы и услуги производственн о характера	тыс.руб .	50,4	53,3	56,4	58,6	61,0	63,4	65,9	68,6	71,3	74,2	77,1	80,2	83,4	86,8	90,2	93,9	97,6	101,5	105,6	109,8	114,2
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	4538,3	4946,7	5392,0	5607,6	5831,9	6065,2	6307,8	6560,1	6822,5	7095,4	7379,3	7674,4	7981,4	8300,7	8632,7	8978,0	9337,1	9710,6	10099,0	10503,0	10923,1
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	1197,9	1305,7	1423,2	1480,2	1539,4	1600,9	1665,0	1731,6	1800,8	1872,9	1947,8	2025,7	2106,7	2191,0	2278,6	2369,8	2464,6	2563,2	2665,7	2772,3	2883,2
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	374,7	408,5	445,2	463,0	481,6	500,8	520,8	541,7	563,4	585,9	609,3	633,7	659,0	685,4	712,8	741,3	771,0	801,8	833,9	867,3	901,9
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	2129,7	2214,9	2303,5	2395,7	2491,5	2591,1	2694,8	2802,6	2914,7	3031,3	3152,5	3278,6	3409,8	3546,1	3688,0	3835,5	3988,9	4148,5	4314,4	4487,0	4666,5
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	425,9	443,0	460,7	479,1	498,3	518,2	539,0	560,5	582,9	606,3	630,5	655,7	682,0	709,2	737,6	767,1	797,8	829,7	862,9	897,4	933,3
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	3091,4	3215,0	3343,6	3477,4	3616,5	3761,1	3911,6	4068,0	4230,7	4400,0	4576,0	4759,0	4949,4	5147,3	5353,2	5567,4	5790,1	6021,7	6262,5	6513,0	6773,6
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Итого расходов	тыс.руб .	12148,3	12946,9	13805,2	14357,4	14931,7	15529,0	16150,1	16796,1	17468,0	18166,7	18893,4	19649,1	20435,1	21252,5	22102,6	22986,7	23906,1	24862,4	25856,9	26891,2	27966,8
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	12148,3	12946,9	13805,2	14357,4	14931,7	15529,0	16150,1	16796,1	17468,0	18166,7	18893,4	19649,1	20435,1	21252,5	22102,6	22986,7	23906,1	24862,4	25856,9	26891,2	27966,8
	ул.Л.Толстого д.4в																						

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	565,3	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	565,3	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7	586,7
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	537,0	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3	558,3
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т./Гкал	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1	179,1
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб.	56,5	59,7	63,2	65,7	68,4	71,1	73,9	76,9	80,0	83,2	86,5	90,0	93,6	97,3	101,2	105,2	109,4	113,8	118,4	123,1	128,0
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб.	135,7	143,6	151,9	158,0	164,3	170,9	177,7	184,8	192,2	199,9	207,9	216,2	224,8	233,8	243,2	252,9	263,0	273,5	284,5	295,9	307,7
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	899,5	980,5	1068,7	1111,5	1155,9	1202,2	1250,2	1300,2	1352,3	1406,3	1462,6	1521,1	1581,9	1645,2	1711,0	1779,5	1850,7	1924,7	2001,7	2081,7	2165,0
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб.	108,5	118,3	129,0	134,1	139,5	145,1	150,9	156,9	163,2	169,7	176,5	183,5	190,9	198,5	206,5	214,7	223,3	232,2	241,5	251,2	261,2
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб.	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	313,5	326,0	339,1	352,6	366,7	381,4	396,6	412,5	429,0	446,2	464,0	482,6	501,9	522,0	542,8	564,5	587,1	610,6	635,0	660,4	686,9
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	62,7	65,2	67,8	70,5	73,3	76,3	79,3	82,5	85,8	89,2	92,8	96,5	100,4	104,4	108,6	112,9	117,4	122,1	127,0	132,1	137,4
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб.	375,3	390,3	405,9	422,2	439,0	456,6	474,9	493,9	513,6	534,2	555,5	577,8	600,9	624,9	649,9	675,9	702,9	731,0	760,3	790,7	822,3
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Итого расходов	тыс.руб.	1953,1	2085,2	2227,2	2316,3	2409,0	2505,3	2605,6	2709,8	2818,2	2930,9	3048,1	3170,1	3296,9	3428,7	3565,9	3708,5	3856,9	4011,1	4171,6	4338,5	4512,0
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1	капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2	выплату социального характера	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	1953,1	2085,2	2227,2	2316,3	2409,0	2505,3	2605,6	2709,8	2818,2	2930,9	3048,1	3170,1	3296,9	3428,7	3565,9	3708,5	3856,9	4011,1	4171,6	4338,5	4512,0
	ул.Новолипецкая д.1д																						
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	10142,4	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	10142,4	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5	10031,5
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5	1080,5
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	9061,9	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0	8951,0
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0	674,0
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гка л	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7	160,7
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб .	257,3	272,3	288,1	299,6	311,6	324,0	337,0	350,5	364,5	379,1	394,2	410,0	426,4	443,5	461,2	479,6	498,8	518,8	539,5	561,1	583,6
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб .	48,7	51,6	54,6	56,7	59,0	61,4	63,8	66,4	69,0	71,8	74,7	77,7	80,8	84,0	87,3	90,8	94,5	98,3	102,2	106,3	110,5
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб .	6354,1	6925,9	7549,2	7851,2	8165,3	8491,9	8831,6	9184,8	9552,2	9934,3	10331,7	10744,9	11174,7	11621,7	12086,6	12570,1	13072,9	13595,8	14139,6	14705,2	15293,4
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб .	2333,9	2544,0	2772,9	2883,8	2999,2	3119,2	3243,9	3373,7	3508,6	3649,0	3794,9	3946,7	4104,6	4268,8	4439,6	4617,1	4801,8	4993,9	5193,6	5401,4	5617,4
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб .	17,9	19,5	21,3	22,1	23,0	23,9	24,9	25,9	26,9	28,0	29,1	30,3	31,5	32,7	34,0	35,4	36,8	38,3	39,8	41,4	43,1
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб .	4801,7	4993,7	5193,5	5401,2	5617,3	5842,0	6075,6	6318,7	6571,4	6834,3	7107,6	7391,9	7687,6	7995,1	8314,9	8647,5	8993,4	9353,2	9727,3	10116,4	10521,0
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб .	960,3	998,7	1038,7	1080,2	1123,5	1168,4	1215,1	1263,7	1314,3	1366,9	1421,5	1478,4	1537,5	1599,0	1663,0	1729,5	1798,7	1870,6	1945,5	2023,3	2104,2
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб .	4223,7	4392,6	4568,3	4751,1	4941,1	5138,8	5344,3	5558,1	5780,4	6011,6	6252,1	6502,2	6762,3	7032,8	7314,1	7606,6	7910,9	8227,3	8556,4	8898,7	9254,6
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Итого расходов	тыс.руб .	18997,6	20198,3	21486,6	22346,0	23239,9	24169,5	25136,3	26141,7	27187,4	28274,9	29405,9	30582,1	31805,4	33077,6	34400,7	35776,7	37207,8	38696,1	40243,9	41853,7	43527,9
21	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
23.2	выплату социального характера	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб	18997,6	20198,3	21486,6	22346,0	23239,9	24169,5	25136,3	26141,7	27187,4	28274,9	29405,9	30582,1	31805,4	33077,6	34400,7	35776,7	37207,8	38696,1	40243,9	41853,7	43527,9
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2
2	Располагаемая мощность оборудования	Гкал/ч	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9	114,9
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	198517, 3	198721, 9	198721, 9	198721, 9	198721, 9	198721, 9	198631, 8	196639, 1	196639, 1	196639, 1	196639, 1	196639, 1	196639, 1	196639, 1	196639, 1	196639, 1	196639,1	196639,1	196639,1	196639,1	196639,1
4	Расход тепла на собственные нужды	Гкал	5347,7	5347,7	5347,7	5347,7	5347,7	5347,7	5347,7	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5	5285,5
5	Отпуск с коллекторов	Гкал	193169, 6	193374, 2	193374, 2	193374, 2	193374, 2	193374, 2	193284, 0	191353, 6	191353, 6	191353, 6	191353, 6	191353, 6	191353, 6	191353, 6	191353, 6	191353, 6	191353,6	191353,6	191353,6	191353,6	191353,6
6	Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Потери тепловой энергии в т/с	Гкал	31476,1	31476,1	31476,1	31476,1	31476,1	31476,1	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9	31385,9
8	Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.	Гкал	161693, 5	161898, 1	161898, 1	161898, 1	161898, 1	161898, 1	161898, 1	159967, 7	159967, 7	159967, 7	159967, 7	159967, 7	159967, 7	159967, 7	159967, 7	159967, 7	159967,7	159967,7	159967,7	159967,7	159967,7
9	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	т у.т.	31653,9	31653,9	31653,9	31653,9	31653,9	31653,9	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2	31096,2
10	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т/Гкал																					
11	Сырье, материалы, в том числе:	тыс.руб	8568,7	9065,6	9591,5	9975,1	10374,1	10789,1	11035,6	11477,1	11936,1	12413,6	12910,1	13426,5	13963,6	14522,1	15103,0	15707,1	16335,4	16988,8	17668,4	18375,1	19110,1
12	Работы и услуги производственног о характера	тыс.руб	4526,4	4788,9	5066,7	5269,3	5480,1	5699,3	5840,0	6073,6	6316,5	6569,2	6831,9	7105,2	7389,4	7685,0	7992,4	8312,1	8644,6	8990,3	9350,0	9724,0	10112,9
13	Топливо на технологические цели	тыс.руб	240905, 8	262587, 3	286220, 2	297669, 0	309575, 8	321958, 8	329476, 4	342655, 4	356361, 6	370616, 1	385440, 8	400858, 4	416892, 7	433568, 4	450911, 2	468947, 6	487705,5	507213,7	527502,3	548602,4	570546,5
14	Покупная электрическая энергия	тыс.руб	78212,3	85251,4	92924,0	96641,0	100506, 6	104526, 9	106889, 2	111164, 7	115611, 3	120235, 8	125045, 2	130047, 0	135248, 9	140658, 8	146285, 2	152136, 6	158222,1	164551,0	171133,0	177978,3	185097,4
15	Услуги водоснабжения	тыс.руб	2981,0	3249,3	3541,7	3683,4	3830,7	3984,0	4032,5	4193,8	4361,5	4536,0	4717,4	4906,1	5102,4	5306,5	5518,7	5739,5	5969,1	6207,8	6456,2	6714,4	6983,0
16	Затраты на оплату труда	тыс.руб	116566, 6	121229, 2	126078, 4	131121, 5	136366, 4	141821, 0	145664, 2	151490, 8	157550, 4	163852, 4	170406, 5	177222, 8	184311, 7	191684, 2	199351, 5	207325, 6	215618,6	224243,4	233213,1	242541,6	252243,3
17	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	34079,1	35442,3	36860,0	38334,4	39867,7	41462,4	42572,2	44275,1	46046,1	47887,9	49803,4	51795,6	53867,4	56022,1	58263,0	60593,5	63017,2	65537,9	68159,4	70885,8	73721,2
18	Прочие расходы, в том числе:	тыс.руб	29044,1	30205,8	31414,1	32670,6	33977,5	35336,6	36346,0	37799,8	39311,8	40884,3	42519,6	44220,4	45989,2	47828,8	49742,0	51731,6	53800,9	55952,9	58191,1	60518,7	62939,4
19	Амортизация основных производственны х фондов	тыс.руб	22459,2	22122,3	21790,5	21463,6	21141,7	20824,5	20629,2	20319,8	20015,0	19714,7	19419,0	19127,7	18840,8	18558,2	18279,8	18005,6	17735,5	17469,5	17207,5	16949,4	16695,1
20	Итого расходов	тыс.руб	537343, 1	573942, 2	613487, 0	636828, 0	661120, 6	686402, 6	702485, 1	729449, 9	757510, 4	786710, 0	817094, 0	848709, 8	881606, 1	915834, 1	951446, 8	988499, 3	1027048, 9	1067155, 4	1108880, 8	1152289, 6	1197449, 0
21	Прибыль всего, в	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	том числе:	.																					
23.1 .	капитальные вложения	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2 .	выплату социального характера	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Налог на прибыль	тыс.руб .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Необходимая валовая выручка	тыс.руб .	537343, 1	573942, 2	613487, 0	636828, 0	661120, 6	686402, 6	702485, 1	729449, 9	757510, 4	786710, 0	817094, 0	848709, 8	881606, 1	915834, 1	951446, 8	988499, 3	1027048, 9	1067155, 4	1108880, 8	1152289, 6	1197449, 0
			3323,22	3545,08	3789,34	3933,51	4083,56	4239,72	4339,06	4559,98	4735,40	4917,93	5107,87	5305,51	5511,15	5725,12	5947,74	6179,37	6420,35	6671,07	6931,91	7203,27	7485,57